ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» (ООО «АТЭС»)

Государственный заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года

(актуализация на 2026 год)

Государственный контракт от 20 марта 2025 г. № 110-ДЖКХ/25

Этап 1 Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Актуализация прогнозов перспективного потребления тепловой энергии на период до 2035 года

Том 1 Книга 1.5 Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

(Глава 1, части 4, 6 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154)

Москва 2025

Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года

(актуализация на 2026 год)

СОСТАВ

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 1	**Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Актуализация прогнозов перспективного потребления тепловой энергии на период до 2035 года**	**Пункты 24-54**	**Главы 1 и 2**	**Части 1-12**
1	Книга 1.1	Функциональная структура теплоснабжения. Источники тепловой энергии	п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30	глава 1	части 1, 2
2	Книга 1.1 Приложение А	Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»	п. 28, п. 29, п. 30	глава 1	часть 2
3	Книга 1.1 Приложение Б	Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК»	п. 28, п. 29, п. 30	глава 1	часть 2
4	Книга 1.1 Приложение В	Источники тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемые виды	п. 28, п. 29, п. 30	глава 1	часть 2

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
		деятельности в сфере теплоснабжения			
5	Книга 1.2	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	п. 43, п. 44	глава 1	часть 8
6	Книга 1.3	Тепловые сети, сооружения на них	п. 31, п. 32, п. 33	глава 1	часть 3
7	Книга 1.3 Приложение А Часть 1	Схемы тепловых сетей ПАО «МОЭК»	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
8	Книга 1.3 Приложение А Часть 2	Схемы тепловых сетей ПАО «МОЭК»	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
9	Книга 1.3 Приложение Б	Схемы тепловых сетей других организаций	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
10	Книга 1.3 Приложение В	Параметры тепловых сетей других организаций	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
11	Книга 1.3 Приложение Г	Эксплуатационные показатели тепловых сетей других организаций	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
12	Книга 1.3 Приложение Д Часть 1	Пьезометрические графики тепловых сетей ПАО «МОЭК»	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
13	Книга 1.3 Приложение	Пьезометрические графики тепловых сетей ПАО «МОЭК»	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Д Часть 2				
14	Книга 1.3 Приложение Е	Пьезометрические графики тепловых сетей других организаций	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
15	Книга 1.3 Приложение Ж Часть 1	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
16	Книга 1.3 Приложение Ж Часть 2	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
17	Книга 1.3 Приложение Ж Часть 3	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
18	Книга 1.3 Приложение И	Коммерческие приборы учета тепловой энергии	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
19	Книга 1.3 Приложение К	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей, ЦТП и ИТП	п. 31, п. 33	глава 1	часть 3
20	Книга 1.4	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	п. 35, п. 36, п. 37	глава 1	часть 5
21	Книга 1.5	Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	п. 34, п. 38, п. 39, п. 40	глава 1	части 4, 6

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
22	Книга 1.5 Приложение А	Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки	п. 38, п. 39	глава 1	часть 6
23	Книга 1.6	Балансы теплоносителя	п. 41, п. 42	глава 1	часть 7
24	Книга 1.7	Надежность теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Москвы	п. 45, п. 46, п. 51, п. 52	глава 1	части 9, 12
25	Книга 1.8	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	п. 47, п. 48, п. 49, п. 50	глава 1	части 10, 11
26	Книга 1.9	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	п. 53, п. 54	глава 2	-
27	Книга 1.9 Приложение А	Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению. Прирост площади строительных фондов и прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепловой энергии	п. 53, п. 54	глава 2	-
	Том 2	**Этап 2 - Актуализация перспективного развития**	**Пункты 55-67,**	**Главы 3-8, 10**	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
		систем теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года	**70-72**		
28	Книга 2.1	Мастер-план развития систем теплоснабжения города Москвы	п. 59, п. 60	глава 5	-
29	Книга 2.2	Разработка электронной модели системы теплоснабжения города Москвы	п. 55, п. 56	глава 3	-
30	Книга 2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	п. 57, п. 58	глава 4	-
31	Книга 2.3 Приложение А	Балансы покрытия тепловых нагрузок	п. 57, п. 58	глава 4	-
32	Книга 2.3 Приложение Б Часть 1	Расчетные схемы тепловых сетей	п. 57	глава 4	-
33	Книга 2.3 Приложение Б Часть 2	Расчетные схемы тепловых сетей	п. 57	глава 4	-
34	Книга 2.3 Приложение Б Часть 3	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 57	глава 4	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
35	Книга 2.3 Приложение Б Часть 4	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 57	глава 4	-
36	Книга 2.3 Приложение Б Часть 5	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 57	глава 4	-
37	Книга 2.4	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	п. 63, п. 63(1), п. 64, п. 65	глава 7	-
38	Книга 2.5	Перспективные топливные балансы	п. 70, п. 71, п. 72	глава 10	-
39	Книга 2.6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	п. 61, п. 62	глава 6	-
40	Книга 2.7	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	п. 66, п. 67	глава 8	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 3	**Этап 3 - Формирование утверждаемой части Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года**	**Пункты 4-22**	**Разделы 1-15**	-
41	Книга 3.1	Утверждаемая часть Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года	п.п. 4-22	разделы 1-15	-
42	Книга 3.1 Приложение А	Объемы и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Решения о распределении тепловой нагрузки. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения, температурные графики работы тепловых сетей от источников на 01.01.2035, зоны действия источников и деятельности ЕТО	п.п. 5, 6, 11, 12, 17, 18	разделы 1, 2, 5, 6, 10, 11	-
43	Книга 3.1 Приложение Б	Индикаторы развития систем теплоснабжения города Москвы	п. 21	раздел 14	-
	Том 4	**Этап 4 - Обоснование инвестиций в строительство,**	**Пункты 76, 77, 78**	**Глава 12**	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
		реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения			
44	Книга 4.1	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	п. 76, п. 77, п. 78	глава 1 2	-
	Том 5	**Этап 5 - Актуализация предложений по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем**	**Пункты 68, 68(1), 69**	**Глава 9**	-
45	Книга 5.1	Технико-экономическое обоснование предложений по переводу потребителей открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем	п. 68, п. 68(1), п. 69	глава 9	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
		Зеленоградского административного округа на закрытые системы горячего водоснабжения. Потребности в инвестициях, оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)			
46	Книга 5.2	Технико-экономическое обоснование предложений по переводу потребителей открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем Восточного административного округа на закрытые системы горячего водоснабжения. Потребности в инвестициях, оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)	п. 68, п. 68(1), п. 69	глава 9	-
47	Книга 5.3	Технико-экономическое обоснование предложений по переводу потребителей открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных	п. 68, п. 68(1), п. 69	глава 9	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
		участков таких систем Новомосковского административного округа на закрытые системы горячего водоснабжения. Потребности в инвестициях, оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)			
	Том 6	**Этап 6 - Оценка надежности теплоснабжения. Актуализация моделирования возможных запроектных аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения города Москвы**	**Пункты 73, 74, 75**	**Глава 11**	-
48	Книга 6.1	Актуализация моделирования возможных запроектных аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения города Москвы	-	-	-
49	Книга 6.1 Приложение А Часть 1	Результаты гидравлического расчета аварийных режимов работы тепловых сетей	-	-	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
50	Книга 6.1 Приложение А Часть 2	Результаты гидравлического расчета аварийных режимов работы тепловых сетей	-	-	-
51	Книга 6.2	Оценка надежности теплоснабжения	п. 73, п. 74, п. 75	глава 1 1	-
	Том 7	**Этап 7 - Актуализация индикаторов развития систем теплоснабжения города Москвы и ценовых (тарифных) последствий. Актуализация реестров единых теплоснабжающих организаций и мероприятий схемы теплоснабжения**	**Пункты 79-86**	**Главы 13-16**	-
52	Книга 7.1	Индикаторы развития систем теплоснабжения города	п. 79, п. 80	глава 1 3	
53	Книга 7.2	Ценовые (тарифные) последствия	п. 81, п. 82	глава 1 4	-
54	Книга 7.3	Реестр единых теплоснабжающих организаций	п. 83, п. 84	глава 1 5	-
55	Книга 7.4	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	п. 85, п. 86	глава 1 6	-
56	Книга 7.4 Приложение А	Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с износом без увеличения диаметров теплопроводов	п. 85, п. 86	глава 1 6	-
	Том 8	**Этап 8 - Замечания и предложения к проекту**	**Пункты 87, 88**	**Главы 17, 18**	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
		актуализированной схемы теплоснабжения. Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения			
57	Книга 8.1	Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	п. 87, п. 88	главы 17, 18	-

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 15
1 Часть 4 - Зоны действия источников тепловой энергии 19
1.1 Общие сведения 19
1.2 Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Мосэнерго» 21
1.3 Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «МОЭК» 26
1.4 Зоны действия источников тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» 29
1.5 Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 29
1.6 Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 32
1.7 Радиус эффективного теплоснабжения 54
1.7.1 Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 60
2 Часть 6 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 61
2.1 Балансы тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии 61
2.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто 109
2.3 Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 112
2.4 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя 156
2.5 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 162
2.6 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия 164
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 166
ПРИЛОЖЕНИЕ А Зоны действия источников тепловой энергии г. Москвы 169
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения 212

ВВЕДЕНИЕ

«Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2026 год)» (далее – Актуализация схемы) разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 17.10.2024) № 154.

Работа выполнена ООО «АТЭС» в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 20 марта 2025 г. № 110-ДЖКХ/25.

Государственный заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Актуализация схемы разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 17.10.2024) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методические указания по разработке схем теплоснабжения (приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2019 № 55629);
- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «Об утверждении Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;
- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;
- приказ Минэнерго России № 1430/пр, Минстроя России № 969 от 16.10.2017 «О требованиях к форматам проектов схем теплоснабжения, направляемых в электронной форме в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти»;
- приказ Минэнерго России от 19.06.2020 № 484 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года»;

- приказ Минэнерго России от 26.08.2024 № 210 тд «Об утверждении схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)».

При выполнении Актуализации схемы использовались следующие документы:

- «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р;

- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4153-р;

- «Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы», утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 № 2328;

- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017) № 1334-р;

- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 01.03.2022) № 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Кожухово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012) № 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Терешково»;

- распоряжение Правительства Москвы от 13.12.2022 № 883-РП «О признании утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового акта) города Москвы» (утратило силу распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 № 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Молжаниновка»).

Целью данной работы является актуализация «Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года», определяющей стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города.

«Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2026 год)» представлена в 8 этапах (тома 1 - 8), включающих 57 книг:

- Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Актуализация прогнозов перспективного потребления тепловой энергии на период до 2035 года;
- Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года;
- Этап 3 - Формирование утверждаемой части Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года;
- Этап 4 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения;
- Этап 5 - Актуализация предложений по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем;
- Этап 6 - Оценка надежности теплоснабжения. Актуализация моделирования возможных запроектных аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения города Москвы;
- Этап 7 - Актуализация индикаторов развития систем теплоснабжения города Москвы и ценовых (тарифных) последствий. Актуализация реестров единых теплоснабжающих организаций и мероприятий схемы теплоснабжения;
- Этап 8 - Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения. Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения;

В данной книге (том 1) представлены зоны действия источников тепловой энергии, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, а также приведены результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для ТЭЦ и котельных регулируемых теплоснабжающих организаций г. Москвы.

При разработке Актуализации схемы использованы материалы и исходные данные Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДЖКХ города Москвы), Департамента капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города Москвы (ДРНТ города Москвы), Префектур административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы), Москомархитектуры, ГАУ «Институт Генплана Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки, Министерства энергетики Московской области, Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-Инвест», ООО «Инфраструктура Молжаниново», ООО «Ситиэнерго» и других организаций.

1 Часть 4 - Зоны действия источников тепловой энергии

1.1 Общие сведения

По состоянию на 01.01.2024 теплоснабжение потребителей города Москвы осуществляется от 1 130 источников тепловой энергии, в том числе:

1 Источники тепловой энергии организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, включая источники, тепловая энергия которых поставляется регулируемым теплоснабжающим организациям по договорной цене – 312 источников, включая 21 источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и 291 котельных, в том числе:

Источники ПАО «Мосэнерго»:

– 50 источников ПАО «Мосэнерго», включая: 13 ТЭЦ (11 ТЭЦ, расположенных в границах города, и 2 областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27), 28 районных тепловых станций (РТС), 1 мини-ТЭС, 7 квартальных тепловых станций (КТС) и 1 малую котельную (МК).

Источники ПАО «МОЭК»:

– 140 источник ПАО «МОЭК», включая: 10 РТС, 35 КТС и 92 МК, включая 37 автономных источников тепла (АИТ) и 3 передвижные котельные (ПК).

Источники тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности – 122 источника, в том числе:

– 8 источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии: ГТЭС «Внуково» (КП «МЭД»), ТЭЦ МЭИ (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")ТЭС «Международная» (ООО «Ситиэнерго»), ГТЭС «Коломенское» (ООО «ВТК-инвест» - договорная цена), ПГУ ТЭС «Терешково» (ООО «Росмикс» - договорная цена), мини-ТЭС Курьяново и мини-ТЭС Люберцы (ООО «ЕФН Эко Сервис» - договорная цена), Мусоросжигательный завод № 3 (ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»);

– 114 котельных, в том числе 60 котельных, расположенная на территории ТиНАО.

2 Источники тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности – 818 источника, в том числе:

– 20 источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии:

Энергоцентр АО "Ангстрем-Т";

Энергоцентр АПК "Московский", ПАО "Агрокомбинат "Московский";

Энергоблок п. Газопровод (деловой центр), ООО "Газпром трансгаз Москва";

Энергоцентр ООО "СИНИКОН";

Энергоцентр ООО "Вороновский завод по производству солода", ООО "АВАНГАРД-АГРО-Тула";

Энергоцентр ООО "Нетканые Материалы", ООО "Нетканика";

Энергоцентр ООО "Комбинат питания "КОНКОРД";

Энергоцентр Группа компаний "Бородино;

Энергоцентр ООО "Морская свежесть-НК;

Энергоцентр РЦ "Бутово", ОАО "Новый Импульс -Центр";

ЭК "Тушинский комплекс "Лента";

Энергоцентр АО "НИЦЭВТ";

ЭК "Центральное Таможенное управление", Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД";

ЭК ООО "Риотекс";

Энергоцентр ТРЦ "Город" Лефортово, ООО "Город Лефортово";

Энергоцентр ТК "Город" на Рязанке, ООО "Город";

Энергоцентр САО "РЕСО-Гарантия";

Энергоцентр ПАО "МКБ", ООО "Айфм";

Энергоцентр БЦ "ИРБИС", ОАО "ИРБИС";

Энергоцентр "Русский рыбный мир", ООО "Русский рыбный мир";

– 798 котельных, в том числе 210 котельных, расположенных на территории ТиНАО.

1.2 Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»

Распределение зон действия ТЭЦ и котельных ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2024 по административным районам города представлено в таблице 1.1.

Распределение зон действия ТЭЦ и котельных ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2024 по административным районам города представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
1	ГЭС-1 Садовническая ул., д.11	ЦАО	Басманный (часть)
			Замоскворечье (часть)
			Красносельский (часть)
			Мещанский (часть)
			Пресненский (часть)
			Таганский (часть)
			Тверской (часть)
2	ТЭЦ-8 Остаповский пр-д, д.1	ЦАО	Басманный (часть)
			Замоскворечье (часть)
			Таганский (часть)
		ЮВАО	Лефортово (часть)
			Нижегородский (часть)
			Печатники (часть)
			Рязанский (часть)
			Текстильщики (часть)
			Южнопортовый (часть)
		ЮАО	Даниловский (часть)
			Нагатино-Садовники (часть)
			Нагатинский Затон (часть)
3	ТЭЦ-9 Автозаводская ул., д.12, корп.1	ЦАО	Замоскворечье (часть)
		ЮВАО	Южнопортовый (часть)
		ЮАО	Даниловский (часть)
			Донской (часть)
			Нагорный (часть)
4	ТЭЦ-11 Энтузиастов шоссе, д.32	ЦАО	Басманный (часть)
		ВАО	Измайлово (часть)
			Новогиреево (часть)
			Перово (часть)
			Соколиная Гора (часть)
		ЮВАО	Лефортово (часть)
			Нижегородский (часть)
5	ТЭЦ-12 Бережковская наб., д.6	ЦАО	Арбат (часть)
			Пресненский (часть)
			Тверской (часть)
			Хамовники (часть)
		ЗАО	Дорогомилово (часть)
			Раменки (часть)
6	ТЭЦ-16 3-я Хорошевская ул., д.14	ЦАО	Пресненский (часть)
			Тверской (часть)
		САО	Аэропорт (часть)
			Беговой (часть)
			Савёловский (часть)
			Сокол (часть)
			Хорошёвский (часть)
		СВАО	Бутырский (часть)
			Марьина роща (часть)
		СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
			Щукино (часть)
7	ТЭЦ-20 Вавилова ул., д.13	ЦАО	Замоскворечье (часть)
			Тверской (часть)
			Хамовники (часть)
			Якиманка (часть)
		ЮАО	Даниловский (часть)
			Донской (часть)
		ЮЗАО	Академический (часть)
			Гагаринский (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
			Зюзино (часть)
			Коньково (часть)
			Котловка (часть)
			Ломоносовский (часть)
			Обручевский (часть)
			Черёмушки (часть)
		ЗАО	Раменки (часть)
8	ТЭЦ-21 Ижорская ул., д.9	ЦАО	Мещанский (часть)
			Тверской (часть)
		САО	Аэропорт (часть)
			Беговой (часть)
			Бескудниковский (часть)
			Войковский (часть)
			Восточное Дегунино (часть)
			Головинский (часть)
			Дмитровский (часть)
			Западное Дегунино (часть)
			Коптево (часть)
			Левобережный (часть)
			Савёловский (часть)
			Сокол (часть)
			Тимирязевский (часть)
			Ховрино (часть)
		СВАО	Алтуфьевский (часть)
			Бутырский (часть)
			Лианозово (часть)
			Марфино (часть)
			Марьина роща (часть)
			Останкинский (часть)
			Отрадное (часть)
			Северное Медведково (часть)
			Северный (часть)
			Южное Медведково (часть)
		СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
		МО	г.о. Химки (часть)
9	ТЭЦ-22 МО, г. Дзержинский, Энергетиков ул., д.5	ВАО	Вешняки (часть)
			Ивановское (часть)
			Косино-Ухтомский (часть)
			Новогиреево (часть)
			Перово (часть)
		ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
			Капотня (часть)
			Кузьминки
			Люблино (часть)
			Марьино (часть)
			Печатники (часть)
			Некрасовка (часть)
			Рязанский (часть)
			Текстильщики (часть)
		ЮАО	Братеево (часть)
			Зябликово (часть)
			Орехово-Борисово Южное (часть)
		МО	г.о. Дзержинский (часть)
			г.о. Котельники (часть)
			Люберецкий (часть)
10	ТЭЦ-23 Монтажная ул., д.1/4	ЦАО	Басманный (часть)
			Красносельский (часть)
			Мещанский (часть)
			Пресненский (часть)
			Тверской (часть)
		СВАО	Алексеевский (часть)
			Бабушкинский (часть)
			Лосиноостровский (часть)
			Останкинский (часть)
			Ростокино (часть)
			Свиблово (часть)
			Южное Медведково (часть)
			Ярославский (часть)
		ВАО	Богородское (часть)
			Восточное Измайлово

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
			Гольяново (часть)
			Ивановское (часть)
			Измайлово (часть)
			Метрогородок (часть)
			Восточный (часть)
			Преображенское (часть)
			Северное Измайлово
			Соколиная Гора (часть)
			Сокольники (часть)
		ЮВАО	Лефортово (часть)
		МО	Балашихинский (часть)
11	ТЭЦ-25 Генерала Дорохова ул., д.16	ЦАО	Хамовники (часть)
		ЮЗАО	Гагаринский (часть)
			Коньково (часть)
			Ломоносовский (часть)
			Обручевский (часть)
			Тёплый Стан (часть)
		ЗАО	Дорогомилово (часть)
			Крылатское (часть)
			Кунцево (часть)
			Можайский (часть)
			Проспект Вернадского (часть)
			Раменки (часть)
			Тропарёво-Никулино
			Филёвский Парк (часть)
			Фили-Давыдково (часть)
			Очаково-Матвеевское (часть)
		СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
		МО	Одинцовский (часть)
12	ТЭЦ-26 Востряковский пр-д, д.10	ЮВАО	Люблино (часть)
			Марьино (часть)
		ЮАО	Бирюлёво Восточное (часть)
			Бирюлёво Западное (часть)
			Братеево (часть)
			Зябликово (часть)
			Москворечье-Сабурово (часть)
			Нагатинский Затон (часть)
			Нагорный (часть)
			Орехово-Борисово Северное (часть)
			Орехово-Борисово Южное (часть)
			Царицыно (часть)
			Чертаново Северное (часть)
			Чертаново Центральное (часть)
			Чертаново Южное (часть)
		ЮЗАО	Зюзино (часть)
			Коньково (часть)
			Обручевский (часть)
			Северное Бутово (часть)
			Тёплый Стан (часть)
			Черёмушки (часть)
			Южное Бутово (часть)
			Ясенево (часть)
		НАО	Коммунарка (часть)
		МО	Ленинский (часть)
13	ТЭЦ-27 МО, Мытищинский р-н, п/о Челобитьево	СВАО	Алтуфьевский (часть)
			Бибирево (часть)
			Лианозово (часть)
			Лосиноостровский (часть)
			Северное Медведково (часть)
			Южное Медведково (часть)
			Ярославский (часть)
		МО	Мытищинский (часть)
14	РТС "Фрезер" Фрезер шоссе, д.14	ВАО	Перово (часть)
		ЮВАО	Лефортово (часть)
			Нижегородский (часть)
15	РТС "Нагатино" Андропова пр-т, д.36, к.2	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
			Нагатинский Затон (часть)
16	РТС "Коломенская" 1-й Котляковский пер., д.5, ГТЭС "Коломенское" 1-й Котляковский пер., д.5	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
			Нагатино-Садовники (часть)
			Царицыно (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
17	РТС "Курьяново" Донецкая ул., 40	ЮВАО	Марьино (часть)
			Печатники (часть)
18	РТС "Люблино" Перерва ул., д.73	ЮВАО	Люблино (часть)
			Марьино (часть)
19	РТС "Красная Пресня" 2-я Магистральная ул., д.7, стр.1	ЦАО	Пресненский (часть)
		САО	Хорошёвский (часть)
		СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
20	РТС "Волхонка-ЗИЛ" Азовская ул., д.28	ЮАО	Нагорный (часть)
		ЮЗАО	Зюзино (часть)
21	РТС "Отрадное" Сигнальный проезд, д.21	СВАО	Марфино (часть)
			Останкинский (часть)
			Отрадное (часть)
			Свиблово (часть)
22	РТС "Новомосковская" Новомосковская ул., д.1А	СВАО	Алексеевский (часть)
			Останкинский (часть)
23	РТС "Переяславская" Большая Переяславская ул., д.36	ЦАО	Красносельский (часть)
			Мещанский (часть)
24	РТС "Жулебино" Лермонтовский пр., д.147	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
		МО	Люберецкий (часть)
25	РТС "Перово" Кетчерская, д.11 ул. стр.1	ВАО	Вешняки (часть)
			Косино-Ухтомский (часть)
			Новокосино (часть)
		МО	Балашихинский (часть)
26	РТС "Некрасовка" 2-я Вольская ул., вл.13, к.2	ЮВАО	Некрасовка (часть)
		МО	Люберецкий (часть)
27	РТС "Ростокино" Мира пр-т, д.120	СВАО	Останкинский (часть)
			Ростокино (часть)
28	РТС "Бабушкино-1" Искры ул., д.17Б, стр.1	СВАО	Бабушкинский (часть)
29	РТС "Рублево" Оршанская ул., д.6, к.2	ЗАО	Кунцево (часть)
30	РТС "Кунцево" Верейская ул., д.35	ЗАО	Можайский (часть)
			Очаково-Матвеевское (часть)
		МО	Одинцовский (часть)
31	РТС "Крылатское" Осенняя ул., д.29	ЗАО	Крылатское (часть)
			Кунцево (часть)
			Филёвский Парк (часть)
		СЗАО	Строгино (часть)
32	РТС "Южное Бутово" Поляны ул., вл.75	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
		НАО	Коммунарка (часть)
			Щербинка (часть)
33	РТС "Теплый Стан" Новоясеневский пр-т, д.8, к.3	ЮЗАО	Тёплый Стан (часть)
			Ясенево (часть)
34	РТС "Ленино-Дачное" Кавказский б-р, д.52	ЮАО	Бирюлёво Восточное (часть)
			Царицыно (часть)
35	РТС "Чертаново" Днепропетровская ул., д.12	ЮАО	Чертаново Северное (часть)
			Чертаново Центральное (часть)
		ЮЗАО	Зюзино (часть)
36	РТС "Терешково" Терешково ул. 3, РТС "Переделкино" Боровское ш., д.10, ПГУ ТЭС "Терешково" Терешково ул., д.3, стр.5	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
			Солнцево (часть)
		НАО	Внуково (часть)
37	РТС "Тушино-1" Планерная ул. 2	СЗАО	Северное Тушино (часть)
			Южное Тушино (часть)
38	РТС "Тушино-2" Фабрициуса ул. 37	СЗАО	Северное Тушино (часть)
			Южное Тушино (часть)
39	РТС "Тушино-3" Походный пр. 2	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
			Южное Тушино (часть)
40	РТС "Тушино-4" Строительный пр. 12а	СЗАО	Южное Тушино (часть)
41	РТС "Тушино-5" Вилиса Лациса ул. в. 29, с.1	СЗАО	Северное Тушино (часть)
42	ГТЭС "Щербинка" Варшавское шоссе, вл. 219, стр. 3	НАО	Щербинка (часть)
43	КТС-11 ул. Заречная ул. вл.4	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
44	КТС-11а Заречная ул. 4. стр.1		
45	КТС-18 Криворожская ул, 4А	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
			Нагорный (часть)
46	КТС-54 Фруктовая ул. 22, кор.1	ЮАО	Нагорный (часть)
		ЮЗАО	Зюзино (часть)
			Котловка (часть)
47	КТС-405 "Стандартная" Стандартная ул. 13	СВАО	Алтуфьевский (часть)
48	КТС "Мелитопольская" 2-я Мелитопольская ул. 4Б	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
49	Мини-ТЭС "Измайлово" Измайловский пр-т, 8	ВАО	Измайлово (часть)
50	МК "Западный порт" Новозаводская ул. 2, стр. 10А	ЗАО	Филёвский Парк (часть)

Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Мосэнерго» представлены в приложении А (рисунок А.1).

1.3 Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «МОЭК»

Распределение зон действия источников ПАО «МОЭК» на 01.01.2024 по округам и районам города представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «МОЭК»

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
1	РТС "Переделкино" Боровское ш., д.10, РТС "Терешково" Терешково ул. 3, ПГУ ТЭС "Терешково" Терешково ул., д.3, стр.5	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
			Солнцево (часть)
		НАО	Внуково (часть)
2	РТС "Пенягино" Дубравная ул., д.55	СЗАО	Митино (часть)
		МО	Красногорский (часть)
3	РТС "Строгино" Проезд 607, 22	ЗАО	Кунцево (часть)
		СЗАО	Строгино (часть)
		МО	Одинцовский (часть)
4	РТС "Внуково" Боровское ш. 47А	НАО	Внуково (часть)
5	РТС "Солнцево" Щорса ул. 13	-	-
6	РТС "Митино" Пятницкое шоссе 19	СЗАО	Митино (часть)
7	РТС-1 г. Зеленоград г. Зеленоград, Панфиловский просп. 18	ЗелАО	Матушкино (часть)
			Савёлки (часть)
8	РТС-2 г. Зеленоград г. Зеленоград, Алабушевская ул. 3, стр.1-6	ЗелАО	Матушкино (часть)
			Силино (часть)
			Старое Крюково (часть)
9	РТС-3 г. Зеленоград г. Зеленоград, проезд №5526, 3,стр.1-12	ЗелАО	Матушкино (часть)
			Савёлки (часть)
			Старое Крюково (часть)
		МО	Солнечногорский (часть)
10	РТС-4 г. Зеленоград г. Зеленоград, проезд №707, 1,стр.1	ЗелАО	Крюково (часть)
		МО	Солнечногорский (часть)
11	КТС "Акулово" пос. Акулово, 30 с.1	ВАО	Восточный (часть)
		МО	Пушкинский (часть)
12	КТС-28 Бойцовая ул. 24 с.1	ВАО	Богородское (часть)
13	КТС-42 Гражданская 4-я ул,. 41, с.3	ВАО	Богородское (часть)
14	КТС-40 Лучевой 4-й просек 6	ВАО	Сокольники (часть)
15	КТС "Нижние Котлы" Варшавское шоссе 28Д	ЮАО	Нагорный (часть)
16	КТС-58 Лазенки 6-я ул. 40	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
17	КТС "Покровское-Стрешнево" Врачебный пр. 3	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
18	КТС "Захарьино" Куркинское шоссе 29	СЗАО	Куркино (часть)
19	КТС "Мосрентген" п. завода Мосрентген, Героя России Соломатина ул. 6 с.8	НАО	Коммунарка (часть)
20	КТС-1 "Московский" г. Московский, 3-й мкр, 6а	НАО	Филимонковский (часть)
21	КТС-2 "Московский" г. Московский, 1-й мкр, 56	НАО	Филимонковский (часть)
22	КТС "Коммунарка" п. Коммунарка, Фитарёвская ул. 12 с.1	НАО	Коммунарка (часть)
23	КТС "Яковлево" д. Яковлево, Школьная ул. 3А с.1	ТАО	Троицк (часть)
24	КТС "Кленово" с. Кленово, Рабочая ул. 12	ТАО	Вороново (часть)
25	КТС № 8 п. Кокошкино п. Кокошкино, Дзержинского ул. 1 с.1	НАО	Внуково (часть)
26	КТС № 18 пос. Киевский р.п. Киевский, 3 с.1	ТАО	Бекасово (часть)
27	КТС № 51 п. Яковлевское д. Яковлевское 8 с.1	ТАО	Бекасово (часть)
28	КТС № 36 п. Птичное п. Птичное, Дорожная ул. с.12	НАО	Филимонковский (часть)
29	КТС № 38 п. Птичное п. Птичное, Заречная ул. 51 с.1	НАО	Филимонковский (часть)
30	КТС "Знамя Октября" п. Знамя Октября, 21а	НАО	Щербинка (часть)
		МО	Подольский (часть)
31	КТС "Остафьево" п. Остафьево, 9а	НАО	Щербинка (часть)
32	КТС "Фабрика им. 1 Мая" п. Фабрика им. 1 Мая, 26а	НАО	Щербинка (часть)
33	КТС "Вороново" п. ЛМС, вл. 1 с.1	ТАО	Вороново (часть)
34	КТС "Былово" с. Былово, 8Б	ТАО	Краснопахорский (часть)
35	КТС "Красная Пахра" с. Красная Пахра, 3А	ТАО	Краснопахорский (часть)
36	КТС "Красное" с. Красное, Строителей ул. 6	ТАО	Краснопахорский (часть)
37	КТС "Шишкин лес" п. Шишкин Лес, 34	ТАО	Краснопахорский (часть)
38	КТС "Рогово" п. Рогово, Заречная ул. 14Б	ТАО	Вороново (часть)
39	КТС "Щапово" п. Щапово, 80	ТАО	Краснопахорский (часть)
40	КТС-1 "Щербинка" г. Щербинка, Новостроевская ул. 2	НАО	Щербинка (часть)
41	КТС-3 "Щербинка" г. Щербинка, Космонавтов ул. 9	НАО	Щербинка (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
42	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан" г.Москва, поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, в/г, 70/3	НАО	Коммунарка (часть)
43	КТС № 153 п. Ватутинки пос. Десеновское, пгт. Ватутинки-1, в/г 1/4	ТАО	Троицк (часть)
44	КТС "Курилово" г. Москва, поселение Щаповское, п.Курилово, д.1	ТАО	Краснопахорский (часть)
45	МК "Внуковская гимназия" п. ст. Внуково, Железнодорожная ул. 1Б	НАО	Внуково (часть)
46	МК "Внуковская больница" п. Внуково, Лебедева-Кумача ул. 27 с.10	НАО	Внуково (часть)
47	МК "Изварино" п. Минвнешторга, Березовая аллея, 18 с.1	НАО	Внуково (часть)
48	МК "Переделкино" п. ДСК "Мичуринец", Лермонтова ул. 9Б	НАО	Внуково (часть)
49	МК "Рассказовка" д. Рассказовка, Сказочная ул. 1А	НАО	Внуково (часть)
50	МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1 п. Радиоцентр, 2 с.1	НАО	Филимонковский (часть)
51	МК "Марьино" д. Марьино, 10 с.1	НАО	Филимонковский (часть)
52	МК № 46 д. Акиньшино территория пансионата "Зорька", вл. 1 с.3А	НАО	Филимонковский (часть)
53	МК № 21 х. Ильичевка х. Ильичевка, 9 с.1	ТАО	Троицк (часть)
54	МК № 22 д. Крекшино п. совхоза Крёкшино, 7а с.1	НАО	Внуково (часть)
55	МК № 27 д. Кузнецово д. Кузнецово, Тимуровская ул. 1А с.1	ТАО	Бекасово (часть)
56	МК № 33 п. Первомайское п. Первомайское, Центральная ул. 11 с.1	НАО	Филимонковский (часть)
57	МК № 34 д. Шеломово р.п. Киевский, 1 с.1	ТАО	Бекасово (часть)
58	МК 32 п. Толстопальцево п. Толстопальцево, Осипенко ул. 8 с.2	НАО	Внуково (часть)
59	МК "Пожарное депо" д.Кузнецово, 8А	ТАО	Бекасово (часть)
60	МК "Гора" п. Фабрика 1 Мая, 51а	НАО	Щербинка (часть)
61	МК "Минзаг" п. Подсобного хозяйства Минзаг, Заречная ул. 1А	ТАО	Краснопахорский (часть)
62	МК "Секерино" п. Секерино, 6	ТАО	Краснопахорский (часть)
63	МК "Ильино" д. Ильино, д.1	ТАО	Вороново (часть)
64	МК "Каменка" д. Каменка, Центральная ул. 22А	ТАО	Вороново (часть)
65	МК "Михайловское" с. Михайловское, 17Б	ТАО	Краснопахорский (часть)
66	МК "Ознобишино" с. Ознобишино, 30А	ТАО	Краснопахорский (часть)
67	МК "ДРП-3" п. Дорожно-ремонтного пункта-3, 3	ТАО	Краснопахорский (часть)
68	МК "БКУ-350" д. Кузеново	ТАО	Краснопахорский (часть)
69	МК-4 г. Щербинка г. Щербинка, Авиаторов ул. 13	НАО	Щербинка (часть)
70	МК-5 г. Щербинка г. Щербинка, Флотская ул. 7	НАО	Щербинка (часть)
71	МК "Бор" п/о Ватутинки-1	ТАО	Троицк (часть)
72	МК "Спортбаза Щапово" п. Спортбазы	ТАО	Краснопахорский (часть)
73	МК № 10 п. Мамыри в/г 70/1 д. Мамыри	НАО	Коммунарка (часть)
74	МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	ЦАО	Таганский (часть)
75	МК-339 Николоямская ул. 57 с.8 Николоямская ул. 57 с.8	ЦАО	Таганский (часть)
76	МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13 Долгоруковская ул. 33 с.13	ЦАО	Тверской (часть)
77	МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3 Дмитровка М. ул. 14 с.3	ЦАО	Тверской (часть)
78	МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2 Каретный М. пер. 14/11 с.2	ЦАО	Тверской (часть)
79	МК-236 Цветной бульв. 21 с.13 Цветной бульв. 21 с.13	ЦАО	Тверской (часть)
80	МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2 Сухаревский М. пер. 10 с.2	ЦАО	Мещанский (часть)
81	МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3 Правобережная ул. 4 к.3	САО	Левобережный (часть)
82	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1 Михалковская ул. 46 к.1	САО	Головинский (часть)
83	МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А Рыбинская 3-я ул. 28А	ВАО	Сокольники (часть)
84	МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3 Сокольнический Вал ул. 1 с.3	ВАО	Сокольники (часть)
85	МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2 Кирпичная ул. 50 с.2	ВАО	Соколиная Гора (часть)
86	МК-118 Костянский пер. 10 с.4 Костянский пер. 10 с.4	ЦАО	Красносельский (часть)
87	МК-122 Даев пер. 29-а, с.2 Даев пер. 29-а, с.2	ЦАО	Красносельский (часть)
88	МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2 Красносельская М. ул. 12 с.2	ЦАО	Красносельский (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
89	МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6 Кусковская ул. 8 с.6	ВАО	Перово (часть)
90	МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1 Оранжерейная ул. 8а с.1	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
91	МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4 1-й Красковский пр., 38Б с.4	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
92	МК "Щербинка" Типографская ул. 5Б	НАО	Щербинка (часть)
93	МК "Толстопальцево" пос. Толстопальцево, Ленина ул., 51, стр. 1	НАО	Внуково (часть)
94	МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1 Центральная ул. 2 с.2	СЗАО	Митино (часть)
95	МК-233 Новослободская ул. 3 с.6 Новослободская ул. 3 с.6	ЦАО	Тверской (часть)
96	МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3 А. Солженицина ул. 33 с .3	ЦАО	Таганский (часть)
97	МК-314 Гжельский пер. 15 Гжельский пер. 15	ЦАО	Таганский (часть)
98	МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	ВАО	Соколиная Гора (часть)
99	МК "99 квартал" пос. Рязановское, кв-99, вл. 1	НАО	Щербинка (часть)
100	АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1 Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	СЗАО	Куркино (часть)
101	АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1 Юровская ул. 95 к.1 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
102	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
103	АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
104	АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11 Соловьиная Роща ул. 11	СЗАО	Куркино (часть)
105	АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	СЗАО	Куркино (часть)
106	АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1 Родионовская ул. 5 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
107	АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	СЗАО	Куркино (часть)
108	АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	СЗАО	Куркино (часть)
109	АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	СЗАО	Куркино (часть)
110	АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1 Воротынская ул. 16 к.1	СЗАО	Куркино (часть)
111	АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1 Воротынская ул. 12 к.1	СЗАО	Куркино (часть)
112	АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
113	АИТ № 8А Родионовская ул. 18 Родионовская ул. 18	СЗАО	Куркино (часть)
114	АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2 Куркинское шоссе 48 к.2	СЗАО	Куркино (часть)
115	АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1 Куркинское шоссе 38 к.1	СЗАО	Куркино (часть)
116	АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2 Ландышевая ул. 14 с.2	СЗАО	Куркино (часть)
117	АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7 Новокуркинское шоссе 51 с.7	СЗАО	Куркино (часть)
118	АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5 Новокуркинское шоссе 51 с.5	СЗАО	Куркино (часть)
119	АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
120	АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1 Новокуркинское шоссе 45 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
121	АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
122	АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	СЗАО	Куркино (часть)
123	АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	СЗАО	Куркино (часть)
124	АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114 Соколово-Мещерская ул. 16/114	СЗАО	Куркино (часть)
125	АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12 Родионовская ул. 12	СЗАО	Куркино (часть)
126	АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	СЗАО	Куркино (часть)
127	АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	СЗАО	Куркино (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
128	АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29 Соколово-Мещерская ул. 29	СЗАО	Куркино (часть)
129	АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29 Соколово-Мещерская ул. 29	СЗАО	Куркино (часть)
130	АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29 Соколово-Мещерская ул. 29	СЗАО	Куркино (часть)
131	АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25 Соколово-Мещерская ул. 25	СЗАО	Куркино (часть)
132	АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25 Соколово-Мещерская ул. 25	СЗАО	Куркино (часть)
133	АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25 Соколово-Мещерская ул. 25	СЗАО	Куркино (часть)
134	АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1 Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	СЗАО	Куркино (часть)
135	АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2 Юровская ул. 97 с.2	СЗАО	Куркино (часть)

Зоны действия источников тепловой энергии ПАО «МОЭК» представлены в приложении А (рисунок А.1).

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго»

Распределение зон действия источников тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» с учетом источников, находящихся на территории Московской области (Химкинский филиал) по округам и районам города представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Зоны действия источников тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» на 01.01.2024

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
1	МК ДО "Полет" г. Москва, ул. Луговая, д.4, стр.12	ЗАО	Можайский (часть)
2	РТС Нагорное шоссе 6 МО, г. Химки, Нагорное шоссе, д.6	СЗАО	Куркино (часть)
3	КТС Кольцевая 16 МО, г. Химки, Кольцевая ул., д.16	САО	Левобережный (часть)
4	Котельная "Колхозная" мкр. Подрезково, ул. Колхозная	САО	Молжаниновский (часть)

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» на территории г. Москвы представлены в приложении А (рисунок А.1).

1.5 Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Распределение зон действия источников тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по округам и районам города на 01.01.2024 представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 01.01.2024

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
1	ТЭС "Международная" 2-я Магистральная ул., д.5А, стр.5	ЦАО	Пресненский (часть)
		САО	Хорошёвский (часть)
2	ГТЭС "Коломенское" 1-й Котляковский пер., д.5, РТС "Коломенская" 1-й Котляковский пер., д.5	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
			Нагатино-Садовники (часть)
			Царицыно (часть)
3	Мини-ТЭС Курьяново Курьяновский 1-й пр., 15, с. 214	ЮВАО	Печатники (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
4	Мини-ТЭС Люберцы Вольская 2-я ул., 30, с. 305	ЮВАО	Некрасовка (часть)
5	Мусоросжигательный завод № 3 Подольских курсантов ул., 22А	ЮАО	Бирюлёво Западное (часть)
6	ПГУ ТЭС "Терешково" Терешково ул., д.3, стр.5, РТС "Терешково" Терешково ул. 3, РТС "Переделкино" Боровское ш., д.10	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
			Солнцево (часть)
		НАО	Внуково (часть)
7	Котельная ОАО "МАНП" поселение Вороновское, д. Львово, 1	ТАО	Вороново (часть)
8	Котельная "Люберецкие очистные сооружения" Вольская 2-я ул., вл. 30	ЮВАО	Некрасовка (часть)
9	Котельная "Курьяновские очистные сооружения" Курьяновский 1-й пр., 15, с. 51	ЮВАО	Печатники (часть)
10	Котельная АО "НИИР" Краснобогатырская ул., 42	ВАО	Богородское (часть)
11	Котельная ИП "Нижние котлы" Варшавское ш., 46, с. 12	ЮАО	Нагорный (часть)
12	Котельная АО "НИЦЭВТ" Дорожная ул., вл. 8	ЮАО	Чертаново Северное (часть)
			Чертаново Центральное (часть)
13	Котельная АО "НПО МРТЗ" Верейская ул., 29, с. 38	ЗАО	Можайский (часть)
			Очаково-Матвеевское (часть)
14	Котельная АО "НПП "Волна" Варшавское ш., 26, с. 9	ЮАО	Нагорный (часть)
15	Котельная АО "НТЦ "Атлас" Образцова ул., 38	СВАО	Марьина роща (часть)
16	Котельная АО "Завод строительных красок и мастик" Варшавское ш., 37а, с. 3	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
17	Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО" Ленинградский просп., 80 к.23	САО	Сокол (часть)
18	Котельная АО "ТЭИК" г. Щербинка, Подольская ул., 1	НАО	Щербинка (часть)
19	Котельная ЖК "Прима парк" г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Барышевская роща д.6	НАО	Щербинка (часть)
20	Центральная котельная ВДНХ Мира просп., 129, с. 569	СВАО	Останкинский (часть)
21	Котельная АО "ФПК" Комсомольской площади пр. 25	ЦАО	Красносельский (часть)
22	Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького" Эйзенштейна Сергея ул., 8, с. 3	СВАО	Ростокино (часть)
23	Котельная ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" г.Троицк, Подмосковные вечера ул., 1	ТАО	Троицк (часть)
24	Котельная "Центр реабилитации "Ясенки" поселение Вороновское, п/о Лукошкино, д. Ясенки,	ТАО	Вороново (часть)
25	Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С." Летчика Бабушкина ул., 6, с. 3	СВАО	Бабушкинский (часть)
26	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" Талалихина ул., 41, с. 43а	ЮВАО	Нижегородский (часть)
27	Котельная ЖК "Изумрудный" г. Троицк, коттеджный поселок "Изумрудный"	ТАО	Троицк (часть)
28	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) поселение Филимонковское, п.Филимонки, 1	НАО	Филимонковский (часть)
29	АИТ Куркино Новокуркинское ш., 23/15	СЗАО	Куркино (часть)
30	Котельная ТСЖ "Покровский берег" Береговая ул. 4, с. 1	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
31	Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово" Береговая ул., 4 с. 10	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
32	Котельная Поперечный просек 17 г. Москва, Поперечный просек 17	ВАО	Сокольники (часть)
33	Котельная Институтский переулок 7 Институтский пер., 7	ЦАО	Мещанский (часть)
		СВАО	Марьина роща (часть)
34	Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064) г.Москва, пос. Первомайское, В/г 1/9, г. Москва, п. Пучково, Морская ул. 10 (в/ч 72064)	ТАО	Краснопахорский (часть)
			Троицк (часть)
35	Котельная Военный комиссариат г. Москвы Угрешская ул., 8, с. 3	ЮВАО	Печатники (часть)
36	АИТ ГБОУ Школа № 1298 Юровская ул., 99	СЗАО	Куркино (часть)
37	Котельная БЦ «Фабрика Станиславского» Станиславского ул., 21, с. 19	ЦАО	Таганский (часть)
38	Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак" Мира просп., 105, с. 3	СВАО	Останкинский (часть)
39	Котельная Центральная г. Троицк, Лесная ул., 8а	ТАО	Троицк (часть)
40	Котельная № 13 г. Троицк, мкр. "В", с. 13А	ТАО	Троицк (часть)
41	Котельная ул.Лагерная, 2б г. Троицк, Лагерная ул., 2б	ТАО	Троицк (часть)
42	Котельные ЖК "Изумрудный" (6 шт.) г. Москва, г.о. Троицк, 2-я Изумрудная ул., д. 11А	ТАО	Троицк (часть)
43	Котельная ОАО "Бутовский химический завод" Горловская 1-я ул., 4, с. 6	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
44	Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" Ибрагимова ул., 31	ВАО	Преображенское (часть)
			Соколиная Гора (часть)
45	КТС "Солнечный городок" г. Москва, поселение Вороновское, вблизи поселка ЛМС	ТАО	Вороново (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
46	Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ") г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, территория МУЭГ	НАО	Коммунарка (часть)
47	Котельная ООО "Геруда" г. Московский, Хабарова ул., 15, с. 1	НАО	Филимонковский (часть)
48	Котельная мкр. "Солнцево-парк" поселение Внуковское, Авиаконструктора Петлякова ул., 3	НАО	Внуково (часть)
49	Котельная ЖК "Середневский лес" пос. Филимонковское, квартал № 64, 3Ас1	НАО	Филимонковский (часть)
50	РТС "Саларьево" пос. Сосенское, кв-л № 7, д.1 стр.1	НАО	Коммунарка (часть)
51	Котельная ЖК "Мякинино парк" МО, Одинцовский городской округ, вблизи д. Раздоры	ЗАО	Кунцево (часть)
52	Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг" Верейская ул. 29, стр. 34	ЗАО	Можайский (часть)
53	Котельная ЖК "Москвичка" пос. Сосенское, Василия Ощепкова ул., д.1, стр.1	НАО	Коммунарка (часть)
54	Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А) г. Москва, поселение Киевский, пгт.Киевский, д.25А	ТАО	Бекасово (часть)
55	Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А) г. Москва, поселение Киевский, пгт.Киевский, д.22А	ТАО	Бекасово (часть)
56	Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А) г. Москва, поселение Киевский, пгт.Киевский, д.23А	ТАО	Бекасово (часть)
57	Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б) г. Москва, поселение Киевский, пгт.Киевский, д.23Б	ТАО	Бекасово (часть)
58	АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина" Медовая Долина, ул. 7 к.1	НАО	Внуково (часть)
59	АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина" Медовая Долина, ул. 5 к.1	НАО	Внуково (часть)
60	Котельная № 2 ООО "Декор" поселение Сосенское, п. Коммунарка, 7, с. 3	НАО	Коммунарка (часть)
61	Котельная № 1 ООО "Декор" поселение Сосенское, п. Коммунарка, Сосенский Стан ул., вл. 7, с. 2	НАО	Коммунарка (часть)
62	Котельная ООО "Источник" поселение Сосенское, Николо-Хованская ул., 28	НАО	Коммунарка (часть)
63	Котельная ЖК "Рассказово" Андрея Тарковского бульв. 17 с.1	НАО	Внуково (часть)
64	Котельная п. д/о Плесково поселение Михайлово-Ярцевское, п. д/о Плесково	ТАО	Краснопахорский (часть)
65	Котельная БЦ "Переведенский" Переведеновский пер., 13, с. 6	ЦАО	Басманный (часть)
66	Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ" Высоковольтный пр. 1 стр.29	СВАО	Отрадное (часть)
67	Котельная ООО "ПК "Желатин" Грайвороновский 1-й пр. 20 стр.35	ЮВАО	Текстильщики (часть)
68	Котельная ООО "ППК Медная Фольга" Электролитный пр., 3, с. 2	ЮАО	Нагорный (часть)
69	Котельная "Новомосковский Технопарк" поселение Филимонковское, п. Марьино, 1	НАО	Филимонковский (часть)
70	Котельная ЖК "Остафьево" Остафьевское шоссе, 8	НАО	Щербинка (часть)
71	Котельная ЖК "Алхимово" г. Москва пос. Рязановское, Рязановское шоссе, 29Бс1	НАО	Щербинка (часть)
72	Котельная ДК «Сириус Парк» Каширское ш., 3, к. 2, с. 5	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
73	Котельная Пансионат "Чайка" Никольский туп., 2, с. 23	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
74	Котельная "Град Московский" г. Московский, Передельцевский пр., 4	НАО	Филимонковский (часть)
75	Котельная АО "Инвестграст" поселение Десеновское, п. Ватутинки, Светлая ул., 1	ТАО	Троицк (часть)
76	Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна" Квартал №4, дом 5, строение 2	ТАО	Троицк (часть)
77	Котельная БЦ "Аврора" Садовническая ул., 82, с. 4	ЦАО	Замоскворечье (часть)
78	Котельная № 2 г. Щербинка, Железнодорожная ул., 24	НАО	Щербинка (часть)
79	Котельная № 1 ООО "Теплосервис" поселение Рязановское, п. Знамя Октября, мкр. Родники	НАО	Щербинка (часть)
80	Котельная № 2 ООО "Теплосервис" поселение Рязановское, п. Знамя Октября, мкр. Родники	НАО	Щербинка (часть)
81	Котельная ЖК "Хоумсити" д. Румянцево	ЗАО	Солнцево (часть)
82	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" поселение Рязановское, п. Ерино	НАО	Щербинка (часть)
83	Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея" Автозаводская ул., 23А, к. 3	ЮАО	Даниловский (часть)
84	АИТ № 1 Ясная ул., 10А поселение Сосенское, п. Коммунарка, Ясная ул., 10А	НАО	Коммунарка (часть)
85	АИТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А поселение Сосенское, п. Коммунарка, Лазурная ул., с. 5А	НАО	Коммунарка (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
86	АИТ № 3 Лазурная ул., 9 стр.1 поселение Сосенское, п. Коммунарка, Лазурная ул., 9, с. 1	НАО	Коммунарка (часть)
87	Котельная ЖК "Испанские кварталы" пос. Сосенское, п. Коммунарка, Сервантеса ул. 6, стр.1	НАО	Коммунарка (часть)
88	КТС "Прокшино" Проектируемый пр. 7029, вблизи д. Прокшино	НАО	Коммунарка (часть)
89	КТС "Бачурино" пос. Сосенское, п. Коммунарка, Бачуринская ул. 23, стр.1	НАО	Коммунарка (часть)
90	Котельная ООО КСЦ "Переделкино" Лазенки 6-я ул., вл. 2, с. 12	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
91	Котельная ЖК "Ново-Никольское" д. Ивановское, Семена Гордого ул., 13 с.1	НАО	Филимонковский (часть)
92	Котельная ЖК "Румянцево-Парк" г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 23 км, 12с8.	ЗАО	Солнцево (часть)
93	Котельная ФБУ "Санаторий Вороново" поселение Вороновское, с.Вороново, 1	ТАО	Вороново (часть)
94	Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" поселение Московский, п. Институт полиомиелита, вл. 8, с. 2	НАО	Филимонковский (часть)
95	Котельная УНПБ "Теплый Стан" поселение Мосрентген, п. завода Мосрентген, Институтский пр., 2	НАО	Коммунарка (часть)
96	Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко Тверская-Ямская 4-я ул., 16 к.2	ЦАО	Тверской (часть)
97	Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское" поселение Воскресенское, п. Воскресенское, 1	НАО	Коммунарка (часть)
98	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ Родионовская ул., дв. 16, с. 20	СЗАО	Куркино (часть)
99	Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт" Черёмушкинская Б. ул., 25, с. 113	ЮЗАО	Котловка (часть)
100	Котельная филиала ОК "Ватутинки" поселение Десеновское, Чароитовая ул., вл. 5, с. 1	ТАО	Троицк (часть)
101	Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991) г.Москва, поселение Щаповское, в/г 17 Жилой пос. №3	ТАО	Краснопахорский (часть)
102	Котельная № 210 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 676	ТАО	Краснопахорский (часть)
103	Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" Маршала Тимошенко ул., 15	ЗАО	Кунцево (часть)
104	Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера" г. Москва, г. Троицк-1	ТАО	Троицк (часть)
105	Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал" Волочаевская ул., 40, с. 9	ЮВАО	Лефортово (часть)
106	Котельная п. Воскресенское г. Москва, поселение Воскресенское, п. Воскресенское	НАО	Коммунарка (часть)
			Щербинка (часть)
107	Котельная ФГУП "РАДОН" Каширское ш., 33 к. 14	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
108	Котельная КДК "Большевик" Ленинградский просп., 15, с. 22	САО	Беговой (часть)
109	Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России г. Москва, г.Троицк, ул. Нагибина, д. 2, стр.1	ТАО	Троицк (часть)
110	Котельная №2 ФСО России Лыковская 1-я ул. 1 с.2	СЗАО	Строгино (часть)

Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, представлены в приложении А (рисунок А.1).

1.6 Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Распределение зон действия источников тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по округам и районам города представлено в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности на 01.01.2024

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
1	Энергоцентр АО "Ангстрем-Т" г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 7 к.2	ЗелАО	Старое Крюково (часть)
2	Энергоцентр АО "НИЦЭВТ" Дорожная ул., 8	ЮАО	Чертаново Южное (часть)
3	Энергоцентр Группа компаний "Бородино" Русаковская ул. 13	ЦАО	Красносельский (часть)
4	Энергоцентр БЦ "ИРБИС" Волоколамское ш. 142, стр. 6	СЗАО	Митино (часть)
5	Энергоцентр РЦ "Бутово" пос. Сосенское, ул. Поляны, вл. 50 стр.4	НАО	Коммунарка (часть)
6	ЭК "Центральное Таможенное управление" Комсомольская пл., д. 1	ЦАО	Красносельский (часть)
7	Энергоцентр ООО "Вороновский завод по производству солода" пос. Вороновское, с.Вороново, д.1	ТАО	Вороново (часть)
8	Энергоцентр ПАО "МКБ" Очаковское ш. 10, к.2, стр. 1	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
9	Энергоблок п. Газопровод (деловой центр) п. Газопровод (деловой центр)	НАО	Коммунарка (часть)
10	Энергоцентр ТРЦ "Город" Лефортово Энтузиастов ш., д. 12, корп. 2	ЮВАО	Лефортово (часть)
11	Энергоцентр ТК "Город" на Рязанке Рязанский пр-т, д. 2, корп. 2	ЮВАО	Нижегородский (часть)
12	Энергоцентр ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" пос. Кленовское, с.Кленово, д.45/1	ТАО	Вороново (часть)
13	Энергоцентр ООО "Морская свежесть-НК" Алтуфьевское шоссе 37	СВАО	Отрадное (часть)
14	Энергоцентр ООО "Нетканые Материалы" пос. Роговское, п.Рогово	ТАО	Вороново (часть)
15	ЭК ООО "Риотекс" Скотопрогонная ул, д. 27/26, стр. 1	ЮВАО	Нижегородский (часть)
16	Энергоцентр "Русский рыбный мир" г. Москва, поселение Щаповское, п. Курилово, ул Центральная, д. 15	ТАО	Краснопахорский (часть)
17	Энергоцентр ООО "СИНИКОН" г. Троицк, д.11	ТАО	Троицк (часть)
18	Энергоцентр АПК "Московский" дер. Верхнее Валуево, 1, с.1	НАО	Филимонковский (часть)
19	Энергоцентр САО "РЕСО-Гарантия" Нагорный пр. 6, стр. 8	ЮАО	Нагорный (часть)
20	ЭК "Тушинский комплекс "Лента" Тушинская ул., вл. 13-15	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
21	Котельная ОАО МТТЭС "Мострансэкспедиция" Дорожная ул. вл. 29	ЮАО	Чертаново Южное (часть)
22	Котельная "Внуково премиум аутлет" пос. Московский, д. Лапшинка, 8Д (пос. Московский, Д. Лапшинка, зем. уч. 30/1в)	НАО	Внуково (часть)
23	Котельная "Немецкий салон Эльза" Самаркандский бульв. 26 к.2	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
24	Котельная ЖК "Кленовые аллеи" Калужское шоссе 35 км, вл.52Б	ТАО	Троицк (часть)
25	Котельная ЖК "Южное Бунино" Москва, проспект Куприна, 40А	НАО	Коммунарка (часть)
26	Котельная Автокомбинат № 24 Ремизова ул. 18а	ЮАО	Нагорный (часть)
27	Котельная Автокомбинат УФПС "Моспочтамт" Докукина ул. 16 к. 1	СВАО	Ростокино (часть)
28	АИТ ХК Сталкер АНО Машкинское шоссе, вл. 23	СЗАО	Куркино (часть)
29	Котельная РосНОУ г.Москва, ул. Авиамоторная, д.55, корп. 5	ЮВАО	Лефортово (часть)
30	Котельная АО "Альбатрос" г. Москва, поселение Сосенское, д.Дубровка, ул.Сосновая, д.1	НАО	Коммунарка (часть)
31	Котельная ОАО "АУРАТ" Лихачевский 4-й пер. 6	САО	Головинский (часть)
32	Котельная АО "Бизнес Центр на Спасской" Б. Сухаревская площадь, д. 9	ЦАО	Басманный (часть)
33	Котельная № 1 ОАО НПО "Наука" Ямского Поля 3-я ул. вл.2	САО	Беговой (часть)
34	Котельная № 1 ОАО "Бутовский комбинат строит. материалов" Мелитопольская 2-я ул. 4Б	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
35	Котельная ЖК "M-HOUSE" Академика Янгеля ул., 2	ЮАО	Чертаново Южное (часть)
36	Котельная ФГУП НИИ НМ им. А.А. Бочвара Рогова ул. 5а	СЗАО	Щукино (часть)
37	Котельная АО "ВНИИХТ" ОХТЗ Лихоборская наб., 11	САО	Головинский (часть)
38	Котельная вагоно-ремонтного депо "Люблино" Деповский тупик, д. 2	ЮВАО	Люблино (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
39	Котельная ОАО ПО "Даниловский строительный завод" Даниловская наб. 4	ЮАО	Даниловский (часть)
40	Котельная АО "ГГР" пос.Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.46, стр. 2 (дв46с8)	НАО	Коммунарка (часть)
41	Котельная № 2 (4007) ОАО "Газпромнефть - МНПЗ" Капотня 2-ой кв. 1 к.2	ЮВАО	Капотня (часть)
42	Котельная Пансионата "Пахра" поселение Щаповское, п. Щапово, 67	ТАО	Краснопахорский (часть)
43	Котельная Гостиница "Империал" д. Рогозинино	НАО	Филимонковский (часть)
44	Котельная ОАО "ДСК-1" Хорошевский 3-й пр. 3а	САО	Хорошёвский (часть)
45	Котельная ОАО "ДСК-1" "Ростокинский з-д ЖБК" Амундсена ул. 2	СВАО	Свиблово (часть)
46	Котельная АО "Завод Металлоизделий" Остаповский пр., 10, с.1	ЮВАО	Текстильщики (часть)
47	Котельная АО "Загородное Плаза" Загородное ш., д. 1, корп. 2 стр.10	ЮАО	Донской (часть)
48	Котельная БЦ "Озерковская набережная 30" г. Москва, Озерковская наб., д.30	ЦАО	Замоскворечье (часть)
49	Котельная ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "СОЮЗ" Промышленная ул. 9	ЮАО	Царицыно (часть)
50	Котельная АО "ВКО Алмаз-Антей" ул. Верейская. д.41, с.9	ЗАО	Можайский (часть)
51	Котельная ОАО "Аэробус" Шлюзовая наб. 8а с.1	ЦАО	Замоскворечье (часть)
52	Котельная ЗАО "Кунцевское" Рябиновая ул. 55 с.2	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
53	Котельная ОАО ПКП "МЕРИДИАН" Ижорская ул., д. 7 с.7	САО	Западное Дегунино (часть)
54	Котельная ОАО "ММСЗ" 1-й Магистральный тупик, д. 5	САО	Хорошёвский (часть)
55	Котельная СК "Авангард" г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	ВАО	Перово (часть)
56	Котельная МКЦИБ "Вороновское" Квартал № 12, вблизи д. Голохвастово	ТАО	Вороново (часть)
57	Котельная АО "Москабельмет" Кабельная 2-я ул., 2, с. 8	ЮВАО	Лефортово (часть)
58	Котельная АО "МЛРЗ" Перовское ш., д. 43 (Фрезер пр. дв. 2 с.18)	ВАО	Перово (часть)
59	Котельная АО "Московский шелк" Б. Саввинский пер., д. 12	ЦАО	Хамовники (часть)
60	Котельная ОАО "Управление механизации" ф-ал ОАО "Мостелефонстрой" Угрешский 3-й пр. 8а	ЮВАО	Печатники (часть)
61	Котельная АО "НИИВТ им.С.А.Векшинского" Нагорный пр-д, д. 7	ЮАО	Нагорный (часть)
62	Котельная АО "НИКИЭТ" Красносельская М. ул. 2/8 с.9	ЦАО	Красносельский (часть)
63	Котельная АО "НИЦ Строительство" 2-я Институтская ул., д. 6	ЮВАО	Рязанский (часть)
64	Котельная "ГЕЛИЙМАШ" ул. Автозаводская, д.25 (с.19)	ЮАО	Даниловский (часть)
65	Котельная АО "НПО "Лианозовский электромеханический завод" Дмитровское ш., 110	САО	Дмитровский (часть)
66	Котельная АО "НПО "Микроген" Дубровская 1-я ул., 15	ЮВАО	Южнопортовый (часть)
67	Котельная ФГУП "НПП "Дельта" Клары Цеткин ул. 18	САО	Коптево (часть)
68	Котельная АО "Технополис "Москва" № 1 Волгоградский пр-т, д.42, соор. 1	ЮВАО	Печатники (часть)
69	Котельная АО "Технополис "Москва" № 2 Волгоградский пр-т, д.42, корп.5	ЮВАО	Печатники (часть)
70	АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.) Пехорская улица, 1Дс3 и 1Гс2, 1Гс1, 1Гс4 и 1/4с7	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
71	АИТ ИП "Руднево-1" ИК-3 (2 шт.) Пехорская улица, 1/3, с. 3 и с. 4	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
72	АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.) Пехорская улица, 1/1с1 и 1/2с1	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
73	Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4 Пехорская улица, 7Бс5	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
74	Котельная «Руднево-5» ИК-7 Маресьева ул., 9	ЮВАО	Некрасовка (часть)
75	Котельная АО "ПК Подольский" Ознобишинский пр., 1, с. 1	ТАО	Краснопахорский (часть)
76	Котельная БЦ "Высота" г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 24 км, д. 1, с. 1	НАО	Коммунарка (часть)
77	Котельная АО "Проспект" 2-я Магистральная ул., д. 16 стр.10	САО	Хорошёвский (часть)
78	Котельная АО "СКТБЭ" Сельскохозяйственная ул. 12 с. 3	СВАО	Ростокино (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
79	Котельная АО "СМАК" Алтуфьевское ш., 33Г с. 3	СВАО	Отрадное (часть)
80	Котельная АО "Совтрансавтоэкспедиция" Варшавское шоссе, вл. 248, стр. 2 (Варшавское ш., 26 км, вл. 1)	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
81	Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года" Пресненский Вал ул., 27, с. 10	ЦАО	Пресненский (часть)
82	Котельная "Спецтехавтоцентр" ул. Ясеневая вл.14	ЮАО	Орехово-Борисово Южное (часть)
83	Котельная АО "Телекомпания НТВ" ул. Новомосковская, вл. 18-22	СВАО	Останкинский (часть)
84	Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика" г. Троицк, Фабричная пл., 1	ТАО	Троицк (часть)
85	Котельная № 1 АО "УСК МОСТ" г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.167	НАО	Коммунарка (часть)
86	Котельная № 2 АО "УСК МОСТ" г. Москва, поселение Сосенское, д.Дубровка, ул.Сосновая, д.15	НАО	Коммунарка (часть)
87	Котельная АО "ФПК" № 2 Комсомольской площади пр. 27 (Водопроводный пр. 4)	ЦАО	Мещанский (часть)
88	Котельная Пассажирское вагонное депо "Москва-3" Мытищинская 1-я ул. 16 стр.2	СВАО	Алексеевский (часть)
89	Котельная Пассажирское ВР депо "Николаевка" Калибровская ул. 1, МЖД Казанское 5 й км стр.10, Мурманский пр-д, 9, стр.1	СВАО	Останкинский (часть)
90	Котельная Локомотивное депо Москва-3 г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 26 (13А)	СВАО	Алексеевский (часть)
91	Котельная АО "Щербинский завод ЭПО" (2 котельные) г. Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.2	НАО	Щербинка (часть)
92	Котельная № 1 ООО "ФСК "Теско" Островная ул. 6	ЗАО	Крылатское (часть)
93	Котельная № 2 ООО "ФСК "Теско" Островная ул. 6	ЗАО	Крылатское (часть)
94	Котельная БЦ "Буревестник-XXI" 3-я рыбинская ул., д. 18, стр. 20	ВАО	Сокольники (часть)
95	Котельная АО "Логистический центр Кунцево" Молодогвардейская ул., д. 61	ЗАО	Можайский (часть)
96	Котельная № 1 ОАО "Москвич" Волгоградский просп. 42	ЮВАО	Печатники (часть)
97	Котельная № 2 ОАО "Москвич" Волгоградский просп. 42	ЮВАО	Печатники (часть)
98	Котельная АО МНПК "АВИОНИКА" Образцова ул., д. 7	СВАО	Марьина роща (часть)
99	Котельная АО НТЦ ПСВТ Рижский 1-й пер. 2	СВАО	Алексеевский (часть)
100	Котельная ЗАО Фабрика-прачечная "Владыкино" Нововладыкинский пр. 10	СВАО	Отрадное (часть)
101	Котельная Гипермаркет АШАН Коммунарка г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 1	НАО	Коммунарка (часть)
102	Котельная Бизнес-центр "Карьер ул. 2А" Карьер ул. 2а	ЮЗАО	Академический (часть)
103	Котельная В/ч 28178 Голубинская ул. 17/9	ЮЗАО	Ясенево (часть)
104	Котельная ВГУП ТИГХС Розы Люксембург ул. 26	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
105	Котельная "Школа № 1788" п. Минвнешторга, ул. Ленина, 96а	НАО	Внуково (часть)
106	Котельная ГБУ "Жилищник" Ивановского района Свободный пр-т, д. 19	ВАО	Ивановское (часть)
107	Котельная ГБУ "Жилищник" района Лианозово Угличская ул. 13	СВАО	Лианозово (часть)
108	Котельная № 1 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк Василисы Кожиной ул. вл. 14 к.7 (под. 4-5)	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
109	Котельная № 2 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк Василисы Кожиной ул. вл. 14 к.6	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
110	Котельная № 3 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк Василисы Кожиной ул. вл. 14 к.7 (под 1-3)	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
111	Котельная ГУП ДЭЗ района "Фили –Давыдково" Олеко Дундича ул. вл. 32	ЗАО	Фили-Давыдково (часть)
112	Котельная ГУП "Московский Олимпийский центр водного спорта" Мироновская ул. 27, с.5	ВАО	Соколиная Гора (часть)
113	Котельная Ледовый дворец "Крылатское" Крылатская ул. 16, стр. 6	ЗАО	Крылатское (часть)
114	Котельная ГБУ Психоневрологический интернат №22 Лосиноостровская ул. 27	ВАО	Метрогородок (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
115	Котельная Гимназия Московского государственного университета путей собщения РФ Лучевой 2-й просек 5а	ВАО	Сокольники (часть)
116	Котельная ГКБ №15 им. О.М. Филатова Вешняковская ул. 23	ВАО	Вешняки (часть)
117	Котельная ГКУ Соцэнерго Таманская ул. 15 к.2	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
118	Котельная ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки Иловайская ул. 2 (Иловайская ул. 22 - на карте)	ЮВАО	Люблино (часть)
119	Котельная ГНУ ГОСНИИХП "Россельхозакадемия" Черкизовская Б. ул. 26А	ВАО	Преображенское (часть)
120	Котельная ГОУ ВПО "РГГУ" Миусская пл. 6	ЦАО	Тверской (часть)
121	Котельная ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева Миусская пл. 9	ЦАО	Тверской (часть)
122	Котельная ГП Экспериментальный оптико-механический завод Шелапутинский пер. 6	ЦАО	Таганский (часть)
123	Котельная ГКБ № 12 Бакинская ул. 26	ЮАО	Царицыно (часть)
124	Котельная ГУП " Контора АГНС" Кабельная 5-я ул. 12	ЮВАО	Лефортово (часть)
125	Котельная ГУП "Институт Мосводоканал НИИпроект" Золоторожская наб. 1 с.1	ЮВАО	Лефортово (часть)
126	Котельная вблизи д. Варварино г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 107, 1/2	ТАО	Краснопахорский (часть)
127	Котельная № 2 ГУП "МОСГОРТРАНС" Б. Калитниковская ул., д. 44	ЦАО	Таганский (часть)
128	Котельная Филиал 1-й троллейбусный парк ГУП "Мосгортранс" Ленинградское шоссе 4	САО	Сокол (часть)
129	Котельная Московский троллейбусный завод "МТрЗ" Новодмитровская Б. ул. 28	СВАО	Бутырский (часть)
130	Котельная ГУП города Москвы "МОСГОРТРАНС" Сельскохозяйственная ул. 9/2	СВАО	Ростокино (часть)
131	Котельная Филиал завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс" Матросская тишина ул. 15/17	ВАО	Сокольники (часть)
132	АИТ Автобусного парка Юго-западный "Мосгортранс" Краснопахорское, кв.92, вл.1	ТАО	Троицк (часть)
133	Котельная электродепо "Нижегородское" Энтузиастов ш., 4	ЮВАО	Лефортово (часть)
134	Котельная ГУП "НПО "Мосгормаш" Каширский пр. 13 с.2	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
135	Котельная ГУП "Ритуал" Миусское кладбище Савеловский пр. 10	СВАО	Марьина роща (часть)
136	Котельная ГУП "Ритуал" Рябиновая ул. 24	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
137	Котельная № 1 ГУП "РЭМ" г. Москва, поселение Вороновское, д.Сахарово, 64 км Варшавского ш., дв. 1., стр.65	ТАО	Вороново (часть)
138	Котельная № 2 ГУП "РЭМ" г. Москва, поселение Вороновское, д.Сахарово, 64 км Варшавского ш., дв. 1., стр.69	ТАО	Вороново (часть)
139	Котельная ГУП "Рязанский" Новокузьминская 1-я ул. 7, к.1	ЮВАО	Рязанский (часть)
140	Котельная ГУП "Столичные аптеки" Стрелецкая ул. 3	СВАО	Марьина роща (часть)
141	Котельная ГУПФ РФ №10 по г.Москве и МО Почтовая Б. ул. 40 с.1	ЦАО	Басманный (часть)
142	Котельная д/о "Рублево" ХОЗУ МПС РФ Крылатская ул. 40	СЗАО	Строгино (часть)
143	Котельная ДГУП "Останкинский совхоз декоративного садоводства" Филиал ГУП "Мосзеленхоз" Лучевой 6-й просек 17	ВАО	Сокольники (часть)
144	Котельная Дом писателей Переделкино г. Москва, поселение Внуковское, п.Переделкино, ул. Погодина, д.4	НАО	Внуково (часть)
145	Котельная Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына Радищевская Нижн. ул. 2 с.1	ЦАО	Таганский (часть)
146	Котельная ДОСААФ России Волоколамское шоссе 88 с.5	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
147	Котельная Завод "Стройдеталь № 3" ОАО фирмы "Промстройматериалы" Южнопортовая ул. 7	ЮВАО	Печатники (часть)
148	Котельная Электродепо "Сокол" Ленинградское ш., 2Б, с. 4	САО	Сокол (часть)
149	Котельная № 2 Завод по ремонту электроподвижного состава Рязанский просп. 105стр.8 (1 площадка)	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
150	Котельная ЗАО "Автомобильная база №3 Мосметростроя" Старообрядческая ул. 28а	ЮВАО	Лефортово (часть)
151	Котельная ЗАО "Баскин-Роббинс Продакшн Интернэшнл" Огородный пр. 16	СВАО	Бутырский (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
152	Котельная ЗАО "Вира-Р" Вязовский 2-й пр. 22	ЮВАО	Рязанский (часть)
153	Котельная Индустриальный парк "Индиго" г. Москва, поселение Сосенское, д.Николо-Хованское, д.9/2	НАО	Коммунарка (часть)
154	Котельная ЗАО "Гагаринское" п. Тольстопальцево, Советская ул. 1, с.6	НАО	Внуково (часть)
155	Котельная ЗАО "Гема-Инвест" г. Москва, г.Щербинка, Симферопольское шоссе, д.22с1	НАО	Щербинка (часть)
156	Котельная ЗАО "Горизонт" Кожевнический 2-й пер. 12	ЮАО	Даниловский (часть)
157	Котельная ЗАО "Диапазон" Рабочая ул. 91	ЦАО	Таганский (часть)
158	Котельная ЗАО "Европейские технологии и сервис" Голубинская ул. 16	ЮЗАО	Ясенево (часть)
159	Котельная ЗАО "Зинвест" Зеленоград, Панфиловский к. 1105	ЗелАО	Силино (часть)
160	Котельная ЗАО "Инвестиционная компания "Северная звезда" Краснобогатырская ул. 2	ВАО	Богородское (часть)
161	Котельная ЗАО "Ингеокомпром" Силикатный 1-й пр. 13	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
162	Котельная ЗАО "ИНФОКОМ" Дубининская ул. 68 с. 6	ЦАО	Замоскворечье (часть)
163	Котельная ЗАО "Карачарово" Карачаровская 1-я ул. 8	ЮВАО	Нижегородский (часть)
164	Котельная ЗАО "Каскад-мебель" Сущевский Вал ул. 9	СВАО	Марьина роща (часть)
165	Котельная ЗАО "Корона" Новослободская ул. 7 с.7	ЦАО	Тверской (часть)
166	Котельная ЗАО "Куйбышевское" Открытое шоссе, д. 15	ВАО	Метрогородок (часть)
167	Котельная ЗАО "Лаванда-С" Сторожевая ул. 26	ЮВАО	Лефортово (часть)
168	Котельная ЗАО "Лираль-Ложистик" Адмирала Макарова ул. 2	САО	Войковский (часть)
169	Котельная ЗАО "МАВИКС-М" Генерала Тюленева ул. 4а с.1	ЮЗАО	Тёплый Стан (часть)
170	Котельная № 1 ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская" Ольховская ул. 4 к.1	ЦАО	Басманный (часть)
171	Котельная № 2 ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская" Ольховская ул. 4 к.2	ЦАО	Басманный (часть)
172	Котельная ЗАО "МИШЕЛИН-95 Б" Каретный М. пер. 13	ЦАО	Тверской (часть)
173	Котельная ЗАО "ММФ "Мосмебель" Золоторожский Вал ул. 32	ЮВАО	Лефортово (часть)
174	Котельная ЗАО "Молния" Дорожная ул. 3 к.20	ЮАО	Чертаново Центральное (часть)
175	Котельная ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика" Фармацевтический пр. 1	САО	Коптево (часть)
176	Котельная ЗАО "Московский цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре" Цветной бул. 13	ЦАО	Тверской (часть)
177	Котельная ЗАО "Московский завод вакуумных электропечей "МЭВЗ" Каширский пр. 23	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
178	Котельная ЗАО "МЭЗОПЛАСТ" Южнопортовый 2-й пр. 35	ЮВАО	Печатники (часть)
179	Котельная ЗАО "Новые Черемушки" Ступинский пр. 1	ЮАО	Бирюлёво Западное (часть)
180	Котельная ЗАО "Норт Карго" Магистральная 5-я ул. 15	САО	Хорошёвский (часть)
181	Котельная ЗАО "Оливеста" Анненский пр. 1	СВАО	Марьина роща (часть)
182	Котельная ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий" Огородный пр. 11	СВАО	Бутырский (часть)
183	Котельная ЗАО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика" Сельскохозяйственная ул. 12б	СВАО	Ростокино (часть)
184	Котельная ЗАО "Русинком" Варшавское шоссе 170г	ЮАО	Чертаново Южное (часть)
185	Котельная ЗАО "РХИ Подольские огнеупоры" г. Москва, г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.24	НАО	Щербинка (часть)
186	Котельная ЗАО "СВЕНТ" Старообрядческая ул. 46а	ЮВАО	Нижегородский (часть)
187	Котельная ЗАО "Синус" Оружейный пер. 15А	ЦАО	Тверской (часть)
188	Котельная ЗАО "СКИФ" Проезд завода "Серп и Молот", 5	ЮВАО	Лефортово (часть)
189	Котельная ЗАО "Совхоз им. Горького" Вольская 2-я ул. 17А с.3	ЮВАО	Некрасовка (часть)
190	Котельная ЗАО "Сфера" Милашенкова ул. 4	СВАО	Бутырский (часть)
191	Котельная ЗАО "Торговый Дом "Кунцево" Рябиновая ул. 45, стр.3	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
192	Котельная ЗАО "ТОЭК" г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино, д.а/я 5	НАО	Внуково (часть)
193	Котельная ЗАО "Тропарево" д. Кузнецово, 60 км. Киевского шоссе	ТАО	Бекасово (часть)
194	Котельная ЗАО "Фармацентр Вилар" Грина ул. 7	ЮЗАО	Северное Бутово (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
195	Котельная ЗАО "Фирма "ЛАМА" Ленинский просп. 108	ЗАО	Проспект Вернадского (часть)
196	Котельная ЗАО "Хлебозавод № 22" Павлова Академика ул. 4	ЗАО	Кунцево (часть)
197	Котельная ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко" Полярная ул. 29	СВАО	Северное Медведково (часть)
198	Котельная ЗАО "ЭЗОИС" Иртышский 2-й пр. 6	ВАО	Гольяново (часть)
199	Котельная ЗАО "Русское Бистро" Рублевское шоссе 8 км (ранее - Рублевское шоссе 137)	ЗАО	Фили-Давыдково (часть)
200	Котельная ЗАО "Экспо-Трейд" Павелецкая наб. 2	ЮАО	Даниловский (часть)
201	Котельная ЗАО "Эффект Эко" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5А	ТАО	Краснопахорский (часть)
202	Котельная ЗАО "Янтарь" Электродная ул. 13	ВАО	Перово (часть)
203	Котельная ЗАО "Яуза Риелти" Сыромятническая Нижн. ул. 5/7	ЦАО	Басманный (часть)
204	Котельная ЗАО "АЛМОС" Октябрьская ул., д. 80, стр.6	СВАО	Марьина роща (часть)
205	Котельная ЗАО БКК "Коломенское" Хлебозаводский пр. 7	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
206	Котельная ТЦ "Драйв" 8-й км МКАД, д.3 к.2	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
207	Котельная ЗАО Московский завод плавленных сыров "Карат" Руставели ул. 14 с.11	СВАО	Бутырский (часть)
208	Котельная ЗАО НТЦ "Бакор" г. Москва, г. Щербинка, ул.Южная, 17	НАО	Щербинка (часть)
209	Котельная ЗАО ПТФ "Кулон" Восьмого Марта ул. вл. 14	САО	Савёловский (часть)
210	Котельная ЗАО Управляющая компания "Корона" Каланчевская ул., д. 16	ЦАО	Красносельский (часть)
211	Котельная ЗАО "Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО" Соловьиная Роща ул. 16	СЗАО	Куркино (часть)
212	АИТ "ОСК ИП Дегай" д. Николо-Хованское, уч. 9/1-1 (50:21:0000000:140) Квартал № 3 (ИП "Индиго"), вблизи дер. Николо-Хованское, 1017 с.1	НАО	Коммунарка (часть)
213	АИТ ТД Холод пос.Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, вл. 5, стр.1, стр. 2, АБК	НАО	Коммунарка (часть)
214	Котельная ООО "Серебряная миля" Василисы Кожиной ул. 29	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
215	Котельная ТЦ "Подсолнух" д. Ямонтово, 71	НАО	Коммунарка (часть)
216	Котельная ИПМ РАН Миусская пл. 4 (Чаянова ул. 13)	ЦАО	Тверской (часть)
217	Котельная ООО "Проперти Менеджмент" Бакунинская ул., д. 74-76, корп. 8	ЦАО	Басманный (часть)
218	Котельная Комбинат школьного питания ВИТО-1 Ибрагимова ул. 20 с.1	ВАО	Соколиная Гора (часть)
219	Котельная Московское представительство Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" Мира просп., 33	ЦАО	Мещанский (часть)
220	Котельная БЦ "Stendhal" Новорязанская ул. 18	ЦАО	Красносельский (часть)
221	Котельная Конно-спортивный комплекс ЗАО "Сокорос" Поперечный просек 11	ВАО	Сокольники (часть)
222	Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ Мясницкая ул. 40а, с. 6	ЦАО	Басманный (часть)
223	Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк Филевская 2-я ул. 7/19 к.1	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
224	Котельная Детский санаторий № 39 п. ДСК Мичуринец, ДС № 39	НАО	Внуково (часть)
225	Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина» д. Верхнее Валуево, Спортивная ул., 98А	НАО	Филимонковский (часть)
226	Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра) с. Красная Пахра, вл. 22	ТАО	Краснопахорский (часть)
227	Котельная ПСО № 312 (Роговское) пос. Роговское, квартал № 608, 3, с.3	ТАО	Вороново (часть)
228	Котельная ПСО № 315 (Щапово) г. Москва, поселение Щаповское, п. Щапово, в. 36Ас1	ТАО	Краснопахорский (часть)
229	Котельная ПСО № 319 (Марьино) г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 156, д. 24	НАО	Филимонковский (часть)
230	Котельная ПСО № 320 (Кленово) дер. Чернецкое, 4б (Кооперативная улица, 76)	ТАО	Вороново (часть)
231	Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы Таманская ул., 10 к.1	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
232	Котельная ЖК «Ватутинки Парк» г. Москва, п. Десеновское, п. Ватутинки, улица Ватутинские Пруды, 26с1	ТАО	Троицк (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
233	Котельная КП ОУСЦ "Крылатское" Крылатская ул. 2	ЗАО	Крылатское (часть)
234	Котельная Бизнес-центр "Лефорт" Электрозаводская ул., д. 27, стр. 10	ВАО	Преображенское (часть)
235	Котельная Локомотивное депо "Лихоборы" Михалковская ул. 59	САО	Коптево (часть)
236	Котельная Локомотивное депо "Подмосковная" ст. Подмосковная	САО	Аэропорт (часть)
237	Котельная МГО "Промжелдортранс" Юрловский пр. 35	СВАО	Отрадное (часть)
238	Котельная ПАО "Банк ВТБ" Жуковского ул., 14	ЦАО	Басманный (часть)
239	Котельная Аллеанза Криэйшенс Лимитед Полковая ул., д. 3, стр. 7	СВАО	Марьина роща (часть)
240	Котельная КОО "АНТЕМОНА ЛИМИТЕД" г. Москва, поселение Московский, п. Румянцево, д.2	ЗАО	Солнцево (часть)
241	Котельная "ДУЕБАГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" Сколковское шоссе 31 стр.4	ЗАО	Можайский (часть)
242	Котельная "Депо Москва-2 Ярославская" Мытищинский пр-д, 11	СВАО	Алексеевский (часть)
243	Котельная депо им. Ильича ст. Москва-Смоленская, Нижняя ул., 17	ЦАО	Пресненский (часть)
244	Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД" Краснопрудная ул., 3а	ЦАО	Красносельский (часть)
245	Котельная депо "Люблино" Деповский тупик, д. 1	ЮВАО	Люблино (часть)
246	Котельная № 1 ст. Бекасово-Сортировочная г. Москва, пос. Киевский, ст. Бекасово-Сортировочное (ТЧР-37)	ТАО	Бекасово (часть)
247	Котельная № 2 ст. Бекасово-Сортировочная г. Москва, пос. Киевский, ст. Бекасово-Сортировочное (ТЧР-37)	ТАО	Бекасово (часть)
248	Котельная № 3 ст. Бекасово-Сортировочная г. Москва, пос. Киевский, ст. Бекасово-Сортировочное (ТЧР-37)	ТАО	Бекасово (часть)
249	Котельная Подбельского 3-й пр. вл. 26 Подбельского 3-й пр. вл. 26	ВАО	Богородское (часть)
250	Котельная Московская Марьинорощинская Еврейская Община Образцова ул. 19а	СВАО	Марьина роща (часть)
251	Котельная Московская областная детская ортопедохирургическая больница Поперечный просек 3	ВАО	Сокольники (часть)
252	Котельная № 1 Московская Патриархия Лазенки 7-я ул. 42а (резиденция Святейшего1)	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
253	Котельная № 2 Московская Патриархия Лазенки 7-я ул. 42а (резиденция Святейшего2)	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
254	Котельная Московский инструментальный завод "Калибр" Годовикова ул. 9	СВАО	Останкинский (часть)
255	Котельная Аптечные склады Симферопольское ш., 21	НАО	Щербинка (часть)
256	Котельная п. Ерино п. Ерино, ул. Высокая, 4 стр.1	НАО	Щербинка (часть)
257	Котельная "Московский энергомеханический завод ОАО "РЖД" платформа "Депо", д. 6, с.1	ЮВАО	Люблино (часть)
258	Котельная НИИ "Физиологии растений" Ботаническая ул. 35	СВАО	Марфино (часть)
259	Котельная НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК г. Москва, поселение Щаповское, д.Шаганино, д.1	ТАО	Краснопахорский (часть)
260	Котельная НТЦ "Система" Мясницкая ул. 48 с.1	ЦАО	Красносельский (часть)
261	Котельная НУЗ "Центральная клиническая больница № 1" Волоколамское шоссе 84, с.13	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
262	Котельная ОАНО «Школа «Летово» пос. Сосенское, Зименковская ул. 3	НАО	Коммунарка (часть)
263	Котельная ОАО "Автокомбинат № 47" Сокольнический Вал ул. 1Л	ВАО	Сокольники (часть)
264	Котельная ОАО "Авторемонтный завод № 5" Марьиной Рощи 8-й пр. 30	СВАО	Марьина роща (часть)
265	Котельная ОАО "АГРОРЕМСЕРВИС" Ленинградское ш., д. 300	САО	Молжаниновский (часть)
266	Котельная ОАО "Алтуфьево" Алтуфьевское шоссе 37 с.1	СВАО	Отрадное (часть)
267	Котельная ОАО "Аэроэлектромаш" Новодмитровская Б. ул. 12 с.15	СВАО	Бутырский (часть)
268	Котельная ОАО "БИКОМ" Бирюлевская ул. 38	ЮАО	Бирюлёво Восточное (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
269	Котельная ОАО "Большевичка" Каланчёвская ул. 17	ЦАО	Красносельский (часть)
270	Котельная ОАО "Бренд" Котляковская ул. 3 с.6	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
271	Котельная ОАО "Бригантина" Витебская ул. 9	ЗАО	Можайский (часть)
272	Котельная № 1 ОАО "ВАРЗ-400" Заводское шоссе вл.19 с.28 (паровая)	НАО	Внуково (часть)
273	Котельная № 2 ОАО "ВАРЗ-400" Заводское шоссе вл.19 с.64 (водогрейная)	НАО	Внуково (часть)
274	Котельная ОАО "ВИЛС" Горбунова ул. 2	ЗАО	Можайский (часть)
275	Котельная ОАО "Владыкинский механический завод" Дмитровское шоссе 58	САО	Бескудниковский (часть)
276	Котельная ОАО "ВНИИавтогенмаш" Шелапутинский пер. 1 с.16	ЦАО	Таганский (часть)
277	Котельная ОАО "ВНИИРТ" Почтовая Б. ул. 22	ЦАО	Басманный (часть)
278	Котельная ОАО "ВНИИСИ" Рижский 1-й пер. 6	СВАО	Алексеевский (часть)
279	Котельная ОАО "ВСК" Островная ул. 4	ЗАО	Крылатское (часть)
280	Котельная ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова Волоколамское шоссе 90	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
281	Котельная ОАО "ГосНИИсинтезбелок" Александра Солженицына ул. 27	ЦАО	Таганский (часть)
282	Котельная ОАО "ДОК № 1" Радиальная 6-я ул. 17	ЮАО	Бирюлёво Восточное (часть)
283	Котельная ОАО "ДОК краснодеревных изделий №9" Вольная ул. 39 с.7	ВАО	Соколиная Гора (часть)
284	Котельная ОАО "Завод ЖБИ-6" Новохохловская ул. 89	ЮВАО	Нижегородский (часть)
285	Котельная ОАО "Институт пластмасс им. Г.С. Петрова" Перовский пр. 35	ЮВАО	Лефортово (часть)
286	Котельная ОАО "КБК "ПРОСТОР" Скрябина академика ул., д.9, корп. 2, стр. 3	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
287	Котельная ОАО "КЖБК-2" Рязанский просп. 26	ЮВАО	Рязанский (часть)
288	Котельная ОАО "Комбинат музыкальных инструментов "Лира" Енисейская ул. 1	СВАО	Свиблово (часть)
289	Котельная ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" Шаболовка ул. 13	ЦАО	Якиманка (часть)
290	Котельная ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" Красносельская М. ул., 7	ЦАО	Красносельский (часть)
291	Котельная ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники" Березовая аллея 10	СВАО	Отрадное (часть)
292	Котельная ОАО "Косметическое Объединение "Свобода" Вятская ул. 47	САО	Савёловский (часть)
293	Котельная ОАО "Лианозовский молочный комбинат" Дмитровское шоссе 108	САО	Восточное Дегунино (часть)
294	Котельная ОАО "Лосиноостровский электродный завод" Хибинский пр. 3	СВАО	Ярославский (часть)
295	Котельная ОАО "Люберецкая теплосеть" Михельсона ул. 8	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
296	Котельная ОАО "МАЗД" Магистральная 1-я ул. 8	САО	Хорошёвский (часть)
297	Котельная ОАО "МАРМА" Нарвская ул. 2	САО	Коптево (часть)
298	Котельная ОАО "Машиностроение и гидравлика" Хуторская 2-я ул. 38а	САО	Савёловский (часть)
299	Котельная ОАО "Мелькомбинат в Сокольниках" Жебрунова ул. 6	ВАО	Сокольники (часть)
300	Котельная МЗПК Анненский пр. 2а	СВАО	Марьина роща (часть)
301	Котельная ОАО "МКПК "Универсал" Алтуфьевское шоссе 79Астр.11	СВАО	Алтуфьевский (часть)
302	Котельная ОАО "ММВЗ" Рябиновая ул. 53стр.9	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
303	Котельная ОАО "ММЗ "АВАНГАРД" Клары Цеткин ул. 33	САО	Войковский (часть)
304	Котельная ОАО "ММУ Центроэлектромонтаж" Почтовая Б. ул. 40	ЦАО	Басманный (часть)
305	Котельная ОАО "Молодая гвардия" Новодмитровская ул. 5а	СВАО	Бутырский (часть)
306	Котельная ОАО "Мосгорбумторг" Проектируемый пр. 5167, вл. 9	ЗАО	Солнцево (часть)
307	Котельная ОАО "Мосгоропторг" Каширский пр. 17 с.1	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
308	Котельная ОАО "Московский абразивный завод" Черницынский пр. 3	ВАО	Гольяново (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
309	Котельная ОАО "Московский завод полиметаллов" Каширское шоссе 49	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
310	Котельная ОАО "Московский завод электромонтажных изделий" Стахановская ул. 8	ЮВАО	Рязанский (часть)
311	Котельная ОАО "Московский машиностроительный завод "Вымпел" Вельяминовская ул. 34	ВАО	Соколиная Гора (часть)
312	Котельная ОАО "Московский пищевой комбинат "Крекер" Мелитопольская ул. 8	ЮАО	Бирюлёво Западное (часть)
313	Котельная ОАО "Московский радиозавод "ТЕМП" Кавказский бульв. 59	ЮАО	Царицыно (часть)
314	Котельная ОАО "Моспищестрой" Грайвороновский 2-й пер. 32а	ЮВАО	Рязанский (часть)
315	Котельная ОАО "Мосрыбкомбинат" Элистратов А.Б. Варшавский 1-й пр. 2	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
316	Котельная ОАО "Мосстройпрогресс" Калибровская ул. 31а	СВАО	Останкинский (часть)
317	Котельная Мостоотряд № 4 ОАО "Мостотрест" Подольских курсантов ул. 22б	ЮАО	Бирюлёво Западное (часть)
318	Котельная № 1 ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко" Каменщики Б. ул. 9	ЦАО	Таганский (часть)
319	Котельная № 2 ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко" Гжельский пер. 14	ЦАО	Таганский (часть)
320	Котельная ОАО "Мосхимфарм-препараты им. Н.А. Семашко" Русаковская ул. 19	ВАО	Сокольники (часть)
321	Котельная ОАО "МПО им.И.Румянцева" Расковой ул. 34	САО	Беговой (часть)
322	Котельная ОАО "МТЗ "Рубин" Багратионовский пр. 7	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
323	Котельная ОАО "МЭЗ-1" Иркутская ул. 3	ВАО	Гольяново (часть)
324	Котельная ОАО "МЭМРЗ" Мытищинская 1-я ул. 27	СВАО	Алексеевский (часть)
325	Котельная ОАО "Мясопром-Коровино" Краснополянская ул. 10	САО	Западное Дегунино (часть)
326	Котельная ОАО "НИИхиммаш" Новодмитровская Б. ул. 14	СВАО	Бутырский (часть)
327	Котельная ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" Алтуфьевское шоссе 43	СВАО	Алтуфьевский (часть)
328	Котельная ОАО "Новость" Котляковский 1-й пер. 13	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
329	Котельная ОАО "ОКТО" Огородный пр. 10	СВАО	Бутырский (часть)
330	Котельная ОАО "ОПТРОН" Щербаковская ул. 53	ВАО	Соколиная Гора (часть)
331	Котельная ОАО "Опытно-экспериментальный завод "ИРЕА" Осташковская ул. 14	СВАО	Лосиноостровский (часть)
332	Котельная ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" Огородный пр. 18	СВАО	Бутырский (часть)
333	Котельная ОАО "Перовский КСМ" Плеханова ул. 9	ВАО	Перово (часть)
334	Котельная ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" Электрозаводская ул. 21	ВАО	Преображенское (часть)
335	Котельная ОАО "Плутон" Сыромятническая Нижн. ул. 11	ЦАО	Басманный (часть)
336	Котельная ОАО "Пресненский машиностроительный завод" Звенигородская 2-я ул. 13	ЦАО	Пресненский (часть)
337	Котельная ОАО "Прогресс-Электро" Прянишникова ул. 19а	САО	Тимирязевский (часть)
338	Котельная ОАО "Промэлектромонтаж" Бойцовая ул. 27	ВАО	Богородское (часть)
339	Котельная ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Ленинградское шоссе 6	САО	Сокол (часть)
340	Котельная ОАО "Ростокинский ремонтный завод" Мира просп. 209	СВАО	Свиблово (часть)
341	Котельная № 2 ОАО "РОТ ФРОНТ" Новокузнецкий 2-й пер. 11/15 стр.5	ЦАО	Замоскворечье (часть)
342	Котельная ОАО "Рти-Каучук" Генерала Дорохова ул. 6, стр.25	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
343	Котельная ОАО "Русский мех" Докукина ул. 10	СВАО	Ростокино (часть)
344	Котельная № 2 ОАО "Русский продукт" Пермская ул.1 с.13	ВАО	Метрогородок (часть)
345	Котельная ОАО "САДКО" Кавказский бульв. 57	ЮАО	Царицыно (часть)
346	Котельная ОАО "Северное сияние +" Лихачёвский 4-й пер. 9	САО	Головинский (часть)
347	Котельная ОАО "Северянин" Красная Сосна ул. 3	СВАО	Ярославский (часть)
348	Котельная ОАО "Сервис-холод" Михайловский пр. 1	ЮВАО	Нижегородский (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
349	Котельная ОАО "Спецтехмонтаж" Новохохловская ул. 91	ЮВАО	Нижегородский (часть)
350	Котельная ОАО "Станкорос" Почтовая Б. ул. 36 стр.10	ЦАО	Басманный (часть)
351	Котельная ОАО "Стройбетон - БТК" Адмирала Макарова ул. 8, с. 2	САО	Войковский (часть)
352	Котельная ОАО "ТАМП" Автомобильный пр. 8	ЮВАО	Нижегородский (часть)
353	Котельная ОАО "Технолог" Берзарина ул. 34	СЗАО	Щукино (часть)
354	Котельная ОАО "Технопарк Синтез" Угрешская ул. 2	ЮВАО	Печатники (часть)
355	Котельная ОАО "Типография № 9" Волочаевская ул. 40 к. 4	ЮВАО	Лефортово (часть)
356	Котельная ОАО "Тонко-суконная ф-ка "Победа Труда" Фабричная ул. 6	СЗАО	Митино (часть)
357	Котельная ОАО "Торговый дом "Преображенский" Открытое шоссе 1/3	ВАО	Богородское (часть)
358	Котельная ОАО "Универмаг МСК" Красносельский 3-й пер. 21 стр.2	ЦАО	Красносельский (часть)
359	Котельная ОАО "Фабрика производства платков" Варшавское шоссе 35	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
360	Котельная ОАО "Фабрика технических бумаг "ОКТЯБРЬ" Переведеновский пер. 18	ЦАО	Басманный (часть)
361	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная № 19" Красногорский 1-й пр. 4	СЗАО	Щукино (часть)
362	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная №4" Кетчерская ул. 16	ВАО	Вешняки (часть)
363	Котельная ОАО "ФПГ Росавиаконсорциум" г. Москва, поселение Воскресенское, д.Городище, ул.Садовая, д.14	НАО	Коммунарка (часть)
364	Котельная ОАО "Хлебозавод "Пролетарец" Новоостаповская ул. 12	ЮВАО	Южнопортовый (часть)
365	Котельная ОАО "Хлебозавод № 28" Зеленоград, Матушкино-Савелки, Западный 3-й пр. 12	ЗелАО	Силино (часть)
366	Котельная ОАО "Хлебозавод № 9" Новодмитровская ул. 1	СВАО	Бутырский (часть)
367	Котельная ОАО "Царицыно" Кавказский бульв. 58	ЮАО	Царицыно (часть)
368	Котельная ОАО "Царицынский молочный комбинат" Варшавский 1-й пр. 6/10	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
369	Котельная ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" Пермская ул. вл. 5	ВАО	Метрогородок (часть)
370	Котельная ОАО "ЩЛЗ" г.о. Щербинка, ул. Первомайская, 6	НАО	Щербинка (часть)
371	Котельная ОАО "Экспостроймаш" Котляковская ул. 3	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
372	Котельная ОАО "Экспохлеб" Лавочкина ул. 21	САО	Ховрино (часть)
373	Котельная ОАО "ЭКСТРА- М" Рыбинская 3-я ул. 22	ВАО	Сокольники (часть)
374	Котельная ОАО "ЭЛЬДОРАДО-М" Стахановская ул. 6	ЮВАО	Рязанский (часть)
375	Котельная ОАО "Южный речной порт" Южнопортовый 2-й пр. 10	ЮВАО	Печатники (часть)
376	Котельная ОАО Завод "Мосэлектрощит" Горбунова ул. 12к.2стр.7	ЗАО	Можайский (часть)
377	Котельная ОАО КБК "Черёмушки" Намёткина ул. 10а	ЮЗАО	Черёмушки (часть)
378	Котельная ОАО ММЗ "ВПЕРЕД" Энтузиастов пр. 15	ВАО	Соколиная Гора (часть)
379	Котельная ОАО ММП им. В.В. Чернышова Вишневая ул. 7стр.10	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
380	Котельная ОАО МТЗ "ТРАНСМАШ" Лесная ул. 28	ЦАО	Тверской (часть)
381	Котельная ОАО "ОМЕГА-3 ЦИС" Ленинградское ш., д. 69, корп. 1	САО	Левобережный (часть)
382	Котельная ОАО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, д.1	ТАО	Краснопахорский (часть)
383	Котельная ОАО фирма "ПСМ" Ермакова роща ул. 16А	ЦАО	Пресненский (часть)
384	Котельная ОДП и ПП ОАО "Моспищестрой" Лихачёвский 2-й пер. 3	САО	Головинский (часть)
385	Котельная БЦ на Спартаковской Спартаковская пл., 16/15, с. 15	ЦАО	Басманный (часть)
386	Котельная ООО "Авеста Ф" Нагорный пр. 12в	ЮАО	Нагорный (часть)
387	Котельная ООО "Аист" Сталеваров ул. 12Б	ВАО	Ивановское (часть)
388	Котельная ООО "Акваспорт" Ленинградское шоссе вл. 43а	САО	Войковский (часть)
389	Котельная ООО "АЛВИСЕ" Фридриха Энгельса ул. 25	ЦАО	Басманный (часть)
390	Котельная ООО "АЛИСА-1" Рязанский просп. 64	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
391	Котельная ООО "Альфаком" Южнопортовая ул., 9-а, 13	ЮВАО	Печатники (часть)
392	Котельная ООО "Альянс Бизнес Центр" Электрозаводская ул. 33 с. 4	ВАО	Преображенское (часть)
393	Котельная ООО "Андреана +" г. Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.8	НАО	Щербинка (часть)
394	Котельная ООО "АПОГЕЙ" Перовская ул., вл. 37	ВАО	Перово (часть)
395	АИТ детский сад ЖК "Борисоглебское" пос. Новофёдоровское Вышгородская улица, 4	ТАО	Бекасово (часть)
396	Котельная № 1 Бизнес-парк "К-2" г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 23 км, дв. 14, с. 2	НАО	Коммунарка (часть)
397	Котельная № 2 Бизнес-парк "К-2" г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 23 км, дв. 14, с. 3	НАО	Коммунарка (часть)
398	Котельная ООО "Арма АЗ" Н. Сусальный пер., д. 5, стр. 3А	ЦАО	Басманный (часть)
399	Котельная ООО СП "Консорциум" Островная ул. 2	ЗАО	Крылатское (часть)
400	Котельная ООО "АСАТ-99" (офисно-складской комплекс) Поляны ул. 54	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
401	Котельная БЦ "Гончарная 21" ул. Гончарная д.21	ЦАО	Таганский (часть)
402	АИТ ООО "Ахун" Москва, пос.Первомайское, квартал № 109, 2с1	ТАО	Троицк (часть)
403	Котельная ООО "АЯКС" Искры ул. 17	СВАО	Бабушкинский (часть)
404	Котельная БЦ Strotskis г. Москва, г.Щербинка, Кутузова ул., 11 (д. 12)	НАО	Щербинка (часть)
405	Котельная ФГУП "34 Промышленный Комбинат 7ПСУ МО РФ" Тушинская ул. 24	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
406	Котельная ООО "Бизнес-центр на Семеновской" Семеновская М. ул. 9	ВАО	Преображенское (часть)
407	Котельная АООТ ОКА Кожевническая ул. 15	ЦАО	Замоскворечье (часть)
408	Котельная ООО "Бушель" (производственное здание) г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	НАО	Внуково (часть)
409	Котельная ООО "Бушель" (складские помещения) г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино, д.а/я 1	НАО	Внуково (часть)
410	Котельная ООО "БФТ ДИАНА-2" Коптевская ул. 69	САО	Коптево (часть)
411	Котельная "БФТ-Диана" г. Москва, ул. Поклонная, д. 15	ЗАО	Дорогомилово (часть)
412	Котельная ООО "БЭТА-ВАРА" Иртышский 1-й пр. 4	ВАО	Гольяново (часть)
413	Котельная ООО "ВЕКА Рус" д. Губцево, Дорожная ул., 10	НАО	Филимонковский (часть)
414	Котельная ООО "Веротекс" Серебрякова ул. 4	СВАО	Свиблово (часть)
415	Котельная ООО "Ветер перемен" г. Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.23	НАО	Коммунарка (часть)
416	Котельная № 10 в/ч 42697 Вешних вод ул. 8 (котельная № 10)	СВАО	Ярославский (часть)
417	Котельная № 4 в/ч 42697 Вешних вод ул. 8 (котельная № 4)	СВАО	Ярославский (часть)
418	Котельная ООО "ВИД-инвест" г. Москва, г.Троицк	ТАО	Троицк (часть)
419	Котельная ООО "Атлантика" Хлебозаводский пр. д. 7 с.9	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
420	Котельная ООО "Вито-Сокол" Алабяна ул. 25	САО	Сокол (часть)
421	Котельная ООО "Витро Вилладж" г. Москва, п.Поселение Кленовское, д.Киселево, д.1	ТАО	Вороново (часть)
422	Котельная ООО "Внуково логистик" д. Шарапово, 3	НАО	Внуково (часть)
423	Котельная ООО "Воронцовский клуб" Воронцовский пер. 5/7	ЦАО	Таганский (часть)
424	Котельная ООО "МЦЖ" управляющая компания Сельскохозяйственная ул. 16 к.1	СВАО	Ростокино (часть)
425	Котельная ПАО "Газпром" филиал УСЗ Наметкина ул. , д. 16	ЮЗАО	Черёмушки (часть)
426	Котельная ООО "Газпром трансгаз Москва" Зимёнки г. Москва, поселение Сосенское, д.Зимёнки, д.7А	НАО	Коммунарка (часть)
427	Котельная "ПСБ Коммунарка" г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово	НАО	Коммунарка (часть)
428	Котельная д. Летово поселение Сосенское, д. Летово, 164	НАО	Коммунарка (часть)
429	Котельная ООО "Гидропривод-Пакгауз" Боровая ул. 7 с. 3	ЮВАО	Лефортово (часть)
430	Котельная "Гиперглобус" пос.Сосенское, Александры Монаховой, 61с3	НАО	Коммунарка (часть)
431	Котельная ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству" г. Москва, поселение Рязановское, с.Ерино, д.10	НАО	Щербинка (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
432	Котельная ООО "Гончар" Холодильный пер., д. 3, стр. 9	ЮАО	Даниловский (часть)
433	Котельная ЖК "Марьино Град" Жемчужная ул., 4	НАО	Филимонковский (часть)
434	Котельная ООО "Гросстек" пос. Первомайское, ул. Рабочая 79	НАО	Филимонковский (часть)
435	Котельная ООО "Грэнит" Головинское шоссе 13 стр.2	САО	Головинский (часть)
436	Котельная ОТК ООО "Дельта-Рессурс" г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 23 км, дв. 15, с. 1	НАО	Коммунарка (часть)
437	Котельная ООО "Диана" Сходненская ул. 5	СЗАО	Южное Тушино (часть)
438	Котельная ООО "Дизайн центр" Дербеневская наб. 24	ЮАО	Даниловский (часть)
439	Котельная ООО "Динго" промзона пос. Мосрентген	НАО	Коммунарка (часть)
440	Котельная "Внуково аутлет" п.Московский, д. Лапшинка, вл.8	НАО	Внуково (часть)
441	Котельная ООО "Домотека" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, ул. Калужское ш. д.7	ТАО	Краснопахорский (часть)
442	Котельная ЗАО "Технопарк" Подрезково Ленинградское ш., д. 311, стр. 14	САО	Молжаниновский (часть)
443	Котельная ООО "Дымовское колбасное производство" Крылатская ул. 37	СЗАО	Строгино (часть)
444	Котельная ООО "Единая Европа-Инвест" п. Московский, пос. Ульяновского лесопарка, вл. 1	НАО	Внуково (часть)
445	Котельная ООО "Елисеев и КО" г. Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.12	НАО	Коммунарка (часть)
446	Котельная ООО "ЖБИ -Траст" Южнопортовая ул. вл. 21	ЮВАО	Печатники (часть)
447	Котельная ООО "Завод "МОСШТАМП" Слободской пер. 6	ЮВАО	Выхино-Жулебино (часть)
448	Котельная ООО "Знак-Холдинг" Остаповский пр., 12, с.12	ЮВАО	Текстильщики (часть)
449	Котельная Фабрика -Химчистка ООО "Золушка" Дорожная ул. 9 к.1	ЮАО	Чертаново Южное (часть)
450	Котельная ООО "ИАН "Старт-Эстэйт" г. Москва, г.Щербинка, Симферопольское шоссе, д.12А	НАО	Щербинка (часть)
451	Котельная ООО "Империал 2000" Минская ул. 14а	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
452	Котельная ОАО "Импульс" Мира просп. 102	СВАО	Алексеевский (часть)
453	Котельная ООО "Интерсолар-30" Егорьевский пр. 1	ЮВАО	Люблино (часть)
454	Котельная ООО "Интур-Ренессанс" Олимпийский просп. 18/1	ЦАО	Мещанский (часть)
455	Котельная ООО "Инфопроект" г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.1	НАО	Коммунарка (часть)
456	Котельная ООО "Инфорком-Монолит" г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, ул.Спортивная, д.7	НАО	Щербинка (часть)
457	АИТ ИЭК- ИНВЕСТ Склад.комплекс (уч.7) г. Москва, пос. Воскресенское, Варшавское ш., 28 км, вл.3 стр.4	НАО	Щербинка (часть)
458	Котельная ООО "Каравелла" г. Москва, поселение Сосенское, д.Дубровка, ул.Сосновая, д.1В	НАО	Коммунарка (часть)
459	Котельная ООО "АДМ" Добролюбова ул. 6а	СВАО	Бутырский (часть)
460	Котельная "Комбинат "Западный" ул. Рябиновая, в. 51 с.2	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
461	Котельная "ОПХ Толстопальцево" пос. Марушкинское, квартал 48, 2с10	НАО	Внуково (часть)
462	Котельная ЭЖМ "Яковлево" вблизи д. Яковлево (квартал 145)	ТАО	Троицк (часть)
463	Котельная ЗАО "Хладокомбинат Губцево" п.о. "Птичное" д. Губцево ул. Дорожная, 1	НАО	Филимонковский (часть)
464	Котельная ООО "Компания Спецстройинвест" Дубининская ул. 71 с.11	ЮАО	Даниловский (часть)
465	Котельная ООО "Компания ССА" г. Москва, поселение Мосрентген, д.Мамыри	НАО	Коммунарка (часть)
466	Котельная ООО "Комплекс Красная Пахра" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5	ТАО	Краснопахорский (часть)
467	Котельная ООО "Конвент-Плюс" Багратионовский пр. 7 к.20в	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
468	Котельная ООО "Константа - XXI" Селезневская ул. 15, с. 2	ЦАО	Тверской (часть)
469	Котельная ООО "Косинская мануфактура" Косинская Б. ул. 27	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
470	Котельная ООО "Красный дом" Колодезный пер. 3	ВАО	Сокольники (часть)
471	Котельная ООО "Кузнецовский комбинат" д. Яковлевское	ТАО	Бекасово (часть)
472	Котельная ООО "КФ "Меньшевик" Иловайская ул. 20 к.2	ЮВАО	Люблино (часть)
473	Котельная ООО "Лавандерия-М" Октябрьская ул. 70	СВАО	Марьина роща (часть)
474	Котельная ООО "Лавитекс" Зверинецкая ул. 13 с.1	ВАО	Соколиная Гора (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
475	Котельная ООО "Лазер Сервис" Верейская ул. 39	ЗАО	Можайский (часть)
476	Котельная № 1 (д. Картмазово) д. Картмазово	НАО	Коммунарка (часть)
477	Котельная № 2 (д. Картмазово) д. Картмазово	НАО	Коммунарка (часть)
478	Котельная ООО "Леруа Мерлен Восток" г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 42-й км, 6	ТАО	Троицк (часть)
479	Котельная ООО "Лента" г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 42-й км, 6	ТАО	Троицк (часть)
480	Котельная ЖК "Лесная сказка" г.о.Троицк, г. Троицк, Бориса Житкова ул. , 8А	ТАО	Троицк (часть)
481	Котельная ООО "Лесстройкомплекс" Южнопортовый 2-й пр. 33	ЮВАО	Печатники (часть)
482	Котельная ООО "Линда-3" Ленинский просп. 50а	ЮЗАО	Гагаринский (часть)
483	Котельная "ЛУКОЙЛ" Олимпийский пр-т, д. 5, стр. 1	ЦАО	Мещанский (часть)
484	Котельная ЗАО "Спортивный комплекс "Внуково" Внуковская Б., 8	НАО	Внуково (часть)
485	Котельная ООО "Магистраль" 1-й Магистральный пр-д, вл.9	САО	Хорошёвский (часть)
486	Котельная ООО "Матвеевское М" Нежинская ул. 17, к. 2	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
487	Котельная ООО "МВК Эстейт" Сыромятнический 4-й пер. 1/6	ЦАО	Басманный (часть)
488	Котельная ТРЦ "Мега" Теплый Стан г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 1	НАО	Коммунарка (часть)
489	Котельная ИКЕА Теплый Стан г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 1	НАО	Коммунарка (часть)
490	Котельная Гипермаркет ОБИ г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 2	НАО	Коммунарка (часть)
491	Котельная ОАО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя" Серебрякова пр. 14	СВАО	Свиблово (часть)
492	Котельная ООО "Меридиан" д. Кузнецово МТП, АБК на МТП	ТАО	Бекасово (часть)
493	Котельная ООО "Меркурий+" Василия Петушкова ул. 8 стр.16	СЗАО	Южное Тушино (часть)
494	Котельная ООО "Металлист-Центр" Олеко Дундича ул. вл. 34	ЗАО	Фили-Давыдково (часть)
495	Котельная ООО "МИК" Котляковский 2-й пер., 18	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
496	Котельная ООО "Микотранс" г. Москва, поселение Внуковское, д.Рассказовка, д.200	НАО	Внуково (часть)
497	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ" Пермская ул. вл. 3	ВАО	Метрогородок (часть)
498	Котельная ООО МК "Ассамблея" Южнопортовая ул., д. 9	ЮВАО	Печатники (часть)
499	Котельная БЦ "Диагональ ХАУС" г. Москва, ул. Бутырская, д., 77	САО	Савёловский (часть)
500	Котельная ООО "МОВЕН ПЛЮС" Плеханова ул., д. 17	ВАО	Новогиреево (часть)
501	Котельная Моллинвест г. Московский, Хабарова ул., 2	НАО	Филимонковский (часть)
502	Котельная ООО "Московский завод специализированных автомобилей" Открытое шоссе 48А	ВАО	Богородское (часть)
503	Котельная ООО "Мосрентген" п. Завода Мосрентген	НАО	Коммунарка (часть)
504	Котельная ООО "Мосрентген" № 2 п. Завода Мосрентген, Героя России Соломатина ул. 6	НАО	Коммунарка (часть)
505	Котельная ОАО "Фабрика-химчистка № 2" Черницынский пр. 7	ВАО	Гольяново (часть)
506	Котельная ООО "МПЗ КАМПОМОС" Рябиновая ул. 32	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
507	Котельная "КОКА-КОЛА" Новоорловская ул., д. 7 стр.11	ЗАО	Солнцево (часть)
508	Котельная ООО "МЭДОКС" Сретенка ул. 15	ЦАО	Мещанский (часть)
509	Котельная ООО "НАСА" Хорошевского Серебрянного Бора 4-я линия , вл. 153	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники (часть)
510	Котельная ООО "Нижегородский хлеб" Подъемная ул. 14	ЮВАО	Нижегородский (часть)
511	Котельная ООО "Новейшие технологии и связи" Колодезный пер. 2а с.5	ВАО	Сокольники (часть)
512	Котельная ООО "НОРД ПЛЮС" г. Москва, поселение Щербинка, г. Щербинка, Южная ул., д.8	НАО	Щербинка (часть)
513	Котельная БЦ "Тверской" Тверская-Ямская 2-я ул. 8	ЦАО	Тверской (часть)
514	Котельная ОАО "Останкинский пивоваренный завод" Огородный пр. 20	СВАО	Бутырский (часть)
515	Котельная ООО "Ол-Бизнес" г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, Бутовский туп, д.1	НАО	Щербинка (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
516	Котельная БЦ "Цитадель" д. Николо-Хованское, д. 1000 Д (Квартал № 3 (ИП "Индиго"), дер. Николо-Хованское, 9/1-1литЗ)	НАО	Коммунарка (часть)
517	Котельная МПБК "ОЧАКОВО" ул. Рябиновая, в. 44 с.47	ЗАО	Очаково-Матвеевское (часть)
518	Котельная ООО "Палмира электроникс" Угрешская ул. 27 с. 2	ЮВАО	Печатники (часть)
519	Котельная ООО «КарСтан» Складочная ул., 1 с. 8	СВАО	Бутырский (часть)
520	Котельная ООО "Пахра-Сити" г. Москва, поселение Щаповское, д.Русино	ТАО	Краснопахорский (часть)
521	Котельная ООО «УниверсалПрофит» Грайвороновский 1-й пр. 20 стр.20	ЮВАО	Текстильщики (часть)
522	АИТ Комплекса по производству продуктов питания из мяса Новоорловская ул., 3, с. 8	ЗАО	Ново-Переделкино (часть)
523	Котельная № 1 ООО "Пламя" г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.167	НАО	Коммунарка (часть)
524	Котельная № 2 ООО "Пламя" г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе 22 км, д.10, стр.12	НАО	Коммунарка (часть)
525	Котельная ТСК "Планета" (д. Саларьево) вблизи д. Саларьево вл.2 с.1	НАО	Коммунарка (часть)
526	Котельная ООО "ПМК-15" п. Знамя Октября, Рязановское ш., 5	НАО	Щербинка (часть)
527	Котельная ООО "Полиграфика" Грайвороновский 2-й пр. 40а с.5	ЮВАО	Рязанский (часть)
528	Котельная ООО "Помощница" Преображенский Вал ул. 1	ВАО	Преображенское (часть)
529	Котельная ООО "ПП Автострой" г. Москва, поселение Мосрентген, п.Мосрентген, д.1	НАО	Коммунарка (часть)
530	Котельная ООО "Прачечная 7" Варшавское шоссе 32	ЮАО	Нагорный (часть)
531	АИТ Ветпром Николо-Хованское д., уч.9/1-4	НАО	Коммунарка (часть)
532	Котельная ООО "Продовольственная база "ПОКОТОРГ" Угрешская ул. 26	ЮВАО	Печатники (часть)
533	Котельная БП "Соколиный дворик" г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 11, стр. 5	ВАО	Соколиная Гора (часть)
534	Котельная ООО "Проект-Девелопмент" д. Шарапово, 2	НАО	Внуково (часть)
535	Котельная ООО "Производственная компания Старт 99" г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, ул.Симферопольская, д.14А	НАО	Щербинка (часть)
536	Котельная ООО "Промышленная финансовая компания АСКОР" Радищевская верх. ул. 3	ЦАО	Таганский (часть)
537	Котельная АДиУЦ "Дудкино" г. Москва, поселение Мосрентген, д. Дудкино	НАО	Коммунарка (часть)
538	Котельная "Дом-интернат" Квартал № 834, вблизи с. Покровское	ТАО	Вороново (часть)
539	Котельная ООО "Ра Менеджмент" Образцова ул. 14/2	СВАО	Марьина роща (часть)
540	Котельная ЗАО "Связьинжиниринг" Радиальная 6-я ул. 9	ЮАО	Бирюлёво Восточное (часть)
541	Котельная БЦ PortPlaza Проектируемый пр-д 4062-й, 6, стр. 26	ЮАО	Даниловский (часть)
542	Котельная ООО "Рамзес Строй" г. Москва, поселение Рязановское, п.Знамя Октября, Рязановское шоссе, д.6	НАО	Щербинка (часть)
543	Котельная ООО "Ред-Крекшино" д. Крекшино, Тупиковый проезд, 2	НАО	Внуково (часть)
544	Котельная ООО "Ресурсинвест" Героя России Соломатина ул. 31а	НАО	Коммунарка (часть)
545	Котельная ОАО "Сервис-Быт" Зеленоград, Сосновая аллея 10 с.1	ЗелАО	Савёлки (часть)
546	Котельная Бизнес Центр РТС Хлебозаводский пр. 7, стр. 10	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
547	Котельная ООО "РОЛЬФ Ясенево" Сосенское сельское поселение, 39 км МКАД (внешняя сторона) владение 7	НАО	Коммунарка (часть)
548	АИТ Алабушево пр-кт Генерала Алексеева, д. 50б стр. 2	ЗелАО	Силино (часть)
549	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 1 г. Москва, поселение Марушкинское, д.Крекшино, ул.Лесная, д.1	НАО	Внуково (часть)
550	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 2 г. Москва, поселение Марушкинское, д.Крекшино, ул.Лесная, д.1	НАО	Внуково (часть)
551	Котельная ООО "Мастер Клининг" платформа "Северянин" вл. 6 с.3	СВАО	Ярославский (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
552	Котельная БЦ "Бригантниа-Холл" г.Москва, ул.Новолесная, д.2	ЦАО	Тверской (часть)
553	Котельная ЖК "Новое Внуково" вблизи д. Санино (ЖК "Новое Внуково")	НАО	Внуково (часть)
554	Котельная ООО "Сандуновские бани" Неглинная ул. 14 с.3/7	ЦАО	Мещанский (часть)
555	Котельная ООО "Сатурн" п. подсобного хозяйства Минзаг, ул. Солнечная, 23	ТАО	Краснопахорский (часть)
556	Котельная БП "Румянцево" д. Румянцево, с. 1, с. 3	ЗАО	Солнцево (часть)
557	Котельная ООО "Сервис-Сфера" Смольная ул. 32	САО	Ховрино (часть)
558	Котельная ООО "Сердикс" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная Пахра, д.25	ТАО	Краснопахорский (часть)
559	Котельная ООО "Сетунь Олимп" (д. Картмазово) д. Картмазово, Киевское ш., вл.1	НАО	Коммунарка (часть)
560	Котельная ООО "Сетунь-92" Маршала Неделина ул. 15	ЗАО	Можайский (часть)
561	Котельная ОАО "Верхнекотельский завод" (Каширский двор - 2) Каширское шоссе 1 с.12	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
562	Котельная ТЦ "Гульден" г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 5	СВАО	Бутырский (часть)
563	Котельная ООО "ИМПУЛЬС" 1-й Варшавский пр., д. 1а	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
564	Котельная ООО "СЗ "Терминал" Рязанский просп., вл.2, стр.26.	ЮВАО	Нижегородский (часть)
565	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.4 Квартал 27, ЖК "Эдельвейс", корп. 4А (Филимонковский район, к.4А и к.4Б)	НАО	Филимонковский (часть)
566	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.5 Квартал 27, ЖК "Эдельвейс", корп. 5А и корп. 5Б (Филимонковский район, к.5А и к.5Б)	НАО	Филимонковский (часть)
567	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.6 Квартал 27, ЖК "Эдельвейс", корп. 6 (Филимонковский район, к.6)	НАО	Филимонковский (часть)
568	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.3 Квартал 27, ЖК "Эдельвейс", корп. 3 (Филимонковский район, квартал № 27, 93)	НАО	Филимонковский (часть)
569	Котельная ООО "Симвитекс" Волочаевская ул. 44	ЮВАО	Лефортово (часть)
570	Котельная ООО "Симрайз Рогово" г. Москва, поселение Роговское, п.Рогово, д.22а	ТАО	Вороново (часть)
571	Котельная ООО "Синтекс-С" г. Москва, поселение Рязановское, п.Знамя октября, д.16	НАО	Щербинка (часть)
572	Котельная ООО "Славяне-21" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная Пахра	ТАО	Краснопахорский (часть)
573	Котельная ТЦ "Мармелад" г. Москва, Боровское ш., вл. 6	ЗАО	Солнцево (часть)
574	Котельная ЖК "Огни" № 1 Лобачевского ул., 124, к.1	ЗАО	Раменки (часть)
575	Котельная ЖК "Огни" № 2 Лобачевского ул., 124, к.2	ЗАО	Раменки (часть)
576	АИТ ЖК "Событие-1" к.1 Москва, ул. Лобачевского, 120, к.2 (ЖК "Событие")	ЗАО	Раменки (часть)
577	АИТ ЖК "Событие-1" к.2 Москва, ул. Лобачевского, 120, к.3 (ЖК "Событие")	ЗАО	Раменки (часть)
578	АИТ ЖК "Событие-1" к.3 Москва, ул. Лобачевского, 120, к.4 (ЖК "Событие")	ЗАО	Раменки (часть)
579	Котельная ЖК "Огни-2" к.1 Москва, улица Лобачевского, с1 (ЖК Огни-2)	ЗАО	Раменки (часть)
580	Котельная ЖК "Огни-2" к.2 Москва, улица Лобачевского, с2 (ЖК Огни-2)	ЗАО	Раменки (часть)
581	АИТ ЖК "Река"-1 ул. Сергея Бондарчука, д.6	ЗАО	Раменки (часть)
582	Котельная "Социум-Спас" г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.5.	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
583	Котельная ООО "СП "Станковендт" Складочная ул. 1 с. 22	СВАО	Бутырский (часть)
584	Котельная ЖК "Стеллар Сити" Сколковское шоссе, 40	ЗАО	Можайский (часть)
585	АИТ ЖК "Река-2" Москва, ул. Сергея Бондарчука, д. 4 (Мичуринский проспект, 60к2 (ЖК "Река"))	ЗАО	Раменки (часть)
586	Котельная ЖК "Цветочные поляны" пос. Филимонковское, квартал № 165, 3Бс1	НАО	Филимонковский (часть)
587	Котельная ЖК «Рашен Дизайн Дистрикт» 1-я Ватутинская улица, 12с3	ТАО	Троицк (часть)
588	Котельная ООО "Спецмеханизм" Складочная ул. 3 с.2	СВАО	Бутырский (часть)
589	Котельная ООО "СТЕК" г. Москва, поселение Мосрентген, п.Мосрентген	НАО	Коммунарка (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
590	Котельная ООО "Стройкомплект" г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	НАО	Внуково (часть)
591	Котельная ООО "СтройТранс" промзона пос. Мосрентген	НАО	Коммунарка (часть)
592	Котельная ООО "Сфериус" г. Москва, поселение Первомайское, д.Ботаково	ТАО	Троицк (часть)
593	Котельная ООО "СФК" Электрозаводский 1-й пер. 2/4	ВАО	Преображенское (часть)
594	Котельная ООО "ТАРИНА" Николоямская ул. 40/22	ЦАО	Таганский (часть)
595	Котельная ООО "Теннис-Спорт" г. Москва, поселение Сосенское, д.Летово	НАО	Коммунарка (часть)
596	Котельная д. Дрожжино-2 р.п. Дрожжино, Южная ул., 12	ЮЗАО	Южное Бутово (часть)
597	Котельная Молжаниновка вблизи д. Молжаниновка	САО	Молжаниновский (часть)
598	Котельная ОАО "Московский завод "Кристалл" Самокатная ул. 4	ЮВАО	Лефортово (часть)
599	АИТ Ансамбля Измайловского Кремля Городок Баумана, д. 1	ВАО	Измайлово (часть)
600	Котельная ООО "Теплоэнергосервис" филиал ОАО "494 УНР" Складочная ул. 20а с. 5	СВАО	Марьина роща (часть)
601	Котельная ООО "Терминал" г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, ул.Симферопольская, д.8	НАО	Щербинка (часть)
602	Котельная ООО "Техгрупп" Вольная ул. 35	ВАО	Соколиная Гора (часть)
603	Котельная № 1 ОАО "Русский продукт" Выборгская ул. 22	САО	Войковский (часть)
604	Котельная ООО "Технофарм" пос. Вороновское, кв. 830, влд. 8Б (8Гс1)	ТАО	Вороново (часть)
605	Котельная ООО "ТехПроект-Инвест" г. Москва, поселение Воскресенвкое, Юрьев сад ул., д. 1А	НАО	Коммунарка (часть)
606	Котельная ООО "Торнадо" Производственная ул. 11	ЗАО	Солнцево (часть)
607	Котельная ООО "ТПК Профит" г. Москва, поселение Внуковское, д.Ликова, д.85	НАО	Внуково (часть)
608	Котельная № 1 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино" г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	НАО	Внуково (часть)
609	Котельная № 2 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино" г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	НАО	Внуково (часть)
610	Котельная ООО "Мкапитал" Тараса Шевченко наб., д. 23 А	ЗАО	Кунцево (часть)
611	АИТ ЖК Дубровка, 9 Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки, Ясеневая ул., 9	НАО	Коммунарка (часть)
612	АИТ ЖК Дубровка, 3, к.1 д. Сосенки, ул. Ясеневая, д. 3 корп. 1	НАО	Коммунарка (часть)
613	Крышная котельная д.№20-А п.Коммунарка п.Коммунарка, д.№20-А	НАО	Коммунарка (часть)
614	Крышная котельная д.№20 п.Коммунарка п.Коммунарка, д.№20	НАО	Коммунарка (часть)
615	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.3 п.Коммунарка, ул.Бачуринская д.22 к3	НАО	Коммунарка (часть)
616	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.1 п.Коммунарка,ул.Бачуринская д.22 к1	НАО	Коммунарка (часть)
617	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.2 п.Коммунарка, ул.Бачуринская д.22 к2	НАО	Коммунарка (часть)
618	Котельная ООО "УК ТЕХНОСЕРВИС" г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.1	НАО	Коммунарка (часть)
619	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.2 пос.Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10 к.2	НАО	Коммунарка (часть)
620	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.3 пос.Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10 к.3	НАО	Коммунарка (часть)
621	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.4 пос.Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10 к.4	НАО	Коммунарка (часть)
622	Котельная ООО "УКМД" Складочная ул. 1 с.1	СВАО	Бутырский (часть)
623	Котельная ООО "УК "Бородино" Б. Филевская ул. 16 к.1	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
624	Котельная ООО "УСПЕХ-7" Рогачеевский пер. 5	САО	Бескудниковский (часть)
625	Котельная ООО "Фаворит" Дубининская ул. 57	ЮАО	Даниловский (часть)
626	Котельная ООО "Феникс" д. Крекшино, Тупиковый проезд, 1	НАО	Внуково (часть)
627	Котельная ООО "Феникс-К" г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	НАО	Внуково (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
628	Котельная ГРПБ г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	НАО	Внуково (часть)
629	Котельная ООО "Фирма Белоснежка-Чайка" Арцимовича ул. 6	ЮЗАО	Коньково (часть)
630	Котельная ООО "Фирма Блеск" Бутлерова ул. 9	ЮЗАО	Коньково (часть)
631	Котельная ООО "ФИРМА ЭКСА" Электродный пр. 6	ВАО	Соколиная Гора (часть)
632	Котельная № 3 ООО "ФСК "Теско" Островная ул. 18	ЗАО	Крылатское (часть)
633	Котельная ООО "ФСК Евро-Старт" Щипок ул. 2	ЦАО	Замоскворечье (часть)
634	Котельная ОАО ЭКБК "Звездный" Звездный бульв. 23	СВАО	Останкинский (часть)
635	Котельная ООО "Хонда Мотор РУС" г. Москва, поселение Марушкинское, п.Шарапово	НАО	Внуково (часть)
636	Котельная ООО "Хрустальный" Большая Новодмитровская ул. д. 36/4	СВАО	Бутырский (часть)
637	Котельная ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" г. Москва, г.Троицк	ТАО	Троицк (часть)
638	Котельная ОАО "НПО СЭМ" Остаповский пр. 22	ЮВАО	Текстильщики (часть)
639	Котельная ООО "Центр Эксплуатации" Дубининская ул., д. 53, стр. 5	ЮАО	Даниловский (часть)
640	Котельная ООО "ЦРМЗ" Рязанский просп. 10, с.8	ЮВАО	Рязанский (часть)
641	Котельная ООО "ЦТС-Инвест" Егорьевский пр. 2	ЮВАО	Люблино (часть)
642	Котельная ООО "ЦТСК нефтяников" Электролитный пр. 3 с. 2	ЮАО	Нагорный (часть)
643	Котельная п. Санаторий № 14 г. Москва, поселение Внуковское, д.Рассказовка, д.1	НАО	Внуково (часть)
644	Котельная ООО "Чайка" Степана Супруна ул. 9	САО	Аэропорт (часть)
645	Котельная ООО "Чайка-75" Лескова ул. 34	СВАО	Бибирево (часть)
646	Котельная офисный парк "Комсити" (3 котельных) п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6 А	ЗАО	Солнцево (часть)
647	Котельная ООО "Честертон" Фридриха Энгельса ул. 75 с.10	ЦАО	Басманный (часть)
648	Котельная ООО "ЭкоМассивХауз" г. Москва, поселение Щаповское, п.Щапово, д.67	ТАО	Краснопахорский (часть)
649	Котельная ООО "Экспериментальное производство МНПО "Темп" Мира просп. 186а	СВАО	Алексеевский (часть)
650	Котельная "Эксподизайн" Сельскохозяйственная ул., д. 4, стр.16 (стр.6)	СВАО	Ростокино (часть)
651	Котельная ООО "Ваше авто" Каширское шоссе 39 с.1	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
652	Котельная ООО "Электрокомбинат" Электрозаводская ул. 21	ВАО	Преображенское (часть)
653	Котельная АО "ПО" Пресса - 1" Правды ул. 24	САО	Беговой (часть)
654	Котельная ООО "Элита-1" Люблинская ул. 64	ЮВАО	Люблино (часть)
655	Котельная Инфекционная клиническая больница № 1 ООО "Энергомед-М" Волоколамское шоссе 63	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
656	Котельная ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ" г. Москва, поселение Вороновское, д.Косовка, д.1	ТАО	Вороново (часть)
657	Котельная ООО "Оникс-S" г. Москва, поселение Филимонковское, д.Пушкино, д.50	НАО	Филимонковский (часть)
658	Котельная ООО "Эрикон-М" Ивановский М. пер. 9 с. 1	ЦАО	Басманный (часть)
659	Котельная ООО "Ювелирный завод "САВ" Лучевой 2-й просек 5б	ВАО	Сокольники (часть)
660	Котельная ООО "Юлия" пос.подсобного хозяйства Минзаг, ул Солнечная домовладение 24, стр 1.	ТАО	Краснопахорский (часть)
661	Котельная ООО "Юнитек" г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, Симферопольская ул, д.20с1	НАО	Щербинка (часть)
662	Котельная ЦКС Сколково Москва, Сколковское ш д. 1	ЗАО	Можайский (часть)
663	Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 ул. 8 Марта, 10к2	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
664	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (профилакторий) г. Москва, поселение Рязановское, с.Остафьево	НАО	Щербинка (часть)
665	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (аэропорт) г. Москва, поселение Рязановское, с.Остафьево	НАО	Щербинка (часть)
666	Котельная ООО "Анадоли" Николоямская ул, д. 38/23 стр. 3	ЦАО	Таганский (часть)
667	Котельная ООО "ДДТ "Логистик" пос. Московский, д. Саларьево, вл.1,стр.2	НАО	Коммунарка (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
668	Котельная ООО "ДЭЗИС" Юровская ул. 94	СЗАО	Куркино (часть)
669	Котельная ООО "Завод деревоизделий" 2-й Южнопортовый пр-д, д. 26а	ЮВАО	Печатники (часть)
670	Котельная ООО КК "Торговый дом" Мира просп. 92 с.1	ЦАО	Мещанский (часть)
671	Котельная ООО "Коммерческая недвижимость" Садовническая ул. 54 с.1	ЦАО	Замоскворечье (часть)
672	Котельная ООО Компания "Содружество" пос. Московский, вблизи дер. Румянцево	ЗАО	Солнцево (часть)
673	Котельная ООО ПО "ИСКРА" Огородный пр. 8	СВАО	Бутырский (часть)
674	Котельная ООО ПО "Санвентика" Зеленоград, Заводская ул. 25 к.1	ЗелАО	Крюково (часть)
675	Котельная ООО ПФ "Лихоборы" Лихоборская наб. 6	САО	Головинский (часть)
676	Котельная МФК "Тропарево Парк" г. Москва, пос. Мосрентген, вблизи д. Дудкино	НАО	Коммунарка (часть)
677	Котельная Складского комплекса "ГАРАНТ" п. Московский, д. Саларьево, ул. 1-я Новая, д. 7	НАО	Коммунарка (часть)
678	Котельная ООО Смайнэкс Лэндмарк Менеджмент 1-й Магистральный тупик, д. 11.	САО	Хорошёвский (часть)
679	Котельная ООО "Хант-Холдинг" (Территория 1) Нагатинская ул. 1, стр.15	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
680	Котельная ООО "Хант-Холдинг" (Территория 2) Варшавское шоссе 36	ЮАО	Нагорный (часть)
681	АИТ ЖК "Событие-2" Москва, Мичуринский проспект и Киевское направление МЖД (между) уч.6 (ЖК "Событие-2")	ЗАО	Раменки (часть)
682	АИТ ЖК "Событие-3" Москва, улица Лобачевского, 114с1 (ЖК "Событие-3")	ЗАО	Раменки (часть)
683	Котельная ООО "ТРИУМФ" Фестивальная ул. , д. 50	САО	Головинский (часть)
684	Котельная ТЦ "Каширская Плаза" Каширское ш., 61Г	ЮАО	Орехово-Борисово Северное (часть)
685	АИТ ЖК "Медовая Долина",.2 Медовая Долина ул.2	НАО	Внуково (часть)
686	АИТ ЖК "Медовая Долина" 1 к.2 Медовая Долина ул.1, к.2	НАО	Внуково (часть)
687	АИТ ЖК "Медовая Долина", 3 к.2 Медовая Долина ул. 3 к.2	НАО	Внуково (часть)
688	АИТ ЖК "Медовая Долина", 3 к.1 Медовая Долина ул. 3 к.1	НАО	Внуково (часть)
689	АИТ ЖК "Медовая Долина", 4 Медовая Долина ул. 4	НАО	Внуково (часть)
690	Котельная ЖК "Аквилон Парк" Москва, Фитарёвская улица, 6	НАО	Коммунарка (часть)
691	Котельная ООО УК "Свиблов ГРАД" Нансена пр. 3	СВАО	Свиблово (часть)
692	Котельная ТРК "Косино парк" ул. Святоозерская, д. 1А	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
693	Котельная ООО Фирма "Алеко" Сыромятнический 3-й пер. 3/9	ЦАО	Басманный (часть)
694	Котельная ООО Фирма "Золотой снег" Таможенный пр. 6	ЮВАО	Лефортово (часть)
695	Котельная ООО Фирма "РЕЛМАР" Долгопрудная ул. 11а с. 1	САО	Дмитровский (часть)
696	Котельная ООО"Логистика 21 Век" д. Николо-Хованское, уч. 9/1-3	НАО	Коммунарка (часть)
697	Котельная ООО"Мостоотряд-47, Подмосковье" г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д.Шишкин Лес, д.44	ТАО	Краснопахорский (часть)
698	Котельная Колбасный завод Юрловский пр. 33 (Римского Корсакого ул. 15)	СВАО	Отрадное (часть)
699	Котельная Отель-бутик "Богородское" пос. Воскресенское, квартал № 4, 1с27	НАО	Коммунарка (часть)
700	Котельная ОАО "Карачаровский механический завод" Рязанский просп. 2	ЮВАО	Нижегородский (часть)
701	Котельная БЦ "Измайловский вал 20" г. Москва, Измайловский вал, д.20, стр.4	ВАО	Соколиная Гора (часть)
702	Котельная ПАО Моспромстрой филиал фирма " Уют" г. Москва, поселение Роговское, дер. Кресты ДОЛ "Соколенок"	ТАО	Вороново (часть)
703	Котельная Пекарня (кофейня) "Три пирога" Николощеповский 1-й пер. 6 с.1	ЦАО	Арбат (часть)
704	Котельная ПКУН "Ватутинки" г. Москва, поселение Десеновское, д. Черепово	ТАО	Троицк (часть)
705	Котельная Посольства Великобритании и Северной Ирландии Смоленская наб., д. 10	ЦАО	Арбат (часть)
706	Котельная Посольство США в РФ Береговая ул. 1	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
707	Котельная ООО "РЭДЭКС" Духовской пер., д. 17, стр. 3	ЮАО	Донской (часть)
708	Котельная РосАрхив УЦ ВШЭ с. Вороново, ул. Конторовича	ТАО	Вороново (часть)
709	Котельная ООО "СП Бизнес кар" Рублевское ш., д. 74	ЗАО	Крылатское (часть)
710	Котельная Специализированный дом ребенка № 7 Лучевой 1-й просек 1	ВАО	Сокольники (часть)
711	Котельная "Объединение жильцов на Кастанаевской" Кастанаевская ул. 17	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
712	Котельная Т.Д. Капитолий (Ашан) Правобережная ул. 1б	САО	Левобережный (часть)
713	Котельная ТД "Дружба" Новослободская ул. 4	ЦАО	Тверской (часть)
714	Котельная Торговый дом "Лемонти" Складочная ул. 1 к.7	СВАО	Марьина роща (часть)
715	Котельная УСЦ "Труд" Варшавское ш., д. 14	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
716	Котельная ТРЦ "Европарк" Рублевское шоссе 62	ЗАО	Крылатское (часть)
717	Котельная ТСЖ "Зачатьевский -19" 1-й Зачатьевский пер., д. 19	ЦАО	Хамовники (часть)
718	Котельная ТСЖ "Инициатива" Циолковского ул. вл. 6	СЗАО	Южное Тушино (часть)
719	Котельная № 1 ТСЖ "ЛУЧ" Герасима Курина ул. 44	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
720	Котельная № 2 ТСЖ "ЛУЧ" Кастанаевская ул. 51 к.1	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
721	Котельная ТСЖ ВСК "Рублевское шоссе, 11" Рублевское шоссе 11, к. 2	ЗАО	Фили-Давыдково (часть)
722	Котельная ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды" №1 им. Котовского" Вольная ул. 25	ВАО	Соколиная Гора (часть)
723	Котельная ГУ УВО при УВД по ЦАО города Москвы Каланчёвская ул. 12 с.3	ЦАО	Красносельский (часть)
724	Котельная АИТ № 79 Соколово-Мещерская ул. 31 под. 1	СЗАО	Куркино (часть)
725	Котельная АИТ № 80 Соколово-Мещерская ул. 31 под. 2	СЗАО	Куркино (часть)
726	Котельная Управление ГУП "МосГаз" Головинское шоссе 10	САО	Войковский (часть)
727	Котельная БЦ "Красносельский" В. Красносельская ул. , д. 3	ЦАО	Красносельский (часть)
728	Котельная Фабрика-прачечная № 55 Бажова ул. 28	СВАО	Ростокино (часть)
729	Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, п. Ватутинки-1 в/г 1/7	ТАО	Троицк (часть)
730	Котельная ФК ЦСКА Ватутинки Армейская ул., 5, с. 18	ТАО	Троицк (часть)
731	Котельная ДОЛ "Солнечный" г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5	ТАО	Краснопахорский (часть)
732	Котельная ФБУ ИЗ 77/2 УФСИН России Новослободская ул. 45	ЦАО	Тверской (часть)
733	Котельная № 1 НИТУ "МИСиС" Профсоюзная ул. 83 к.1	ЮЗАО	Коньково (часть)
734	Котельная № 2 НИТУ "МИСиС" Профсоюзная ул. 83 к.2	ЮЗАО	Коньково (часть)
735	Котельная № 3 НИТУ "МИСиС" Профсоюзная ул. 83 к.3	ЮЗАО	Коньково (часть)
736	Котельная ФГБНУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Рублевское шоссе 135	ЗАО	Кунцево (часть)
737	Котельная ФГБОУ ВПО МГСУ Спартаковская пл. 2/1	ЦАО	Басманный (часть)
738	Котельная ФГБУ "Клиническая больница" Лосиноостровская ул., д.45, стр.6	ВАО	Метрогородок (часть)
739	Котельная ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздравсоцразвития России Гамалеи ул., д. 18, стр. 13	СЗАО	Щукино (часть)
740	Котельная ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России" Варшавское ш.28-й км, д.5/29	НАО	Щербинка (часть)
741	Котельная ФГБУ "РКНПК" Минздрава РФ Черепковская 3-я ул. 15а	ЗАО	Кунцево (часть)
742	Котельная № 209 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 675	ТАО	Краснопахорский (часть)
743	Котельная № 211 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 677	ТАО	Краснопахорский (часть)
744	Котельная № 212 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 678	ТАО	Краснопахорский (часть)
745	Котельная № 213 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 679	ТАО	Краснопахорский (часть)
746	Котельная № 214 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 680	ТАО	Краснопахорский (часть)
747	Котельная № 215 ВДО "Пахра" с. Красное в/г 681	ТАО	Краснопахорский (часть)
748	Котельная ФБГУ "ОК"Десна" г. Москва, поселение Воскресенское, ОК "Десна", вл1	НАО	Коммунарка (часть)
749	Котельная ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина Каширское ш., д. 24 стр.12	ЮАО	Москворечье-Сабурово (часть)
750	Котельная ФГБУН ГБС РАН (лабораторный корпус) Ботаническая ул. 4	СВАО	Останкинский (часть)

№ п/п	Наименование и адрес источника	Территориальная зона действия источника тепловой энергии	
		Административный округ	Район
751	Котельная ФГБУН ГБС РАН (главный корпус) Ботаническая ул. 31	СВАО	Останкинский (часть)
752	Котельная ФГБУН ГБС РАН (фондовая оранжерея) Ботаническая ул. 4 стр. 2	СВАО	Останкинский (часть)
753	Котельная № 2 ФГКУ комбинат "Сигнал" Открытое шоссе, 16 стр.21а	ВАО	Богородское (часть)
754	Котельная ФГУ "ДЭП-22" г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.1	НАО	Коммунарка (часть)
755	Котельная ФГУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" Оранжерейная ул. 23	ВАО	Косино-Ухтомский (часть)
756	Котельная ФГУ Центральная клиническая больница гражданской авиации Иваньковское шоссе 7	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
757	Котельная ФГУП "ВНИИА" Сущевская ул. 22	ЦАО	Тверской (часть)
758	Котельная ФГУП "ВНИИТС" Варшавское шоссе 56	ЮАО	Нагорный (часть)
759	Котельная ФГУП "ИРЕА" Богородский Вал ул. 3	ВАО	Богородское (часть)
760	Котельная ФГУП "НИИ парашютостроения" Иркутская ул. 2	ВАО	Гольяново (часть)
761	Котельная ФГУП "НПП "ТОРИЙ" Обручева ул. 52	ЮЗАО	Коньково (часть)
762	Котельная ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" Буденного просп. 16	ВАО	Соколиная Гора (часть)
763	Котельная ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" (цех № 3) Ткацкая ул. 18	ВАО	Соколиная Гора (часть)
764	Котельная ФГУП "НПЦАП" База отдыха "Салют" г. Москва, поселение Вороновское, п.ЛМС, д.61	ТАО	Вороново (часть)
765	Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ" г. Москва, Нагатинская ул. 16а	ЮАО	Нагатино-Садовники (часть)
766	Котельная ФГУП ГосНИИ биологического приборостроения Волоколамское шоссе 91	СЗАО	Покровское-Стрешнево (часть)
767	Котельная ФГУП ГСПИ - РТВ Николоямский пер. 3а стр.1	ЦАО	Таганский (часть)
768	Котельная ФГУП МОКБ "МАРС" Щемиловский 1-й пер. 16	ЦАО	Тверской (часть)
769	Котельная ФГУП "Московский эндокринный завод" Новохохловская ул., д. 25	ЮВАО	Нижегородский (часть)
770	Котельная ФГУП НИИ "Автоматики" Ботаническая ул. 25	СВАО	Марфино (часть)
771	Котельная ФГУП "Почта России" Малахитовая ул., д. 16А	СВАО	Ростокино (часть)
772	Котельная Филиал "НТЦ им. А. Люльки" ОАО "НПО Сатурн" Касаткина ул. 13	СВАО	Алексеевский (часть)
773	Котельная ГУП "Мосзеленхоз" (Ульяновский СДС) п. Ульяновского лесопарка, вл. 2	НАО	Внуково (часть)
774	Котельная Московский МЗ "Красный путь" ОАО "РЖД" Рабочая ул. 84	ЦАО	Таганский (часть)
775	Котельная Филиал ММЗ "Красный путь" Смирновская ул. 2	ЮВАО	Нижегородский (часть)
776	Котельная Московская военная база МВД РФ Поморская ул. 50	СВАО	Алтуфьевский (часть)
777	Котельная ФКУ "Дом-интернат" г. Москва, поселение Филимонковское, д.Верхнее Валуево, д.61	НАО	Филимонковский (часть)
778	Котельная ФКУ УОДОП ФСИН России (МинЮст) Варшавское шоссе 15	ЮАО	Донской (часть)
779	Котельная ГУ "Автобаза КС РФ" Расторгуевский пер. 16	ЦАО	Пресненский (часть)
780	Котельная № 1 Центральная базовая таможня Новозаводская ул. 11/5 к. 3б	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
781	Котельная № 2 Центральная базовая таможня Новодмитровская ул., дв. 4	ЗАО	Филёвский Парк (часть)
782	Котельная ЦКВГ ФСБ России Центральный клинический военный госпиталь Пехотный 1-й пер. 9/27	СЗАО	Щукино (часть)
783	Котельная Эстейт Инвест УК ЗАОД.У. ЗПИФ недвижимости "Берсеньевский" Берсеневская наб., д. 6, стр. 5	ЦАО	Якиманка (часть)

Зоны действия источников тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, представлены в приложении А (рисунок А.2).

Описание зон действия источников индивидуального потребления тепловой энергии представлено в книге 1.4 (раздел 2).

1.7 Радиус эффективного теплоснабжения

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие «радиуса эффективного теплоснабжения» (РЭТ), который определён как «максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Величина РЭТ зависит от значения присоединяемой тепловой нагрузки, наличия резерва пропускной способности существующих тепловых сетей, резерва тепловой мощности на источнике, а также от прогнозируемой конфигурации тепловой сети относительно места расположения источника тепловой энергии, плотности тепловой нагрузки, и существенным образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и различна для каждого направления вывода тепловой мощности.

Расчёт РЭТ выполнен в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (приложение № 40).

Для расчёта РЭТ применяется оценка стоимости производства и передачи единицы тепловой энергии в системе теплоснабжения с учетом присоединения потребителей тепловой энергии района новой застройки. РЭТ определяется протяженностью теплопровода от теплопотребляющей установки новой застройки до точки присоединения к тепловой сети в рассматриваемой системе теплоснабжения, при которой стоимость единицы тепловой энергии после присоединения потребителей равна стоимости единицы тепловой энергии до присоединения.

Алгоритм определения эффективного радиуса теплоснабжения:

1 Эффективный радиус определяется для каждого из выбранных значений новой присоединенной нагрузки.

2 Для каждого значения присоединенной нагрузки расчет проводится методом последовательных приближений.

3 Независимым параметром, изменяющимся на каждом шаге итераций, является расстояние от точки подключения новой присоединенной нагрузки к существующим тепловым сетям до теплопотребляющей установки новой застройки Rтс.

4 Проводится расчет затрат на теплоснабжение новых потребителей:

- затраты на производство тепловой энергии на источнике;

- затраты на передачу по соединительному теплопроводу.

- затраты на передачу по тепловым сетям в районе новой застройки.

5 Проводится сравнение стоимости единицы тепловой энергии. Если стоимость единицы тепловой энергии после присоединения меньше стоимости тепловой энергии до присоединения, то значение Rтс прирастает относительно предыдущего значения и заново проводятся все упомянутые выше расчеты, если больше - то значение Rтс уменьшается относительно предыдущего значения.

6 Расчеты проводятся до тех пор, пока стоимость единицы тепловой энергии после присоединения потребителей будет равна стоимости единицы тепловой энергии до присоединения.

7 Полученное значение Rтс принимается в качестве значения эффективного радиуса для текущего значения присоединенной нагрузки, если объекты новой застройки подключены непосредственно к коллектору источника. В случае если объекты новой застройки подключались к тепловой камере на существующей тепловой сети, эффективный радиус равен сумме расстояния от источника до тепловой камеры и полученного значения Rтс.

Подробный расчет РЭТ по рассмотренной методике приведен на примере расчета РЭТ для ТЭЦ-26. Расчёт выполнен при условии наличия технической возможности присоединения потребителя.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения параметров работы системы теплоснабжения от ТЭЦ-26 использованы данные, представленные в таблицах 1.6 – 1.8.

Таблица 1.6 – Климатические параметры для города Москвы согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 № 859/пр)

Параметр	Единица измерения	Значение
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления	ºС	-26
Средняя за отопительный период температура наружного воздуха:		
- территория г. Москвы (без районов ТиНАО)	ºС	-2,2
- территория Новомосковского АО	ºС	-2,7
- территория Троицкого АО	ºС	-2,6
Продолжительность отопительного периода	сут.	
- территория г. Москвы (без районов ТиНАО)	сут.	204
- территория Новомосковского АО	сут.	209
- территория Троицкого АО	сут.	211

Таблица 1.7 – Температурный график работы системы теплоснабжения от ТЭЦ-26

Параметр	Единица измерения	Значение
Расчетная температура в подающем трубопроводе	°С	150
Расчетная температура в обратном трубопроводе	°С	70
Средняя за отопительный период температура в подающем трубопроводе	°С	84
Средняя за отопительный период температура в обратном трубопроводе	°С	47

Таблица 1.8 – Температурный режим работы системы ГВС

Параметр	Единица измерения	Величина
Количество суток работы системы ГВС	сут.	355
Температура горячей воды в системе ГВС	°С	60
Температура холодной воды в отопительный период	°С	5
Температура холодной воды в неотопительный период	°С	15

Используемые в расчетах технико-экономические показатели работы ТЭЦ-26 приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Резерв тепловой мощности, удельный расход условного топлива, цена топлива и тариф на тепловую энергию потребителям тепловой энергии ТЭЦ-26

Параметр	Единица измерения	Значение
Установленная мощность	Гкал/ч	4 214
Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	3 995,9
Присоединенная нагрузка потребителей	Гкал/ч	3 326,2
Резерв, дефицит (-) располагаемой мощности	Гкал/ч	669,7
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	168,11
Цены и тарифы		
Тариф на тепловую энергию *	руб./Гкал	2018,52
Цена на топливо – природный газ	тыс. руб./т у.т.	5,81
Цена на воду на технологические цели	руб./м^3	1,80
* Тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ приобретает ПАО «МОЭК, передает по тепловым сетям и реализует потребителям по установленному тарифу.		

Определение параметров соединительного трубопровода с точкой присоединения перспективных потребителей

Независимым параметром является расстояние от точки подключения к существующей системе теплоснабжения до границы района новой застройки. Если объекты новой застройки подключены непосредственно к коллектору источника, то это расстояние равно радиусу теплоснабжения. Если объекты новой застройки подключены к тепловой камере, расположенной на некотором расстоянии от источника, то радиус теплоснабжения равен сумме расстояний от источника до тепловой камеры и от тепловой камеры до границы района новой застройки.

Пропускная способность тепловых сетей в зависимости от диаметра приведена в таблице 1.10 (Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей, ред. А. А. Николаева).

Таблица 1.10 - Пропускная способность тепловых сетей в зависимости от диаметра

Условный диаметр, мм	Расход теплоносителя (вода), т/ч
25	0,45
32	0,82
40	1,38
50	2,45
65	5,0
70	5,8
80	9,4
100	15,6
125	28
150	46
175	79
200	107
250	180
300	310
350	455
400	660
450	900
500	1 200
600	1 880
700	2 700
800	3 800
900	5 150
1 000	6 750
1 200	10 700
1 400	16 000

Определение параметров новой распределительной тепловой сети

Новая распределительная тепловая сеть предназначена для распределения теплоносителя потребителям района новой застройки. Параметры новой распределительной тепловой сети не зависят от места расположения района новой застройки и рассчитываются один раз для каждого значения новой присоединенной нагрузки.

В расчетах использованы данные характеристики тепловой сети для района с теплоплотностью 0,7 (Гкал/ч)/га, определенной в «Нормативах удельных капитальных вложений в строительство тепловых сетей» (Министерство энергетики и электрификации СССР, Москва, 1974).

Определение потерь тепловой энергии

Потери тепловой энергии через тепловую изоляцию и с утечками и затратами теплоносителя определяются в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325, используя полученные значения геометрических размеров новой тепловой сети.

Расчет РЭТ (от точки присоединения к системе теплоснабжения до теплопотребляющей установки) для диапазона присоединяемой тепловой нагрузки от 0,01 до 300 Гкал/ч приведен на примере ТЭЦ-26 в таблице 1.11.

Результаты расчетов РЭТ (от точки присоединения к системе теплоснабжения до теплопотребляющей установки) для ТЭЦ и котельных теплоснабжающих организаций г. Москвы представлены в приложении Б.

Таблица 1.11 - Расчет РЭТ (от точки присоединения к системе теплоснабжения до теплопотребляющей установки) для диапазона присоединяемой тепловой нагрузки от 0,01 до 300 Гкал/ч на примере ТЭЦ-26

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч																	
			0,01	0,03	0,05	0,07	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300
1	*Выручка от реализации тепловой энергии*	*тыс. руб.*	67,49	202,47	337,45	472,43	674,90	2 024,70	3 374,49	6 748,99	20 246,97	33 744,94	67 489,88	101 234,83	168 724,71	337 449,42	539 919,08	674 898,85	1 012 348,27	1 349 797,69	2 024 696,54
1.1	- тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52	2 018,52
1.2	- полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	33,44	100,31	167,18	234,05	334,35	1 003,06	1 671,76	3 343,52	10 030,57	16 717,62	33 435,25	50 152,87	83 588,12	167 176,24	267 481,99	334 352,48	501 528,73	668 704,97	1 003 057,45
2	*НВВ на производство тепловой энергии*	тыс. руб.	33,64	101,21	169,00	236,93	339,26	1 025,24	1 713,33	3 438,38	10 223,79	17 129,15	34 387,95	51 721,31	86 501,04	173 552,51	277 903,20	347 989,29	522 506,21	697 571,06	1 047 457,34
2.1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-26	Гкал	34,43	103,61	173,01	242,55	347,30	1 049,54	1 753,90	3 519,73	10 465,34	17 532,95	35 196,66	52 934,65	88 523,25	177 592,20	284 369,95	356 055,96	534 592,84	713 657,58	1 071 557,49
2.2	Затраты на производство тепловой энергии на ТЭЦ-26, всего,	тыс. руб.	33,64	101,21	169,00	236,93	339,26	1 025,24	1 713,33	3 438,38	10 223,79	17 129,15	34 387,95	51 721,31	86 501,04	173 552,51	277 903,20	347 989,29	522 506,21	697 571,06	1 047 457,34
	в том числе:																				
2.2.1	Затраты на топливо	тыс. руб.	33,64	101,21	169,00	236,93	339,25	1 025,21	1 713,25	3 438,16	10 222,80	17 126,62	34 380,98	51 707,89	86 471,73	173 476,52	277 779,71	347 804,41	522 203,72	697 118,65	1 046 724,27
	- расход топлива	т у.т.	5,79	17,42	29,09	40,78	58,39	176,44	294,85	591,72	1 759,37	2 947,53	5 917,05	8 899,05	14 881,99	29 855,71	47 806,53	59 857,94	89 872,47	119 975,73	180 143,67
	- удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	кг у.т./Гкал	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11	168,11
	- цена топлива	тыс. руб./т у.т.	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
2.2.2	Затраты на воду	тыс. руб.	0,000	0,000	0,001	0,003	0,006	0,030	0,074	0,222	0,984	2,529	6,970	13,420	29,309	75,986	123,492	184,880	302,489	452,416	733,074
	- расход холодной воды	$м^3$	0,08	0,27	0,72	1,53	3,30	16,74	40,89	123,24	545,37	1402,17	3864,22	7440,11	16249,30	42127,94	68466,08	102500,89	167705,61	250827,56	406430,00
	- цена на воду	руб./$м^3$	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3	*НВВ на передачу тепловой энергии по соединительному теплопроводу*	тыс. руб.	33,85	101,26	168,45	235,50	335,64	999,45	1 661,17	3 310,60	9 112,47	15 151,18	29 619,57	44 416,79	66 226,96	132 761,70	212 981,69	266 035,21	373 278,30	497 873,49	730 459,52
3.1	Диаметр теплопровода	мм	25	25	32	40	50	65	80	100	150	200	250	300	400	500	500	600	700	800	900
3.2	Протяженность теплопровода	м	3,90	12,92	21,10	28,62	39,45	118,43	190,98	368,36	683,50	1008,13	1779,66	2399,71	2902,06	4865,88	7912,31	8272,97	9889,91	11367,18	14554,55
3.3	Затраты на передачу по соединительному теплопроводу (РЭТ), всего,	тыс. руб.	33,85	101,26	168,45	235,50	335,64	999,45	1 661,17	3 310,60	9 112,47	15 151,18	29 619,57	44 416,79	66 226,96	132 761,70	212 981,69	266 035,21	373 278,30	497 873,49	730 459,52
	в том числе:																				
3.3.1	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	0,13	0,43	0,89	1,51	2,61	10,17	20,18	48,66	135,44	266,36	587,76	951,05	1 533,52	3 214,06	5 226,32	6 557,45	9 145,62	12 013,38	17 304,69
3.3.2	Основная оплата труда производственных рабочих с отчислениями	тыс. руб.	10,83	25,10	42,12	61,01	89,38	232,48	376,16	697,70	1431,37	2301,13	4010,88	5622,90	7863,49	13219,47	18596,68	21807,72	27544,42	33357,01	43097,60
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88
	- кол-во человек	чел.	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,16	0,26	0,48	0,98	1,57	2,74	3,84	5,37	9,03	12,70	14,89	18,81	22,78	29,43
3.3.3	Амортизация	тыс. руб.	20,62	68,21	112,97	155,77	219,40	681,38	1 138,64	2 308,10	6 792,27	11 325,58	22 516,96	34 053,13	51 134,43	104 666,57	170 196,04	213 844,63	302 852,59	407 161,20	602 936,00
3.3.4	Прочие расходы	тыс. руб.	0,01	0,02	0,04	0,07	0,12	0,47	0,93	2,24	6,25	12,29	27,11	43,87	70,74	148,26	241,09	302,49	421,88	554,17	798,26
3.3.5	Налог на имущество	тыс. руб.	2,27	7,50	12,43	17,14	24,13	74,95	125,25	253,89	747,15	1 245,81	2 476,87	3 745,84	5 624,79	11 513,32	18 721,56	23 522,91	33 313,79	44 787,73	66 322,96
4	*НВВ на передачу тепловой энергии по тепловым сетям в районе застройки*	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,71	1464,61	3482,36	5096,72	15996,71	31135,22	49034,18	60874,35	116563,76	154353,14	246779,68
4.1	Средний диаметр тепловой сети	мм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54	102,10	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
4.2	Протяженность тепловой сети	м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	760,00	1 520,00	2 280,00	3 800,00	7 600,00	12 160,00	15 200,00	22 800,00	30 400,00	45 600,00
4.3	Затраты на передачу по тепловым сетям в районе застройки, всего,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,71	1464,61	3482,36	5096,72	15996,71	31135,22	49034,18	60874,35	116563,76	154353,14	246779,68
	в том числе:																				
4.3.1	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	20,50	53,21	79,82	266,06	532,12	851,40	1064,25	2075,28	2767,04	4469,83
4.3.2	Основная оплата труда производственных рабочих с отчислениями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,85	380,31	742,89	987,50	2299,32	3740,44	5202,53	6084,79	9724,11	11900,27	16663,51
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88
	- кол-во человек	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,26	0,51	0,67	1,57	2,55	3,55	4,15	6,64	8,13	11,38
4.3.3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,24	957,53	2 417,85	3 626,77	12 089,24	24 178,48	38 685,57	48 356,96	94 296,07	125 728,09	203 099,23
4.3.4	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,95	2,45	3,68	12,27	24,55	39,27	49,09	95,73	127,64	206,19
4.3.5	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	105,33	265,96	398,94	1 329,82	2 659,63	4 255,41	5 319,27	10 372,57	13 830,09	22 340,92
	Результаты расчетов																				
5	Протяженность соединительного теплопровода от точки присоединения к тепловой сети (РЭТ)	м	3,9	12,9	21,1	28,6	39,4	118,4	191,0	368,4	683,5	1008,1	1779,7	2399,7	2902,1	4865,9	7912,3	8273,0	9889,9	11367,2	14554,6
6	Выручка от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	67,49	202,47	337,45	472,43	674,90	2 024,70	3 374,49	6 748,99	20 246,97	33 744,94	67 489,88	101 234,83	168 724,71	337 449,42	539 919,08	674 898,85	1 012 348,27	1 349 797,69	2 024 696,54
7	*НВВ на производство и передачу тепловой энергии, всего,*	*тыс. руб.*	67,49	202,47	337,45	472,43	674,90	2 024,70	3 374,49	6 748,99	20 246,97	33 744,94	67 489,88	101 234,83	168 724,71	337 449,42	539 919,08	674 898,85	1 012 348,27	1 349 797,69	2 024 696,54
	в том числе:																				
7.1	*- производство тепловой энергии*	*тыс. руб.*	33,64	101,21	169,00	236,93	339,26	1 025,24	1 713,33	3 438,38	10 223,79	17 129,15	34 387,95	51 721,31	86 501,04	173 552,51	277 903,20	347 989,29	522 506,21	697 571,06	1 047 457,34
7.2	*- передача тепловой энергии*	*тыс. руб.*	33,85	101,26	168,45	235,50	335,64	999,45	1661,17	3310,60	10023,18	16615,79	33101,94	49513,51	82223,67	163896,92	262015,88	326909,56	489842,06	652226,63	977239,20

1.7.1 Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», представлен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Котельные, расположенные в зоне РЭТ источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой энергии ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»

№ п/п	Наименование источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	Наименование котельной находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	Расчетная тепловая нагрузка на ОЗП 2023/2024 гг.	
			в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч
1	ТЭЦ-8	МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	0,0	0,4
2	ТЭЦ-8	МК-314 Гжельский пер. 15	0,0	0,6
3	ТЭЦ-11	Котельная ФГБОУ ВПО МГСУ	0,0	0,7
4	ТЭЦ-20	КТС-405 "Стандартная"	0,0	6,7
5	ТЭЦ-21	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	0,0	1,0
6	ТЭЦ-21	РТС "Люблино"	0,0	136,3
7	ТЭЦ-22	КТС-28	0,0	18,6
8	ТЭЦ-23	КТС-42	0,0	19,1
9	ТЭЦ-23	МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	0,0	2,6
10	ТЭЦ-23	МК-236 Цветной бульв. 21 с.13	0,0	2,0
11	ТЭЦ-23	МК-118 Костянский пер. 10 с.4	0,0	1,3
12	ТЭЦ-23	МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	0,0	1,5
13	ТЭЦ-23	Котельная АО "НИИР"	0,0	1,9
14	ТЭЦ-23	МК ДО "Полет"	0,0	0,7
15	ТЭЦ-25	Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	0,0	31,0
16	ТЭЦ-25	Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	0,0	24,8
17	ТЭЦ-25	КТС "Мелитопольская"	0,0	11,9

2 Часть 6 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

2.1 Балансы тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2024 суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, участвующих в обеспечении тепловых нагрузок г. Москвы (с учетом областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго», 3 котельных Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», котельной Ленинского района д. Дрожжино-2, котельной Люберецкого района ул. 8 Марта, д. 10 к. 2, а также индивидуальных источников теплоснабжения (ИИТ)) составляет 58 754,2 Гкал/ч, в том числе отборов паровых турбин (ПТ) и котлов-утилизаторов (КУ) – 16 635,8 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто составляет 53 828,0 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде – 34 987,9 Гкал/ч, потери тепловой мощности в тепловых сетях – 1 801,3 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) источников тепловой энергии в горячей воде – 36 789,3 Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки с распределением по теплоснабжающим организациям представлены в таблице 2.1 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2024 (Гкал/ч)

Наименование	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей в гор. воде с учетом потерь в т/с, Гкал/ч
ПАО "Мосэнерго"	43 159,0	39 241,5	30 313,3
в том числе:			
ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	33 075,8	29 221,0	25 383,2
Котельные ПАО "Мосэнерго"	10 083,2	10 020,5	4 930,1
ПАО "МОЭК"	4 988,2	4 848,5	2 670,3
в том числе:			
РТС, КТС ПАО "МОЭК" (без ТиНАО)	3 921,9	3 823,9	2 103,3
МК, АИТ ПАО "МОЭК" (без ТиНАО)	220,5	215,0	99,9
РТС, КТС ПАО "МОЭК" (ТиНАО)	771,7	739,1	431,8
МК (ТиНАО)	74,1	70,5	35,3
ООО "ТСК Мосэнерго"*	36,1	36,1	34,8
Источники других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	4 562,4	4 323,7	1 819,5
Источники других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	5 772,7	5 147,2	1 774,2
ИИТ	235,9	231,2	177,1
ИТОГО:	58 754,2	53 828,0	36 789,3
* Тепловая мощность нетто указана с учетом источников Московской области, участвующих в теплоснабжении потребителей г. Москвы.			

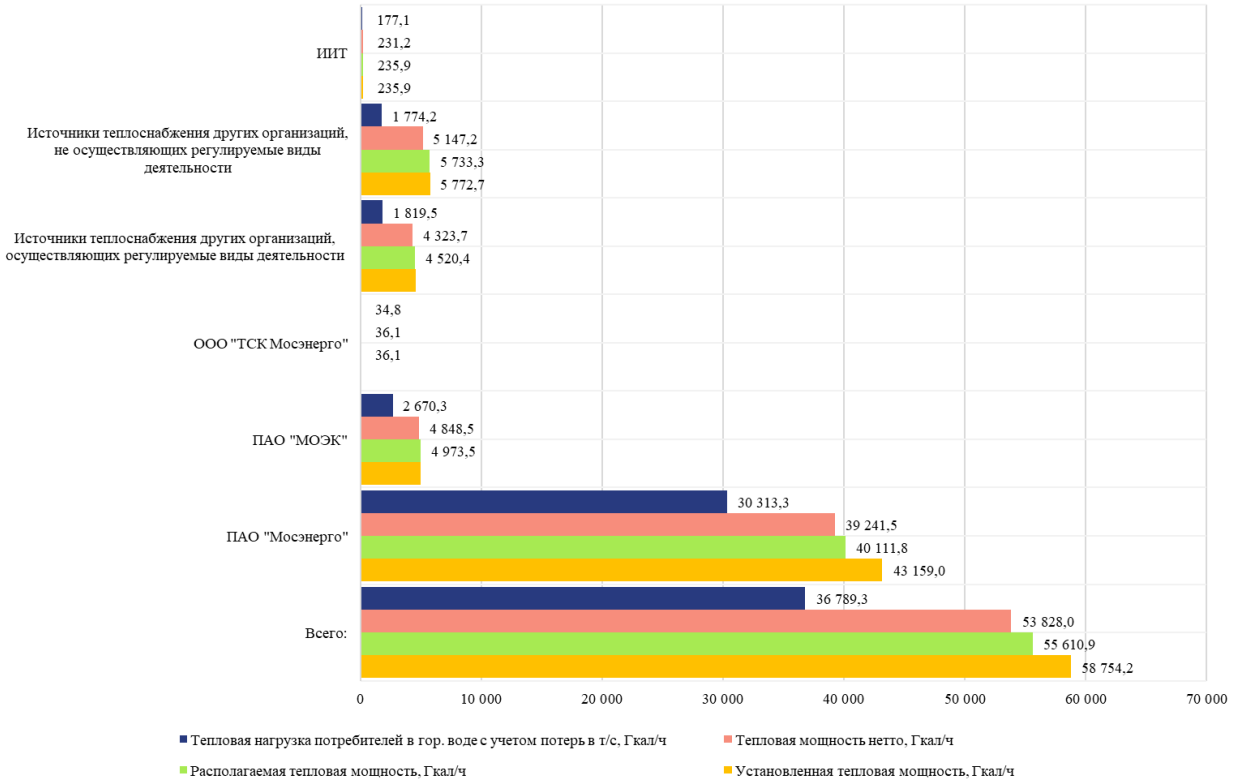


Рисунок 2.1 – Балансы тепловой мощности по теплоснабжающим организациям

Значения существующих (на 01.01.2024) потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Значения существующих (на 01.01.2024) потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, % от присоединённой нагрузки

Наименование организации	По состоянию на 01.01.2024
ПАО «МОЭК»	4,9[1)]
Источники других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе на территории ТиНАО	4,2[2)]
Средний показатель по городу Москве	4,8[3)]
[1)] Фактические потери тепловой энергии (нормативные потери – 5,2 %). [2)] Фактические потери тепловой энергии (нормативные потери – 4,0 %). [3)] Фактические потери тепловой энергии (нормативные потери – 5,0 %).	

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по тепловым выводам ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2024 представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по выводам ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»

Наименование	Номер вывода	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	в том числе отборы ПТ и КУ, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей в гор. воде с учетом потерь в т/с, Гкал/ч
ГЭС-1	вывод 2	691,0	291,0	602,6	597,6	109,5
	вывод 4					0,3
	вывод 10					20,6
	вывод 1					125,6
	вывод 3					236,0
	вывод 24					84,1
	Всего					576,1
ТЭЦ-8	вывод 21	1892,0	992,0	1722,3	1687,2	33,2
	вывод 31					426,5
	вывод 33					624,0
	Всего					1083,7
ТЭЦ-9	вывод 11	575,3	475,3	565,3	557,8	28,3
	вывод 17					357,9
	вывод 1					120,3
	Всего					506,5
ТЭЦ-11	вывод 1ср	1011,0	651,0	933,2	886,2	108,8
	вывод 18					55,3
	вывод 1кр					97,6
	вывод 8					182,5
	вывод 20					437,0
	Всего					881,2
ТЭЦ-12	вывод 27	1914,0	974,0	1581,7	1558,2	37,2
	вывод 1					242,0
	вывод 16					509,0
	вывод 18					114,3
	вывод 32					115,0
	вывод 34					288,0
	Всего					1305,5
ТЭЦ-16	вывод 13	1408,0	648,0	1368,2	1339,9	236,0
	вывод 1					325,3
	вывод 17					230,0
	вывод 2					367,0
	вывод 10					129,0
	Всего					1287,3
ТЭЦ-20	вывод 12	2310,0	910,0	2049,3	2008,3	503,9
	вывод 8					419,7
	вывод 6					160,6
	вывод 1					81,8
	вывод 14					513,5
	вывод 4					76,7
	Всего					1756,2
ТЭЦ-21	вывод 12	4918,0	2358,0	4746,7	4656,9	658,3
	вывод 1					611,4
	вывод 25					535,0
	вывод 24					884,0
	вывод 5					761,7
	вывод 31					714,0
	Всего					4164,4
ТЭЦ-22	вывод 12	3648,5	1990,0	3318,5	3124,0	480,0
	вывод 1					606,0
	вывод 14					488,4
	вывод 7					876,8
	вывод 5					280,5
	Всего					2731,8
ТЭЦ-23	вывод 1	4530,0	1928,0	3730,0	3633,0	686,8
	вывод 14					918,0
	вывод 12					668,2
	вывод 15					510,0

Наименование	Номер вывода	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	в том числе отборы ПТ и КУ, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей в гор. воде с учетом потерь в т/с, Гкал/ч
	вывод 6					538,0
	Всего					3321,0
ТЭЦ-25	вывод 5	4088,0	2234,0	3714,7	3603,0	454,0
	вывод 3					725,3
	вывод 4					737,8
	вывод 1					686,9
	вывод 9					615,7
	Всего					3219,7
ТЭЦ-26	вывод 5	4214,0	2208,5	4108,6	3995,9	354,0
	вывод 2					844,8
	вывод 4					705,4
	вывод 1					632,8
	вывод 3					789,2
	Всего					3326,2
ТЭЦ-27	вывод 1	1876,0	976,0	1587,6	1573,0	564,8
	вывод 4					572,4
	Всего					1137,2

Балансы установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику комбинированной выработки, а также резервы и (или) дефициты тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в период 2018– 2022 гг. представлены в таблицах 2.4 – 2.17.

Балансы установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по КТС и РТС, а также резервы и (или) дефициты тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2018–2022 гг. представлены в таблицах 2.18 – 2.68.

Таблица 2.4 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ГЭС-1 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	33,0	33,0	25,0	25,0	25,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	258,0	258,0	266,0	266,0	266,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	577,6	602,6	602,6	602,6	602,6
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	1,9	1,9	1,0	1,0	2,8
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	3,2	3,2	5,5	4,7	2,2
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	572,5	597,5	596,1	596,9	597,6
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	37,6	34,1	35,2	33,8	37,1
7	Потери в паропроводах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	1,8	1,8	0,9	0,9	2,6
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1 067,5	1 042,9	1 035,0	1 015,1	1 093,3
8.1	технология	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	516,4	497,8	495,4	480,0	517,7
8.3	вентиляция	448,9	445,2	441,0	437,2	470,2
8.4	горячее водоснабжение	102,1	99,9	98,5	97,8	105,4
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	520,2	548,8	542,2	524,9	576,1
9.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	отопление	260,2	266,4	261,7	253,5	281,0
9.3	вентиляция	209,3	229,6	228,9	220,4	238,4
9.4	горячее водоснабжение	50,8	52,9	51,6	51,1	56,7
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	520,2	548,8	542,2	524,9	576,1
10.1	Вывод № 1	101,6	118,3	129,0	121,1	125,6
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	39,1	45,0	49,8	45,6	45,9
10.1.3	вентиляция	54,0	63,4	68,6	65,2	69,0
10.1.4	горячее водоснабжение	8,5	9,9	10,6	10,3	10,6
10.2	Вывод № 2	91,8	104,5	102,4	89,3	109,5
10.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	38,2	40,5	39,5	34,2	46,6
10.2.3	вентиляция	46,1	55,6	54,7	48,0	54,0
10.2.4	горячее водоснабжение	7,5	8,4	8,2	7,1	8,9
10.3	Вывод № 3	223,1	220,8	205,2	206,6	236,0
10.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.2	отопление	131,8	129,4	121,0	120,4	137,3
10.3.3	вентиляция	67,2	67,5	62,1	63,7	72,4
10.3.4	горячее водоснабжение	24,1	23,9	22,1	22,5	26,4
10.4	Вывод № 4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
10.4.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4.2	отопление	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
10.4.3	вентиляция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4.4	горячее водоснабжение	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5	Вывод № 10	18,7	19,1	19,9	19,4	20,6
10.5.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5.2	отопление	3,4	3,5	3,6	3,5	3,7
10.5.3	вентиляция	13,6	13,9	14,5	14,2	15,0
10.5.4	горячее водоснабжение	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
10.6	Вывод № 24	84,7	85,8	85,5	88,2	84,1

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
10.6.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.6.2	отопление	47,4	47,7	47,5	49,5	47,2
10.6.3	вентиляция	28,3	29,1	29,0	29,2	27,9
10.6.4	горячее водоснабжение	8,9	9,0	9,0	9,5	9,0
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-495,0	-445,5	-438,8	-418,1	-495,7
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	52,3	48,7	53,9	72,0	21,5
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	510,6	510,6	510,6	510,6	602,6
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	505,5	505,5	505,5	539,9	597,6
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	596,5	574,9	574,9	569,0	606,6
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9

Таблица 2.5 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1 892,0	1 892,0	1 892,0	1 892,0	1 892,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	992,0	992,0	992,0	992,0	992,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1 609,6	1 607,8	1 719,7	1 701,0	1 722,3
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	3,0	3,0	2,1	1,2	1,2
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	11,9	9,2	10,5	10,9	17,1
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	1 580,9	1 580,9	1 690,3	1 690,3	1 687,2
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	42,6	39,6	40,7	40,8	41,7
7	Потери в паропроводах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0,5	0,5	0,4	1,2	1,2
9	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1 756,9	1 777,8	1 793,7	2 018,7	2 030,8
9.1	технология	5,6	5,6	3,5	5,5	3,5
9.2	отопление	846,2	857,1	865,9	993,6	1 009,7
9.3	вентиляция	676,1	683,3	690,8	761,8	749,3
9.4	горячее водоснабжение	228,9	231,7	233,6	257,8	268,3
10	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	885,8	910,3	977,1	1 082,2	1 083,7
10.1	технология	5,6	5,6	3,5	3,5	3,5
10.2	отопление	438,5	447,3	476,9	543,6	572,8
10.3	вентиляция	323,5	337,3	368,7	395,0	354,7
10.4	горячее водоснабжение	118,1	120,0	128,0	140,2	152,7
11	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	885,8	910,3	977,1	1 082,2	1 083,7
11.1	Вывод № 21	24,8	21,5	31,8	31,1	33,2
11.1.1	технология	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
11.1.2	отопление	9,2	7,9	13,2	13,0	13,8
11.1.3	вентиляция	9,7	8,2	13,1	12,8	13,7
11.1.4	горячее водоснабжение	4,3	3,7	5,5	5,3	5,7

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
11.2	Вывод № 33	526,4	523,4	538,2	635,8	624,0
11.2.1	технология	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11.2.2	отопление	301,1	300,2	308,1	366,0	364,4
10.2.3	вентиляция	141,7	139,7	144,8	174,5	162,0
11.2.4	горячее водоснабжение	81,5	81,5	83,3	93,2	95,6
11.3	Вывод № 31	334,6	365,4	407,2	415,3	426,5
11.3.1	технология	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5
11.3.2	отопление	128,2	139,2	155,6	164,6	194,6
10.3.3	вентиляция	172,1	189,3	210,9	207,7	179,0
11.3.4	горячее водоснабжение	32,4	34,9	39,3	41,6	51,4
12	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
13	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	23,0	21,0	24,0	24,0	24,0
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-176,0	-196,9	-103,4	-328,4	-343,6
15	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	695,1	670,6	713,2	608,1	603,5
16	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1 611,9	1 611,9	1 611,9	1 611,9	1 722,3
17	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1 580,9	1 580,9	1 580,9	1 688,1	1 687,2
18	Зона действия источника тепловой мощности, га	2 008,6	2 074,9	2 157,0	2 455,7	2 460,9
19	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4

Таблица 2.6 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	575,3	575,3	575,3	575,3	575,3
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	475,3	475,3	475,3	475,3	475,3
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	306,3	306,3	306,3	306,3	306,3
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	564,3	564,2	565,3	565,3	565,3
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	4,2	4,2	4,2	4,2	4,5
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	557,1	557,1	558,2	560,6	557,8
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	17,1	16,2	17,8	18,2	19,3
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	2,7	2,7	2,7	2,7	3,0
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	955,8	933,1	983,9	920,3	935,9
8.1	технология	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.2	отопление	438,4	418,3	452,5	423,4	443,4
8.3	вентиляция	408,3	408,4	420,7	395,5	387,8
8.4	горячее водоснабжение	108,6	105,9	110,3	100,9	104,2
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	494,9	491,1	478,0	478,6	506,5
9.1	технология	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
9.2	отопление	228,3	221,6	221,6	223,4	241,3
9.3	вентиляция	209,4	212,8	202,0	201,8	207,7
9.4	горячее водоснабжение	56,7	56,2	53,9	52,8	57,0

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	494,9	491,1	478,0	478,6	506,5
10.1	Вывод № 1	141,4	135,8	123,6	116,2	120,3
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	59,2	56,9	52,0	46,2	51,7
10.1.3	вентиляция	66,4	63,8	57,9	58,9	56,1
10.1.4	горячее водоснабжение	15,7	15,1	13,7	11,1	12,5
10.2	Вывод № 17	327,5	328,3	329,5	334,1	357,9
10.2.1	технология	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10.2.2	отопление	152,9	147,9	154,1	159,6	172,0
10.2.3	вентиляция	138,8	144,6	140,0	138,3	146,9
10.2.4	горячее водоснабжение	35,3	35,3	34,9	35,7	38,5
10.3	Вывод № 11	26,0	27,0	24,9	28,3	28,3
10.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.2	отопление	16,2	16,8	15,6	17,6	17,6
10.3.3	вентиляция	4,2	4,4	4,1	4,6	4,6
10.3.4	горячее водоснабжение	5,6	5,8	5,3	6,0	6,0
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-398,7	-376,0	-425,7	-359,7	-378,1
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	62,2	66,0	80,2	82,0	51,3
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	376,3	376,3	376,3	370,1	565,3
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	369,1	369,1	369,1	369,1	557,8
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	761,9	766,8	822,8	756,8	772,6
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7

Таблица 2.7 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-11 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1 061,0	1 061,0	1 011,0	1 011,0	1 011,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	676,0	676,0	651,0	651,0	651,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	501,0	501,0	451,0	451,0	451,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	930,0	950,0	926,2	922,6	933,2
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	7,8	3,9	3,9	10,1	4,5
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	3,5	6,9	11,0	10,9	16,9
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	880,7	909,5	887,8	887,3	886,2
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	43,7	41,6	41,7	42,2	46,2
7	Потери в паропроводах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
9	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1 668,7	1 757,7	1 757,0	1 424,4	1 639,4
9.1	технология	3,2	3,2	2,5	1,6	1,9
9.2	отопление	855,9	895,3	898,4	757,4	861,1

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
9.3	вентиляция	599,3	624,7	632,1	465,6	548,7
9.4	горячее водоснабжение	210,2	234,4	224,1	199,7	227,6
10	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	842,3	899,1	858,8	804,9	881,2
10.1	технология	3,2	3,2	2,5	5,6	1,9
10.2	отопление	435,5	464,3	447,7	428,4	469,8
10.3	вентиляция	293,8	305,4	292,4	256,3	283,7
10.4	горячее водоснабжение	109,7	126,1	116,2	114,6	125,8
11	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	842,3	899,1	858,8	804,9	881,2
11.1	Вывод № 1кр	74,0	84,6	89,0	96,9	97,6
11.1.1	технология	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11.1.2	отопление	42,1	47,7	49,7	57,7	57,8
11.1.3	вентиляция	20,6	23,0	24,3	22,3	22,8
11.1.4	горячее водоснабжение	10,7	13,4	14,4	16,3	16,4
11.2	Вывод № 1ср	83,3	96,6	94,5	96,5	108,8
11.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.2	отопление	46,9	53,8	55,8	56,4	65,0
11.2.3	вентиляция	24,0	27,6	24,6	25,6	27,6
11.2.4	горячее водоснабжение	12,4	15,2	14,0	14,5	16,2
11.3	Вывод № 20	460,3	501,7	458,4	431,5	437,0
11.3.1	технология	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
11.3.2	отопление	244,1	265,9	245,8	234,3	242,3
11.3.3	вентиляция	148,5	156,1	142,8	130,9	125,1
11.3.4	горячее водоснабжение	67,1	79,1	69,2	66,4	69,6
11.4	Вывод № 8	157,9	154,1	166,6	180,0	182,5
11.4.1	технология	1,1	1,1	1,0	5,0	1,0
11.4.2	отопление	72,2	69,0	73,5	80,0	81,2
11.4.3	вентиляция	68,8	69,2	76,4	77,6	79,4
11.4.4	горячее водоснабжение	15,8	14,8	15,7	17,4	21,0
11.5	Вывод № 18	66,8	62,1	50,3	0,0	55,3
11.5.1	технология	1,0	1,0	0,3	0,0	0,3
11.5.2	отопление	30,1	27,9	22,9	0,0	23,5
11.5.3	вентиляция	31,8	29,6	24,2	0,0	28,8
11.5.4	горячее водоснабжение	3,8	3,6	2,9	0,0	2,7
12	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	137,0	137,0	137,0	137,0	129,0
13	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	76,0	33,1	33,6	33,6	36,5
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-788,0	-848,2	-869,2	-543,1	-753,2
15	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	38,4	10,4	29,0	82,4	5,0
16	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	823,0	823,0	823,0	823,0	933,2
17	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	780,2	780,2	780,2	789,6	886,2
18	Зона действия источника тепловой мощности, га	1 795,1	1 909,4	1 925,7	1 712,5	1 896,4
19	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5

Таблица 2.8 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1 914,0	1 914,0	1 914,0	1 775,0	1 914,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	974,0	974,0	974,0	835,0	974,0

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	338,0	332,0	332,0	338,0	332,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	636,0	642,0	642,0	497,0	642,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	940,0	940,0	940,0	940,0	940,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1 562,3	1 581,6	1 581,5	1 575,5	1 581,7
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	8,1	5,6	5,6	7,6	7,6
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	15,9	14,1	14,1	15,9	15,9
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	1 538,3	1 561,9	1 561,8	1 567,9	1 558,2
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	55,6	52,4	53,9	52,7	55,3
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	8,1	5,6	5,6	7,6	7,6
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2 451,2	2 489,1	2 473,7	2 417,0	2 543,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	1 289,1	1 318,6	1 292,8	1 261,3	1 312,8
8.3	вентиляция	844,8	847,3	860,4	843,9	902,8
8.4	горячее водоснабжение	317,3	323,2	320,5	311,8	327,6
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	1 243,4	1 263,6	1 251,4	1 242,9	1 305,5
9.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	отопление	655,3	667,6	654,3	649,5	672,8
9.3	вентиляция	426,4	432,7	435,2	433,0	464,2
9.4	горячее водоснабжение	161,7	163,2	162,0	160,4	168,4
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	1 243,4	1 263,6	1 251,4	1 242,9	1 305,5
10.1	Вывод № 18	121,0	76,6	137,7	109,1	114,3
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	67,5	43,1	76,5	59,3	62,4
10.1.3	вентиляция	36,9	22,8	42,9	34,2	35,4
10.1.4	горячее водоснабжение	16,6	10,7	18,2	15,6	16,5
10.2	Вывод № 16	490,0	511,6	463,8	483,1	509,0
10.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	270,6	286,6	253,7	266,8	274,1
10.2.3	вентиляция	158,6	161,5	151,5	156,5	171,9
10.2.4	горячее водоснабжение	60,8	63,5	58,5	59,9	63,0
10.3	Вывод № 27	28,7	36,6	36,6	36,6	37,2
10.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.2	отопление	15,8	20,2	20,1	20,1	20,7
10.3.3	вентиляция	9,3	11,8	11,9	12,0	11,9
10.3.4	горячее водоснабжение	3,6	4,6	4,6	4,5	4,6
10.4	Вывод № 1	215,0	245,6	233,3	214,8	242,0
10.4.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4.2	отопление	112,6	126,7	119,2	109,3	118,4
10.4.3	вентиляция	78,9	92,2	88,8	81,6	97,0
10.4.4	горячее водоснабжение	23,5	26,7	25,3	24,0	26,6
10.5	Вывод № 34	259,7	278,6	267,8	282,9	288,0
10.5.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5.2	отопление	120,1	130,0	124,8	131,1	134,6
10.5.3	вентиляция	104,6	110,6	107,0	113,8	113,9
10.5.4	горячее водоснабжение	35,0	38,0	36,0	38,1	39,5
10.6	Вывод № 32	129,0	114,6	112,3	116,4	115,0
10.6.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.6.2	отопление	68,6	61,0	59,9	63,1	62,5
10.6.3	вентиляция	38,1	33,8	33,1	34,9	34,1
10.6.4	горячее водоснабжение	22,2	19,7	19,4	18,4	18,3
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-913,0	-927,2	-912,0	-849,1	-984,9
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	294,9	298,3	310,3	325,0	252,8
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1 480,0	1 480,0	1 480,0	1 480,0	1 581,7
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1 456,0	1 456,0	1 456,0	1 567,9	1 558,2
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	1 707,4	1 754,6	1 742,6	1 707,4	1 766,1
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица 2.9 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1 408,0	1 408,0	1 408,0	1 408,0	1 408,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	648,0	648,0	648,0	648,0	648,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1 330,4	1 331,7	1 331,7	1 364,0	1 368,2
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	13,9	13,9	13,9	7,1	24,2
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	3,2	3,2	3,7	5,3	4,2
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	1 313,3	1 314,1	1 314,1	1 353,5	1 339,8
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	57,2	54,3	55,7	55,1	56,3
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2 115,2	2 116,8	2 089,3	2 225,2	2 162,3
8.1	технология	33,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8.2	отопление	1 126,0	1 141,1	1 128,5	1 234,4	1 225,7
8.3	вентиляция	641,3	656,8	651,1	641,7	596,5
8.4	горячее водоснабжение	314,0	318,1	309,0	348,3	339,3
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	1 136,9	1 218,6	1 200,3	1 261,6	1 287,3
9.1	технология	33,8	0,8	0,8	0,8	0,8
9.2	отопление	595,6	663,7	658,2	715,9	736,3
9.3	вентиляция	338,0	366,6	359,0	336,1	338,9
9.4	горячее водоснабжение	169,6	187,4	182,3	208,7	211,3
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	1 136,9	1 218,6	1 200,3	1 261,6	1 287,3
10.1	Вывод № 17	214,4	222,9	220,3	215,6	230,0
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	118,4	125,8	123,9	134,4	128,3
10.1.3	вентиляция	62,6	61,8	61,5	41,9	65,7
10.1.4	горячее водоснабжение	33,4	35,3	34,9	39,3	36,1
10.2	Вывод № 2	320,3	378,3	388,5	380,1	367,0
10.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	179,0	207,0	212,6	213,2	208,4
10.2.3	вентиляция	95,2	116,8	120,4	112,3	105,3

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
10.2.4	горячее водоснабжение	46,1	54,5	55,5	54,6	53,4
10.3	Вывод № 1	349,4	345,4	299,5	328,8	325,3
10.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.2	отопление	165,3	167,5	144,8	162,4	175,9
10.3.3	вентиляция	140,8	135,0	118,1	124,7	106,0
10.3.4	горячее водоснабжение	43,3	42,9	36,5	41,8	43,4
10.4	Вывод № 13	145,3	160,1	168,9	228,6	236,0
10.4.1	технология	33,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10.4.2	отопление	65,9	93,4	99,5	139,8	146,1
10.4.3	вентиляция	15,6	28,5	32,2	34,8	34,1
10.4.4	горячее водоснабжение	30,6	38,0	37,0	53,9	55,7
10.5	Вывод № 10	107,5	111,9	123,1	108,5	129,0
10.5.1	технология	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10.5.2	отопление	66,9	70,0	77,3	66,2	77,8
10.5.3	вентиляция	23,8	24,6	26,8	22,6	27,9
10.5.4	горячее водоснабжение	16,2	16,7	18,4	19,1	22,7
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-801,9	-802,7	-775,3	-735,8	-822,4
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	176,4	95,5	113,8	91,9	52,5
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1 136,2	1 136,2	1 136,2	1 136,2	1 368,2
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1 119,1	1 119,1	1 119,1	1 020,6	1 339,8
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	2 024,5	2 070,4	2 059,5	2 182,0	2 169,0
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Таблица 2.10 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	2 557,0	2 557,0	2 557,0	2 557,0	2 310,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	1 157,0	1 157,0	1 157,0	1 157,0	910,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	91,0	91,0	91,0	91,0	0,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	910,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	2 522,0	2 448,5	2 448,5	2 049,3	2 049,3
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	28,2	28,2	36,4	35,4	35,5
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	7,2	7,2	9,5	9,7	5,5
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	2 486,7	2 402,6	2 402,6	2 004,2	2 008,3
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	76,6	73,3	75,0	75,2	74,5
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	3,1	3,1	10,7	10,8	11,7
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3 137,6	3 137,9	3 137,1	3 129,8	3 074,8
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	1 646,6	1 650,0	1 649,9	1 665,5	1 661,3
8.3	вентиляция	1 033,1	1 026,7	1 024,7	1 003,0	953,7
8.4	горячее водоснабжение	457,9	461,2	462,5	461,3	459,8

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	1 621,7	1 744,3	1 737,8	1 772,7	1 756,2
9.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	отопление	856,0	924,9	922,7	951,4	955,2
9.3	вентиляция	523,8	557,6	552,5	554,2	532,8
9.4	горячее водоснабжение	241,9	261,8	262,5	267,2	268,2
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	1 621,7	1 744,3	1 737,8	1 772,7	1 756,2
10.1	Вывод № 6	115,6	148,3	156,7	158,6	160,6
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	65,9	84,6	91,3	93,0	95,1
10.1.3	вентиляция	29,5	37,4	37,4	37,3	36,4
10.1.4	горячее водоснабжение	20,2	26,3	28,0	28,4	29,0
10.2	Вывод № 8	389,0	387,7	383,4	410,6	419,7
10.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	193,8	193,4	191,5	208,7	212,2
10.2.3	вентиляция	141,1	140,7	138,2	144,0	148,6
10.2.4	горячее водоснабжение	54,1	53,6	53,8	57,8	59,0
10.3	Вывод № 1	90,6	83,4	93,8	94,5	81,8
10.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.2	отопление	41,0	37,7	42,3	42,5	37,5
10.3.3	вентиляция	37,8	34,8	39,2	39,7	33,5
10.3.4	горячее водоснабжение	11,9	10,9	12,3	12,3	10,8
10.4	Вывод № 12	470,0	495,2	485,9	491,2	503,9
10.4.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4.2	отопление	274,7	289,1	286,4	291,9	300,2
10.4.3	вентиляция	103,0	108,7	103,1	102,9	105,4
10.4.4	горячее водоснабжение	92,3	97,4	96,4	96,4	98,3
10.5	Вывод № 14	475,9	551,5	538,9	539,8	513,5
10.5.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5.2	отопление	247,5	287,6	278,0	280,8	275,2
10.5.3	вентиляция	172,4	198,1	196,4	194,1	174,6
10.5.4	горячее водоснабжение	56,0	65,9	64,5	64,9	63,7
10.6	Вывод № 4	80,6	78,2	79,1	78,0	76,7
10.6.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.6.2	отопление	33,1	32,5	33,2	34,5	34,9
10.6.3	вентиляция	40,1	38,0	38,3	36,1	34,3
10.6.4	горячее водоснабжение	7,4	7,6	7,6	7,4	7,4
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-651,0	-735,3	-734,5	-1 125,6	-1 066,5
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	865,0	658,3	664,8	231,5	252,1
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2 522,0	2 522,0	2 522,0	2 522,0	2 049,3
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2 486,7	2 486,7	2 486,7	2 142,9	2 008,3
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	3 287,7	3 295,2	3 310,9	3 298,9	3 284,9
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.11 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4 918,0	4 918,0	4 918,0	4 918,0	4 918,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	2 358,0	2 358,0	2 358,0	2 358,0	2 358,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	2 238,0	2 238,0	2 238,0	2 238,0	2 238,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	4 415,5	4 334,6	4 325,5	4 341,6	4 746,7
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	9,8	15,8	16,6	16,6	16,6
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	56,3	73,2	74,2	73,2	73,2
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	4 349,4	4 245,6	4 234,7	4 260,0	4 656,9
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	198,2	190,0	174,2	198,5	199,9
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	4,9	9,3	10,1	10,1	10,1
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	5 791,4	5 901,6	5 814,3	6 118,9	6 119,4
8.1	технология	7,1	7,1	4,9	10,8	4,8
8.2	отопление	3 142,3	3 207,3	3 320,3	3 295,2	3 530,4
8.3	вентиляция	1 497,8	1 512,6	1 498,1	1 442,6	1 435,4
8.4	горячее водоснабжение	1 051,4	1 064,3	1 078,4	1 065,7	1 148,8
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	3 716,9	3 954,2	3 996,1	4 135,6	4 164,4
9.1	технология	7,1	4,9	10,8	4,8	4,8
9.2	отопление	2 067,2	2 225,4	2 263,8	2 381,1	2 403,5
9.3	вентиляция	956,9	1 003,0	990,5	977,9	974,6
9.4	горячее водоснабжение	685,7	720,9	731,1	771,8	781,4
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	3 716,9	3 954,2	3 996,1	4 135,6	4 164,4
10.1	Вывод № 25	475,8	504,8	508,4	504,8	535,0
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	282,0	290,4	294,6	312,7	333,5
10.1.3	вентиляция	110,7	135,7	134,9	111,8	110,2
10.1.4	горячее водоснабжение	83,1	78,7	79,0	80,3	91,4
10.2	Вывод № 31	633,2	682,3	709,5	832,0	714,0
10.2.1	технология	3,0	0,7	6,6	0,7	0,7
10.2.2	отопление	347,1	383,3	391,2	473,7	397,7
10.2.3	вентиляция	175,3	180,0	190,2	201,3	178,7
10.2.4	горячее водоснабжение	107,8	118,3	121,5	156,3	136,9
10.3	Вывод № 1	635,3	630,3	644,6	641,7	611,4
10.3.1	технология	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10.3.2	отопление	354,7	357,0	364,3	365,0	350,7
10.3.3	вентиляция	154,0	147,4	150,9	147,3	137,0
10.3.4	горячее водоснабжение	125,6	124,8	128,3	128,3	122,6
10.4	Вывод № 12	551,9	597,1	608,1	610,1	658,3
10.4.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4.2	отопление	303,7	330,0	339,1	340,4	368,8
10.4.3	вентиляция	151,1	162,4	162,7	161,7	173,9
10.4.4	горячее водоснабжение	97,1	104,7	106,3	108,0	115,5
10.5	Вывод № 24	709,6	812,7	815,4	820,0	884,0
10.5.1	технология	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10.5.2	отопление	370,8	444,7	460,3	467,7	507,0
10.5.3	вентиляция	216,4	225,8	208,7	204,9	219,4
10.5.4	горячее водоснабжение	122,0	141,8	146,1	147,0	157,2
10.6	Вывод № 5	711,1	727,0	710,0	727,0	761,7
10.6.1	технология	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
10.6.2	отопление	408,9	420,1	414,4	421,5	445,8
10.6.3	вентиляция	149,5	151,8	143,0	150,8	155,4
10.6.4	горячее водоснабжение	150,0	152,4	150,0	152,0	157,8
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-1 442,0	-1 656,1	-1 579,5	-1 858,9	-1 462,5
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	632,5	291,4	238,6	124,4	492,6
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	4 415,5	4 415,5	4 415,5	4 415,5	4 746,7
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	4 349,4	4 349,4	4 349,4	4 235,7	4 656,9
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	8 993,2	9 107,5	8 998,7	9 444,3	9 300,0
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.12 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3 276,0	3 276,0	3 276,0	3 648,5	3 648,5
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	1 836,0	1 836,0	1 836,0	2 208,5	2 208,5
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	462,0	462,0	462,0	462,0	462,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	1 374,0	1 374,0	1 374,0	1 746,5	1 746,5
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3 271,0	3 271,0	3 271,0	3 249,0	3 318,5
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	5,0	14,6	16,0	16,7	24,4
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	36,3	41,3	55,2	54,9	52,6
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	3 096,7	3 098,9	3 082,3	3 066,3	3 124,0
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	174,1	167,5	172,0	174,2	168,6
7	Потери в паропроводах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	5,0	3,0	2,9	1,2	2,9
9	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3 936,1	3 972,1	3 915,6	3 983,7	3 918,3
9.1	технология	3,8	1,0	2,9	2,9	2,9
9.2	отопление	2 415,1	2 444,9	2 423,1	2 472,4	2 448,6
9.3	вентиляция	764,5	750,0	723,7	723,8	698,4
9.4	горячее водоснабжение	752,6	776,1	765,9	784,5	768,3
10	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	2 630,6	2 771,6	2 727,7	2 890,0	2 731,8
10.1	технология	3,8	1,0	2,9	2,9	0,4
10.2	отопление	1 588,0	1 680,6	1 664,7	1 772,7	1 668,1
10.3	вентиляция	514,9	526,5	503,0	525,8	500,5
10.4	горячее водоснабжение	523,9	563,5	557,1	588,6	562,8
11	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	2 630,6	2 771,6	2 727,7	2 890,0	2 731,8
11.1	Вывод № 5	254,4	246,0	257,9	324,7	280,5
11.1.1	технология	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
11.1.2	отопление	150,4	149,8	156,1	197,8	155,0
11.1.3	вентиляция	58,0	54,6	54,7	73,8	74,2
11.1.4	горячее водоснабжение	43,4	41,6	44,5	50,6	51,2

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
11.2	Вывод № 7	880,7	910,9	860,3	918,6	876,8
11.2.1	технология	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0
11.2.2	отопление	572,5	593,0	566,9	600,1	571,6
11.2.3	вентиляция	125,9	117,2	106,6	116,2	117,6
11.2.4	горячее водоснабжение	181,3	200,0	186,7	202,3	187,6
11.3	Вывод № 12	518,2	494,2	551,7	499,2	480,0
11.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3.2	отопление	287,6	276,0	306,0	277,0	267,0
11.3.3	вентиляция	129,0	123,1	139,9	126,7	121,6
11.3.4	горячее водоснабжение	101,6	95,2	105,9	95,5	91,4
11.4	Вывод № 14	411,0	564,3	493,5	567,5	488,4
11.4.1	технология	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11.4.2	отопление	237,1	325,3	295,2	338,6	297,5
11.4.3	вентиляция	98,4	135,9	100,2	116,0	92,1
11.4.4	горячее водоснабжение	75,3	102,9	97,9	112,7	98,6
11.5	Вывод № 1	566,3	556,2	564,3	580,0	606,0
11.5.1	технология	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11.5.2	отопление	340,4	336,5	340,5	359,2	377,0
11.5.3	вентиляция	103,6	95,7	101,6	93,2	95,0
11.5.4	горячее водоснабжение	122,2	123,8	122,0	127,5	133,9
12	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	254,9	254,9	259,4	259,4	259,4
13	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	163,0	166,0	167,8	167,8	167,8
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-839,4	-873,2	-833,3	-917,3	-794,2
15	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	466,1	327,3	354,6	176,3	392,3
16	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2 941,0	2 941,0	2 941,0	2 941,0	3 318,5
17	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2 766,7	2 766,7	2 766,7	2 687,9	3 124,0
18	Зона действия источника тепловой мощности, га	7 829,6	7 625,3	7 016,3	7 063,0	6 886,0
19	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.13 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	1 990,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	1 990,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	2 540,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3 733,4	3 733,9	3 596,4	3 636,9	3 730,0
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	4,2	6,8	7,3	9,4	0,3
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	17,0	17,5	61,8	49,2	96,7
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	3 712,2	3 709,6	3 527,2	3 578,3	3 633,0
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	178,7	169,8	173,8	177,0	175,2
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0,3	2,3	2,8	3,5	0,3
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	4 912,0	4 935,0	4 893,0	5 008,7	4 977,1
8.1	технология	1,2	1,2	1,2	1,5	6,5

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
8.2	отопление	2 843,4	2 858,4	2 845,6	2 893,8	2 888,5
8.3	вентиляция	1 250,0	1 250,2	1 224,8	1 278,0	1 246,8
8.4	горячее водоснабжение	817,5	825,1	821,3	835,4	835,2
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	3 099,9	3 125,7	3 218,4	3 355,6	3 321,0
9.1	технология	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
9.2	отопление	1 799,3	1 815,7	1 877,9	1 946,7	1 937,1
9.3	вентиляция	773,6	776,5	786,7	834,0	812,9
9.4	горячее водоснабжение	525,9	532,3	552,6	573,4	569,6
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	3 099,9	3 125,7	3 218,4	3 355,6	3 321,0
10.1	Вывод № 6	521,0	541,8	547,3	556,1	538,0
10.1.1	технология	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
10.1.2	отопление	291,6	301,4	304,2	308,9	303,5
10.1.3	вентиляция	177,4	185,2	187,4	191,6	178,1
10.1.4	горячее водоснабжение	51,7	54,9	55,4	55,6	56,4
10.2	Вывод № 1	623,0	651,3	670,1	682,6	686,8
10.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	379,4	397,8	408,0	405,9	408,7
10.2.3	вентиляция	112,8	116,9	121,6	137,4	138,9
10.2.4	горячее водоснабжение	130,8	136,7	140,5	139,3	139,2
10.3	Вывод № 12	650,9	626,8	629,7	641,5	668,2
10.3.1	технология	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10.3.2	отопление	397,0	385,3	387,8	393,6	413,6
10.3.3	вентиляция	137,5	127,9	128,4	130,8	133,1
10.3.4	горячее водоснабжение	115,6	112,8	112,7	116,4	120,8
10.4	Вывод № 14	816,0	853,5	862,6	945,3	918,0
10.4.1	технология	0,1	0,1	0,1	0,7	0,7
10.4.2	отопление	451,4	475,9	481,4	518,9	503,3
10.4.3	вентиляция	232,6	238,8	240,7	275,7	268,9
10.4.4	горячее водоснабжение	132,0	138,7	140,4	150,0	145,1
10.5	Вывод № 15	489,0	452,3	508,7	530,1	510,0
10.5.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5.2	отопление	279,9	255,3	296,5	319,4	308,0
10.5.3	вентиляция	113,2	107,7	108,5	98,4	93,9
10.5.4	горячее водоснабжение	95,9	89,2	103,7	112,2	108,1
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-1 199,8	-1 225,4	-1 365,8	-1 430,4	-1 344,1
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	612,3	583,9	308,8	222,7	312,0
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3 733,4	3 733,4	3 733,4	3 733,4	3 730,0
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3 712,2	3 712,2	3 712,2	3 621,4	3 633,0
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	6 664,3	6 692,2	6 615,9	6 739,1	6 725,6
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.14 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4 088,0	4 088,0	4 088,0	4 088,0	4 088,0

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	1 928,0	1 928,0	1 928,0	1 928,0	1 928,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	1 788,0	1 788,0	1 788,0	1 788,0	1 788,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	2 160,0	2 160,0	2 160,0	2 160,0	2 160,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3 563,3	3 516,5	3 380,0	3 426,3	3 714,7
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	9,7	24,8	24,8	24,8	24,8
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	87,0	27,0	86,9	86,9	86,9
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	3 466,6	3 464,7	3 268,3	3 330,5	3 603,0
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	124,5	118,7	125,3	124,8	130,8
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	4 694,8	4 774,5	4 785,5	4 931,0	4 934,3
8.1	технология	3,9	1,1	1,7	0,2	0,2
8.2	отопление	2 584,9	2 622,3	2 659,1	2 757,2	2 771,1
8.3	вентиляция	1 358,6	1 395,3	1 367,0	1 388,1	1 377,7
8.4	горячее водоснабжение	747,5	755,8	757,7	785,5	785,3
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	2 698,5	3 005,2	3 011,5	3 072,4	3 219,7
9.1	технология	3,9	1,1	1,7	0,2	0,2
9.2	отопление	1 500,0	1 663,2	1 685,7	1 737,5	1 822,5
9.3	вентиляция	761,2	862,5	844,4	840,3	879,9
9.4	горячее водоснабжение	433,3	478,4	479,7	494,3	517,2
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	2 698,5	3 005,2	3 011,5	3 072,4	3 219,7
10.1	Вывод № 9	592,3	574,3	547,8	619,7	615,7
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	387,9	381,6	366,0	415,0	415,4
10.1.3	вентиляция	97,3	88,8	81,4	89,0	86,4
10.1.4	горячее водоснабжение	107,2	103,9	100,4	115,7	113,9
10.2	Вывод № 4	556,1	672,9	653,8	698,1	737,8
10.2.1	технология	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	282,8	342,9	343,3	368,8	398,1
10.2.3	вентиляция	180,8	219,1	203,7	215,3	215,9
10.2.4	горячее водоснабжение	91,7	110,1	106,8	114,0	123,7
10.3	Вывод № 1	598,5	655,6	663,2	663,1	686,9
10.3.1	технология	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10.3.2	отопление	317,8	348,9	354,8	355,1	364,8
10.3.3	вентиляция	183,4	199,9	200,6	201,6	212,2
10.3.4	горячее водоснабжение	97,2	106,6	107,7	106,3	109,8
10.4	Вывод № 3	559,9	674,0	704,0	701,3	725,3
10.4.1	технология	3,0	0,1	1,5	0,0	0,0
10.4.2	отопление	305,3	365,7	386,9	388,0	397,0
10.4.3	вентиляция	176,0	218,4	222,6	218,0	231,9
10.4.4	горячее водоснабжение	75,7	89,8	93,0	95,2	96,4
10.5	Вывод № 5	391,7	428,4	442,7	390,1	454,0
10.5.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5.2	отопление	206,3	224,2	234,7	210,6	247,1
10.5.3	вентиляция	123,8	136,3	136,1	116,4	133,4
10.5.4	горячее водоснабжение	61,6	68,0	72,0	63,1	73,5
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-1 228,2	-1 309,8	-1 517,2	-1 600,6	-1 331,3
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	768,1	459,5	256,8	258,1	383,3

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3 380,0	3 380,0	3 380,0	3 380,0	3 714,7
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3 283,3	3 283,3	3 283,3	3 284,2	3 603,0
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	8 134,3	8 079,5	7 923,0	8 107,6	8 137,5
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.15 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4 214,0	4 214,0	4 214,0	4 214,0	4 214,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	2 234,0	2 234,0	2 234,0	2 234,0	2 234,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	2 123,0	2 123,0	2 123,0	2 123,0	2 123,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3 717,2	3 703,4	3 607,0	3 658,0	4 108,6
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	3,6	3,6	3,4	3,6	3,6
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	51,5	38,4	77,9	77,9	108,3
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	3 660,6	3 660,6	3 525,0	3 579,7	3 995,9
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	199,4	188,9	194,6	192,4	200,4
7	Потери в паропроводах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	3,6	3,6	3,4	3,6	3,6
9	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	4 517,5	4 559,8	4 592,6	4 538,4	4 688,0
9.1	технология	23,5	23,5	22,3	22,3	22,3
9.2	отопление	2 484,8	2 521,7	2 547,5	2 525,8	2 615,3
9.3	вентиляция	1 123,8	1 122,4	1 124,2	1 099,6	1 134,0
9.4	горячее водоснабжение	885,3	892,1	898,5	890,6	916,5
10	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	2 991,8	3 075,9	3 126,0	3 193,8	3 326,2
10.1	технология	23,5	23,5	22,3	22,3	22,3
10.2	отопление	1 659,7	1 712,9	1 753,0	1 794,5	1 868,4
10.3	вентиляция	711,5	728,0	726,9	738,9	776,5
10.4	горячее водоснабжение	597,1	611,5	623,7	638,2	659,1
11	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	2 991,8	3 075,9	3 126,0	3 193,8	3 326,2
11.1	Вывод № 4	661,8	687,8	702,9	710,9	705,4
11.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2	отопление	398,6	415,9	426,3	430,8	426,5
11.1.3	вентиляция	118,2	121,5	122,6	126,9	128,0
11.1.4	горячее водоснабжение	145,0	150,3	154,1	153,2	150,8
11.2	Вывод № 2	771,1	816,5	439,3	847,7	844,8
11.2.1	технология	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11.2.2	отопление	389,3	413,7	208,4	430,4	427,2
11.2.3	вентиляция	239,5	252,6	153,8	259,6	262,3
11.2.4	горячее водоснабжение	141,7	149,6	76,5	157,0	154,7
11.3	Вывод № 1	586,7	567,3	591,4	607,8	632,8
11.3.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3.2	отопление	336,2	327,1	347,6	362,9	378,7

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
11.3.3	вентиляция	128,4	122,6	122,3	114,8	120,9
11.3.4	горячее водоснабжение	122,1	117,6	121,5	130,1	133,2
11.4	Вывод № 5	304,2	315,0	414,6	335,0	354,0
11.4.1	технология	22,9	22,9	21,7	21,7	21,7
11.4.2	отопление	126,8	133,7	171,4	144,3	153,7
11.4.3	вентиляция	114,8	117,1	167,0	124,6	131,7
11.4.4	горячее водоснабжение	39,6	41,3	54,4	44,4	46,9
11.5	Вывод № 3	668,0	689,3	977,7	692,5	789,2
11.5.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.5.2	отопление	408,8	422,6	599,3	426,1	482,2
11.5.3	вентиляция	110,6	114,1	161,2	112,9	133,5
11.5.4	горячее водоснабжение	148,6	152,6	217,2	153,5	173,4
12	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
13	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	2,0	1,0	1,1	1,1	1,1
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-856,9	-899,2	-1 067,6	-958,7	-692,1
15	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	668,8	584,7	399,0	385,9	669,7
16	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3 491,0	3 491,0	3 491,0	3 491,0	4 108,6
17	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3 434,4	3 434,4	3 434,4	3 382,8	3 995,9
18	Зона действия источника тепловой мощности, га	7 195,3	7 242,1	7 246,8	7 204,5	7 409,1
19	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.16 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1 876,0	1 876,0	1 876,0	1 876,0	1 876,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	976,0	976,0	976,0	976,0	976,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	736,0	736,0	736,0	736,0	736,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1 526,0	1 526,5	1 526,0	1 587,6	1 587,6
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	19,4	14,1	14,6	14,6	14,6
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	1 506,6	1 512,4	1 506,6	1 573,0	1 573,0
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	63,3	50,6	72,4	63,0	66,5
7	Потери в паропроводах	0,0	1,0	1,0	5,5	0,0
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0,0	5,1	5,5	5,5	5,5
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1 408,2	1 392,2	1 507,9	1 256,5	1 414,8
8.1	технология	3,1	0,5	0,5	0,5	0,5
8.2	отопление	816,5	818,4	901,4	758,6	857,8
8.3	вентиляция	261,7	264,8	275,7	220,8	241,4
8.4	горячее водоснабжение	326,9	308,4	330,4	276,7	315,1
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	1 259,0	1 154,8	1 186,5	1 076,6	1 137,2
9.1	технология	3,1	0,5	0,5	0,5	0,5
9.2	отопление	728,2	682,1	715,5	655,7	689,3

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
9.3	вентиляция	229,2	214,9	209,8	182,1	193,6
9.4	горячее водоснабжение	298,5	257,3	260,7	238,3	253,8
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	1 259,0	1 154,8	1 186,5	1 076,6	1 137,2
10.1	Вывод № 21	668,2	593,2	626,4	500,8	564,8
10.1.1	технология	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1
10.1.2	отопление	382,6	353,9	378,7	309,9	343,9
10.1.3	вентиляция	108,4	100,5	106,9	75,1	89,6
10.1.4	горячее водоснабжение	174,6	138,8	140,7	115,7	131,2
10.2	Вывод № 33	590,8	561,6	560,1	575,8	572,4
10.2.1	технология	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10.2.2	отопление	345,6	328,2	336,8	345,8	345,5
10.2.3	вентиляция	120,8	114,4	102,9	107,0	103,9
10.2.4	горячее водоснабжение	124,0	118,6	120,0	122,6	122,6
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	98,4	120,2	-1,3	65,1	158,2
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	247,6	357,6	320,1	496,4	435,8
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1 336,0	1 336,0	1 336,0	1 336,0	1 587,6
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1 316,6	1 316,6	1 316,6	1 321,4	1 573,0
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	2 530,2	2 523,6	2 731,0	2 348,7	2 662,4
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4

Таблица 2.17 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭС «Международная» ООО «Ситиэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
1.1	отборы паровых турбин, в том числе:	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.1.1	производственных показателей (с учетом противодавления)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.2	РОУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	ПВК	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2	Располагаемая тепловая мощность станции	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
4	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Тепловая мощность станции нетто в горячей воде	411,6	411,6	411,6	411,6	411,6
6	Потери в тепловых сетях в горячей воде	16,3	14,6	20,8	6,9	18,5
7	Потери в паропроводах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	588,9	586,5	620,7	675,4	716,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	234,3	253,6	236,1	256,9	280,0
8.3	вентиляция	305,5	281,7	329,8	358,3	374,2
8.4	горячее водоснабжение	49,1	51,2	54,9	60,2	62,2

№ п/п	Наименование показателя	Величина (Гкал/ч) на конец года				
		2019 (на 01.01.2020)	2020 (на 01.01.2021)	2021 (на 01.01.2022)	2022 (на 01.01.2023)	2023 (на 01.01.2024)
9	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции расчетная тепловая нагрузка, в том числе:	324,1	333,9	340,7	347,8	369,3
9.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	отопление	133,9	151,9	130,7	135,6	149,1
9.3	вентиляция	160,6	147,5	179,5	180,1	186,6
9.4	горячее водоснабжение	29,6	34,5	30,4	32,1	33,6
10	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	324,1	333,9	340,7	347,8	369,3
10.1	Вывод № 5	159,2	195,7	161,0	159,1	173,9
10.1.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	отопление	81,0	101,1	83,1	82,0	90,9
10.1.3	вентиляция	55,6	65,8	56,3	55,7	60,4
10.1.4	горячее водоснабжение	22,6	28,8	21,6	21,4	22,7
10.2	Вывод № 24	164,9	138,2	179,7	188,7	195,4
10.2.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2	отопление	52,9	50,8	47,7	53,6	58,2
10.2.3	вентиляция	104,9	81,7	123,2	124,4	126,2
10.2.4	горячее водоснабжение	7,1	5,7	8,8	10,7	11,0
11	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-177,3	-174,9	-209,1	-209,1	-304,8
14	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	87,5	77,7	70,9	63,8	42,3
15	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	328,3	328,3	328,3	328,3	328,3
16	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	284,2	284,2	284,2	284,2	284,2
17	Зона действия источника тепловой мощности, га	298,3	302,5	339,6	334,8	341,7
18	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1

Таблица 2.18 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Красная Пресня» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	12,9	12,4	13,4	13,1	12,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	636,7	636,7	636,7	636,7	636,7
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	423,2	444,1	517,3	444,0	423,3
7.1	технология	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.2	отопление	242,7	259,9	303,6	271,1	258,2
7.3	вентиляция	125,2	122,3	130,4	109,3	105,8
7.4	горячее водоснабжение	55,2	61,8	83,2	63,5	59,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	208,2	320,2	320,2	274,5	248,7
8.1	технология	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.2	отопление	119,4	188,1	188,1	168,2	151,7
8.3	вентиляция	61,6	80,6	80,6	67,0	62,1
8.4	горячее водоснабжение	27,1	51,5	51,5	39,2	34,8
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	213,5	119,4	119,4	192,7	213,4
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	428,5	316,5	316,5	362,2	388,0
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	516,7	516,7	516,7	516,7	516,7
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	604,3	602,2	602,2	602,2	602,2
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	435,4	442,0	496,9	420,5	418,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6

Таблица 2.19 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Переяславская» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,0	5,0	5,1	5,4	5,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	223,7	220,4	224,6	222,0	218,0
7.1	технология	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.2	отопление	124,2	122,1	124,9	123,0	120,1
7.3	вентиляция	75,0	74,2	75,0	74,9	74,4
7.4	горячее водоснабжение	24,3	24,0	24,6	24,0	23,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	103,0	111,6	137,0	137,0	129,9
8.1	технология	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.2	отопление	57,2	61,8	76,1	75,9	71,6
8.3	вентиляция	34,5	37,6	45,7	46,2	44,4
8.4	горячее водоснабжение	11,2	12,1	15,0	14,8	13,9
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	15,1	18,4	18,4	16,8	20,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	135,8	127,2	101,8	101,8	108,9
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	209,2	208,4	208,4	208,4	208,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	172,2	164,6	170,5	170,5	164,8
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8

Таблица 2.20 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Новомосковская» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,1	4,9	5,1	5,1	5,5
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	183,3	186,8	190,4	190,5	199,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	113,2	115,6	119,3	119,2	126,5
7.3	вентиляция	51,5	51,3	51,0	51,0	51,2
7.4	горячее водоснабжение	18,6	19,9	20,1	20,3	21,4
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	118,3	118,5	120,5	129,8	139,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	73,1	73,3	75,5	81,2	88,5
8.3	вентиляция	33,2	32,5	32,3	34,8	35,8
8.4	горячее водоснабжение	12,0	12,6	12,7	13,8	15,0
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	55,5	52,0	48,3	48,3	39,7
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	120,5	120,3	118,3	109,0	99,6
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	209,1	208,4	208,4	208,4	208,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	234,9	234,9	237,8	237,8	237,8
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6

Таблица 2.21 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Ростокино» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	4,9	4,7	4,8	4,9	5,3
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	149,2	149,2	149,2	149,2	149,2
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	97,7	99,9	101,8	101,0	100,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	50,6	52,3	53,7	53,2	53,1
7.3	вентиляция	35,4	35,6	35,6	35,5	34,6
7.4	горячее водоснабжение	11,6	12,0	12,5	12,3	12,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	63,0	62,6	63,5	61,0	66,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	32,6	32,8	33,5	32,0	35,1
8.3	вентиляция	22,9	22,3	22,2	21,5	22,9
8.4	горячее водоснабжение	7,5	7,5	7,8	7,4	8,1
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	51,5	49,3	47,4	48,2	49,2
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	86,2	86,6	85,7	88,2	83,0
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	116,0	115,6	115,6	115,6	115,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	158,0	154,9	154,9	154,9	158,9
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.22 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Бабушкино-1» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	4,5	4,1	4,2	4,1	3,0
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	149,2	149,2	149,2	149,2	149,2
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	82,0	83,1	83,5	83,8	84,4
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	55,1	55,4	55,5	55,6	55,3
7.3	вентиляция	13,6	14,2	14,5	14,5	15,3
7.4	горячее водоснабжение	13,4	13,5	13,5	13,7	13,7
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	79,2	69,8	69,9	72,8	52,7
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	53,2	46,6	46,5	48,3	34,6
8.3	вентиляция	13,1	11,9	12,1	12,6	9,6
8.4	горячее водоснабжение	12,9	11,3	11,3	11,9	8,6
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	67,2	66,1	65,8	65,4	64,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	70,0	79,4	79,3	76,4	96,5
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	117,0	117,0	117,0	116,6	116,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	123,0	123,0	123,0	123,0	123,9
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4

Таблица 2.23 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Отрадное» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	7,4	7,4	7,5	7,7	6,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	397,9	397,9	397,9	397,9	397,9
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	201,7	209,4	194,6	222,7	162,4
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	115,8	122,2	119,0	137,2	105,7
7.3	вентиляция	57,7	56,8	45,0	48,9	28,7
7.4	горячее водоснабжение	28,2	30,4	30,6	36,6	27,9
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	138,8	157,4	141,7	163,4	129,0
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	79,7	91,9	86,9	101,0	84,0
8.3	вентиляция	39,7	42,7	32,5	35,5	22,8
8.4	горячее водоснабжение	19,4	22,9	22,3	26,9	22,2
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	196,2	188,5	203,3	175,2	235,5
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	259,1	240,5	256,2	234,5	268,9
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	297,9	297,9	297,9	297,9	297,9
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	348,4	347,2	347,2	347,2	347,2
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	313,8	324,3	304,8	308,6	257,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.24 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Перово» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	11,6	11,2	11,5	16,4	17,5
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	398,0	398,0	398,0	398,0	398
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	409,9	411,4	416,4	418,8	419,0
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	251,0	251,5	253,8	255,6	256,1
7.3	вентиляция	57,7	58,6	58,9	58,6	58,5
7.4	горячее водоснабжение	101,2	101,3	103,6	104,6	104,4
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	285,5	293,2	287,2	297,6	318,1
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	174,8	179,2	175,1	181,6	194,4
8.3	вентиляция	40,2	41,8	40,7	41,6	44,4
8.4	горячее водоснабжение	70,5	72,2	71,5	74,4	79,3
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-12,0	-13,5	-18,4	-20,8	-21,0
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	112,5	104,8	110,8	100,4	79,9
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	348,5	347,3	347,3	347,3	347,3
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	570,7	560,9	560,9	570,1	570,1
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6

Таблица 2.25 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Фрезер» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	4,8	4,5	4,7	4,8	2,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	298,1	298,1	298,1	298,1	298,1
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	214,9	215,4	213,7	298,8	207,8
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
7.2	отопление	86,6	86,6	85,2	111,6	87,1
7.3	вентиляция	117,4	117,6	117,5	172,9	112,4
7.4	горячее водоснабжение	10,8	11,2	11,1	14,0	8,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	86,9	76,8	115,3	122,0	68,9
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
8.2	отопление	35,0	30,9	46,0	45,5	28,9
8.3	вентиляция	47,5	41,9	63,4	70,5	37,3
8.4	горячее водоснабжение	4,4	4,0	6,0	5,7	2,8
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	83,2	82,7	84,4	-0,7	90,3
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	211,2	221,3	182,8	176,1	229,2
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	231,7	230,9	230,9	230,9	230,9
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	213,7	213,7	213,7	219,4	213,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,5	0,6	0,3

Таблица 2.26 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Курьяново» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	11,1	10,7	11,1	11,1	10,6
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	239,5	240,1	247,5	236,4	238,9
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	146,4	146,6	152,0	146,1	146,9
7.3	вентиляция	34,6	34,9	36,2	31,3	33,1
7.4	горячее водоснабжение	58,5	58,6	59,2	59,0	58,9
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	169,5	180,7	180,7	186,6	178,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	103,6	110,3	111,0	115,3	109,7
8.3	вентиляция	24,5	26,2	26,4	24,7	24,7
8.4	горячее водоснабжение	41,4	44,1	43,3	46,5	44,0
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	237,2	236,6	229,3	240,3	237,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	307,2	296,0	296,0	290,1	298,3
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	417,2	415,7	415,8	415,8	415,8
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	475,1	478,2	478,2	466,4	466,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.27 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Люблино» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	7,1	6,8	7,0	7,3	6,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	358,0	358,0	358,0	358,0	358,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	167,7	166,6	169,2	169,2	169,2
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	108,9	109,4	111,5	111,5	111,5
7.3	вентиляция	17,0	14,7	14,7	14,7	14,7
7.4	горячее водоснабжение	41,7	42,5	42,9	42,9	42,9
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	143,5	146,4	148,4	148,4	136,3
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	93,2	96,1	97,8	97,9	89,9
8.3	вентиляция	14,5	13,0	12,9	12,9	11,9
8.4	горячее водоснабжение	35,7	37,3	37,6	37,6	34,6
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	190,3	191,3	188,8	188,8	188,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	214,5	211,6	209,6	209,6	221,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	243,2	242,4	242,4	242,4	242,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	221,9	221,9	221,9	221,9	221,9
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6

Таблица 2.28 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Жулебино» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	7,8	7,5	7,7	7,6	7,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	417,3	417,2	417,3	417,3	417,3
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	347,9	345,7	325,1	323,6	323,4
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	235,8	233,0	220,3	219,1	219,1
7.3	вентиляция	38,6	40,0	37,7	37,5	37,5
7.4	горячее водоснабжение	73,5	72,7	67,0	67,0	66,8
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	202,1	229,1	235,4	248,8	249,5
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	137,0	154,4	159,6	168,3	169,0
8.3	вентиляция	22,4	26,5	27,3	29,0	28,9
8.4	горячее водоснабжение	42,7	48,2	48,5	51,5	51,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	69,4	71,5	92,2	93,7	93,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	215,2	188,1	181,9	168,5	167,8
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	297,3	297,2	297,3	297,3	297,3
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	347,7	346,4	346,4	346,4	346,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	369,6	338,5	338,5	356,5	356,5
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица 2.29 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Некрасовка» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,6	6,9	7,5	10,0	10,0
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	162,6	162,6	163,0	163,5	163,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	106,4	106,4	106,5	106,6	106,5
7.3	вентиляция	16,2	16,2	16,5	17,0	17,0
7.4	горячее водоснабжение	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	106,2	115,6	122,9	125,5	125,5
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	69,3	75,6	80,2	82,0	81,8
8.3	вентиляция	10,7	11,5	12,5	12,9	13,0
8.4	горячее водоснабжение	26,2	28,5	30,1	30,5	30,7
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	16,0	16,0	15,7	15,1	15,2
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	72,4	63,0	55,7	53,1	53,1
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	68,6	68,3	68,3	68,3	68,3
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	324,9	324,9	324,9	324,9	298,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.30 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Нагатино» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	8,9	8,5	8,8	9,2	9,2
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	214,4	214,3	223,7	223,2	228,4
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	143,9	143,9	151,1	151,0	155,1
7.3	вентиляция	26,4	26,3	26,9	26,4	27,0
7.4	горячее водоснабжение	44,1	44,1	45,8	45,9	46,4
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	172,7	193,9	195,2	202,1	202,6
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	115,9	130,2	131,8	136,7	137,5
8.3	вентиляция	21,3	23,8	23,5	23,8	23,9
8.4	горячее водоснабжение	35,5	39,9	39,9	41,6	41,1
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	24,4	24,5	15,1	15,6	10,4
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	66,1	44,9	43,6	36,7	36,2
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	209,1	208,4	208,4	208,4	208,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	362,7	364,4	364,4	364,4	364,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6

Таблица 2.31 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Ленино-Дачное» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	9,1	8,9	9,2	9,2	8,2
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	298,4	298,3	298,4	298,4	298,4
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	133,4	134,9	135,0	134,5	113,0
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	84,2	85,1	85,0	84,7	70,7
7.3	вентиляция	24,9	25,1	25,0	25,0	22,4
7.4	горячее водоснабжение	24,3	24,6	25,0	24,9	19,9
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	96,9	114,2	108,5	107,7	95,0
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	61,1	72,1	68,3	67,8	59,4
8.3	вентиляция	18,1	21,3	20,1	20,0	18,8
8.4	горячее водоснабжение	17,7	20,9	20,1	19,9	16,7
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	164,9	163,5	163,4	163,8	185,4
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	201,5	184,1	189,9	190,7	203,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	238,4	238,3	238,4	238,4	238,4
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	278,8	277,8	277,8	277,8	277,8
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	237,3	223,9	223,9	223,9	206,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.32 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Коломенская» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	561,0	561,0	561,0	561,0	561,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	561,0	561,0	561,0	561,0	561,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	8,5	8,3	8,6	8,6	9,6
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	555,5	555,5	555,5	555,5	555,5
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	427,3	427,5	447,3	449,3	464,4
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	204,7	205,1	220,3	220,3	239,4
7.3	вентиляция	172,1	171,6	172,3	174,9	165,9
7.4	горячее водоснабжение	50,5	50,8	54,8	54,1	59,1
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	253,0	271,1	265,8	270,2	301,8
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	121,2	130,1	130,9	132,6	155,6
8.3	вентиляция	101,9	108,8	102,3	105,1	107,8
8.4	горячее водоснабжение	29,9	32,2	32,6	32,5	38,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	128,2	128,0	108,2	106,3	91,1
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	302,5	284,4	289,7	285,3	253,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	509,4	507,6	507,6	507,6	507,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	788,2	797,3	797,3	803,2	854,1
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
* Совместная работа с ГТЭС "Коломенское"						

Таблица 2.33 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Чертаново» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	12,3	11,7	12,1	12,1	12,6
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	596,2	596,1	596,2	596,2	596,2
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	356,2	356,8	352,0	350,5	352,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	220,5	220,7	218,5	217,8	218,4
7.3	вентиляция	64,9	65,3	62,9	61,6	62,6
7.4	горячее водоснабжение	70,8	70,8	70,6	71,2	71,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	270,9	268,4	282,4	280,7	292,8
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	167,7	166,0	176,6	175,8	181,4
8.3	вентиляция	49,4	49,1	49,1	47,9	52,0
8.4	горячее водоснабжение	53,8	53,3	56,7	57,0	59,3
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	240,0	239,3	244,2	245,6	243,7
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	325,3	327,7	313,8	315,5	303,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	476,2	476,1	476,2	476,2	476,2
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	556,9	555,0	555,0	555,0	555,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	485,6	485,5	485,5	485,5	486,2
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Таблица 2.34 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Южное Бутово» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	483,0	483,0	483,0	483,0	440,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	483,0	483,0	483,0	483,0	440,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	3,8	3,8	3,8	3,9	2,9
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	15,9	16,2	19,3	23,3	14,2
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	479,2	479,2	479,2	479,1	437,1
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	453,7	482,7	495,1	496,4	316,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	283,8	295,3	301,8	302,3	196,8
7.3	вентиляция	62,0	74,8	79,0	78,6	43,8
7.4	горячее водоснабжение	107,9	112,6	114,3	115,5	75,6
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	370,1	377,5	381,1	406,6	260,7
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	231,5	230,9	232,6	247,7	162,3
8.3	вентиляция	50,7	58,6	60,6	64,2	36,1
8.4	горячее водоснабжение	87,9	88,0	88,0	94,7	62,3
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	25,5	-3,5	-15,9	-17,4	121,0
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	109,1	101,7	98,0	72,5	176,5
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	359,2	359,2	359,2	359,1	317,1
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	420,1	418,6	418,6	418,5	369,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	838,5	855,5	855,5	902,4	604,3
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4

Таблица 2.35 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Теплый Стан» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	11,2	10,7	11,1	12,6	12,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	397,6	397,5	397,6	397,6	397,6
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	321,5	320,1	319,5	316,8	311,6
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	179,5	179,3	178,4	176,4	175,2
7.3	вентиляция	82,9	82,0	81,8	81,2	77,8
7.4	горячее водоснабжение	59,0	58,9	59,2	59,2	58,6
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	228,2	219,6	245,2	233,0	235,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	127,4	123,0	137,0	129,7	132,2
8.3	вентиляция	58,9	56,2	62,8	59,7	58,7
8.4	горячее водоснабжение	41,9	40,4	45,4	43,6	44,3
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	76,1	77,4	78,1	80,7	85,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	169,4	177,9	152,4	164,6	162,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	297,6	297,5	297,6	297,6	297,6
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	348,0	346,8	346,8	346,8	346,8
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	596,2	591,9	591,9	591,9	591,9
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.36 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Волхонка-ЗИЛ» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	7,7	7,4	7,6	7,7	7,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	238,9	238,9	238,9	238,9	238,9
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	228,6	227,6	227,7	229,1	225,0
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	151,4	151,7	151,8	152,6	149,9
7.3	вентиляция	30,4	29,0	28,8	28,7	28,0
7.4	горячее водоснабжение	46,8	46,9	47,1	47,8	47,1
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	174,3	179,2	179,2	184,9	184,7
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	115,4	119,4	119,4	123,2	123,0
8.3	вентиляция	23,2	22,9	22,7	23,2	23,0
8.4	горячее водоснабжение	35,7	36,9	37,1	38,5	38,6
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	10,3	11,3	11,2	9,8	13,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	64,6	59,7	59,7	54,0	54,2
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	209,2	208,5	208,5	208,5	208,5
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	338,6	336,6	336,6	336,6	336,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.37 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Рублево» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	4,8	4,6	4,6	4,8	4,8
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	133,8	152,1	145,4	164,4	167,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	76,9	86,7	83,7	99,2	100,7
7.3	вентиляция	36,5	44,1	42,1	43,3	43,0
7.4	горячее водоснабжение	20,5	21,3	19,6	21,9	23,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	102,1	111,6	111,6	126,1	126,3
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	58,6	63,6	63,6	76,1	76,1
8.3	вентиляция	27,8	32,3	32,3	33,2	32,5
8.4	горячее водоснабжение	15,6	15,6	15,6	16,8	17,6
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	105,0	86,7	86,7	74,5	71,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	136,7	127,2	127,2	112,7	112,5
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	209,2	208,4	208,4	208,4	208,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	174,5	190,1	190,1	206,5	186,7
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7

Таблица 2.38 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Кунцево» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	10,1	9,6	10,2	10,8	10,4
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	596,5	596,5	596,5	596,5	596,5
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	302,7	289,3	320,2	237,8	209,8
7.1	технология	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.2	отопление	186,0	175,0	201,4	135,7	119,8
7.3	вентиляция	64,2	64,2	64,8	64,8	56,8
7.4	горячее водоснабжение	52,3	50,0	53,9	37,2	33,1
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	212,4	204,0	257,8	161,5	155,6
8.1	технология	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.2	отопление	130,5	123,3	162,1	92,2	88,8
8.3	вентиляция	45,0	45,2	52,1	43,9	42,1
8.4	горячее водоснабжение	36,7	35,2	43,4	25,3	24,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	293,8	307,1	276,3	358,7	386,7
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	384,1	392,5	338,7	435,0	440,9
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	476,5	476,5	476,5	476,5	476,5
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	557,3	555,4	555,4	555,4	555,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	461,7	451,7	476,7	345,1	337,9
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.39 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Крылатское» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	10,2	9,5	10,2	11,2	12,5
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	596,7	596,7	596,7	596,7	596,7
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	369,4	371,5	369,9	370,0	378,3
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	222,9	222,8	222,3	222,6	225,6
7.3	вентиляция	80,9	82,3	81,6	81,5	86,8
7.4	горячее водоснабжение	65,7	66,4	66,1	65,9	66,0
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	213,8	218,9	218,9	214,0	238,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	129,0	131,3	131,3	128,8	142,0
8.3	вентиляция	46,8	48,5	48,5	47,1	54,6
8.4	горячее водоснабжение	38,0	39,1	39,1	38,1	41,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	227,2	225,1	225,1	226,7	218,4
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	382,9	377,8	377,8	382,7	358,5
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	557,5	555,5	555,6	555,6	555,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	521,1	521,4	521,4	526,0	526,0
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5

Таблица 2.40 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Переделкино» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	480,0	480,0	480,0	870,0	870,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	480,0	480,0	480,0	870,0	870,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	12,0	12,0	12,0	17,6	17,6
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	12,8	13,4	14,2	14,5	14,6
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	2,4	2,4	2,4	3,5	3,5
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	468,0	468,0	468,0	852,4	852,4
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	421,3	426,6	460,2	791,5	813,5
7.1	технология	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
7.2	отопление	270,1	275,3	294,9	506,8	520,2
7.3	вентиляция	68,9	68,7	75,8	127,0	130,9
7.4	горячее водоснабжение	81,2	81,4	88,4	156,6	161,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	270,4	305,0	309,0	574,0	579,1
8.1	технология	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8.2	отопление	173,0	196,6	197,8	366,9	369,5
8.3	вентиляция	44,1	49,0	50,6	92,2	93,3
8.4	горячее водоснабжение	52,1	58,2	59,4	113,8	115,3
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	46,7	41,4	7,8	60,9	38,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	197,6	163,0	159,0	278,4	273,3
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	348,0	348,0	348,0	732,4	732,4
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	407,0	405,6	405,6	853,6	853,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	670,1	692,7	692,7	692,7	755,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8
* Совместная работа с ПГУ ТЭС "Терешково", РТС "Солнцево", РТС "Терешково"						

Таблица 2.41 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Внуково» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	163,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	16,8	3,8	3,8	3,8	3,8
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,3	5,1	5,5	7,3	7,5
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	3,4	0,8	0,8	0,8	0,8
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	182,0	179,2	180,0	179,7	175,9
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	79,5	78,3	78,9	78,7	79,3
7.3	вентиляция	83,6	82,2	82,2	82,2	77,3
7.4	горячее водоснабжение	18,9	18,7	18,9	18,9	19,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	102,4	104,4	104,4	105,0	108,5
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	44,8	45,6	45,8	46,0	48,9
8.3	вентиляция	46,8	47,9	47,7	48,0	47,7
8.4	горячее водоснабжение	10,8	10,9	11,0	11,0	11,9
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-35,7	-32,9	-33,8	-33,5	-29,6
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	43,9	41,9	41,9	41,3	37,8
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	112,6	112,2	112,2	112,2	112,2
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	664,7	621,5	621,5	621,5	624,0
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Таблица 2.42 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Тушино-1» ПАО «Мосэнерго» (до 14.04.2020 - ПАО «МОЭК») с общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	6,0	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	6,4	6,2	6,3	6,3	6,0
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	234,0	238,8	238,8	238,8	238,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	180,2	180,4	198,7	178,3	175,9
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	107,6	108,0	119,4	107,6	107,6
7.3	вентиляция	41,0	40,6	42,8	37,7	36,8
7.4	горячее водоснабжение	31,5	31,8	36,5	33,0	31,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	143,2	133,9	151,2	153,3	145,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	85,6	80,2	90,8	92,5	88,9
8.3	вентиляция	32,6	30,1	32,5	32,4	30,4
8.4	горячее водоснабжение	25,1	23,6	27,8	28,4	26,0
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	53,8	58,4	40,1	60,5	62,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	90,8	104,9	87,6	85,5	93,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	174,0	178,8	178,8	178,8	178,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	203,5	208,4	208,4	208,4	208,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	267,8	265,6	265,6	265,6	266,2
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5

Таблица 2.43 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Тушино-2» ПАО «Мосэнерго» (до 14.04.2020 - ПАО «МОЭК») общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	6,2	6,0	6,2	6,1	6,2
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	175,5	179,0	179,0	179,0	179,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	104,0	127,9	127,6	143,5	128,2
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	69,0	83,0	82,9	90,7	83,0
7.3	вентиляция	17,8	20,8	20,6	25,8	21,0
7.4	горячее водоснабжение	17,3	24,1	24,0	27,0	24,2
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	109,6	113,5	102,3	111,8	113,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	72,7	73,7	66,5	70,6	73,5
8.3	вентиляция	18,7	18,4	16,5	20,1	18,6
8.4	горячее водоснабжение	18,2	21,4	19,3	21,0	21,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	71,5	51,1	51,5	35,6	50,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	65,9	65,5	76,7	67,2	65,6
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	115,5	119,0	119,0	119,0	119,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	135,1	138,7	138,7	138,7	138,7
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	114,8	114,8	114,8	114,8	161,7
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7

Таблица 2.44 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Тушино-3» ПАО «Мосэнерго» (до 14.04.2020 - ПАО «МОЭК») общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	6,2	6,8	7,6	7,6	8,9
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	468,0	477,0	477,0	477,0	477,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	356,0	306,3	320,6	296,4	355,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	206,3	180,8	190,2	192,0	234,7
7.3	вентиляция	111,6	98,4	101,2	73,9	83,1
7.4	горячее водоснабжение	38,0	27,1	29,2	30,5	37,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	201,3	159,6	196,7	195,5	228,0
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	116,7	94,2	116,7	126,6	150,7
8.3	вентиляция	63,1	51,3	62,1	48,7	53,4
8.4	горячее водоснабжение	21,5	14,1	17,9	20,1	23,9
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	112,0	170,7	156,4	180,6	121,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	266,7	317,4	280,3	281,5	249,0
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	421,1	419,6	419,6	419,6	419,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	784,7	755,6	755,8	755,8	743,1
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3

Таблица 2.45 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Тушино-4» ПАО «Мосэнерго» (до 14.04.2020 - ПАО «МОЭК») общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	4,5	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,4	5,1	5,3	5,2	5,4
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	175,5	178,8	178,8	178,8	178,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	80,6	76,0	99,4	114,6	106,2
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	52,6	56,2	77,3	87,4	86,3
7.3	вентиляция	20,7	7,3	7,5	14,3	7,3
7.4	горячее водоснабжение	7,4	12,6	14,6	12,9	12,7
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	91,4	92,9	95,0	93,3	96,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	59,6	68,7	73,8	71,2	78,1
8.3	вентиляция	23,4	8,9	7,2	11,6	6,6
8.4	горячее водоснабжение	8,4	15,4	14,0	10,5	11,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	94,9	102,8	79,4	64,2	72,6
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	84,1	85,9	83,8	85,5	82,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	115,5	118,8	118,8	118,8	118,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	135,1	138,5	138,5	138,5	138,5
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	199,2	199,1	199,1	199,1	223,3
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

Таблица 2.46 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Тушино-5» ПАО «Мосэнерго» (до 12.07.2019 - ПАО «МОЭК») общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	4,0	4,0	4,1	4,0	3,8
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	238,1	238,0	238,0	238,0	238,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	182,6	159,2	140,5	142,1	154,9
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	109,7	95,7	84,2	86,0	93,6
7.3	вентиляция	35,8	32,7	30,3	30,3	31,0
7.4	горячее водоснабжение	37,1	30,9	26,0	25,8	30,2
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	88,7	114,8	111,3	113,2	108,0
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	53,3	69,0	66,7	68,5	65,3
8.3	вентиляция	17,4	23,6	24,0	24,1	21,6
8.4	горячее водоснабжение	18,0	22,2	20,6	20,6	21,1
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	55,4	78,9	97,6	95,9	83,2
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	149,3	123,2	126,7	124,8	130,1
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	118,1	118,0	118,0	118,0	118,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	138,1	137,6	137,6	137,6	137,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	234,4	234,4	234,4	234,4	208,7
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.47 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Митино» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	6,7	6,6	6,8	6,9	7,2
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	468,0	468,0	468,0	468,0	468,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	280,4	285,8	285,0	288,3	284,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	175,0	178,6	178,2	181,7	178,5
7.3	вентиляция	57,5	58,5	57,9	56,6	56,1
7.4	горячее водоснабжение	48,0	48,7	48,9	49,9	49,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	196,5	198,0	209,6	203,1	210,8
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	122,6	123,7	131,1	128,0	132,5
8.3	вентиляция	40,3	40,5	42,5	39,9	41,6
8.4	горячее водоснабжение	33,6	33,8	36,0	35,2	36,7
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	187,6	182,2	183,0	179,7	183,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	271,5	270,0	258,4	264,9	257,2
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	407,0	405,6	405,6	405,6	405,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	385,0	355,4	355,4	355,4	340,5
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Таблица 2.48 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Пенягино» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,9	5,6	5,8	5,8	5,8
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	224,2	233,5	235,8	244,4	254,0
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	139,7	146,4	148,5	149,5	152,6
7.3	вентиляция	31,6	33,4	33,4	40,3	45,9
7.4	горячее водоснабжение	52,9	53,7	53,9	54,6	55,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	158,3	161,5	161,5	185,6	185,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	98,6	101,2	101,7	113,5	111,4
8.3	вентиляция	22,3	23,1	22,8	30,6	33,5
8.4	горячее водоснабжение	37,4	37,2	36,9	41,4	40,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	165,8	156,5	154,2	145,6	136,0
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	231,7	228,5	228,5	204,4	204,6
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	339,2	338,0	338,0	338,0	338,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	254,1	260,4	260,4	260,4	270,2
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7

Таблица 2.49 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС «Строгино» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	13,4	12,6	12,9	12,7	12,8
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	516,8	525,0	525,2	540,2	542,9
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	303,2	308,2	312,4	316,7	318,6
7.3	вентиляция	135,9	138,8	132,2	140,4	140,9
7.4	горячее водоснабжение	77,6	78,0	80,6	83,1	83,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	331,7	337,9	353,3	329,4	331,3
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	194,6	198,4	210,2	193,2	194,4
8.3	вентиляция	87,2	89,3	88,9	85,5	86,0
8.4	горячее водоснабжение	49,8	50,2	54,2	50,7	50,8
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	68,2	60,0	59,8	44,8	42,1
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	253,3	247,1	231,7	255,6	253,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	543,9	542,0	542,0	542,0	542,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	689,0	700,4	700,4	700,4	700,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.50 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС-1 г. Зеленоград общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	7,8	7,5	7,5	7,5	7,5
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,9	3,7	4,1	4,1	4,3
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	292,2	292,5	292,5	292,5	292,5
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	134,6	134,6	133,3	132,0	133,6
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	85,7	85,8	84,3	83,5	84,3
7.3	вентиляция	16,0	16,1	16,5	16,2	16,6
7.4	горячее водоснабжение	32,8	32,7	32,6	32,3	32,7
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	118,2	121,4	97,6	97,6	103,8
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	75,3	77,4	61,7	61,7	65,5
8.3	вентиляция	14,1	14,5	12,1	12,0	12,9
8.4	горячее водоснабжение	28,8	29,5	23,8	23,9	25,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	157,6	157,9	159,2	160,5	158,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	174,0	171,1	194,9	194,9	188,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	192,2	192,5	192,5	192,5	192,5
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	224,8	224,4	224,4	224,4	224,4
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	214,3	215,9	215,9	215,9	216,3
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.51 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС-2 г. Зеленоград общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	15,5	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	12,5	9,9	11,0	10,9	11,9
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	584,5	585,0	585,0	585,0	585,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	414,5	426,0	424,2	420,6	419,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	164,6	167,3	167,7	166,9	167,3
7.3	вентиляция	198,1	207,5	204,8	201,0	200,4
7.4	горячее водоснабжение	51,8	51,2	51,8	52,7	51,8
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	247,9	237,0	226,9	226,9	247,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	98,4	93,2	89,7	90,0	98,7
8.3	вентиляция	118,5	115,5	109,5	108,5	118,2
8.4	горячее водоснабжение	31,0	28,3	27,7	28,4	30,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	170,0	159,0	160,8	164,4	165,5
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	336,6	348,0	358,1	358,1	337,6
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	484,5	485,0	485,0	485,0	485,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	566,6	565,3	565,3	565,3	565,3
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	661,7	671,3	671,3	671,3	689,7
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4

Таблица 2.52 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС-3 г. Зеленоград общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	7,0	5,3	5,8	5,8	6,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	389,6	390,0	390,0	390,0	390,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	338,7	342,6	322,6	317,7	315,2
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	98,5	104,3	104,5	104,4	103,2
7.3	вентиляция	201,0	203,1	185,4	180,6	179,5
7.4	горячее водоснабжение	39,2	35,2	32,7	32,7	32,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	138,6	141,3	121,3	121,3	139,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	40,3	43,0	39,3	39,9	45,6
8.3	вентиляция	82,3	83,8	69,7	69,0	79,3
8.4	горячее водоснабжение	16,0	14,5	12,3	12,5	14,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	50,9	47,4	67,4	72,3	74,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	251,0	248,7	268,7	268,7	250,8
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	289,6	290,0	290,0	290,0	290,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	338,8	338,0	338,0	338,0	338,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	301,7	319,5	319,5	319,5	332,6
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.53 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе РТС-4 г. Зеленоград общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК» в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	12,7	9,8	10,9	11,0	11,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	389,6	390,0	390,0	390,0	390,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	302,6	307,7	311,9	313,8	317,3
7.1	технология	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
7.2	отопление	186,0	191,1	191,9	195,0	196,4
7.3	вентиляция	47,7	45,9	48,5	46,8	47,9
7.4	горячее водоснабжение	68,9	70,7	71,3	71,7	72,7
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	251,7	224,7	224,7	224,7	224,9
8.1	технология	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
8.2	отопление	154,7	139,5	138,2	139,6	139,2
8.3	вентиляция	39,7	33,6	34,9	33,5	34,0
8.4	горячее водоснабжение	57,3	51,6	51,3	51,3	51,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	87,1	82,3	78,1	76,2	72,7
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	137,9	165,3	165,3	165,3	165,1
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	289,6	290,0	290,0	290,0	290,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	338,8	338,0	338,0	338,0	338,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	514,0	546,7	546,7	546,7	571,0
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

Таблица 2.54 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-405 «Стандартная» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Располагаемая тепловая мощность источника	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
7.3	вентиляция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	горячее водоснабжение	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	6,2	6,5	6,5	6,2	6,7
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	4,9	5,1	5,1	4,9	5,3
8.3	вентиляция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	горячее водоснабжение	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	1,2	1,0	1,0	1,2	0,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5

Таблица 2.55– Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС «Акулово» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг..

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
2	Располагаемая тепловая мощность источника	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	5,3	6,4	6,2	6,2	6,3
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	4,4	5,5	5,4	5,3	5,4
7.3	вентиляция	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
7.4	горячее водоснабжение	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	5,4	5,5	5,5	4,9	5,0
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	4,4	4,7	4,7	4,4	4,5
8.3	вентиляция	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2
8.4	горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,8	0,7	0,7	1,0	0,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	1,7	1,6	1,6	2,2	2,1
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	5,1	5,1	5,1	6,0	6,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	25,9	25,9	20,2	20,2	20,2
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2

Таблица 2.56 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-28 ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	19,4	19,4	18,7	18,7	18,7
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4
7.3	вентиляция	1,3	1,3	0,8	0,8	0,8
7.4	горячее водоснабжение	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	19,3	19,7	18,5	19,8	18,6
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	15,4	15,7	16,3	16,3	15,9
8.3	вентиляция	1,3	1,3	0,8	0,8	0,8
8.4	горячее водоснабжение	2,6	2,6	1,4	2,7	1,9
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	5,9	6,0	6,6	6,6	6,7
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	6,0	5,7	6,9	5,5	6,8
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 2.57 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-42 ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	18,9	18,5	18,9	18,8	18,9
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	15,5	15,1	15,5	15,4	15,5
7.3	вентиляция	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.4	горячее водоснабжение	3,3	3,2	3,3	3,2	3,3
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	20,1	20,5	17,8	21,7	19,1
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	16,5	16,8	15,9	19,9	17,0
8.3	вентиляция	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
8.4	горячее водоснабжение	3,5	3,5	1,7	1,8	1,9
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	6,4	6,9	6,4	6,5	6,4
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	5,2	4,9	7,5	3,7	6,3
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6

Таблица 2.58 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-40 ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Располагаемая тепловая мощность источника	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
7.3	вентиляция	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
7.4	горячее водоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	3,5	3,6	4,1	3,8	6,5
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	2,5	2,6	3,0	2,7	4,7
8.3	вентиляция	1,0	1,0	1,1	1,0	1,8
8.4	горячее водоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	3,8	3,7	3,2	3,5	0,8
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,5	0,4	0,8

Таблица 2.59 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе мини-ТЭС «Измайлово» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Располагаемая тепловая мощность источника	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7.3	вентиляция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	горячее водоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	3,6	3,7	3,7	4,4	4,3
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	3,6	3,7	3,7	4,4	4,3
8.3	вентиляция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	горячее водоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	0,8	0,7	0,7	0,0	0,1
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7

Таблица 2.60 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС «Мелитопольская» ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	18,8	18,7	18,8	18,8	18,8
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	12,0	12,1	12,1	12,0	12,0
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
7.3	вентиляция	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
7.4	горячее водоснабжение	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	12,3	11,4	10,7	12,4	11,9
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	9,1	8,4	7,8	9,1	8,7
8.3	вентиляция	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9
8.4	горячее водоснабжение	2,3	2,1	2,0	2,3	2,2
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	6,5	7,3	8,1	6,4	6,9
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	12,5	12,5	12,5	12,7	12,7
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	12,5	12,5	12,5	14,8	14,8
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5

Таблица 2.61 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-18 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	2,1	2,0	2,1	2,2	3,4
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	101,1	101,1	98,5	76,0	104,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	58,1	58,1	57,4	41,5	65,0
7.3	вентиляция	30,4	30,4	28,6	26,7	26,4
7.4	горячее водоснабжение	12,6	12,6	12,5	7,8	13,1
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	54,4	58,8	58,8	43,2	66,1
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	31,3	33,8	34,3	23,6	41,1
8.3	вентиляция	16,4	17,7	17,1	15,2	16,7
8.4	горячее водоснабжение	6,8	7,3	7,5	4,4	8,3
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-11,6	-11,6	-9,1	13,4	-15,0
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	35,1	30,7	30,7	46,3	23,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	39,8	39,8	39,8	40,0	40,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	39,8	39,8	39,8	46,6	46,6
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	132,3	132,3	132,3	91,1	138,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

Таблица 2.62 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-54 ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	2,0	1,9	2,0	2,2	1,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	87,4	87,3	87,3	113,7	86,7
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	50,3	50,3	50,3	67,5	49,8
7.3	вентиляция	19,5	19,5	19,5	23,7	19,4
7.4	горячее водоснабжение	17,7	17,6	17,6	22,5	17,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	64,1	65,4	67,7	91,1	69,4
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	36,8	37,6	39,0	54,0	39,9
8.3	вентиляция	14,3	14,6	15,1	19,0	15,5
8.4	горячее водоснабжение	13,0	13,2	13,7	18,1	14,0
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	31,1	31,1	31,1	4,7	31,8
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	54,4	53,1	50,8	27,4	49,1
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	59,2	59,2	59,2	60,0	60,0
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	59,2	59,2	59,2	69,9	69,9
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	93,9	93,9	94,1	133,4	93,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица 2.63 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС «Нижние Котлы» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7.3	вентиляция	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.4	горячее водоснабжение	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	1,6	1,7	1,6	1,8	1,8
8.3	вентиляция	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
8.4	горячее водоснабжение	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	23,2	23,2	23,2	23,3	23,3
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	24,5	24,4	24,5	24,5	24,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	17,6	17,6	17,6	20,5	20,5
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Таблица 2.64 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС-58 ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
2	Располагаемая тепловая мощность источника	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	6,6	6,6	6,6	6,6	6,2
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2
7.3	вентиляция	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
7.4	горячее водоснабжение	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	5,2	5,3	5,3	4,8	4,8
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
8.3	вентиляция	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	горячее водоснабжение	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	5,7	5,7	5,7	5,7	6,1
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	7,1	7,0	7,0	7,5	7,5
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	8,2	8,2	8,2	8,4	8,4
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	8,2	8,2	8,2	9,8	9,8
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Таблица 2.65 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС – 11а ПАО «Мосэнерго» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	2,2	2,2	2,5	2,4	2,6
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	178,7	178,6	178,7	178,7	178,7
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	84,9	94,3	97,8	107,6	108,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	60,9	68,2	70,2	78,9	80,7
7.3	вентиляция	5,4	6,6	5,4	4,3	4,3
7.4	горячее водоснабжение	18,6	19,5	22,2	24,4	23,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	60,0	75,7	80,6	80,5	85,3
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	43,0	54,8	58,0	59,0	63,4
8.3	вентиляция	3,8	5,3	4,3	3,2	3,4
8.4	горячее водоснабжение	13,2	15,7	18,3	18,3	18,5
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	93,8	84,4	80,9	71,0	70,1
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	118,7	102,9	98,1	98,2	93,4
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	119,1	119,1	119,1	119,1	119,1
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	119,1	119,1	119,1	138,8	138,8
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	74,1	90,3	90,3	90,3	97,3
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9

Таблица 2.66 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС «Захарьино» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Располагаемая тепловая мощность источника	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	4,2	4,2	4,5	3,2	4,5
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	1,8	1,8	2,1	1,8	2,0
7.3	вентиляция	1,6	1,6	1,6	0,8	1,6
7.4	горячее водоснабжение	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	3,4	3,1	3,1	2,2	2,2
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	1,5	1,4	1,5	1,2	1,0
8.3	вентиляция	1,3	1,2	1,1	0,6	0,8
8.4	горячее водоснабжение	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,6	1,7	1,4	2,6	1,4
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	2,4	2,8	2,8	3,7	3,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	3,8	3,9	3,9	4,1	4,1
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	3,8	3,9	3,9	4,7	4,7
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Таблица 2.67 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе КТС «Покровское-Стрешнево» ПАО «МОЭК» общего пользования в зоне деятельности ЕТО № 001 ПАО «МОЭК" в период 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Величина на конец года, Гкал/ч				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Установленная тепловая мощность	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
2	Располагаемая тепловая мощность источника	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
3	Затраты тепла на собственные нужды источника в горячей воде	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	1,4	1,3	1,3	1,3	0,7
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Тепловая мощность нетто в горячей воде на коллекторе	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
7	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,0	54,2	54,7	58,7	46,1
7.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	отопление	0,0	37,2	37,7	41,6	25,9
7.3	вентиляция	0,0	9,6	9,6	9,7	14,7
7.4	горячее водоснабжение	0,0	7,4	7,4	7,4	5,5
8	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах источника)	0,0	42,9	42,9	42,5	23,3
8.1	технология	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	отопление	0,0	29,5	29,6	30,1	13,1
8.3	вентиляция	0,0	7,6	7,5	7,0	7,4
8.4	горячее водоснабжение	0,0	5,8	5,8	5,3	2,8
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	58,0	3,8	3,3	-0,7	11,9
10	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	58,0	15,1	15,1	15,5	34,7
11	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	38,5	38,5	38,5	39,5	39,5
12	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла	38,5	38,5	38,5	46,0	46,0
13	Зона действия источника тепловой мощности, га	46,6	67,2	67,2	67,2	52,2
14	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,0	0,6	0,6	0,6	0,4

2.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто

На основании данных по установленной тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки определены показатели резерва тепловой мощности по источникам тепловой энергии города. Суммарная величина резерва по состоянию на 01.01.2024 составляет 17 045,7 Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности, присоединенной тепловой нагрузки и резерва тепловой мощности с распределением по теплоснабжающим организациям города представлены в таблице 2.68 и на рисунке 2.2.

Таблица 2.68 - Балансы и резервы тепловой мощности

Наименование	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей в гор. воде с учетом потерь в т/с, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
ПАО "Мосэнерго",	43 159,0	39 242,4	30 313,3	8 929,1
в том числе:				
ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	33 075,8	29 221,0	25 383,2	3 837,8
Котельные ПАО "Мосэнерго"	10 083,2	10 021,3	4 930,1	5 091,2
ПАО "МОЭК",	4 988,2	4 848,5	2 670,3	2 178,2
в том числе:				
РТС, КТС ПАО "МОЭК" (без ТиНАО)	3 921,9	3 823,9	2 103,3	1 720,6
МК, АИТ ПАО "МОЭК" (без ТиНАО)	220,5	215,0	99,9	115,1
РТС, КТС ПАО "МОЭК" (ТиНАО)	771,7	739,1	431,8	307,3
МК (ТиНАО)	74,1	70,5	35,3	35,2
ООО "ТСК Мосэнерго"*	36,1	36,1	34,8	1,3
Источники других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	4 558,2	4 319,5	1 815,3	2 504,2
Источники других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	5 776,9	5 157,5	1 778,5	3 379,0
ИИТ	235,9	231,2	177,1	54,1
ИТОГО:	58 754,2	53 835,0	36 789,3	17 045,7
* Тепловая мощность нетто указана с учетом источников Московской области, участвующих в теплоснабжении потребителей г. Москвы.				

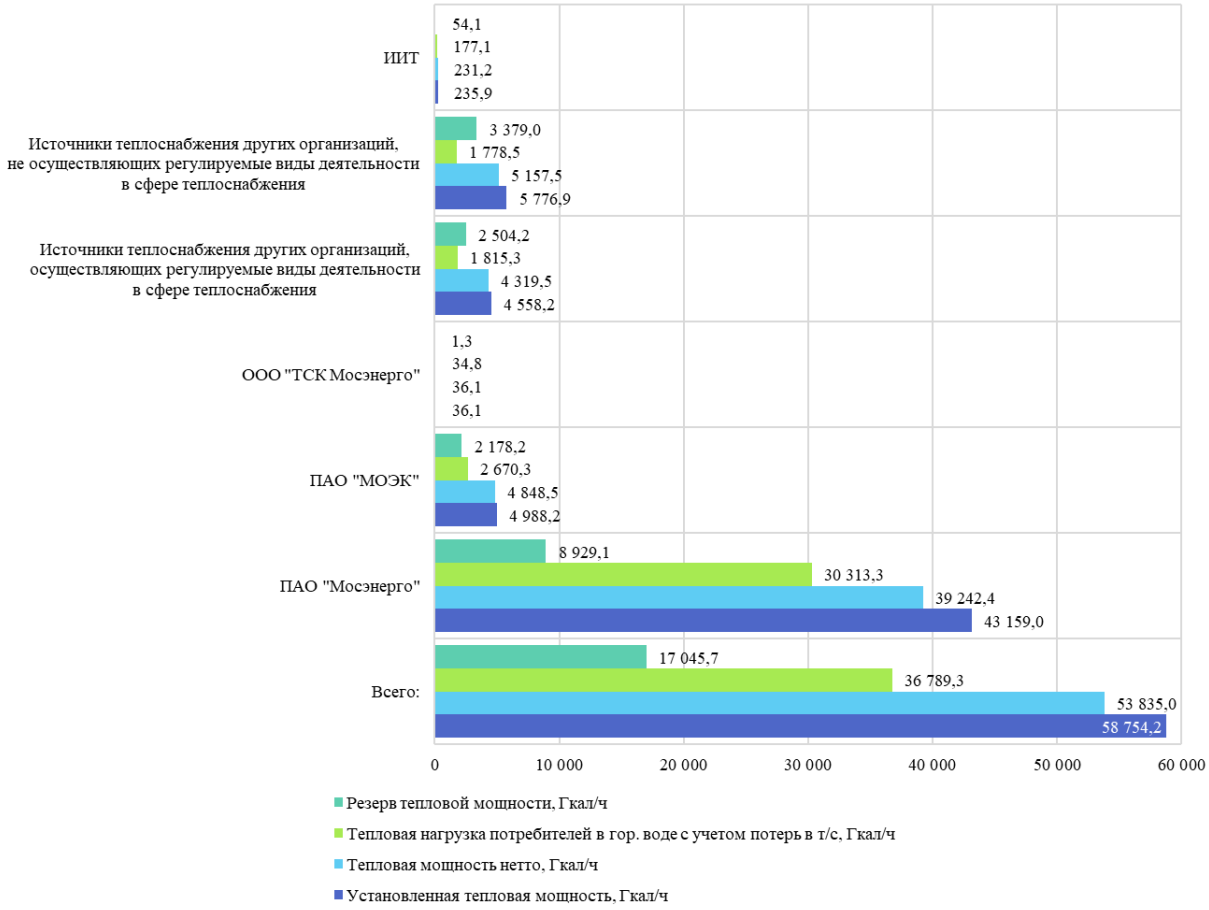


Рисунок 2.2 – Балансы и резервы теплоснабжающих организаций г. Москвы

Как видно из рисунка, наибольшие резервы тепловой мощности (около 50 %) сосредоточены на источниках тепловой энергии ПАО «Мосэнерго».

Также отмечается, что, Мусоросжигательный завод № 3, ГТЭС «Коломенское», ПГУ ТЭС «Терешково» работают в совместных зонах с ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго», РТС «Коломенская», РТС «Переделкино» ПАО «Мосэнерго», и РТС «Солнцево» ПАО «МОЭК» соответственно. Тепловая нагрузка потребителей в совместных зонах действия учтена на источниках ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

Общий баланс покрытия тепловых нагрузок на 01.01.2024 с разделением по территориальному делению и структуре потребления представлен в таблице 2.69. Балансы тепловой мощности и расчетной присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии с разделением по расчетным элементам территориального деления города представлены в приложении А к книге 1.5 (Книга 1.5 Приложение А).

Таблица 2.69 – Баланс покрытия тепловых нагрузок г. Москвы по группам источников тепловой энергии на 01.01.2024

№ п/п	Наименование	Источники ПАО "Мосэнерго"						Источники ПАО "МОЭК"										Источники ООО "ТСК Мосэнерго"		Источники других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения		Источники других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения		ИИТ		Всего	
		ТЭЦ		Котельные		Всего		РТС, КТС без ТиНАО		МК, АИТ без ТиНАО		РТС, КТС ТиНАО		МК ТиНАО		Всего											
		пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч	пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч
1	Центральный АО	0,0	3 780,4	0,0	162,4	0,0	3 942,8			0,0	19,5					0,0	19,5			2,0	379,4	51,6	136,7	0,0	10,9	53,6	4 489,3
2	Северный АО	0,0	3 157,5	0,0	123,7	0,0	3 281,2			0,0	4,0					0,0	4,0	0,0	25,8	7,2	48,5	69,4	152,2	0,0	10,4	76,6	3 522,1
3	Северо-Восточный АО	0,0	2 859,4	0,0	393,8	0,0	3 253,3									0,0	0,0			0,0	67,8	82,4	173,7	0,0	11,5	82,4	3 506,2
4	Восточный АО	19,3	3 009,3	0,0	313,3	19,3	3 322,6	0,0	48,3	0,0	10,6					0,0	58,9			4,3	6,8	73,7	189,3	0,0	11,0	97,3	3 588,6
5	Юго-Восточный АО	209,0	2 804,6	0,0	684,3	209,0	3 488,9									0,0	0,0			81,4	60,7	207,4	165,8	0,0	25,5	497,7	3 741,0
6	Южный АО	1,1	2 695,6	0,0	1 063,0	1,1	3 758,6	0,0	1,9							0,0	1,9			9,6	92,1	52,9	149,1	0,0	9,3	63,6	4 011,0
7	Юго-Западный АО	0,0	2 758,7	0,0	558,5	0,0	3 317,2									0,0	0,0			0,0	10,3	4,2	48,0	0,0	5,1	4,2	3 380,6
8	Западный АО	0,0	2 621,2	0,0	599,2	0,0	3 220,4	0,0	535,3							0,0	535,3	0,0	0,7	24,7	237,1	31,2	186,6	0,0	16,3	55,9	4 196,3
9	Северо-Западный АО	0,0	743,6	0,0	787,0	0,0	1 530,5	0,0	702,0	0,0	65,8					0,0	767,8	0,0	8,3	0,0	11,1	26,9	106,7	0,0	6,7	26,9	2 431,1
10	Зеленоградский АО					0,0	0,0	0,0	708,2							0,0	708,2					2,7	29,4	0,0	2,0	2,7	739,7
11	Новомосковский АО	0,0	30,7	0,0	155,7	0,0	186,4	0,0	77,5			0,0	329,0	0,0	27,6	0,0	434,1			4,0	653,1	8,5	337,0	0,0	52,7	12,5	1 663,3
12	Троицкий АО					0,0	0,0					1,0	98,6	0,0	7,7	1,0	106,3			0,0	248,4	5,4	103,9	0,0	15,7	6,4	474,4
13	Всего по г. Москва	229,4	24 460,9	0,0	4 840,9	229,4	29 301,9	0,0	2 073,2	0,0	99,9	1,0	427,6	0,0	35,3	1,0	2 636,0	0,0	34,8	133,1	1 815,3	616,3	1 778,5	0,0	177,1	979,8	35 743,6
14	Московская область	0,0	922,3	0,0	89,2	0,0	1 011,4	0,0	30,1			0,0	4,2			0,0	34,3			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	1 045,7
15	Всего с учетом Московской области:	229,4	25 383,2	0,0	4 930,1	229,4	30 313,3	0,0	2 103,3	0,0	99,9	1,0	431,8	0,0	35,3	1,0	2 670,3	0,0	34,8	133,1	1 815,3	616,3	1 778,5	0,0	177,1	979,8	36 789,3
	в том числе:																										
15.1	жилая застройка	5,0	13 179,0	0,0	3 099,3	5,0	16 278,3	0,0	1 274,5	0,0	68,8	0,0	255,7	0,0	25,9	0,0	1 625,0	0,0	21,1	0,0	840,5	0,0	157,7	0,0	76,2	5,0	18 998,7
15.2	общественно-деловая застройка	1,8	9 996,2	0,0	1 511,3	1,8	11 507,6	0,0	585,8	0,0	29,3	0,0	145,2	0,0	8,0	0,0	768,3	0,0	13,7	3,6	645,8	4,0	453,4	0,0	65,7	9,4	13 454,4
15.3	производственная застройка	222,5	2 208,0	0,0	319,5	222,5	2 527,5	0,0	243,0	0,0	1,8	1,0	30,9	0,0	1,4	1,0	277,1	0,0	0,0	129,5	329,0	612,3	1 167,3	0,0	35,2	965,3	4 336,1
15.1	технология	215,8	38,9	0,0	0,4	215,8	39,3	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	0,0	0,0	105,1	31,4	575,6	53,0	0,0	0,0	897,5	125,0
15.2	отопление	13,6	14 366,9	0,0	3 055,0	13,6	17 421,9	0,0	1 218,2	0,0	73,6	0,0	302,0	0,0	30,9	0,0	1 624,8	0,0	20,6	28,0	1 130,8	40,7	1 196,4	0,0	154,7	82,3	21 549,3
15.3	вентиляция	0,0	6 575,1	0,0	981,5	0,0	7 556,6	0,0	510,4	0,0	10,5	0,0	67,6	0,0	0,9	0,0	589,4	0,0	8,0	0,0	424,0	0,0	382,6	0,0	4,7	0,0	8 965,3
15.4	горячее водоснабжение (ср. ч.)	0,0	4 402,2	0,0	893,2	0,0	5 295,5	0,0	373,3	0,0	15,8	0,0	62,1	0,0	3,5	0,0	454,7	0,0	6,3	0,0	229,1	0,0	146,5	0,0	17,6	0,0	6 149,6
16	Установленная тепловая мощность		33 075,8		10 083,2	0,0	43 159,0		3 921,9		220,5		771,7		74,1	0,0	4 988,2		36,1		4 558,2		5 776,9		235,9	0,0	58 754,2
17	Тепловая мощность нетто		29 221,0		10 021,3	0,0	39 242,4		3 823,9		215,0		739,1		70,5	0,0	4 848,5		36,1		4 319,5		5 157,5		231,2	0,0	53 835,0
18	Резерв тепловой мощности		3 837,8		5 091,2	0,0	8 929,1		1 720,6		115,1		307,3		35,2	0,0	2 178,2		1,3		2 504,2		3 379,0		54,1	0,0	17 045,7

2.3 Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки г. Москвы по состоянию на 01.01.2024 по сравнению с утвержденной приказом Минэнерго России от 18.08.2023 № 216 тд «Актуализацией схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2024 год)» представлены в таблице 2.70.

Таблица 2.70 – Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки г. Москвы по сравнению с утвержденной «Актуализацией схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2024 год)»

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1	1	001	ГЭС-1	ЦАО	Замоскворечье	ПАО "Мосэнерго"	691,0	596,9	0,0	524,9	72,0	ПАО "Мосэнерго"	691,0	597,6	0,0	576,1	21,5
2	1	001	ТЭЦ-8	ЮВАО	Нижегородский	ПАО "Мосэнерго"	1 892,0	1 690,3	24,0	1 082,2	608,1	ПАО "Мосэнерго"	1 892,0	1 687,2	24,0	1 104,8	582,4
3	1	001	ТЭЦ-9	ЮАО	Даниловский	ПАО "Мосэнерго"	575,3	560,6	0,0	478,6	82,0	ПАО "Мосэнерго"	575,3	557,8	0,0	506,5	51,3
4	1	001	ТЭЦ-11	ВАО	Перово	ПАО "Мосэнерго"	1 011,0	887,3	33,6	804,9	82,4	ПАО "Мосэнерго"	1 011,0	886,2	36,5	881,2	5,0
5	1	001	ТЭЦ-12	ЗАО	Дорогомилово	ПАО "Мосэнерго"	1 775,0	1 567,9	0,0	1 242,9	325,0	ПАО "Мосэнерго"	1 914,0	1 558,2	0,0	1 305,5	252,8
6	1	001	ТЭЦ-16	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	ПАО "Мосэнерго"	1 408,0	1 353,5	0,0	1 261,6	91,9	ПАО "Мосэнерго"	1 408,0	1 339,9	0,0	1 288,4	51,5
7	1	001	ТЭЦ-20	ЮЗАО	Академический	ПАО "Мосэнерго"	2 557,0	2 004,2	0,0	1 772,7	231,5	ПАО "Мосэнерго"	2 310,0	2 008,3	0,0	1 756,2	252,1
8	1	001	ТЭЦ-21	САО	Дмитровский	ПАО "Мосэнерго"	4 918,0	4 260,0	0,0	4 135,6	124,4	ПАО "Мосэнерго"	4 918,0	4 656,9	0,0	4 164,4	492,6
9	1	001	ТЭЦ-22	МО	г.о. Дзержинский	ПАО "Мосэнерго"	3 648,5	3 066,3	167,8	2 890,0	176,3	ПАО "Мосэнерго"	3 648,5	3 124,0	167,8	2 796,1	327,9
10	1	001	ТЭЦ-23	ВАО	Метрогородок	ПАО "Мосэнерго"	4 530,0	3 578,3	0,0	3 355,6	222,7	ПАО "Мосэнерго"	4 530,0	3 633,0	0,0	3 321,0	312,0
11	1	001	ТЭЦ-25	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ПАО "Мосэнерго"	4 088,0	3 330,5	0,0	3 072,4	258,1	ПАО "Мосэнерго"	4 088,0	3 603,0	0,0	3 219,7	383,3
12	1	001	ТЭЦ-26	ЮАО	Бирюлёво Западное	ПАО "Мосэнерго"	4 214,0	3 579,8	1,1	3 193,8	385,9	ПАО "Мосэнерго"	4 214,0	3 995,9	1,1	3 326,2	669,7
13	1	001	ТЭЦ-27	МО	Мытищинский	ПАО "Мосэнерго"	1 876,0	1 573,0	0,0	1 076,6	496,4	ПАО "Мосэнерго"	1 876,0	1 573,0	0,0	1 137,2	435,8
14	1	001	ТЭС "Международная"	ЦАО	Пресненский	ООО "Ситиэнерго"	420,0	411,6	0,0	347,8	63,8	ООО "Ситиэнерго"	420,0	411,6	0,0	369,3	42,3
15	1	001	ПГУ ТЭС "Терешково"*	ЗАО	Солнцево	ООО "Росмикс"	150,0	147,0	-	-	-	ООО "Росмикс"	150,0	147,0	-	-	-
16	1	001	ГТЭС "Щербинка"	ЮЗАО	Южное Бутово	ПАО "Мосэнерго"	43,0	42,0	0,0	0,0	42,0	ПАО "Мосэнерго"	88,0	86,7	0,0	57,2	29,5
17	1	001	ГТЭС "Коломенское"*	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ООО "ВТК-Инвест"	171,0	167,6	-	-	-	ООО "ВТК-Инвест"	171,0	167,6	-	-	-
18	1	001	РТС "Фрезер"	ЮВАО	Нижегородский	ПАО "Мосэнерго"	300,0	298,1	0,0	122,0	176,1	ПАО "Мосэнерго"	300,0	298,1	0,0	68,9	229,2
19	1	001	РТС "Нагатино"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	202,1	36,7	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	202,6	36,2
20	1	001	РТС "Коломенская"*	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ПАО "Мосэнерго"	390,0	388,0	0,0	270,2	285,3	ПАО "Мосэнерго"	390,0	388,0	0,0	301,8	253,7
21	1	001	РТС "Курьяново"	ЮВАО	Марьино	ПАО "Мосэнерго"	480,0	476,7	0,0	186,6	290,1	ПАО "Мосэнерго"	480,0	476,7	0,0	178,4	298,3
22	1	001	РТС "Люблино"	ЮВАО	Люблино	ПАО "Мосэнерго"	360,0	358,0	0,0	148,4	209,6	ПАО "Мосэнерго"	360,0	358,0	0,0	136,3	221,7
23	1	001	РТС "Красная Пресня"	ЦАО	Пресненский	ПАО "Мосэнерго"	640,0	636,7	0,0	274,5	362,2	ПАО "Мосэнерго"	640,0	636,7	0,0	248,7	388,0
24	1	001	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ЮЗАО	Зюзино	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,9	0,0	184,9	54,0	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,9	0,0	184,7	54,2
25	1	001	РТС "Отрадное"	СВАО	Отрадное	ПАО "Мосэнерго"	400,0	397,9	0,0	163,4	234,5	ПАО "Мосэнерго"	400,0	397,9	0,0	129,0	268,9
26	1	001	РТС "Новомосковская"	СВАО	Останкинский	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	129,8	109,0	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	139,2	99,6
27	1	001	РТС "Переяславская"	ЦАО	Мещанский	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	137,0	101,8	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	129,9	108,9
28	1	001	РТС "Жулебино"	ЮВАО	Выхино-Жулебино	ПАО "Мосэнерго"	420,0	417,3	0,0	248,8	168,5	ПАО "Мосэнерго"	420,0	417,3	0,0	249,5	167,8
29	1	001	РТС "Перово"	ВАО	Вешняки	ПАО "Мосэнерго"	400,0	398,0	0,0	297,6	100,4	ПАО "Мосэнерго"	400,0	398,0	0,0	318,1	79,9
30	1	001	РТС "Некрасовка"	ЮВАО	Некрасовка	ПАО "Мосэнерго"	180,0	178,6	0,0	125,5	53,1	ПАО "Мосэнерго"	180,0	178,6	0,0	125,5	53,1
31	1	001	РТС "Ростокино"	СВАО	Ростокино	ПАО "Мосэнерго"	150,0	149,2	0,0	61,0	88,2	ПАО "Мосэнерго"	150,0	149,2	0,0	66,2	83,0
32	1	001	РТС "Бабушкино-1"	СВАО	Бабушкинский	ПАО "Мосэнерго"	150,0	149,2	0,0	72,8	76,4	ПАО "Мосэнерго"	150,0	149,2	0,0	52,7	96,5
33	1	001	РТС "Рублево"	ЗАО	Кунцево	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	126,1	112,7	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	126,3	112,5
34	1	001	РТС "Кунцево"	ЗАО	Можайский	ПАО "Мосэнерго"	600,0	596,5	0,0	161,5	435,0	ПАО "Мосэнерго"	600,0	596,5	0,0	155,6	440,9
35	1	001	РТС "Крылатское"	ЗАО	Крылатское	ПАО "Мосэнерго"	600,0	596,7	0,0	214,0	382,7	ПАО "Мосэнерго"	600,0	596,7	0,0	238,2	358,5
36	1	001	РТС "Южное Бутово"	ЮЗАО	Южное Бутово	ПАО "Мосэнерго"	440,0	437,1	0,0	406,6	72,5	ПАО "Мосэнерго"	440,0	437,1	0,0	260,7	263,2
37	1	001	РТС "Теплый Стан"	ЮЗАО	Ясенево	ПАО "Мосэнерго"	400,0	397,6	0,0	233,0	164,6	ПАО "Мосэнерго"	400,0	397,6	0,0	235,2	162,4
38	1	001	РТС "Ленино-Дачное"	ЮАО	Царицыно	ПАО "Мосэнерго"	300,0	298,4	0,0	107,7	190,7	ПАО "Мосэнерго"	300,0	298,4	0,0	95,0	203,4
39	1	001	РТС "Чертаново"	ЮАО	Чертаново Северное	ПАО "Мосэнерго"	600,0	596,2	0,0	280,7	315,5	ПАО "Мосэнерго"	600,0	596,2	0,0	292,8	303,4
40	1	001	РТС "Переделкино"*	ЗАО	Солнцево	ПАО "МОЭК"	480,0	468,0	0,0	574,0	41,0	ПАО "МОЭК"	480,0	468,0	0,0	579,1	273,3
41	2	001	РТС "Пенягино"	СЗАО	Митино	ПАО "МОЭК"	400,0	390,0	0,0	185,6	204,4	ПАО "МОЭК"	400,0	390,0	0,0	185,4	204,6
42	3	001	РТС "Строгино"	СЗАО	Строгино	ПАО "МОЭК"	600,0	585,0	0,0	329,4	255,6	ПАО "МОЭК"	600,0	585,0	0,0	331,3	253,7
43	4	001	РТС "Внуково"	ЗАО	Внуково	ПАО "МОЭК"	163,0	146,3	0,0	105,0	41,3	ПАО "МОЭК"	163,0	146,3	0,0	108,5	37,8
44	1	001	РТС "Солнцево"	ЗАО	Солнцево	ПАО "МОЭК"	90,0	87,8	0,0	0,0	-	ПАО "МОЭК"	90,0	87,8	0,0	0,0	-
45	1	001	РТС "Терешково"*	ЗАО	Солнцево	ПАО "Мосэнерго"	240,0	237,4	-	-	-	ПАО "Мосэнерго"	240,0	237,4	-	-	-
46	5	001	РТС "Тушино-1"	СЗАО	Северное Тушино	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	153,3	85,5	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,8	0,0	145,4	93,4
47	5	001	РТС "Тушино-2"	СЗАО	Южное Тушино	ПАО "Мосэнерго"	180,0	179,0	0,0	111,8	67,2	ПАО "Мосэнерго"	180,0	179,0	0,0	113,4	65,6
48	5	001	РТС "Тушино-3"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ПАО "Мосэнерго"	480,0	477,0	0,0	195,5	281,5	ПАО "Мосэнерго"	480,0	477,0	0,0	228,0	249,0
49	5	001	РТС "Тушино-4"	СЗАО	Южное Тушино	ПАО "Мосэнерго"	180,0	178,8	0,0	93,3	85,5	ПАО "Мосэнерго"	180,0	178,8	0,0	96,2	82,7
50	5	001	РТС "Тушино-5"	СЗАО	Северное Тушино	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,0	0,0	113,2	124,8	ПАО "Мосэнерго"	240,0	238,0	0,0	108,0	130,1
51	2	001	РТС "Митино"	СЗАО	Митино	ПАО "МОЭК"	480,0	468,0	0,0	203,1	264,9	ПАО "МОЭК"	480,0	468,0	0,0	210,8	257,2

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
52	151	001	РТС-1 г. Зеленоград	ЗелАО	Матушкино	ПАО "МОЭК"	300,0	292,5	0,0	98,5	194,0	ПАО "МОЭК"	300,0	292,5	0,0	103,8	188,7
53	151	001	РТС-2 г. Зеленоград	ЗелАО	Силино	ПАО "МОЭК"	600,0	585,0	0,0	226,0	359,0	ПАО "МОЭК"	600,0	585,0	0,0	247,4	337,6
54	151	001	РТС-3 г. Зеленоград	ЗелАО	Савёлки	ПАО "МОЭК"	400,0	390,0	0,0	121,3	268,7	ПАО "МОЭК"	400,0	390,0	0,0	139,2	250,8
55	152	001	РТС-4 г. Зеленоград	ЗелАО	Крюково	ПАО "МОЭК"	400,0	390,0	0,0	224,7	165,3	ПАО "МОЭК"	400,0	390,0	0,0	224,9	165,1
56	84	001	Мини-ТЭС "Измайлово"	ВАО	Измайлово	ПАО "Мосэнерго"	4,5	4,4	0,0	4,4	0,0	ПАО "Мосэнерго"	4,5	4,4	0,0	4,3	0,1
57	6	001	КТС "Акулово"	ВАО	Восточный	ПАО "МОЭК"	7,3	7,1	0,0	4,9	2,2	ПАО "МОЭК"	7,3	7,1	0,0	5,0	2,1
58	8	001	КТС-28	ВАО	Богородское	ПАО "МОЭК"	26,0	25,4	0,0	19,8	5,5	ПАО "МОЭК"	26,0	25,4	0,0	18,6	6,8
59	9	001	КТС-42	ВАО	Богородское	ПАО "МОЭК"	26,0	25,4	0,0	21,7	3,7	ПАО "МОЭК"	26,0	25,4	0,0	19,1	6,3
60	10	001	КТС-40	ВАО	Сокольники	ПАО "МОЭК"	7,5	7,3	0,0	3,8	3,5	ПАО "МОЭК"	7,5	7,3	0,0	6,5	0,8
61	11	001	КТС "Нижние Котлы"	ЮАО	Нагорный	ПАО "МОЭК"	27,0	26,3	0,0	1,9	24,5	ПАО "МОЭК"	27,0	26,3	0,0	1,9	24,4
62	12	001	КТС-58	ЗАО	Ново-Переделкино	ПАО "МОЭК"	12,6	12,3	0,0	4,8	7,5	ПАО "МОЭК"	12,6	12,3	0,0	4,8	7,5
63	5	001	КТС "Покровское-Стрешнево"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ПАО "МОЭК"	59,5	58,0	0,0	42,5	15,5	ПАО "МОЭК"	59,5	58,0	0,0	23,3	34,7
64	13	001	КТС "Захарьино"	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	6,0	5,9	0,0	2,2	3,7	ПАО "МОЭК"	6,0	5,9	0,0	2,2	3,7
65	96	001	КТС "Мосрентген"	НАО	поселение Мосрентген	ПАО "МОЭК"	30,0	29,3	0,0	12,0	17,2	ПАО "МОЭК"	30,0	29,3	0,0	12,0	17,2
66	97	001	КТС-1 "Московский"	НАО	поселение Московский	ПАО "МОЭК"	58,0	56,6	0,0	27,6	29,0	ПАО "МОЭК"	58,0	56,6	0,0	27,6	29,0
67	97	001	КТС-2 "Московский"	НАО	поселение Московский	ПАО "МОЭК"	48,0	46,8	0,0	24,2	22,6	ПАО "МОЭК"	48,0	46,8	0,0	24,2	22,6
68	98	001	КТС "Коммунарка"	НАО	поселение Сосенское	ПАО "МОЭК"	26,1	25,4	0,0	20,4	5,1	ПАО "МОЭК"	26,1	25,4	0,0	18,7	25,8
69	99	001	КТС "Яковлево"	НАО	поселение Десёновское	ПАО "МОЭК"	10,6	10,3	0,0	1,5	8,8	ПАО "МОЭК"	10,6	10,3	0,0	1,5	8,8
70	100	001	КТС "Кленово"	ТАО	поселение Клёновское	ПАО "МОЭК"	12,9	12,6	0,0	5,5	7,0	ПАО "МОЭК"	12,9	12,6	0,0	5,5	7,0
71	101	001	КТС № 8 п. Кокошкино*	НАО	поселение Кокошкино	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	19,0	9,9	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	19,0	9,9
72	102	001	КТС № 18 пос. Киевский	ТАО	поселение Киевский	ПАО "МОЭК"	20,0	19,5	0,0	15,5	4,0	ПАО "МОЭК"	20,0	19,5	0,0	15,5	4,0
73	103	001	КТС № 51 п. Яковлевское	ТАО	поселение Новофёдоровское	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	11,6	7,4	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	11,6	7,4
74	104	001	КТС № 36 п. Птичное	ТАО	поселение Первомайское	ПАО "МОЭК"	30,0	29,3	0,0	4,8	24,5	ПАО "МОЭК"	30,0	29,3	0,0	4,8	24,5
75	105	001	КТС № 38 п. Птичное	ТАО	поселение Первомайское	ПАО "МОЭК"	12,7	12,4	0,0	6,8	5,6	ПАО "МОЭК"	12,7	12,4	0,0	7,5	4,8
76	106	001	КТС "Знамя Октября"	НАО	поселение Рязановское	ПАО "МОЭК"	29,6	28,9	0,0	17,2	11,7	ПАО "МОЭК"	29,6	28,9	0,0	17,2	11,7
77	107	001	КТС "Остафьево"	НАО	поселение Рязановское	ПАО "МОЭК"	13,0	12,7	0,0	2,4	10,3	ПАО "МОЭК"	13,0	12,7	0,0	2,4	10,3
78	108	001	КТС "Фабрика им. 1 Мая"	НАО	поселение Рязановское	ПАО "МОЭК"	12,7	12,4	0,0	8,7	3,7	ПАО "МОЭК"	12,7	12,4	0,0	8,7	3,7
79	109	001	КТС "Вороново"	ТАО	поселение Вороновское	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	10,7	8,3	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	10,7	8,3
80	110	001	КТС "Былово"	ТАО	поселение Краснопахорское	ПАО "МОЭК"	5,4	5,3	0,0	1,7	3,5	ПАО "МОЭК"	5,4	5,3	0,0	1,4	3,9
81	111	001	КТС "Красная Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ПАО "МОЭК"	10,8	10,6	0,0	5,9	4,7	ПАО "МОЭК"	10,8	10,6	0,0	5,9	4,7
82	112	001	КТС "Красное"	ТАО	поселение Краснопахорское	ПАО "МОЭК"	7,8	7,6	0,0	3,7	3,9	ПАО "МОЭК"	7,8	7,6	0,0	3,7	3,9
83	113	001	КТС "Шишкин лес"	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	ПАО "МОЭК"	12,7	12,3	0,0	7,7	4,6	ПАО "МОЭК"	12,7	12,3	0,0	7,7	4,6
84	114	001	КТС "Рогово"	ТАО	поселение Роговское	ПАО "МОЭК"	10,4	10,1	0,0	4,2	5,9	ПАО "МОЭК"	10,4	10,1	0,0	4,2	5,9
85	115	001	КТС "Щапово"	ТАО	поселение Щаповское	ПАО "МОЭК"	16,6	16,2	0,0	8,2	8,0	ПАО "МОЭК"	16,6	16,2	0,0	8,2	8,0
86	116	001	КТС-1 "Щербинка"	НАО	г.о. Щербинка	ПАО "МОЭК"	73,0	71,2	0,0	58,0	13,2	ПАО "МОЭК"	73,0	71,2	0,0	58,0	13,2
87	117	001	КТС-3 "Щербинка"	НАО	г.о. Щербинка	ПАО "МОЭК"	8,2	7,9	0,0	4,6	3,3	ПАО "МОЭК"	8,2	7,9	0,0	4,6	3,3
88	101	001	КТС "Кокошкино"*	НАО	поселение Кокошкино	ПАО "МОЭК"	10,1	9,9	-	-	-	ПАО "МОЭК"	10,1	9,9	-	-	-
89	244	001	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	НАО	поселение Мосрентген	ПАО "МОЭК"	60,0	58,5	0,0	20,1	38,4	ПАО "МОЭК"	60,0	58,5	0,0	20,1	38,4
90	264	001	КТС № 153 п. Ватутинки	НАО	поселение Десёновское	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	15,2	3,8	ПАО "МОЭК"	19,5	19,0	0,0	16,5	2,6
91	85	001	КТС-11*	ЗАО	Филёвский Парк	ПАО "Мосэнерго"	60,0	59,6	-	-	-	ПАО "Мосэнерго"	60,0	59,6	-	-	-
92	85	001	КТС-11а*	ЗАО	Филёвский Парк	ПАО "Мосэнерго"	120,0	119,0	0,0	80,5	38,5	ПАО "Мосэнерго"	120,0	119,0	0,0	85,3	93,4
93	1	001	КТС-18	ЮАО	Нагорный	ПАО "Мосэнерго"	90,0	89,5	0,0	43,2	46,3	ПАО "Мосэнерго"	90,0	89,5	0,0	66,1	23,4
94	1	001	КТС-54	ЮАО	Нагорный	ПАО "Мосэнерго"	120,0	118,5	0,0	91,1	27,4	ПАО "Мосэнерго"	120,0	118,5	0,0	69,4	49,1
95	86	001	КТС-405 "Стандартная"	СВАО	Алтуфьевский	ПАО "Мосэнерго"	7,7	7,5	0,0	6,2	1,2	ПАО "Мосэнерго"	7,7	7,5	0,0	6,7	0,7
96	87	001	КТС "Мелитопольская"	ЮЗАО	Южное Бутово	ПАО "Мосэнерго"	19,0	18,8	0,0	12,4	6,4	ПАО "Мосэнерго"	19,0	18,8	0,0	11,9	6,9

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
97	266	001	КТС "Курилово"	ТАО	поселение Щаповское	ПАО "МОЭК"	12,2	11,2	1,0	6,2	5,0	ПАО "МОЭК"	12,2	11,2	1,0	6,2	5,0
98	230	002	МК ДО Полет	ЗАО	Можайский	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Сколковский	2,0	2,0	0,0	0,7	1,3	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Сколковский	2,0	2,0	0,0	0,7	1,3
99	88	001	МК "Западный порт"	ЗАО	Филёвский Парк	ПАО "Мосэнерго"	4,0	4,0	0,0	2,6	1,4	ПАО "Мосэнерго"	4,0	4,0	0,0	3,0	1,0
100	118	001	МК "Внуковская гимназия"	НАО	поселение Внуковское	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,0	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,0
101	119	001	МК "Внуковская больница"	НАО	поселение Внуковское	ПАО "МОЭК"	0,6	0,6	0,0	0,2	0,4	ПАО "МОЭК"	0,6	0,6	0,0	0,2	0,4
102	120	001	МК "Изварино"	НАО	поселение Внуковское	ПАО "МОЭК"	3,4	3,3	0,0	1,4	1,9	ПАО "МОЭК"	3,4	3,3	0,0	1,4	1,9
103	121	001	МК "Переделкино"	НАО	поселение Внуковское	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6
104	122	001	МК "Рассказовка"	НАО	поселение Внуковское	ПАО "МОЭК"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ПАО "МОЭК"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3
105	123	001	МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	НАО	поселение Филимонковское	ПАО "МОЭК"	1,7	1,7	0,0	0,5	1,2	ПАО "МОЭК"	1,7	1,7	0,0	0,5	1,2
106	124	001	МК "Марьино"	НАО	поселение Филимонковское	ПАО "МОЭК"	1,6	1,6	0,0	0,4	1,2	ПАО "МОЭК"	1,6	1,6	0,0	0,4	1,2
107	125	001	МК № 46 д. Акиньшино	НАО	поселение Марушкинское	ПАО "МОЭК"	0,7	0,7	0,0	0,4	0,3	ПАО "МОЭК"	0,7	0,7	0,0	0,4	0,3
108	126	001	МК № 21 х. Ильичевка	ТАО	поселение Первомайское	ПАО "МОЭК"	5,2	5,0	0,0	1,0	4,1	ПАО "МОЭК"	5,2	5,0	0,0	1,0	4,1
109	127	001	МК № 22 д. Крекшино	НАО	поселение Марушкинское	ПАО "МОЭК"	5,4	5,3	0,0	4,0	1,3	ПАО "МОЭК"	5,4	5,3	0,0	4,0	1,3
110	128	001	МК № 27 д. Кузнецово	ТАО	поселение Новофёдоровское	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
111	129	001	МК № 33 п. Первомайское	ТАО	поселение Первомайское	ПАО "МОЭК"	8,6	8,4	0,0	5,0	3,4	ПАО "МОЭК"	8,6	8,4	0,0	5,0	3,4
112	130	001	МК № 34 д. Шеломово	ТАО	поселение Киевский	ПАО "МОЭК"	3,4	1,7	0,0	1,1	0,6	ПАО "МОЭК"	3,4	1,7	0,0	0,9	0,8
113	131	001	МК 32 п. Толстопальцево	ЗАО	Внуково	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
114	132	001	МК "Пожарное депо"	ТАО	поселение Новофёдоровское	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2
115	133	001	МК "Гора"	НАО	поселение Рязановское	ПАО "МОЭК"	2,6	2,5	0,0	1,0	1,5	ПАО "МОЭК"	2,6	2,5	0,0	1,0	1,5
116	134	001	МК "Минзаг"	ТАО	поселение Краснопахорское	ПАО "МОЭК"	1,9	1,9	0,0	0,6	1,3	ПАО "МОЭК"	1,9	1,9	0,0	0,6	1,3
117	135	001	МК "Секерино"	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	ПАО "МОЭК"	2,7	2,6	0,0	0,5	2,1	ПАО "МОЭК"	2,7	2,6	0,0	0,5	2,1
118	136	001	МК "Ильино"	ТАО	поселение Роговское	ПАО "МОЭК"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ПАО "МОЭК"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
119	137	001	МК "Каменка"	ТАО	поселение Роговское	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
120	138	001	МК "Михайловское"	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
121	139	001	МК "Ознобишино"	ТАО	поселение Щаповское	ПАО "МОЭК"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ПАО "МОЭК"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
122	140	001	МК "ДРП-3"	ТАО	поселение Щаповское	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
123	141	001	МК "БКУ-350"	ТАО	поселение Щаповское	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,1	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,1
124	143	001	МК-4 г. Щербинка	НАО	г.о. Щербинка	ПАО "МОЭК"	6,4	6,2	0,0	5,5	0,7	ПАО "МОЭК"	6,4	6,2	0,0	5,5	0,7
125	144	001	МК-5 г. Щербинка	НАО	г.о. Щербинка	ПАО "МОЭК"	2,7	2,6	0,0	1,6	1,1	ПАО "МОЭК"	2,7	2,6	0,0	1,6	1,1
126	145	001	МК "Бор"	НАО	поселение Десёновское	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	2,0	1,3	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	2,0	1,3
127	146	001	МК "Спортбаза Щапово"	ТАО	поселение Щаповское	ПАО "МОЭК"	8,0	7,8	0,0	2,9	4,9	ПАО "МОЭК"	8,0	7,8	0,0	1,7	6,1
128	267	001	МК № 10 п. Мамыри	НАО	поселение Мосрентген	ПАО "МОЭК"	1,4	1,3	0,0	0,6	0,7	ПАО "МОЭК"	1,4	1,3	0,0	0,6	0,7
129	14	001	МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	ЦАО	Таганский	ПАО "МОЭК"	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	ПАО "МОЭК"	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5
130	15	001	МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	ЦАО	Таганский	ПАО "МОЭК"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	ПАО "МОЭК"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2
131	16	001	МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	ЦАО	Таганский	ПАО "МОЭК"	4,5	4,4	0,0	2,3	2,1	ПАО "МОЭК"	-	-	-	-	-
132	17	001	МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	ЦАО	Тверской	ПАО "МОЭК"	13,4	13,1	0,0	7,8	5,2	ПАО "МОЭК"	13,4	13,1	0,0	7,8	5,2
133	18	001	МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	ЦАО	Тверской	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,6	0,8	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,6	0,8
134	19	001	МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	ЦАО	Тверской	ПАО "МОЭК"	5,5	5,4	0,0	2,6	2,8	ПАО "МОЭК"	5,5	5,4	0,0	2,6	2,8

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
135	20	001	МК-236 Цветной бульв. 21 с.13	ЦАО	Тверской	ПАО "МОЭК"	3,5	3,4	0,0	2,0	1,4	ПАО "МОЭК"	3,5	3,4	0,0	2,0	1,4
136	21	001	МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2	ЦАО	Мещанский	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,5	0,6	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,5	0,6
137	22	001	МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	САО	Левобережный	ПАО "МОЭК"	6,9	6,7	0,0	3,0	3,7	ПАО "МОЭК"	6,9	6,7	0,0	3,0	3,7
138	22	001	ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	САО	Левобережный	ПАО "МОЭК"	2,2	2,1	0,0	0,0	2,1	ПАО "МОЭК"	2,2	2,1	0,0	0,0	2,1
139	23	001	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	САО	Головинский	ПАО "МОЭК"	6,2	6,0	0,0	1,0	5,0	ПАО "МОЭК"	6,2	6,0	0,0	1,0	5,0
140	24	001	МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А	ВАО	Сокольники	ПАО "МОЭК"	1,3	1,3	0,0	1,1	0,2	ПАО "МОЭК"	1,3	1,3	0,0	1,1	0,2
141	26	001	МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3	ВАО	Сокольники	ПАО "МОЭК"	1,5	1,5	0,0	1,0	0,5	ПАО "МОЭК"	1,5	1,5	0,0	1,0	0,5
142	27	001	МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	ВАО	Соколиная Гора	ПАО "МОЭК"	5,7	5,5	0,0	2,8	2,8	ПАО "МОЭК"	5,7	5,5	0,0	2,8	2,8
143	30	001	МК-118 Костянский пер. 10 с.4	ЦАО	Красносельский	ПАО "МОЭК"	4,5	4,4	0,0	1,3	3,1	ПАО "МОЭК"	4,5	4,4	0,0	1,3	3,1
144	31	001	МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	ЦАО	Красносельский	ПАО "МОЭК"	2,5	2,4	0,0	1,5	1,0	ПАО "МОЭК"	2,5	2,4	0,0	1,5	1,0
145	32	001	МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	ЦАО	Красносельский	ПАО "МОЭК"	1,8	1,7	0,0	1,1	0,6	ПАО "МОЭК"	1,8	1,7	0,0	1,1	0,6
146	33	001	МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6	ВАО	Перово	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,6	0,5	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,6	0,5
147	34	001	МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	ВАО	Косино-Ухтомский	ПАО "МОЭК"	6,2	6,1	0,0	3,4	2,7	ПАО "МОЭК"	6,2	6,1	0,0	3,4	2,7
148	36	001	МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	ВАО	Косино-Ухтомский	ПАО "МОЭК"	2,0	1,9	0,0	0,7	1,2	ПАО "МОЭК"	2,0	1,9	0,0	0,7	1,2
149	37	001	МК "Щербинка"	ЮЗАО	Южное Бутово	ПАО "МОЭК"	5,2	5,0	0,0	3,8	1,2	ПАО "МОЭК"	5,2	5,0	0,0	3,8	1,2
150	38	001	МК "Толстопальцево"	ЗАО	Внуково	ПАО "МОЭК"	1,3	1,3	0,0	0,2	1,0	ПАО "МОЭК"	1,3	1,3	0,0	0,2	1,0
151	39	001	МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	СЗАО	Митино	ПАО "МОЭК"	8,6	8,4	0,0	2,3	6,1	ПАО "МОЭК"	8,6	8,4	0,0	2,6	5,8
152	41	001	МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	ЦАО	Тверской	ПАО "МОЭК"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4	ПАО "МОЭК"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4
153	43	001	МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	ЦАО	Таганский	ПАО "МОЭК"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,5	ПАО "МОЭК"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,5
154	44	001	МК-314 Гжельский пер. 15	ЦАО	Таганский	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,7	0,3	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,6	0,4
155	48	001	МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	ВАО	Соколиная Гора	ПАО "МОЭК"	1,3	1,3	0,0	1,1	0,2	ПАО "МОЭК"	1,3	1,3	0,0	1,1	0,2
156	47	001	АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,6	2,6	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,6	2,6
157	49	001	АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,1	2,1	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,1	2,1
158	50	001	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9
159	51	001	АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	3,0	1,2	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	3,0	1,2
160	52	001	АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,5	1,9	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,5	1,9
161	53	001	АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	2,8	0,6	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	2,8	0,6
162	54	001	АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,9	1,5	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,9	1,5
163	55	001	АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	3,8	3,7	0,0	2,0	1,7	ПАО "МОЭК"	3,8	3,7	0,0	2,0	1,7
164	56	001	АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,7	1,7	0,0	1,0	0,7	ПАО "МОЭК"	1,7	1,7	0,0	1,0	0,7

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
165	57	001	АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,4	1,8	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,4	1,8
166	58	001	АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,2	2,0	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,2	2,0
167	59	001	АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,8	1,4	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,8	1,4
168	60	001	АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,1	3,1	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,1	3,1
169	61	001	АИТ № 8А Родионовская ул. 18	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,3	2,1	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,3	2,1
170	62	001	АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ПАО "МОЭК"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2
171	63	001	АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,5	1,6	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,5	1,6
172	64	001	АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	9,5	9,2	0,0	4,6	4,6	ПАО "МОЭК"	9,5	9,2	0,0	4,6	4,6
173	65	001	АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,4	1,8	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,4	1,8
174	66	001	АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,6	2,6	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,6	2,6
175	67	001	АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,0	2,2	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,0	2,2
176	68	001	АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,8	2,4	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	1,8	2,4
177	69	001	АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9
178	70	001	АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,1	3,9	0,0	1,8	2,2	ПАО "МОЭК"	4,1	3,9	0,0	1,8	2,2
179	71	001	АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,1	2,1	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,1	2,1
180	72	001	АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,2	2,0	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,2	2,0
181	73	001	АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,9	1,3	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	2,9	1,3
182	74	001	АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	7,7	7,5	0,0	2,9	4,6	ПАО "МОЭК"	7,7	7,5	0,0	2,9	4,6
183	75	001	АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	2,6	2,5	0,0	1,2	1,3	ПАО "МОЭК"	2,6	2,5	0,0	1,2	1,3
184	76	001	АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,3	1,0	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,3	1,0
185	77	001	АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,5	0,9	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,5	0,9
186	78	001	АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,5	0,6	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,5	0,6
187	79	001	АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,5	0,6	ПАО "МОЭК"	1,1	1,1	0,0	0,5	0,6
188	80	001	АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,3	1,0	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,3	1,0
189	81	001	АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7	ПАО "МОЭК"	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7
190	82	001	АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	0,8	3,4	ПАО "МОЭК"	4,3	4,2	0,0	0,8	3,4
191	83	001	АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	СЗАО	Куркино	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,2	2,1	ПАО "МОЭК"	3,4	3,4	0,0	1,2	2,1
192	151	001	ПК Больничный комплекс	ЗелАО	Крюково	ПАО "МОЭК"	2,2	2,1	0,0	0,0	2,1	ПАО "МОЭК"	2,2	2,1	0,0	0,0	2,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023					По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
193	152	001	Котельная роддома	ЗелАО	Савёлки	ПАО "МОЭК"	5,2	5,0	0,0	0,0	5,0	ПАО "МОЭК"	5,2	5,0	0,0	0,0	5,0
194	152	001	АИТ Хоспис	ЗелАО	Крюково	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	ПАО "МОЭК"	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
195	148	001	КТС "Солнечный городок"	ТАО	поселение Вороновское	Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Банка России	18,9	18,5	0,0	7,2	11,3	Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Банка России	18,9	18,5	0,0	7,2	11,3
196	153	056	Котельная АО "99 ЗАТО"	НАО	г.о. Щербинка	АО "99 ЗАТО"	5,4	5,3	0,0	2,7	2,5	АО "99 ЗАТО"	5,4	5,3	0,0	2,7	2,5
197	154	086	Котельная ЖК "Прима парк"	НАО	г.о. Щербинка	АО "ТЭП"	26,5	25,9	0,0	12,8	13,1	АО "ТЭП"	26,5	25,9	0,0	12,7	13,2
198	155	037	Котельная АО "НТЦ "Атлас"	СВАО	Марьина роща	АО "НТЦ "Атлас"	10,3	10,1	0,0	4,4	5,7	АО "НТЦ "Атлас"	10,3	10,1	0,0	4,4	5,7
199	156	100	Котельная Пансионата "Пахра"	ТАО	поселение Щаповское	АО "Дом.РФ"	7,8	7,6	0,0	1,2	6,5	АО "Дом.РФ"	7,8	7,6	0,0	1,2	6,5
200	157	070	Котельная Клинический санаторий "Валуево"	НАО	поселение Филимонковское	АО "КС "Валуево"	8,6	8,4	0,0	3,7	4,7	АО "КС "Валуево"	8,6	8,4	0,0	3,7	4,7
201	265	058	Котельная филиала ОК "Ватутинки"	НАО	поселение Десёновское	ФГБУ "ОК "Бор"	42,3	41,4	0,0	10,5	30,9	ФГБУ "ОК "Бор"	42,3	41,4	0,0	10,5	30,9
202	158	075	Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	ТАО	г.о. Троицк	ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9	ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9
203	159	005	Котельная ФГУП "РАДОН"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ФГУП «РАДОН»	17,0	13,9	4,1	7,7	6,2	ФГУП «РАДОН»	17,0	13,9	4,1	2,1	11,8
204	160	022	Котельная АО "НПП "Волна"	ЮАО	Нагорный	АО "НПП "Волна"	21,1	19,1	0,0	3,6	15,6	АО "НПП "Волна"	21,1	19,1	0,0	3,6	15,6
205	161	068	Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	НАО	поселение Сосенское	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	27,6	27,0	0,0	17,4	9,6	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	27,6	27,0	0,0	17,4	9,6
206	162	068	Котельная "ПСБ Коммунарка"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	12,9	10,5	0,0	3,3	7,3	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	12,9	10,5	0,0	3,3	7,3
207	163	000	Котельная д. Летово	НАО	поселение Сосенское	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	4,3	4,3	0,0	0,7	3,6	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	4,3	4,3	0,0	1,0	3,2
208	164	099	Котельная № 2 ООО "Декор"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Декор"	37,9	37,1	0,0	31,1	6,0	ООО "Декор"	37,9	37,1	0,0	31,9	5,1
209	165	062	Котельная ООО "Геруда"	НАО	поселение Московский	ООО "Геруда"	198,8	194,4	0,0	53,3	141,1	ООО "Геруда"	198,8	194,4	0,0	53,3	141,1
210	164	099	Котельная № 1 ООО "Декор"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Декор"	46,7	45,7	0,0	27,2	18,5	ООО "Декор"	46,7	45,7	0,0	28,6	17,0
211	166	089	Котельная АО "МЖК"	ЮВАО	Текстильщики	АО "Специализированный застройщик "Волжский парк"	20,1	13,1	5,0	6,7	6,4	АО "Специализированный застройщик "Волжский парк"	-	-	-	-	-
212	168	059	Котельная АО "Инвесттраст"	НАО	поселение Десёновское	ООО "ИС 1"	94,0	91,9	0,0	44,1	47,8	ООО "ИС 1"	94,0	91,9	0,0	56,2	35,8
213	169	082	Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	ЮЗАО	Котловка	НИЦ "Курчатовский Институт"	22,5	22,0	0,0	9,5	12,5	НИЦ "Курчатовский Институт"	22,5	22,0	0,0	9,5	12,5
214	170	047	Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	ЗАО	Кунцево	АО "КК ЖБИ № 9"	12,0	5,2	10,0	4,9	0,3	АО "КК ЖБИ № 9"	12,0	5,2	10,0	4,9	0,3
215	171	021	Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	ВАО	Соколиная Гора	ОАО "МЗ "Маяк"	11,0	8,0	4,3	2,4	5,5	ОАО "МЗ "Маяк"	11,0	8,0	4,3	2,4	5,5
216	94	052	Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	ЮВАО	Некрасовка	АО "Мосводоканал"	124,9	102,0	30,6	30,4	71,7	АО "Мосводоканал"	124,9	102,0	30,6	30,4	71,7
217	95	052	Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	ЮВАО	Печатники	АО "Мосводоканал"	78,5	56,5	31,0	12,7	43,8	АО "Мосводоканал"	78,5	56,5	31,0	12,7	43,8
218	173	081	Котельная КДК "Большевик"	САО	Беговой	Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД"	7,9	7,7	0,0	3,6	4,1	Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД"	7,9	7,7	0,0	3,6	4,1
219	174	026	Котельная АО "НИИР"	ВАО	Богородское	АО "НИИР"	12,0	11,7	0,0	1,6	10,1	АО "НИИР"	12,0	11,7	0,0	1,9	9,8

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
220	147	001	Котельная "Новомосковский Технопарк"	НАО	поселение Филимонковское	ОАО "Новомосковский технопарк"	42,8	41,7	0,0	11,5	30,2	ОАО "Новомосковский технопарк"	42,8	41,7	0,0	12,1	29,6
221	175	034	Котельная Пансионат "Чайка"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ООО "Визит-Москва"	2,5	2,5	0,0	1,2	1,3	ООО "Визит-Москва"	2,5	2,5	0,0	1,2	1,3
222	176	018	Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	СВАО	Отрадное	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	6,2	6,1	0,0	2,8	3,3	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	6,2	6,1	0,0	2,8	3,3
223	177	087	Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	ТАО	поселение Первомайское	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"	2,6	2,6	0,0	1,2	1,4	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"	2,4	2,4	0,0	1,2	1,2
224	178	020	Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	СВАО	Бабушкинский	ЗАО "Реформа Р.В.С."	4,1	4,0	0,0	2,0	2,0	ЗАО "Реформа Р.В.С."	4,1	4,0	0,0	2,0	2,0
225	179	045	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	ЮВАО	Нижегородский	ЗАО "РИСТОКА"	19,8	12,3	10,8	3,8	8,6	ЗАО "РИСТОКА"	19,8	12,3	10,8	3,8	8,6
226	180	043	Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	САО	Сокол	АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	67,4	65,9	0,0	13,8	52,1	АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	67,4	65,9	0,0	13,9	52,0
227	181	025	Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	ЦАО	Таганский	Московский филиал БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД	16,8	16,4	0,0	3,1	13,3	Московский филиал БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД	16,8	16,4	0,0	3,1	13,3
228	182	092	Котельная БЦ "Аврора"	ЦАО	Замоскворечье	ООО "Тепловик"	13,7	13,5	0,0	8,0	5,5	ООО "Тепловик"	13,7	13,5	0,0	8,0	5,5
229	183	065	Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Теплосервис"	10,0	9,8	0,0	6,2	3,6	ООО "Теплосервис"	10,0	9,8	0,0	6,2	3,6
230	184	065	Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Теплосервис"	12,0	11,8	0,0	9,0	2,8	ООО "Теплосервис"	12,0	11,8	0,0	9,0	2,8
231	185	055	Котельная АО "ТЭИК"	НАО	г.о. Щербинка	АО "ТЭИК"	20,6	20,3	0,0	10,7	9,5	АО "ТЭИК"	20,6	20,3	0,0	10,7	9,5
232	186	008	Центральная котельная ВДНХ	СВАО	Останкинский	АО "УТЭ ВДНХ"	100,0	98,3	0,0	39,8	58,5	АО "УТЭ ВДНХ"	100,0	98,3	0,0	39,8	58,5
233	187	029	Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	ЦАО	Басманный	ФГУП "ФТ-Центр"	1,1	1,0	0,0	0,6	0,4	ФГУП "ФТ-Центр"	1,1	1,0	0,0	0,6	0,4
234	188	000	Котельная ФГУП "ФТ-Центр"	САО	Восточное Дегунино	АО "Дом.РФ"	2,1	2,0	0,0	0,0	2,0	АО "Дом.РФ"	2,1	2,0	0,0	0,0	2,0
235	189	027	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	СЗАО	Куркино	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	7,1	6,9	0,0	2,2	4,7	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	7,1	6,9	0,0	2,2	4,7
236	190	066	АИТ № 1 Ясная ул., 10А	НАО	поселение Сосенское	ООО "ЭТК № 2"	3,0	2,9	0,0	2,1	0,9	ООО "ЭТК № 2"	3,0	2,9	0,0	2,1	0,9
237	191	066	АИТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	НАО	поселение Сосенское	ООО "ЭТК № 2"	5,4	5,2	0,0	3,3	1,9	ООО "ЭТК № 2"	5,4	5,2	0,0	3,3	1,9
238	192	066	АИТ № 3 Лазурная ул., 9 стр.1	НАО	поселение Сосенское	ООО "ЭТК № 2"	3,0	2,9	0,0	2,1	0,8	ООО "ЭТК № 2"	3,0	2,9	0,0	2,1	0,8
239	193	071	Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	ТАО	поселение Вороновское	ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"	4,6	4,5	0,0	1,0	3,5	ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"	4,6	4,5	0,0	1,0	3,5
240	194	030	Котельная ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	ЦАО	Красносельский	ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	36,0	18,2	26,0	5,8	12,4	ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	36,0	18,2	26,0	5,8	12,4
241	195	061	Производственная котельная № 10 АО "АК "Московский"	НАО	поселение Московский	АО "Агрокомбинат "Московский"	462,8	391,2	0,0	46,6	344,6	АО "Агрокомбинат "Московский"	-	-	-	-	-
242	196	051	Котельная АО "Дукс"	САО	Беговой	АО "ДУКС"	13,4	8,4	7,2	4,2	4,2	АО "ДУКС"	13,4	8,4	7,2	4,2	4,2
243	197	001	Котельная АО "Курорт "Михайловское"	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	АО "Курорт "Михайловское"	1,7	1,7	0,0	0,8	0,9	АО "Курорт "Михайловское"	1,7	1,7	0,0	0,8	0,9
244	198	001	Котельная ОАО "МАНП"	ТАО	поселение Вороновское	АО "МАНП"	1,8	1,8	0,0	1,3	0,5	АО "МАНП"	1,8	1,8	0,0	1,3	0,5
245	199	041	Котельная АО "НПО "Лианозовский	САО	Дмитровский	АО "НПО "ЛЭМЗ"	104,4	77,6	27,5	14,7	62,9	АО "НПО "ЛЭМЗ"	51,6	50,5	0,0	14,7	35,7

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
			электромеханический завод"														
246	200	013	Котельная АО "НПО МРТЗ"	ЗАО	Можайский	АО "НПО "МРТЗ"	105,9	103,4	0,0	22,2	81,1	АО "НПО "МРТЗ"	105,9	103,4	0,0	17,2	86,1
247	201	016	Котельная "Депо Москва-2 Ярославская"	СВАО	Алексеевский	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	21,0	8,7	5,2	3,1	5,6	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	21,0	8,7	5,2	3,1	5,6
248	202	016	Котельная депо им. Ильича	ЦАО	Пресненский	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	6,6	6,5	0,0	3,3	3,2	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	6,6	6,5	0,0	3,3	3,2
249	203	016	Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД"	ЦАО	Красносельский	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	26,0	25,6	0,0	4,3	21,2	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	26,0	25,6	0,0	4,3	21,2
250	204	011	Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	ЮАО	Нагатино-Садовники	АО "СКИМ"	17,1	16,7	0,0	4,9	11,8	АО "СКИМ"	17,1	16,7	0,0	4,9	11,8
251	205	000	Котельная АО "СМАК"	СВАО	Отрадное	АО "СМАК"	4,4	4,3	0,0	0,5	3,8	АО "СМАК"	4,4	4,3	0,0	0,5	3,8
252	206	093	Котельная ИП "Нижние котлы"	ЮАО	Нагорный	АО "УК ИП "Нижние котлы"	22,0	10,7	0,0	5,9	4,9	АО "УК ИП "Нижние котлы"	22,0	10,7	0,0	5,9	4,9
253	207	040	Котельная АО "ФПК"	ЦАО	Красносельский	АО "ФПК" (Пассажирское вагонное депо Москва - структурное подразделение Северо-Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания")	13,4	11,8	2,0	4,9	6,9	АО "ФПК" (Пассажирское вагонное депо Москва - структурное подразделение Северо-Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания")	13,4	11,8	2,0	4,6	7,3
254	89	006	Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	ЦАО	Тверской	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России	27,0	26,4	0,0	10,6	15,8	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России	27,0	26,4	0,0	10,6	15,8
255	208	000	Котельная Московское представительство Компании "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд"	ЦАО	Мещанский	Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" (Московское представительство в Российской Федерации)	2,3	2,3	0,0	1,2	1,0	Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд" (Московское представительство в Российской Федерации)	2,3	2,3	0,0	1,2	1,0
256	209	074	Котельная ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	ТАО	г.о. Троицк	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	5,2	5,0	0,0	1,9	3,1	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	5,2	5,0	0,0	1,9	3,2
257	95	052	Мини-ТЭС Курьяново	ЮВАО	Печатники	ООО "ЕФН ЭКО Сервис"	12,5	7,3	7,7	4,2	3,1	ООО "ЕФН ЭКО Сервис"	12,5	7,3	7,7	4,2	3,1
258	94	052	Мини-ТЭС Люберцы	ЮВАО	Некрасовка	ООО "ЕФН ЭКО Сервис"	25,4	22,4	1,4	6,3	16,1	ООО "ЕФН ЭКО Сервис"	25,4	22,4	1,4	6,3	16,1
259	1	001	Мусоросжигательный завод № 3	ЮАО	Бирюлёво Западное	ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"	79,1	71,7	0,0	21,5	50,2	ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"	79,1	71,7	0,0	21,5	50,2
260	212	049	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	НАО	поселение Филимонковское	КП "МЭД"	19,5	19,2	0,0	5,2	14,0	КП "МЭД"	19,5	19,2	0,0	5,2	14,0
261	263	049	АИТ Куркино	СЗАО	Куркино	КП "МЭД"	3,4	3,4	0,0	1,4	2,0	КП "МЭД"	3,4	3,4	0,0	1,4	2,0

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
262	213	049	Котельная ТСЖ "Покровский берег"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	КП "МЭД"	10,3	10,1	0,0	3,4	6,7	КП "МЭД"	10,3	10,1	0,0	3,4	6,7
263	214	049	Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	КП "МЭД"	3,3	3,2	0,0	1,1	2,1	КП "МЭД"	3,3	3,2	0,0	0,5	2,7
264	215	010	Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	СВАО	Ростокино	АО "Киностудия им. М. Горького"	9,1	8,8	0,0	3,6	5,3	АО "Киностудия им. М. Горького"	9,1	8,8	0,0	3,6	5,3
265	216	083	Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	ЮВАО	Лефортово	ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Росрезерва	2,6	2,5	0,0	1,2	1,3	ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Росрезерва	2,6	2,5	0,0	1,2	1,3
266	217	024	Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	СВАО	Останкинский	АО "Гознак" филиал-МТГ	8,5	8,4	0,0	2,4	6,0	АО "Гознак" филиал-МТГ	8,5	8,4	0,0	2,4	6,0
267	218	039	Котельная ООО КСЦ "Переделкино"	ЗАО	Ново-Переделкино	ООО КСЦ "Переделкино"	5,2	5,1	0,0	2,2	2,9	ООО КСЦ "Переделкино"	5,2	5,1	0,0	2,2	2,9
268	219	063	Котельная УНПБ "Теплый Стан"	НАО	поселение Мосрентген	НИТУ "МИСИС"	12,7	12,4	0,0	5,3	7,1	НИТУ "МИСИС"	12,7	12,4	0,0	5,2	7,2
269	93	004	Котельная АО "НИЦЭВТ"	ЮАО	Чертаново Центральное	АО "НИЦЭВТ"	100,0	97,8	0,0	27,7	70,1	АО "НИЦЭВТ"	100,0	97,8	0,0	27,7	70,1
270	220	001	Котельная п. д/о Плесково	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	ООО "Новое строительство"	3,1	3,0	0,0	1,6	1,5	ООО "Новое строительство"	3,1	3,0	0,0	1,6	1,5
271	221	009	Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	ЮЗАО	Южное Бутово	ОАО "Бутовский химический завод"	2,0	2,0	0,0	0,9	1,1	ОАО "Бутовский химический завод"	2,0	2,0	0,0	0,9	1,1
272	222	033	Котельная АО "Квант-Н"	СВАО	Алексеевский	АО "Квант-Н"	20,5	20,0	0,0	9,9	10,2	АО "Квант-Н"	20,5	20,0	0,0	9,9	10,2
273	224	000	Котельная ООО "Атлантика"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ООО "Виктория"	1,9	1,9	0,0	0,5	1,4	ООО "Виктория"	1,9	1,9	0,0	0,5	1,4
274	225	053	Котельная мкр. "Солнцево-парк"	НАО	поселение Внуковское	ООО "ГрадИнвест"	75,8	75,4	0,0	41,3	34,1	ООО "ГрадИнвест"	75,8	75,4	0,0	42,5	32,9
275	226	067	Котельная ООО "Источник"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Источник"	12,0	11,8	0,0	6,2	5,6	ООО "Источник"	12,0	11,8	0,0	6,2	5,6
276	227	044	Котельная БЦ "Переведенский"	ЦАО	Басманный	ООО "Нью Проперти"	7,5	7,3	0,0	3,3	4,0	ООО "Нью Проперти"	7,5	7,3	0,0	3,3	4,0
277	228	032	Котельная ООО "ППК Медная Фольга"	ЮАО	Нагорный	ООО "ППК Медная Фольга"	42,0	23,8	5,5	3,6	20,1	ООО "ППК Медная Фольга"	28,0	23,8	5,5	3,6	20,1
278	229	072	Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.)	ТАО	г.о. Троицк	МУП "Троицктеплоэнерго"	3,6	3,6	0,0	3,2	0,3	МУП "Троицктеплоэнерго"	0,6	0,6	0,0	0,5	0,1
279	231	060	Котельная "Град Московский"	НАО	поселение Московский	ООО "ТВС"	69,7	68,8	0,0	42,2	26,6	ООО "ТВС"	69,7	68,8	0,0	44,4	24,4
280	232	064	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	НАО	поселение Рязановское	ООО "ТСБ"	24,5	23,6	0,0	12,6	11,0	ООО "ТСБ"	24,5	23,6	0,0	12,6	11,0
281	116	001	Котельная № 2	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Теплоресурс" Д.У.	26,5	25,9	0,0	17,0	8,9	ООО "Теплоресурс" Д.У.	26,5	25,9	0,0	17,0	8,9
282	233	072	Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	ТАО	г.о. Троицк	МУП "Троицктеплоэнерго"	7,8	7,6	0,0	6,1	1,5	МУП "Троицктеплоэнерго"	2,3	2,2	0,0	2,0	0,2
283	234	072	Котельная Центральная	ТАО	г.о. Троицк	МУП "Троицктеплоэнерго"	187,5	181,6	0,0	131,0	50,6	МУП "Троицктеплоэнерго"	187,5	181,6	0,0	131,0	50,6
284	234	072	Котельная № 13	ТАО	г.о. Троицк	МУП "Троицктеплоэнерго"	15,5	15,0	0,0	5,1	9,9	МУП "Троицктеплоэнерго"	15,5	15,0	0,0	5,4	9,6
285	235	072	Котельная ул.Лагерная, 2б	ТАО	г.о. Троицк	МУП "Троицктеплоэнерго"	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	МУП "Троицктеплоэнерго"	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2
286	236	077	Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	ТАО	поселение Вороновское	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр минэкономразвития России"	21,5	21,1	0,0	9,7	11,4	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр минэкономразвития России"	21,5	21,1	0,0	9,7	11,4
287	149	054	Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	НАО	поселение Воскресенское	ФГАУ "ОК "Архангельское"	12,9	12,6	0,0	4,7	7,9	ФГАУ "ОК "Архангельское"	12,9	12,6	0,0	4,7	7,9
288	237	000	Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ФГУП "ЦНИИХМ"	27,5	26,9	0,0	14,1	12,9	ФГУП "ЦНИИХМ"	27,5	26,9	0,0	14,1	12,9

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
289	238	084	Котельная ФСО России	СЗАО	Строгино	ФСО России	5,2	5,0	0,0	1,7	3,3	ФСО России	5,2	5,0	0,0	1,7	3,3
290	90	007	Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ЗАО	Филёвский Парк	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	33,6	32,7	0,0	31,0	1,7	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	33,6	32,7	0,0	31,0	1,7
291	91	007	Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ЗАО	Филёвский Парк	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	28,0	27,2	0,0	24,8	2,5	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	28,0	27,2	0,0	24,8	2,5
292	92	007	Котельная Цех № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ЗАО	Филёвский Парк	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	334,0	289,1	14,7	91,6	197,5	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	334,0	289,1	14,7	91,6	197,5
293	240	049	Котельная Поперечный просек 17	ВАО	Сокольники	КП "МЭД"	12,0	11,7	0,0	2,5	9,3	КП "МЭД"	12,0	11,7	0,0	2,5	9,3
294	241	049	Котельная Институтский переулок 7	СВАО	Марьина роща	КП "МЭД"	19,5	19,0	0,0	10,3	8,7	КП "МЭД"	19,5	19,0	0,0	10,3	8,7
295	245	057	Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	ТАО	поселение Щаповское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	4,3	4,2	0,0	1,4	2,8	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	4,3	4,2	0,0	1,4	2,8
296	246	000	Котельная № 209 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2
297	247	057	Котельная № 210 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1
298	248	000	Котельная № 211 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
299	249	000	Котельная № 212 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	1,3	1,3	0,0	0,4	0,9	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	1,3	1,3	0,0	0,4	0,9
300	250	000	Котельная № 213 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	1,3	1,3	0,0	0,4	0,9	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	1,3	1,3	0,0	0,4	0,9
301	251	000	Котельная № 214 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
302	252	000	Котельная № 215 ВДО "Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2,4	2,3	0,0	0,4	2,0	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2,4	2,3	0,0	0,4	2,0
303	253	049	Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	ТАО	поселение Первомайское	КП "МЭД"	6,0	5,9	0,0	2,7	3,2	КП "МЭД"	10,0	3,9	0,0	2,7	1,3
304	254	000	Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА	НАО	поселение Десёновское	ФАУ МО РФ ЦСКА	8,6	8,4	0,0	4,9	3,5	ФАУ МО РФ ЦСКА	8,6	8,4	0,0	4,9	3,5
305	255	019	Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	ЗАО	Кунцево	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	84,0	82,2	0,0	23,5	58,6	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	84,0	82,2	0,0	23,5	58,6
306	256	001	Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	НАО	поселение Московский	ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	18,2	15,2	4,0	5,1	10,1	ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	18,2	15,2	4,0	5,1	10,1
307	257	076	Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	ТАО	поселение Киевский	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7
308	258	076	Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А)	ТАО	поселение Киевский	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7
309	259	076	Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А)	ТАО	поселение Киевский	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7
310	260	000	Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б)	ТАО	поселение Киевский	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	ООО "Энергия тепла"	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6
311	261	091	Котельная ДК «Сириус Парк»	ЮАО	Нагатино-Садовники	ООО "Сириус Тепло"	10,7	10,5	0,0	6,3	4,2	ООО "Сириус Тепло"	10,7	10,5	0,0	5,1	5,4
312	262	023	Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"	ЦАО	Пресненский	АО "Специализированный застройщик "Пресненский Вал 27"	3,1	3,0	0,0	0,4	2,6	АО "Специализированный застройщик "Пресненский Вал 27"	3,1	3,0	0,0	1,6	1,4
313	150	001	Котельная п. Воскресенское	НАО	поселение Воскресенское	ФГУП "Торговый дом "Кремлевский"	110,0	88,0	0,0	25,2	62,9	ФГУП "Торговый дом "Кремлевский"	90,0	88,0	0,0	25,2	62,9
314	303	000	Энергоцентр АО "Ангстрем-Т"	ЗелАО	Старое Крюково	АО "Ангстрем-Т"	37,9	37,0	0,0	16,2	20,8	АО "Ангстрем-Т"	37,9	37,0	0,0	20,1	16,8

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
315	304	000	Энергоцентр АПК "Московский"	НАО	поселение Московский	АО "Агрокомбинат "Московский"	62,8	61,4	0,0	20,3	41,2	АО "Агрокомбинат "Московский"	62,8	61,4	0,0	47,4	14,0
316	305	000	Энергоблок п. Газопровод (деловой центр)	НАО	поселение Сосенское	ООО "Газпром трансгаз Москва"	29,1	26,9	0,0	4,7	22,2	ООО "Газпром трансгаз Москва"	29,1	26,9	0,0	4,7	22,2
317	306	000	Энергоцентр ООО "СИНИКОН"	ТАО	г.о. Троицк	ООО "СИНИКОН"	8,6	8,4	0,0	0,7	7,7	ООО "СИНИКОН"	8,6	8,4	0,0	0,7	7,7
318	307	000	Энергоцентр ООО "Вороновский завод по производству солода"	ТАО	поселение Вороновское	ООО "АВАНГАРД-АГРО-Тула"	9,9	8,6	1,6	2,4	6,1	ООО "АВАНГАРД-АГРО-Тула"	9,9	6,5	1,6	1,6	5,0
319	308	000	Энергоцентр ООО "Нетканые Материалы"	ТАО	поселение Роговское	ООО "Нетканика"	3,9	3,8	0,0	3,6	0,2	ООО "Нетканика"	3,9	3,8	0,0	3,6	0,2
320	309	000	Энергоцентр ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"	ТАО	поселение Клёновское	ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"	10,9	9,2	2,2	2,8	6,4	ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"	10,9	9,2	2,2	2,8	6,4
321	310	000	Энергоцентр Группа компаний "Бородино"	ЦАО	Красносельский	Группа компаний "Бородино"	10,3	10,1	0,0	6,3	3,8	Группа компаний "Бородино"	10,3	10,1	0,0	6,3	3,8
322	311	000	Энергоцентр ООО "Морская свежесть-НК"	СВАО	Отрадное	ООО "Морская свежесть-НК"	11,3	8,5	3,8	3,4	5,1	ООО "Морская свежесть-НК"	11,3	8,5	3,8	0,3	8,2
323	312	000	Энергоцентр ООО "Хант-Холдинг" (Территория 1)	ЮАО	Нагатино-Садовники	ООО "Хант-Холдинг"	8,6	8,4	0,0	7,0	1,4	ООО "Хант-Холдинг"	5,2	5,0	0,0	3,9	1,1
324	313	000	Энергоцентр РЦ "Бутово"	НАО	поселение Сосенское	ОАО "Новый Импульс - Центр"	11,1	10,2	1,0	1,7	8,5	ОАО "Новый Импульс -Центр"	11,1	10,2	1,0	1,7	8,5
325	314	000	Энергоцентр АО "Бизнес Центр на Спасской"	ЦАО	Басманный	АО "Бизнес Центр на Спасской"	1,0	1,0	0,0	0,9	0,0	АО "Бизнес Центр на Спасской"	1,8	1,7	0,0	0,9	0,8
326	316	000	ЭК "Тушинский комплекс "Лента"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	Тушинский комплекс "Лента"	5,8	5,6	0,0	4,4	1,2	Тушинский комплекс "Лента"	5,8	5,6	0,0	4,4	1,2
327	317	000	ЭК "Центральное Таможенное управление"	ЦАО	Красносельский	Центральное Таможенное управление	6,2	6,0	0,0	2,9	3,1	Центральное Таможенное управление	6,2	6,0	0,0	1,8	4,2
328	318	000	ЭК ООО "Риотекс"	ЮВАО	Нижегородский	ООО "РИОТЭКС"	5,8	5,6	0,0	0,5	5,1	ООО "РИОТЭКС"	5,8	5,6	0,0	0,5	5,1
329	319	000	Котельная ФГУП МОКБ "МАРС"	ЦАО	Тверской	ФГУП МОКБ "МАРС"	3,8	3,7	0,0	1,3	2,4	ФГУП МОКБ "МАРС"	3,8	3,7	0,0	1,7	2,0
330	321	000	Котельная ОАО "Пресненский машиностроительный завод"	ЦАО	Пресненский	ОАО "Пресненский машиностроительный завод"	8,7	8,6	0,0	4,4	4,2	ОАО "Пресненский машиностроительный завод"	8,7	8,6	0,0	3,0	5,6
331	322	000	Котельная БЦ "Тверской"	ЦАО	Тверской	ООО "Нью Проперти"	0,6	0,6	0,0	0,2	0,3	ООО "Нью Проперти"	0,6	0,6	0,0	0,2	0,3
332	323	000	Котельная ОАО "ГосНИИсинтезбелок"	ЦАО	Таганский	ОАО "ГосНИИсинтезбелок"	1,7	1,6	0,0	0,6	1,0	ОАО "ГосНИИсинтезбелок"	1,7	1,6	0,0	0,6	1,0
333	324	000	Котельная № 1 ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко"	ЦАО	Таганский	ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко"	1,5	1,5	0,0	1,1	0,4	ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко"	1,5	1,5	0,0	1,1	0,4
334	325	000	Котельная № 2 ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко"	ЦАО	Таганский	ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко"	2,8	2,7	0,0	1,0	1,7	ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко"	2,8	2,7	0,0	1,0	1,7
335	327	000	Котельная ГУПФ РФ №10 по г.Москве и МО	ЦАО	Басманный	ГУПФ РФ №10 по г.Москве и МО	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3	ГУПФ РФ №10 по г.Москве и МО	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
336	328	000	Котельная ОАО "ММУ Центроэлектромонтаж"	ЦАО	Басманный	ОАО "ММУ Центроэлектромонтаж"	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	ОАО "ММУ Центроэлектромонтаж"	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
337	330	000	Котельная ООО "Промышленная финансовая компания АСКОР"	ЦАО	Таганский	ООО "Промышленная финансовая компания АСКОР"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2	ООО "Промышленная финансовая компания АСКОР"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2
338	331	000	Котельная ООО "Воронцовский клуб"	ЦАО	Таганский	ООО "Воронцовский клуб"	4,8	3,8	1,3	0,6	3,3	ООО "Воронцовский клуб"	4,8	3,8	1,3	0,6	3,3
339	334	000	Котельная ЗАО "ИНФОКОМ"	ЦАО	Замоскворечье	ЗАО "ИНФОКОМ"	4,0	3,9	0,0	1,0	2,9	ЗАО "ИНФОКОМ"	4,0	3,9	0,0	1,0	2,9

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
340	335	000	Котельная ГУ УВО при УВД по ЦАО города Москвы	ЦАО	Красносельский	УВО при УВД по ЦАО г. Москвы	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	УВО при УВД по ЦАО г. Москвы	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
341	337	000	Котельная ОАО МТЗ "ТРАНСМАШ"	ЦАО	Тверской	ОАО МТЗ "ТРАНСМАШ"	5,0	4,9	0,0	2,5	2,4	ОАО МТЗ "ТРАНСМАШ"	5,0	4,9	0,0	2,5	2,4
342	338	000	Котельная ЗАО "МИШЕЛИН-95 Б"	ЦАО	Тверской	ЗАО "МИШЕЛИН-95 Б"	3,0	2,3	1,0	0,4	1,9	ЗАО "МИШЕЛИН-95 Б"	1,3	1,3	0,0	0,6	0,6
343	339	000	Котельная ГОУ ВПО "РГГУ"	ЦАО	Тверской	ГОУ ВПО "РГГУ"	6,9	6,8	0,0	4,2	2,6	ГОУ ВПО "РГГУ"	6,9	6,8	0,0	4,2	2,6
344	341	000	Котельная ООО "Арма АЗ"	ЦАО	Басманный	ООО "Арма АЗ"	13,5	11,9	2,0	3,4	8,5	ООО "Арма АЗ"	13,5	11,9	2,0	1,7	10,2
345	343	000	Котельная ОАО "Плутон"	ЦАО	Басманный	ОАО "Плутон"	34,4	30,9	4,0	3,4	27,6	ОАО "Плутон"	34,4	30,9	4,0	3,4	27,6
346	344	000	Котельная ООО "Сандуновские бани"	ЦАО	Мещанский	ООО "Сандуновские бани"	3,5	3,5	0,0	1,9	1,5	ООО "Сандуновские бани"	3,5	3,5	0,0	1,9	1,5
347	345	000	Котельная Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына	ЦАО	Таганский	Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына	2,6	2,6	0,0	0,4	2,2	Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына	2,6	2,6	0,0	0,4	2,1
348	346	000	Котельная ООО "ТАРИНА"	ЦАО	Таганский	ООО "ТАРИНА"	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	ООО "ТАРИНА"	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6
349	348	000	Котельная Московский МЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	ЦАО	Таганский	Филиал ММЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	4,8	4,1	1,0	1,2	2,9	Филиал ММЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	4,8	4,1	1,0	1,2	2,9
350	349	000	Котельная ЗАО "Диапазон"	ЦАО	Таганский	ЗАО "Диапазон"	2,8	2,7	0,0	0,9	1,8	ЗАО "Диапазон"	2,8	2,7	0,0	0,9	1,8
351	350	000	Котельная ГУ "Автобаза КС РФ"	ЦАО	Пресненский	ГУ "Автобаза КС РФ"	2,2	2,2	0,0	1,4	0,8	ГУ "Автобаза КС РФ"	2,2	2,2	0,0	1,4	0,8
352	351	000	Котельная ООО "Коммерческая недвижимость"	ЦАО	Замоскворечье	ООО Коммерческая недвижимость (Филиал ОАО АКБ "ЮГРА")	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ООО Коммерческая недвижимость (Филиал ОАО АКБ "ЮГРА")	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
353	352	000	Котельная ФГБОУ ВПО МГСУ	ЦАО	Басманный	ФГБОУ ВПО МГСУ	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	ФГБОУ ВПО МГСУ	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0
354	353	000	Котельная ООО "МЭДОКС"	ЦАО	Мещанский	ООО "МЭДОКС"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	ООО "МЭДОКС"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
355	354	000	Котельная ООО "АЛВИСЕ"	ЦАО	Басманный	ООО "АЛВИСЕ"	1,3	1,3	0,0	0,2	1,1	ООО "АЛВИСЕ"	1,3	1,3	0,0	0,2	1,1
356	356	000	Котельная ОАО "ВНИИавтогенмаш"	ЦАО	Таганский	ОАО "ВНИИавтогенмаш"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,1	ОАО "ВНИИавтогенмаш"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,1
357	357	000	Котельная ГП Экспериментальный оптико-механический завод	ЦАО	Таганский	ГП Экспериментальный оптико-механический завод	1,1	1,1	0,0	0,4	0,7	ГП Экспериментальный оптико-механический завод	1,1	1,1	0,0	0,4	0,7
358	358	000	Котельная ООО "ФСК Евро-Старт"	ЦАО	Замоскворечье	ООО "ФСК Евро-Старт"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ООО "ФСК Евро-Старт"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3
359	359	000	Котельная ОАО "Фабрика технических бумаг "ОКТЯБРЬ"	ЦАО	Басманный	ОАО "Фабрика технических бумаг "ОКТЯБРЬ"	4,8	4,2	0,7	0,4	3,9	ОАО "Фабрика технических бумаг "ОКТЯБРЬ"	4,8	4,2	0,7	0,4	3,9
360	360	000	Котельная ОАО фирма "ПСМ"	ЦАО	Пресненский	ОАО фирма "ПСМ"	1,8	1,8	0,0	0,8	1,0	ОАО фирма "ПСМ"	1,8	1,8	0,0	0,8	1,0
361	361	000	Котельная ООО "Интур-Ренессанс"	ЦАО	Мещанский	ООО "Интур-Ренессанс"	2,3	1,0	1,9	0,0	1,0	ООО "Интур-Ренессанс"	2,3	1,0	1,9	0,0	1,0
362	363	000	Котельная ООО Фирма "Алеко"	ЦАО	Басманный	ООО Фирма "Алеко"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3	ООО Фирма "Алеко"	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4
363	364	000	Котельная ООО "МВК Эстейт"	ЦАО	Басманный	ООО "МВК Эстейт"	4,8	4,0	1,0	0,6	3,4	ООО "МВК Эстейт"	4,8	4,0	1,0	0,6	3,4
364	365	000	Котельная ФГУ НИИ РИНКЦЭ	ЦАО	Пресненский	ФГУ НИИ РИНКЦЭ	1,2	1,0	0,3	0,3	0,7	ФГУ НИИ РИНКЦЭ	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2
365	366	000	Котельная ОАО "ВНИИРТ"	ЦАО	Басманный	ОАО "ВНИИРТ"	13,2	11,6	2,0	2,1	9,5	ОАО "ВНИИРТ"	13,2	11,6	2,0	2,1	9,5
366	367	000	Котельная ОАО "Станкорос"	ЦАО	Басманный	ОАО "Станкорос"	1,8	1,7	0,0	1,2	0,5	ОАО "Станкорос"	1,8	1,7	0,0	1,2	0,5
367	368	000	Котельная ООО "Юнилевер Русь"	ЦАО	Басманный	ООО "Юнилевер Русь"	13,9	13,5	0,0	0,0	13,5	ООО "Юнилевер Русь"	13,9	13,5	0,0	0,0	13,5
368	372	000	Котельная ОАО "Большевичка"	ЦАО	Красносельский	ОАО "Большевичка"	2,6	1,4	1,6	0,3	1,1	ОАО "Большевичка"	2,5	1,4	1,6	0,3	1,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
369	373	000	Котельная ОАО "Универмаг МСК"	ЦАО	Красносельский	ОАО "Универмаг МСК"	1,5	1,5	0,0	0,5	1,0	ОАО "Универмаг МСК"	1,5	1,5	0,0	0,7	0,8
370	374	000	Котельная ОАО "МАРС"	ЦАО	Таганский	ОАО "МАРС"	4,8	4,7	0,0	2,2	2,5	ОАО "МАРС"	4,8	4,7	0,0	0,0	4,7
371	376	000	Котельная АО "НИКИЭТ"	ЦАО	Красносельский	АО "НИКИЭТ"	7,6	7,4	0,0	3,2	4,2	АО "НИКИЭТ"	7,6	7,4	0,0	3,2	4,2
372	377	000	Котельная ООО "Эрикон-М"	ЦАО	Басманный	ООО "Эрикон-М"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2	ООО "Эрикон-М"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2
373	378	000	Котельная ИПМ РАН	ЦАО	Тверской	ИПМ им. М.В. Келдыша РАН	1,2	1,2	0,0	0,4	0,7	ИПМ им. М.В. Келдыша РАН	1,2	1,2	0,0	0,4	0,7
374	379	000	Котельная ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева	ЦАО	Тверской	ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева	5,0	4,9	0,0	2,5	2,4	ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева	5,0	4,9	0,0	2,5	2,4
375	380	000	Котельная НТЦ "Система"	ЦАО	Красносельский	НТЦ "Система"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3	НТЦ "Система"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
376	381	000	Котельная ЗАО "Яуза Риелти"	ЦАО	Басманный	ЗАО "Яуза Риелти"	5,2	5,0	0,0	3,9	1,2	ЗАО "Яуза Риелти"	5,2	5,0	0,0	3,9	1,2
377	382	000	Котельная Пекарня (кофейня) "Три пирога"	ЦАО	Арбат	Пекарня (кофейня) "Три пирога"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	Пекарня (кофейня) "Три пирога"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
378	383	000	Котельная ФГУП ГСПИ - РТВ	ЦАО	Таганский	ФГУП ГСПИ - РТВ	1,5	1,5	0,0	1,0	0,5	ФГУП ГСПИ - РТВ	1,5	1,5	0,0	0,7	0,7
379	384	000	Котельная БЦ "Stendhal"	ЦАО	Красносельский	Компания New Life Group	16,8	16,5	0,0	1,2	15,3	Компания New Life Group	6,5	6,3	0,0	1,2	5,1
380	386	000	Котельная ТД "Дружба"	ЦАО	Тверской	ТД "Дружба" Представительство центра развития торговли и управления инвестициями в Европу	3,1	3,0	0,0	0,9	2,1	ТД "Дружба" Представительство центра развития торговли и управления инвестициями в Европу	3,1	3,0	0,0	0,9	2,1
381	387	000	Котельная ФБУ ИЗ 77/2 УФСИН России	ЦАО	Тверской	ФБУ ИЗ 77/2 УФСИН России по Москве	9,9	9,7	0,0	7,4	2,4	ФБУ ИЗ 77/2 УФСИН России по Москве	9,9	9,7	0,0	3,9	5,9
382	388	000	Котельная № 1 ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	ЦАО	Басманный	ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	1,8	1,7	0,0	0,6	1,2	ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	1,8	1,7	0,0	0,6	1,2
383	389	000	Котельная № 2 ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	ЦАО	Басманный	ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	2,5	2,5	0,0	0,8	1,7	ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	2,5	2,5	0,0	0,8	1,7
384	390	000	Котельная ЗАО "Синус"	ЦАО	Тверской	ЗАО "Синус"	1,4	1,3	0,0	0,5	0,8	ЗАО "Синус"	1,4	1,3	0,0	0,4	1,0
385	391	000	Котельная ООО КК "Торговый дом"	ЦАО	Мещанский	ООО КК "Торговый дом"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	ООО КК "Торговый дом"	0,6	0,6	0,0	0,5	0,1
386	393	000	Котельная ООО "Константа - XXI"	ЦАО	Тверской	ООО "Константа - XXI"	2,3	2,3	0,0	1,1	1,1	ООО "Константа - XXI"	2,3	2,3	0,0	1,1	1,1
387	394	000	Котельная ФГУП "ВНИИА"	ЦАО	Тверской	ФГУП "ВНИИА"	17,2	16,9	0,0	5,5	11,4	ФГУП "ВНИИА"	17,2	16,9	0,0	5,5	11,4
388	395	000	Котельная ООО "Честертон"	ЦАО	Басманный	ООО "Честертон"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ООО "Честертон"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2
389	396	000	Котельная ОАО "Аэробус"	ЦАО	Замоскворечье	ОАО "Аэробус"	0,9	0,9	0,0	0,6	0,3	ОАО "Аэробус"	2,2	2,2	0,0	0,6	1,6
390	397	000	Котельная ЗАО "Московский цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре"	ЦАО	Тверской	ЗАО "Московский цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре"	3,0	2,9	0,0	0,8	2,2	ЗАО "Московский цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре"	3,0	2,9	0,0	0,8	2,2
391	398	000	Котельная ЗАО "Корона"	ЦАО	Тверской	ЗАО "Корона"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	ЗАО "Корона"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0
392	399	000	Котельная № 2 ОАО "РОТ ФРОНТ"	ЦАО	Замоскворечье	ОАО "РОТ ФРОНТ"	18,0	13,7	6,0	7,9	5,7	ОАО "РОТ ФРОНТ"	18,0	13,7	6,0	13,5	0,1
393	400	000	Котельная ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница"	ЦАО	Якиманка	ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница"	24,0	23,6	0,0	11,1	12,5	ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница"	24,0	23,6	0,0	11,1	12,5
394	402	000	Котельная АООТ ОКА	ЦАО	Замоскворечье	АООТ ОКА (Химчистка)	1,2	1,2	0,0	0,4	0,7	АООТ ОКА (Химчистка)	1,2	1,2	0,0	0,4	0,7
395	403	0	Котельная Эстейт Инвест УК ЗАОД.У. ЗПИФ недвижимости "Берсеньевский"	ЦАО	Якиманка	Эстейт Инвест УК ЗАОД.У. ЗПИФ недвижимости "Берсеньевский"	13,4	13,1	0,0	4,8	8,3	Эстейт Инвест УК ЗАОД.У. ЗПИФ недвижимости "Берсеньевский"	13,4	13,1	0,0	4,8	8,3
396	404	000	Котельная ООО "Анадоли"	ЦАО	Таганский	ООО Анадоли	1,0	1,0	0,0	0,4	0,6	ООО Анадоли	1,0	1,0	0,0	0,2	0,8

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
397	405	000	Котельная Посольства Великобритании и Северной Ирландии	ЦАО	Арбат	Посольство Великобритании и Северной Ирландии	1,7	1,6	0,0	1,3	0,4	Посольство Великобритании и Северной Ирландии	1,7	1,6	0,0	1,3	0,4
398	406	000	Котельная ООО "Новый Эрмитаж"	ЦАО	Пресненский	ООО Новый Эрмитаж	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	ООО Новый Эрмитаж	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
399	407	000	Котельная ЗАО Управляющая компания "Корона"	ЦАО	Красносельский	ЗАО Управляющая компания "Корона" Д.У. ЗПИФ недвижимости "ОМЕГА-3"	2,3	2,3	0,0	1,8	0,5	ЗАО Управляющая компания "Корона" Д.У. ЗПИФ недвижимости "ОМЕГА-3"	1,6	1,6	0,0	1,2	0,4
400	408	000	Котельная ТСЖ "Зачатьевский -19"	ЦАО	Хамовники	ТСЖ "Зачатьевский -19"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,6	ТСЖ "Зачатьевский -19"	0,8	0,8	0,0	0,1	0,7
401	410	000	Котельная ООО "Проперти Менеджмент"	ЦАО	Басманный	Ист-Энд Проперти Менеджмент Кампани ООО	6,8	6,7	0,0	1,4	5,3	Ист-Энд Проперти Менеджмент Кампани ООО	6,8	6,7	0,0	1,4	5,3
402	411	000	Котельная ГУП "КОФ"	ЦАО	Таганский	КОФ ГУП	4,4	4,3	0,0	0,0	4,3	КОФ ГУП	4,4	4,3	0,0	0,0	4,3
403	413	000	Котельная № 2 ГУП "МОСГОРТРАНС"	ЦАО	Таганский	ГУП "Мосгортранс"	13,0	9,9	4,2	0,0	9,9	ГУП "Мосгортранс"	13,0	9,9	4,2	0,0	9,9
404	414	000	Котельная АО "Московский шелк"	ЦАО	Хамовники	АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК"	5,2	5,1	0,0	2,8	2,4	АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК"	5,2	5,1	0,0	2,8	2,4
405	415	000	Котельная БЦ "Красносельский"	ЦАО	Красносельский	УФЕНОСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД КОО	2,3	2,3	0,0	1,7	0,6	УФЕНОСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД КОО	2,3	2,3	0,0	1,7	0,6
406	416	000	Котельная ОАО "МАЗД"	САО	Хорошёвский	ОАО "МАЗД"	4,4	3,6	1,0	0,9	2,8	ОАО "МАЗД"	4,4	3,6	1,0	0,9	2,8
407	417	000	Котельная ОАО "РСК "МиГ"	САО	Беговой	ОАО "РСК "МиГ"	51,3	50,0	0,0	8,4	41,6	ОАО "РСК "МиГ"	51,3	50,0	0,0	0,0	50,0
408	418	000	Котельная ОАО "АВЭКС"	САО	Беговой	ОАО "АВЭКС"	3,5	3,4	0,0	0,9	2,5	ОАО "АВЭКС"	-	-	-	-	-
409	420	000	Котельная ОАО "Машиностроение и гидравлика"	САО	Савёловский	ОАО "Машиностроение и гидравлика"	21,4	20,9	0,0	5,7	15,2	ОАО "Машиностроение и гидравлика"	21,4	20,9	0,0	5,7	15,2
410	421	000	Котельная ОАО "ДСК-1"	САО	Хорошёвский	АО "ДСК-1"	21,9	16,0	8,3	4,8	11,2	АО "ДСК-1"	21,9	16,0	8,3	4,8	11,2
411	422	000	Котельная № 1 ОАО НПО "Наука"	САО	Беговой	ОАО НПО "НАУКА"	5,4	5,3	0,0	3,7	1,6	ОАО НПО "НАУКА"	5,4	5,3	0,0	3,7	1,6
412	423	000	Котельная ОАО "АУРАТ"	САО	Головинский	ОАО "АУРАТ"	42,7	36,6	7,8	7,3	29,3	ОАО "АУРАТ"	42,7	36,6	7,8	7,3	29,3
413	424	000	Котельная ООО "Северная заря"	САО	Головинский	ООО "Северная заря"	13,5	13,3	0,0	0,0	13,3	ООО "Северная заря"	13,5	13,3	0,0	0,0	13,3
414	425	000	Котельная ООО "Вито-Сокол"	САО	Сокол	ООО "Вито-Сокол"	0,6	0,6	0,0	0,1	0,5	ООО "Вито-Сокол"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
415	426	000	Котельная ОАО "Косметическое Объединение "Свобода"	САО	Савёловский	ОАО "Косметическое Объединение "Свобода"	42,3	37,6	6,5	5,4	32,3	ОАО "Косметическое Объединение "Свобода"	42,3	37,6	6,5	5,4	32,3
416	427	000	Котельная ОАО "Владыкинский механический завод"	САО	Бескудниковский	ОАО "Владыкинский механический завод"	6,0	5,9	0,0	2,9	2,9	ОАО "Владыкинский механический завод"	6,0	5,9	0,0	2,9	2,9
417	428	000	Котельная ОАО "Лианозовский молочный комбинат"	САО	Восточное Дегунино	ОАО "Лианозовский молочный комбинат"	55,8	44,7	15,0	21,1	23,7	ОАО "Лианозовский молочный комбинат"	55,8	44,7	15,0	21,1	23,7
418	429	000	Котельная ОАО "ММЗ "АВАНГАРД"	САО	Войковский	ОАО "ММЗ "АВАНГАРД"	47,9	40,9	9,0	10,3	30,6	ОАО "ММЗ "АВАНГАРД"	45,8	38,8	9,0	10,3	28,5
419	430	000	Котельная ООО "БФТ ДИАНА-2"	САО	Коптево	ООО "БФТ ДИАНА-2"	1,4	1,3	0,0	0,7	0,7	ООО "БФТ ДИАНА-2"	1,4	1,3	0,0	0,7	0,7
420	431	000	Котельная ОАО "Мясопром-Коровино"	САО	Западное Дегунино	ОАО "Мясопром-Коровино"	11,7	8,5	4,4	5,8	2,8	ОАО "Мясопром-Коровино"	11,7	8,5	4,4	5,8	2,8
421	433	000	Котельная ОАО "Экспохлеб"	САО	Ховрино	ОАО "Экспохлеб"	1,3	1,3	0,0	0,9	0,3	ОАО "Экспохлеб"	1,3	1,3	0,0	0,9	0,3
422	434	000	Котельная ООО "Акваспорт"	САО	Войковский	ООО "Акваспорт"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3	ООО "Акваспорт"	0,8	0,8	0,0	0,3	0,4
423	435	000	Котельная Филиал 1-й троллейбусный парк ГУП "Мосгортранс"	САО	Сокол	ГУП "Мосгортранс"	3,4	3,3	0,0	1,7	1,6	ГУП "Мосгортранс"	3,4	3,3	0,0	1,7	1,6

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
424	436	000	Котельная ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	САО	Сокол	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	10,7	9,5	1,5	8,1	1,4	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	10,7	9,5	1,5	8,1	1,4
425	437	000	Котельная ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН"	САО	Левобережный	ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН"	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН"	-	-	-	-	-
426	438	000	Котельная АО "ВНИИХТ" ОХТЗ	САО	Головинский	АО "ВНИИХТ"	20,5	12,2	1,8	1,9	10,3	АО "ВНИИХТ"	20,5	12,2	1,8	1,9	10,3
427	440	000	Котельная ОАО "МАРМА"	САО	Коптево	ОАО "МАРМА"	7,9	7,8	0,0	2,2	5,6	ОАО "МАРМА"	7,9	7,8	0,0	2,2	5,6
428	441	000	Котельная ОАО "МПО им.И.Румянцева"	САО	Беговой	ОАО "МПО им.И.Румянцева"	13,0	11,0	2,5	0,0	11,0	ОАО "МПО им.И.Румянцева"	13,0	11,0	2,5	0,0	11,0
429	442	000	Котельная ООО "УСПЕХ-7"	САО	Бескудниковский	ООО "УСПЕХ-7"	1,3	0,8	0,7	0,7	0,1	ООО "УСПЕХ-7"	1,3	0,8	0,7	0,7	0,1
430	443	000	Котельная ООО "Сервис-Сфера"	САО	Ховрино	ООО "Сервис-Сфера"	1,2	1,2	0,0	0,8	0,4	ООО "Сервис-Сфера"	1,2	1,2	0,0	0,4	0,8
431	444	000	Котельная ООО "Чайка"	САО	Аэропорт	ООО "Чайка"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,5	ООО "Чайка"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,5
432	445	000	Котельная ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"	САО	Коптево	ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"	1,8	1,1	1,0	0,0	1,1	ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"	1,8	1,1	1,0	0,0	1,1
433	446	000	Котельная ЗАО "Хлебозавод №18"	САО	Аэропорт	ЗАО "Хлебозавод №18"	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	ЗАО "Хлебозавод №18"	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
434	447	000	Котельная ОАО НПП "Радий"	САО	Аэропорт	ОАО НПП "Радий"	37,8	36,9	0,0	0,0	36,9	ОАО НПП "Радий"	37,8	36,9	0,0	0,0	36,9
435	450	000	Котельная ОДП и ПП ОАО "Моспищестрой"	САО	Головинский	ОДП и ПП ОАО "Моспищестрой"	8,5	7,7	0,8	1,7	6,0	ОДП и ПП ОАО "Моспищестрой"	8,5	7,7	0,8	1,0	6,7
436	451	000	Котельная ОАО "Северное сияние +"	САО	Головинский	ОАО "Северное сияние +"	9,9	9,7	0,0	2,4	7,3	ОАО "Северное сияние +"	9,9	9,7	0,0	2,4	7,3
437	452	000	Котельная ЗАО "Норт Карго"	САО	Хорошёвский	ЗАО "Норт Карго"	2,2	2,2	0,0	1,5	0,7	ЗАО "Норт Карго"	4,5	4,4	0,0	1,5	3,0
438	453	000	Котельная ЗАО ПТФ "Кулон"	САО	Савёловский	ЗАО ПТФ "Кулон"	3,6	3,5	0,0	1,7	1,8	ЗАО ПТФ "Кулон"	3,6	3,5	0,0	1,7	1,8
439	454	000	Котельная ЗАО "Лираль-Ложистик"	САО	Войковский	ЗАО "Лираль-Ложистик"	0,8	0,7	0,0	0,5	0,3	ЗАО "Лираль-Ложистик"	0,8	0,7	0,0	0,5	0,3
440	455	000	Котельная № 1 ОАО "Русский продукт"	САО	Войковский	ОАО "Русский продукт"	2,6	2,5	0,0	1,0	1,5	ОАО "Русский продукт"	2,6	2,5	0,0	1,0	1,5
441	456	000	Котельная Управление ГУП "МосГаз"	САО	Войковский	Управление ГУП "МосГаз"	2,5	2,4	0,0	1,3	1,1	Управление ГУП "МосГаз"	2,5	2,4	0,0	1,8	0,6
442	457	000	Котельная ООО "Грэнит"	САО	Головинский	ООО "Грэнит"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ООО "Грэнит"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
443	459	000	Котельная ООО Фирма "РЕЛМАР"	САО	Дмитровский	ООО Фирма "РЕЛМАР"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,4	ООО Фирма "РЕЛМАР"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
444	460	000	Котельная ФГУП "НПП "Дельта"	САО	Коптево	ФГУП "НПП "Дельта"	7,8	7,7	0,0	3,7	4,0	ФГУП "НПП "Дельта"	7,8	7,7	0,0	3,7	4,0
445	461	000	Котельная ОАО "Авиационная компания им. Ильюшина"	САО	Хорошёвский	ПАО "ИЛ"	8,7	8,5	0,0	0,0	8,5	ПАО "ИЛ"	8,7	8,5	0,0	0,0	8,5
446	463	000	Котельная ООО ПФ "Лихоборы"	САО	Головинский	ООО ПФ "Лихоборы"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7	ООО ПФ "Лихоборы"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7
447	464	000	Котельная Локомотивное депо "Лихоборы"	САО	Коптево	Локомотивное депо "Лихоборы" Московско-Куркского отделения МЖД филиал ОАО "РЖД"	8,7	3,8	3,6	0,1	3,7	Локомотивное депо "Лихоборы" Московско-Куркского отделения МЖД филиал ОАО "РЖД"	8,7	3,8	3,6	0,1	3,7
448	466	000	Котельная АО "ПО" Пресса - 1"	САО	Беговой	ОАО "ПО" Пресса - 1"	22,2	21,8	0,0	6,8	15,0	ОАО "ПО" Пресса - 1"	22,2	21,8	0,0	6,8	15,0
449	467	000	Котельная Т.Д. Капитолий (Ашан)	САО	Левобережный	Т.Д. Капитолий	5,2	5,0	0,0	2,2	2,8	Т.Д. Капитолий	5,2	5,0	0,0	2,2	2,8
450	468	000	Котельная ОАО "Прогресс-Электро"	САО	Тимирязевский	ОАО "Прогресс-Электро"	3,0	2,9	0,0	0,9	2,1	ОАО "Прогресс-Электро"	3,0	2,9	0,0	0,9	2,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
451	469	000	Котельная ЗАО "Хлебозавод № 24"	САО	Сокол	ЗАО "Хлебозавод № 24"	2,0	1,5	0,0	0,0	1,5	ЗАО "Хлебозавод № 24"	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
452	471	000	Котельная Локомотивное депо "Подмосковная"	САО	Аэропорт	Локомотивное депо "Подмосковная" Московско-Смоленского отделения МЖД филиал ОАО "РЖД"	2,6	2,5	0,0	0,9	1,7	Локомотивное депо "Подмосковная" Московско-Смоленского отделения МЖД филиал ОАО "РЖД"	2,6	2,5	0,0	0,9	1,7
453	472	000	Котельная ОАО "Стройбетон - БТК"	САО	Войковский	ОАО "Стройбетон - БТК"	4,0	3,9	0,0	0,5	3,4	ОАО "Стройбетон - БТК"	4,0	3,9	0,0	0,5	3,4
454	474	000	Котельная Электродепо "Сокол"	САО	Сокол	Завод по ремонту электроподвижного состава	15,1	14,8	0,0	9,4	5,4	Завод по ремонту электроподвижного состава	15,1	14,8	0,0	5,3	9,5
455	475	000	Котельная ООО Смайнэкс Лэндмарк Менеджмент	САО	Хорошёвский	ООО Смайнэкс Лэндмарк Менеджмент	0,7	0,7	0,0	0,5	0,2	ООО Смайнэкс Лэндмарк Менеджмент	0,7	0,7	0,0	0,5	0,2
456	476	000	Котельная ОАО "ОМЕГА-3 ЦИС"	САО	Левобережный	ОАО ОМЕГА-3 ЦИС	2,5	2,5	0,0	2,3	0,2	ОАО ОМЕГА-3 ЦИС	2,5	2,5	0,0	2,3	0,2
457	477	000	Котельная ОАО "ММСЗ"	САО	Хорошёвский	ОАО "ММСЗ"	2,6	2,5	0,0	2,4	0,1	ОАО "ММСЗ"	2,6	2,5	0,0	2,4	0,1
458	478	000	Котельная ООО "ТРИУМФ"	САО	Головинский	ООО ТРИУМФ	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	ООО ТРИУМФ	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
459	479	000	Котельная ОАО "АГРОРЕМСЕРВИС"	САО	Молжаниновский	ОАО "АГРОРЕМСЕРВИС"	4,8	4,7	0,0	2,5	2,3	ОАО "АГРОРЕМСЕРВИС"	2,8	2,7	0,0	2,5	0,2
460	481	000	Котельная ЗАО "Технопарк" Подрезково	САО	Молжаниновский	ЗАО "Подрезково Технопарк"	2,0	1,9	0,0	1,7	0,2	ЗАО "Подрезково Технопарк"	2,0	1,9	0,0	1,7	0,2
461	482	000	Котельная АО "Проспект"	САО	Хорошёвский	АО "Проспект"	4,2	4,1	0,0	1,7	2,4	АО "Проспект"	4,2	4,1	0,0	1,7	2,4
462	483	000	Котельная ОАО "Алтуфьево"	СВАО	Отрадное	ОАО "Алтуфьево"	6,0	5,9	0,0	1,6	4,3	ОАО "Алтуфьево"	6,0	5,9	0,0	1,6	4,3
463	484	000	Котельная ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"	СВАО	Алтуфьевский	ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"	7,5	7,4	0,0	3,7	3,6	ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"	6,5	6,3	0,0	3,7	2,6
464	485	000	Котельная ОАО "МКПК "Универсал"	СВАО	Алтуфьевский	ОАО "МКПК "Универсал"	12,5	7,6	7,0	0,6	7,0	ОАО "МКПК "Универсал"	12,5	7,6	7,0	0,6	7,0
465	486	000	Котельная ЗАО "Оливеста"	СВАО	Марьина роща	ЗАО "Оливеста"	2,0	1,6	0,5	0,6	1,0	ЗАО "Оливеста"	2,0	1,6	0,5	0,2	1,4
466	487	000	Котельная МЗПК	СВАО	Марьина роща	ОАО "МЗПК"	2,6	2,5	0,0	1,3	1,3	ОАО "МЗПК"	2,6	2,5	0,0	0,8	1,8
467	488	000	Котельная Фабрика-прачечная № 55	СВАО	Ростокино	Фабрика-прачечная № 55	2,4	1,7	1,0	1,0	0,7	Фабрика-прачечная № 55	2,4	1,7	1,0	1,0	0,7
468	489	000	Котельная ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники"	СВАО	Отрадное	ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники"	15,5	15,1	0,0	9,1	6,0	ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники"	15,5	15,1	0,0	9,1	6,0
469	490	000	Котельная Московский инструментальный завод "Калибр"	СВАО	Останкинский	Московский инструментальный завод "Калибр"	20,5	20,0	0,0	3,9	16,1	Московский инструментальный завод "Калибр"	20,5	20,0	0,0	6,0	14,0
470	491	000	Котельная УГИБДД ГУВД по г. Москве	СВАО	Северный	УГИБДД ГУВД по г. Москве	1,7	1,7	0,0	0,5	1,2	УГИБДД ГУВД по г. Москве	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7
471	492	031	Котельная ООО "АДМ"	СВАО	Бутырский	ООО "АДМ"	19,5	19,2	0,0	2,9	16,2	ООО "АДМ"	19,5	19,2	0,0	2,9	16,2
472	493	000	Котельная ОАО "Русский мех"	СВАО	Ростокино	ОАО "Русский мех"	9,5	9,3	0,0	3,9	5,4	ОАО "Русский мех"	9,5	9,3	0,0	3,9	5,4
473	494	000	Котельная Автокомбинат УФПС "Моспочтамт"	СВАО	Ростокино	Автокомбинат УФПС "Моспочтамт"	7,8	7,7	0,0	1,7	6,0	Автокомбинат УФПС "Моспочтамт"	7,8	7,7	0,0	1,7	6,0
474	495	000	Котельная ОАО "Комбинат музыкальных инструментов "Лира"	СВАО	Свиблово	ОАО "Комбинат музыкальных инструментов "Лира"	4,9	4,8	0,0	2,0	2,8	ОАО "Комбинат музыкальных инструментов "Лира"	4,9	4,8	0,0	2,0	2,8
475	496	000	Котельная ОАО ЭКБК "Звездный"	СВАО	Останкинский	ОАО ЭКБК "Звездный"	8,3	6,1	3,0	2,9	3,3	ОАО ЭКБК "Звездный"	8,3	6,1	3,0	2,9	3,3
476	497	000	Котельная ОАО "Мосстройпрогресс"	СВАО	Останкинский	ОАО "Мосстройпрогресс"	7,2	4,2	4,4	3,8	0,4	ОАО "Мосстройпрогресс"	7,2	4,2	4,4	0,8	3,4
477	498	000	Котельная Филиал "НТЦ им. А. Люльки" ОАО "НПО Сатурн"	СВАО	Алексеевский	Филиал "НТЦ им. А. Люльки" ОАО "НПО Сатурн"	8,4	8,2	0,0	3,3	4,9	Филиал "НТЦ им. А. Люльки" ОАО "НПО Сатурн"	8,4	8,2	0,0	3,3	4,9
478	500	000	Котельная ОАО "Северянин"	СВАО	Ярославский	ОАО "Северянин"	8,4	8,2	0,0	5,1	3,1	ОАО "Северянин"	8,4	8,2	0,0	5,1	3,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
479	501	000	Котельная ОАО "Авторемонтный завод № 5"	СВАО	Марьина роща	ОАО "Авторемонтный завод № 5"	3,9	3,8	0,0	2,5	1,3	ОАО "Авторемонтный завод № 5"	3,9	3,8	0,0	2,5	1,3
480	502	000	Котельная ЗАО "Сфера"	СВАО	Бутырский	ЗАО "Сфера"	19,8	16,4	4,5	1,7	14,7	ЗАО "Сфера"	19,8	16,4	4,5	1,7	14,7
481	503	000	Котельная ОАО "МЭМРЗ"	СВАО	Алексеевский	ОАО "МЭМРЗ"	2,8	2,7	0,0	0,6	2,1	ОАО "МЭМРЗ"	2,8	2,7	0,0	0,6	2,1
482	504	000	Котельная Пассажирское вагонное депо "Москва-3"	СВАО	Алексеевский	АО "ФПК"	4,4	1,0	5,1	0,0	1,0	АО "ФПК"	4,4	1,0	5,1	0,0	1,0
483	506	000	Котельная ООО УК "Свиблов ГРАД"	СВАО	Свиблово	ООО УК "Свиблов ГРАД"	2,2	2,1	0,0	1,3	0,8	ООО УК "Свиблов ГРАД"	2,2	2,1	0,0	1,3	0,8
484	507	000	Котельная ЗАО Фабрика-прачечная "Владыкино"	СВАО	Отрадное	ЗАО Фабрика-прачечная "Владыкино"	7,8	7,6	0,0	3,3	4,3	ЗАО Фабрика-прачечная "Владыкино"	7,8	7,6	0,0	3,3	4,3
485	508	000	Котельная ОАО "Хлебозавод № 9"	СВАО	Бутырский	ОАО "Хлебозавод № 9"	3,6	3,6	0,0	1,4	2,2	ОАО "Хлебозавод № 9"	3,6	3,6	0,0	0,8	2,7
486	509	000	Котельная ОАО "Аэроэлектромаш"	СВАО	Бутырский	ОАО "Аэроэлектромаш"	7,2	7,1	0,0	2,9	4,2	ОАО "Аэроэлектромаш"	7,3	7,1	0,0	2,9	4,2
487	510	000	Котельная Московский троллейбусный завод "МТрЗ"	СВАО	Бутырский	ГУП "Мосгортранс"	8,5	7,7	0,9	1,6	6,1	ГУП "Мосгортранс"	8,5	7,7	0,9	1,6	6,1
488	511	000	Котельная ОАО "НИИхиммаш"	СВАО	Бутырский	ОАО "НИИхиммаш"	7,2	7,1	0,0	2,0	5,1	ОАО "НИИхиммаш"	7,2	7,1	0,0	2,0	5,1
489	512	000	Котельная ОАО "Молодая гвардия"	СВАО	Бутырский	ОАО "Молодая гвардия"	4,3	4,2	0,0	4,2	0,0	ОАО "Молодая гвардия"	4,3	4,2	0,0	4,2	0,0
490	514	000	Котельная ОАО "ОКТО"	СВАО	Бутырский	ОАО "ОКТО"	1,5	1,5	0,0	0,8	0,7	ОАО "ОКТО"	1,5	1,5	0,0	0,5	1,0
491	515	000	Котельная ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий"	СВАО	Бутырский	ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий"	1,8	0,5	2,0	0,0	0,5	ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий"	1,8	0,5	2,0	0,0	0,5
492	516	000	Котельная ЗАО "Баскин-Роббинс Продакшн Интернэшнл"	СВАО	Бутырский	ЗАО "БРПИ"	24,5	23,1	1,2	1,3	21,9	ЗАО "БРПИ"	24,5	23,1	1,2	1,3	21,9
493	517	000	Котельная ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"	СВАО	Бутырский	ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"	24,0	17,6	9,0	10,0	7,6	ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"	24,0	17,6	9,0	10,0	7,6
494	518	000	Котельная ОАО "Останкинский пивоваренный завод"	СВАО	Бутырский	ОАО "Останкинский пивоваренный завод"	4,4	4,3	0,0	2,6	1,7	ОАО "Останкинский пивоваренный завод"	4,4	4,3	0,0	0,6	3,7
495	520	000	Котельная ООО "Лавандерия-М"	СВАО	Марьина роща	ООО "Лавандерия-М"	1,2	0,7	0,8	0,6	0,1	ООО "Лавандерия-М"	1,2	0,7	0,8	0,6	0,1
496	522	000	Котельная ОАО "Опытно-экспериментальный завод "ИРЕА"	СВАО	Лосиноостровский	ОАО "Опытно-экспериментальный завод "ИРЕА"	9,3	9,1	0,0	0,9	8,2	ОАО "Опытно-экспериментальный завод "ИРЕА"	9,3	9,1	0,0	0,9	8,2
497	524	000	Котельная ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко"	СВАО	Северное Медведково	ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко"	3,7	0,5	4,8	0,0	0,5	ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко"	3,7	0,5	4,8	0,0	0,5
498	525	000	Котельная ОАО "Импульс"	СВАО	Алексеевский	ОАО "Импульс"	18,0	17,6	0,0	7,4	10,2	ОАО "Импульс"	18,0	17,6	0,0	7,4	10,2
499	526	000	Котельная ООО "Экспериментальное производство МНПО "Темп"	СВАО	Алексеевский	ООО "Экспериментальное производство МНПО "Темп"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	ООО "Экспериментальное производство МНПО "Темп"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0
500	527	000	Котельная ОАО "Яуза-Хлеб"	СВАО	Ростокино	ОАО "Яуза-Хлеб"	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4	ОАО "Яуза-Хлеб"	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4
501	528	000	Котельная ЗАО Московский завод плавленных сыров "Карат"	СВАО	Бутырский	ЗАО Московский завод плавленных сыров "Карат"	4,8	2,4	3,5	0,9	1,5	ЗАО Московский завод плавленных сыров "Карат"	4,8	2,4	3,5	0,9	1,5
502	529	000	Котельная ГУП "Ритуал" Миусское кладбище	СВАО	Марьина роща	ГУП "Ритуал"	1,2	1,2	0,0	0,4	0,8	ГУП "Ритуал"	1,2	1,2	0,0	0,4	0,8
503	530	000	Котельная АО "СКТБЭ"	СВАО	Ростокино	АО "СКТБЭ"	7,8	7,7	0,0	3,6	4,1	АО "СКТБЭ"	7,8	7,7	0,0	3,6	4,1
504	531	000	Котельная ЗАО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика"	СВАО	Ростокино	ЗАО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика"	30,0	26,7	4,0	3,0	23,7	ЗАО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика"	30,0	26,7	4,0	3,0	23,7

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
505	532	000	Котельная ОАО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя"	СВАО	Свиблово	ОАО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя"	8,0	7,8	0,0	2,1	5,7	ОАО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя"	8,0	7,8	0,0	2,1	5,7
506	533	000	Котельная ООО "Веротекс"	СВАО	Свиблово	ООО "Веротекс" "Нетканные материалы"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3	ООО "Веротекс" "Нетканные материалы"	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4
507	534	000	Котельная ООО «КарСтан»	СВАО	Бутырский	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	1,3	1,3	0,0	1,2	0,0	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	1,3	1,3	0,0	1,2	0,0
508	535	000	Котельная ООО "УКМД"	СВАО	Бутырский	ООО "УКМД"	7,0	6,8	0,0	3,9	3,0	ООО "УКМД"	7,0	6,8	0,0	3,9	3,0
509	536	000	Котельная ООО "СП "Станковендт"	СВАО	Бутырский	ООО "СП "Станковендт"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,6	ООО "СП "Станковендт"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,6
510	537	000	Котельная ООО "Спецмеханизм"	СВАО	Бутырский	ООО "Спецмеханизм"	16,0	15,7	0,0	2,5	13,2	ООО "Спецмеханизм"	16,0	15,7	0,0	2,5	13,2
511	540	000	Котельная ГУП "Столичные аптеки"	СВАО	Марьина роща	ГУП "Столичные аптеки"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7	ГУП "Столичные аптеки"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7
512	542	000	Котельная ЗАО "Каскад-мебель"	СВАО	Марьина роща	ЗАО "Каскад-мебель"	3,9	3,8	0,0	1,3	2,5	ЗАО "Каскад-мебель"	4,7	4,6	0,0	1,3	3,2
513	543	000	Котельная ГБУ "Жилищник" района Лианозово	СВАО	Лианозово	ГБУ "Жилищник района Лианозово"	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	ГБУ "Жилищник района Лианозово"	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4
514	544	000	Котельная ОАО "Лосиноостровский электродный завод"	СВАО	Ярославский	ОАО "Лосиноостровский электродный завод"	2,7	2,6	0,0	1,3	1,3	ОАО "Лосиноостровский электродный завод"	2,7	2,6	0,0	0,7	1,9
515	545	000	Котельная ООО "МАРИЭЛЬ"	СВАО	Отрадное	ООО "МАРИЭЛЬ"	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	ООО "МАРИЭЛЬ"	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
516	546	000	Котельная ОАО "Ростокинский ремонтный завод"	СВАО	Свиблово	ОАО "Ростокинский ремонтный завод"	1,2	1,2	0,0	0,3	0,9	ОАО "Ростокинский ремонтный завод"	1,2	1,2	0,0	0,3	0,9
517	547	000	Котельная ГУП города Москвы "МОСГОРТРАНС"	СВАО	Ростокино	ГУП "Мосгортранс"	5,6	5,5	0,0	1,8	3,7	ГУП "Мосгортранс"	5,6	5,5	0,0	2,4	3,1
518	548	000	Котельная Московская военная база МВД РФ	СВАО	Алтуфьевский	Московская военная база МВД РФ (ФГУ "МБХР МВД России")	1,7	1,6	0,0	0,7	0,9	Московская военная база МВД РФ (ФГУ "МБХР МВД России")	1,7	1,6	0,0	0,7	0,9
519	549	000	Котельная ОАО "ДСК-1" "Ростокинский з-д ЖБК"	СВАО	Свиблово	АО "ДСК-1"	26,4	16,6	14,0	7,9	8,8	АО "ДСК-1"	26,4	16,6	14,0	7,9	8,8
520	551	000	Котельная ФГБУН ГБС РАН (лабораторный корпус)	СВАО	Останкинский	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2
521	552	000	Котельная ФГУП НИИ "Автоматики"	СВАО	Марфино	ФГУП НИИ "Автоматики"	13,8	12,8	1,0	4,1	8,7	ФГУП НИИ "Автоматики"	13,8	12,8	1,0	3,4	9,4
522	553	000	Котельная ФГБУН ГБС РАН (главный корпус)	СВАО	Останкинский	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	2,6	2,5	0,0	2,1	0,4	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	2,6	2,5	0,0	2,1	0,4
523	554	000	Котельная НИИ "Физиологии растений"	СВАО	Марфино	НИИ "Физиологии растений"	2,7	2,7	0,0	1,4	1,3	НИИ "Физиологии растений"	3,2	3,1	0,0	1,4	1,7
524	555	000	Котельная № 10 в/ч 42697	СВАО	Ярославский	АО "Главное управление обустройства войск"	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	АО "Главное управление обустройства войск"	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9
525	556	000	Котельная № 4 в/ч 42697	СВАО	Ярославский	в/ч 42697 (ОАО "59 арсенал")	2,1	2,0	0,0	1,2	0,8	в/ч 42697 (ОАО "59 арсенал")	2,1	2,1	0,0	1,2	0,8
526	559	000	Котельная ООО "АЯКС"	СВАО	Бабушкинский	ООО "АЯКС"	0,9	0,7	0,3	0,4	0,3	ООО "АЯКС"	0,9	0,7	0,3	0,1	0,6
527	560	000	Котельная Пассажирское ВР депо "Николаевка"	СВАО	Останкинский	АО "ФПК"	17,3	16,9	0,0	5,2	11,7	АО "ФПК"	17,3	16,9	0,0	5,2	11,7
528	564	000	Котельная ООО "Чайка-75"	СВАО	Бибирево	ООО "Чайка-75"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ООО "Чайка-75"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
529	565	000	Котельная ООО "Ра Менеджмент"	СВАО	Марьина роща	ООО "Ра Менеджмент"	1,4	1,3	0,0	0,7	0,6	ООО "Ра Менеджмент"	1,4	1,3	0,0	0,7	0,6
530	566	000	Котельная Московская Марьинорощинская Еврейская Община	СВАО	Марьина роща	Московская Марьинорощинская Еврейская Община	5,1	5,0	0,0	3,1	1,9	Московская Марьинорощинская Еврейская Община	5,1	5,0	0,0	3,1	1,9

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
531	567	000	Котельная ООО ПО "ИСКРА"	СВАО	Бутырский	ООО ПО "ИСКРА"	2,2	2,1	0,0	0,8	1,4	ООО ПО "ИСКРА"	2,2	2,1	0,0	0,8	1,4
532	568	000	Котельная ООО "Блеск"	СВАО	Ярославский	ООО "Блеск"	0,7	0,4	0,0	0,0	0,4	ООО "Блеск"	0,7	0,6	0,0	0,0	0,6
533	569	000	Котельная ООО "Мастер Клининг"	СВАО	Ярославский	Обособленное предприятие московского производственного комплекса ООО "Мастер Клининг" (прачечная)	18,0	13,7	6,0	4,7	9,0	Обособленное предприятие московского производственного комплекса ООО "Мастер Клининг" (прачечная)	18,0	13,7	6,0	4,7	9,0
534	571	000	Котельная АО НТЦ ПСВТ	СВАО	Алексеевский	АО НТЦ ПСВТ (ГП "Издательство "Мир")	0,7	0,6	0,0	0,6	0,1	АО НТЦ ПСВТ (ГП "Издательство "Мир")	0,7	0,6	0,0	0,6	0,1
535	573	000	Котельная Торговый дом "Лемонти"	СВАО	Марьина роща	Торговый дом "Лемонти"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7	Торговый дом "Лемонти"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,7
536	578	000	Котельная МГО "Промжелдортранс"	СВАО	Отрадное	МГО "Промжелдортранс"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	МГО "Промжелдортранс"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2
537	579	000	Котельная Колбасный завод	СВАО	Отрадное	Отрадное. Колбасный завод	0,5	0,2	0,4	0,2	0,0	Отрадное. Колбасный завод	0,5	0,2	0,4	0,2	0,0
538	580	000	Котельная ООО "Теплоэнергосервис" филиал ОАО "494 УНР"	СВАО	Марьина роща	ООО "Теплоэнергосервис" филиал ОАО "494 УНР"	2,6	2,5	0,0	1,2	1,4	ООО "Теплоэнергосервис" филиал ОАО "494 УНР"	2,6	2,5	0,0	1,2	1,4
539	581	000	Котельная ООО "Хрустальный"	СВАО	Бутырский	ООО "Хрустальный"	1,6	1,6	0,0	1,3	0,3	ООО "Хрустальный"	1,6	1,6	0,0	1,3	0,3
540	582	000	Котельная ОАО "ВНИИСИ"	СВАО	Алексеевский	ОАО "ВНИИСИ"	1,8	1,8	0,0	1,2	0,6	ОАО "ВНИИСИ"	1,8	1,8	0,0	1,2	0,6
541	583	000	Котельная Аллеанза Криэйшенс Лимитед	СВАО	Марьина роща	Аллеанза Криэйшенс Лимитед Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью, филиал	6,7	6,6	0,0	4,3	2,3	Аллеанза Криэйшенс Лимитед Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью, филиал	6,7	6,6	0,0	4,3	2,3
542	584	000	Котельная ООО "МЦЖ" управляющая компания	СВАО	Ростокино	ООО МЦЖ управляющая компания-филиал №1	3,1	3,0	0,0	1,2	1,8	ООО МЦЖ управляющая компания-филиал №1	3,1	3,0	0,0	1,2	1,8
543	585	000	Котельная ЗАО "АЛМОС"	СВАО	Марьина роща	ЗАО АЛМОС	1,2	1,2	0,0	0,7	0,5	ЗАО АЛМОС	1,2	1,2	0,0	0,7	0,5
544	586	000	Котельная АО МНПК "АВИОНИКА"	СВАО	Марьина роща	АО МНПК "Авионика"	6,5	6,3	0,0	2,1	4,2	АО МНПК "Авионика"	6,5	6,3	0,0	2,1	4,2
545	587	000	Котельная ФГУП "Почта России"	СВАО	Ростокино	ФГУП Почта России	7,8	7,6	0,0	1,5	6,1	ФГУП Почта России	5,2	5,1	0,0	1,5	3,6
546	588	000	Котельная ООО "СФК"	ВАО	Преображенское	ООО "СФК"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	ООО "СФК"	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
547	589	000	Котельная ЗАО "ЭЗОИС"	ВАО	Гольяново	ЗАО "ЭЗОИС"	3,2	3,1	0,0	1,8	1,4	ЗАО "ЭЗОИС"	3,2	3,1	0,0	1,4	1,8
548	590	000	Котельная ОАО РЖД "Кусковский завод консистентных смазок"	ВАО	Новогиреево	ОАО РЖД "Кусковский завод консистентных смазок"	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	ОАО РЖД "Кусковский завод консистентных смазок"	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3
549	591	000	Котельная ОАО "ЭКСТРА-М"	ВАО	Сокольники	ОАО "ЭКСТРА- М"	8,5	4,3	6,1	3,5	0,8	ОАО "ЭКСТРА- М"	8,5	4,3	6,1	3,5	0,8
550	592	000	Котельная ДГУП "Останкинский совхоз декоративного садоводства" Филиал ГУП "Мосзеленхоз"	ВАО	Сокольники	ДГУП "Останкинский совхоз декоративного садоводства" Филиал ГУП "Мосзеленхоз"	7,7	7,6	0,0	6,4	1,2	ДГУП "Останкинский совхоз декоративного садоводства" Филиал ГУП "Мосзеленхоз"	7,7	7,6	0,0	7,2	0,4
551	593	000	Котельная ОАО "Промэлектромонтаж"	ВАО	Богородское	ОАО "Промэлектромонтаж"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3	ОАО "Промэлектромонтаж"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3
552	594	000	Котельная ООО "Косинская мануфактура"	ВАО	Косино-Ухтомский	ООО "Косинская мануфактура"	3,6	3,5	0,0	0,9	2,7	ООО "Косинская мануфактура"	3,6	3,5	0,0	0,9	2,7
553	595	000	Котельная ОАО "Черкизово"	ВАО	Преображенское	ОАО "Черкизово"	8,8	8,6	0,0	0,0	8,6	ОАО "Черкизово"	8,8	8,6	0,0	0,0	8,6
554	596	000	Котельная ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	ВАО	Соколиная Гора	ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	27,2	17,4	14,0	0,0	17,4	ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	27,2	17,4	14,0	0,0	17,4

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
555	597	000	Котельная ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" (цех № 3)	ВАО	Соколиная Гора	ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	5,4	2,8	3,7	0,0	2,8	ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	5,4	2,8	3,7	0,0	2,8
556	598	000	Котельная ОАО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"	ВАО	Соколиная Гора	ОАО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"	18,0	17,7	0,0	9,3	8,4	ОАО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"	18,0	17,7	0,0	9,3	8,4
557	599	000	Котельная ГКБ №15 им. О.М. Филатова	ВАО	Вешняки	ГКБ №15 им. О.М. Филатова	3,9	1,3	3,9	0,0	1,3	ГКБ №15 им. О.М. Филатова	3,9	1,3	3,9	0,0	1,3
558	600	000	Котельная ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды" №1 им. Котовского"	ВАО	Соколиная Гора	ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды" №1 им. Котовского"	1,0	1,0	0,0	0,9	0,1	ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды" №1 им. Котовского"	1,0	1,0	0,0	0,9	0,1
559	601	000	Котельная ООО "Техгрупп"	ВАО	Соколиная Гора	ООО "Техгрупп"	4,0	3,9	0,0	1,3	2,6	ООО "Техгрупп"	4,0	3,9	0,0	1,3	2,6
560	602	000	Котельная ОАО "ДОК краснодеревных изделий №9"	ВАО	Соколиная Гора	ОАО "ДОК краснодеревных изделий №9"	7,2	7,1	0,0	1,8	5,3	ОАО "ДОК краснодеревных изделий №9"	7,2	7,1	0,0	1,8	5,3
561	603	000	Котельная 1-й БСП ДПС УГИБДД г. Москвы	ВАО	Косино-Ухтомский	1-й БСП ДПС УГИБДД г. Москвы	2,6	2,5	0,0	0,0	2,5	1-й БСП ДПС УГИБДД г. Москвы	2,6	2,5	0,0	0,0	2,5
562	604	000	Котельная ООО "Лавитекс"	ВАО	Соколиная Гора	ООО "Лавитекс"	1,4	1,3	0,0	0,5	0,9	ООО "Лавитекс"	1,4	1,3	0,0	0,5	0,9
563	605	000	Котельная ЗАО "МСМ-5"	ВАО	Перово	ЗАО "МСМ-5"	20,0	19,7	0,0	0,0	19,7	ЗАО "МСМ-5"	20,0	19,7	0,0	0,0	19,7
564	606	000	Котельная ФГУП "НИИ парашютостроения"	ВАО	Гольяново	ФГУП "НИИ парашютостроения"	3,0	2,9	0,0	2,4	0,6	ФГУП "НИИ парашютостроения"	3,0	2,9	0,0	2,4	0,6
565	607	000	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная №4"	ВАО	Вешняки	ОАО "Фабрика-прачечная №4"	11,4	11,2	0,0	9,1	2,1	ОАО "Фабрика-прачечная №4"	11,4	11,2	0,0	9,1	2,1
566	608	000	Котельная ООО "Красный дом"	ВАО	Сокольники	ООО "Красный дом"	3,4	3,4	0,0	1,4	2,0	ООО "Красный дом"	3,4	3,4	0,0	1,4	2,0
567	609	000	Котельная ООО "Новейшие технологии и связи"	ВАО	Сокольники	ООО "Новейшие технологии и связи"	2,6	2,5	0,0	1,7	0,9	ООО "Новейшие технологии и связи"	2,6	2,5	0,0	1,7	0,9
568	611	000	Котельная ГБУ Психоневрологический интернат №22	ВАО	Метрогородок	ГБУ Психоневрологический интернат №22	3,4	3,4	0,0	0,9	2,5	ГБУ Психоневрологический интернат №22	3,4	3,4	0,0	0,9	2,5
569	612	000	Котельная Филиал завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс"	ВАО	Сокольники	ГУП "Мосгортранс"	9,1	5,8	4,8	1,5	4,3	ГУП "Мосгортранс"	9,1	5,8	4,8	1,5	4,3
570	613	000	Котельная ОАО "Люберецкая теплосеть"	ВАО	Косино-Ухтомский	ОАО "Люберецкая теплосеть"	3,5	3,4	0,0	0,5	2,8	ОАО "Люберецкая теплосеть"	3,5	3,4	0,0	0,5	2,8
571	614	000	Котельная ОАО "Моспромжелезобетон"	ВАО	Метрогородок	ОАО "Моспромжелезобетон"	30,2	16,4	20,0	5,6	10,9	ОАО "Моспромжелезобетон"	30,2	29,4	0,0	0,0	29,4
572	615	000	Котельная ФГУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"	ВАО	Косино-Ухтомский	ФГУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ФГУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
573	616	000	Котельная № 2 ФГКУ комбинат "Сигнал"	ВАО	Богородское	ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Росрезерва	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6	ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Росрезерва	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6
574	617	000	Котельная ОАО "Торговый дом "Преображенский"	ВАО	Богородское	ОАО "Торговый дом "Преображенский"	3,0	2,9	0,0	0,9	2,1	ОАО "Торговый дом "Преображенский"	3,0	2,9	0,0	0,9	2,1
575	618	000	Котельная ООО "Московский завод специализированных автомобилей"	ВАО	Богородское	ООО "Московский завод специализированных автомобилей"	8,6	8,4	0,0	5,2	3,2	ООО "Московский завод специализированных автомобилей"	8,6	8,4	0,0	5,2	3,2
576	619	000	Котельная № 2 ОАО "Русский продукт"	ВАО	Метрогородок	ОАО "Русский продукт"	26,0	22,1	5,0	7,3	14,8	ОАО "Русский продукт"	26,0	22,1	5,0	4,1	18,0
577	620	000	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ"	ВАО	Метрогородок	ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ"	15,5	10,6	7,0	3,0	7,6	ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ"	15,5	10,6	7,0	3,0	7,6

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
578	621	000	Котельная ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	ВАО	Метрогородок	ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	41,6	32,8	12,0	6,7	26,1	ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	41,6	32,8	12,0	6,7	26,1
579	623	000	Котельная ВГУП ТИГХС	ВАО	Косино-Ухтомский	ВГУП ТИГХС	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	ВГУП ТИГХС	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
580	624	000	Котельная ОАО "Мосхимфарм-препараты им. Н.А. Семашко"	ВАО	Сокольники	ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко"	1,3	1,3	0,0	0,5	0,7	ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко"	1,3	1,3	0,0	0,2	1,0
581	625	000	Котельная ФГУП "НИИ "Стандартизации и Унификации"	ВАО	Сокольники	ФГУП "НИИ "Стандартизации и Унификации"	4,1	4,0	0,0	1,0	3,0	ФГУП "НИИ "Стандартизации и Унификации"	4,1	4,0	0,0	0,0	4,0
582	626	000	Котельная ООО "Аист"	ВАО	Ивановское	ООО "Аист"	0,9	0,7	0,2	0,1	0,6	ООО "Аист"	0,9	0,7	0,2	0,1	0,6
583	627	000	Котельная ГУП "Московский Олимпийский центр водного спорта"	ВАО	Соколиная Гора	ГБУ "МОЦВС" Москомспорта	10,3	10,1	0,0	5,5	4,6	ГБУ "МОЦВС" Москомспорта	10,3	10,1	0,0	5,5	4,6
584	628	000	Котельная ОАО "Московский абразивный завод"	ВАО	Гольяново	ОАО "Московский абразивный завод"	2,3	2,2	0,0	1,8	0,4	ОАО "Московский абразивный завод"	2,3	2,2	0,0	1,8	0,4
585	629	000	Котельная ОАО "Фабрика-химчистка № 2"	ВАО	Гольяново	ОАО "Фабрика-химчистка № 2"	2,4	2,3	0,0	1,3	1,0	ОАО "Фабрика-химчистка № 2"	2,4	2,3	0,0	1,3	1,0
586	630	000	Котельная ЗАО "Янтарь"	ВАО	Перово	ЗАО "Янтарь"	2,1	2,0	0,0	2,0	0,0	ЗАО "Янтарь"	2,1	2,0	0,0	1,4	0,6
587	631	000	Котельная ООО "ФИРМА ЭКСА"	ВАО	Соколиная Гора	ООО "ФИРМА ЭКСА"	0,7	0,7	0,0	0,4	0,3	ООО "ФИРМА ЭКСА"	0,7	0,7	0,0	0,4	0,3
588	632	000	Котельная ООО "Электрокомбинат"	ВАО	Преображенское	ООО "Электрокомбинат"	22,3	21,8	0,0	10,9	10,9	ООО "Электрокомбинат"	22,3	21,8	0,0	10,9	10,9
589	633	000	Котельная ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	ВАО	Преображенское	ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	46,8	46,0	0,0	10,9	35,1	ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	46,8	46,0	0,0	14,5	31,5
590	634	000	Котельная ГНУ ГОСНИИХП "Россельхозакадемия"	ВАО	Преображенское	ГНУ ГОСНИИХП "Россельхозакадемия"	4,8	2,7	3,0	2,6	0,2	ГНУ ГОСНИИХП "Россельхозакадемия"	4,8	2,7	3,0	2,6	0,2
591	635	000	Котельная Конно-спортивный комплекс ЗАО "Сокорос"	ВАО	Сокольники	Конно-спортивный комплекс ЗАО "Сокорос"	1,3	1,3	0,0	0,5	0,8	Конно-спортивный комплекс ЗАО "Сокорос"	1,3	1,3	0,0	0,5	0,8
592	636	000	Котельная ОАО ММЗ "ВПЕРЕД"	ВАО	Соколиная Гора	ОАО ММЗ "ВПЕРЕД"	16,3	16,0	0,0	11,4	4,6	ОАО ММЗ "ВПЕРЕД"	16,3	16,0	0,0	11,4	4,6
593	637	000	Котельная ООО "БЭТА-ВАРА"	ВАО	Гольяново	ООО "БЭТА-ВАРА"	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	ООО "БЭТА-ВАРА"	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6
594	638	000	Котельная ООО "Национальная Управляющая Компания Метростроя"	ВАО	Метрогородок	ООО "Национальная Управляющая Компания Метростроя"	11,7	6,5	0,0	0,0	6,5	ООО "Национальная Управляющая Компания Метростроя"	11,7	11,4	0,0	0,0	11,4
595	641	000	Котельная Специализированный дом ребенка № 7	ВАО	Сокольники	Специализированный дом ребенка № 7 УЗ ВАО	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	Специализированный дом ребенка № 7 УЗ ВАО	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0
596	642	000	Котельная ООО "Ювелирный завод "САВ"	ВАО	Сокольники	ООО "Ювелирный завод "САВ"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ООО "Ювелирный завод "САВ"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
597	643	000	Котельная Гимназия Московского государственного университета путей собщения РФ	ВАО	Сокольники	Гимназия Московского государственного университета путей собщения РФ	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	Гимназия Московского государственного университета путей собщения РФ	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
598	644	000	Котельная ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"	ВАО	Перово	ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"	5,2	5,1	0,0	0,0	5,1	ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"	5,2	5,1	0,0	0,0	5,1
599	646	000	Котельная ФГУП "ИРЕА"	ВАО	Богородское	ФГУП "ИРЕА"	10,4	10,2	0,0	1,7	8,5	ФГУП "ИРЕА"	10,4	10,2	0,0	1,7	8,5
600	648	000	Котельная ОАО "Мелькомбинат в Сокольниках"	ВАО	Сокольники	ОАО "Мелькомбинат в Сокольниках"	20,8	19,0	2,0	2,9	16,1	ОАО "Мелькомбинат в Сокольниках"	20,8	19,0	2,0	2,9	16,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
601	649	000	Котельная Комбинат школьного питания ВИТО-1	ВАО	Соколиная Гора	Комбинат школьного питания ВИТО-1	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2	Комбинат школьного питания ВИТО-1	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2
602	651	000	Котельная ОАО "МЭЗ-1"	ВАО	Гольяново	ОАО "МЭЗ-1"	1,4	1,4	0,0	1,3	0,1	ОАО "МЭЗ-1"	1,4	1,4	0,0	1,3	0,1
603	652	000	Котельная ЗАО "Инвестиционная компания "Северная звезда"	ВАО	Богородское	ЗАО "Инвестиционная компания "Северная звезда"	12,0	11,7	0,0	6,4	5,3	ЗАО "Инвестиционная компания "Северная звезда"	12,0	11,7	0,0	6,4	5,3
604	653	000	Котельная ООО "Бизнес-центр на Семеновской"	ВАО	Преображенское	ООО "Бизнес-центр на Семеновской"	4,0	3,9	0,0	1,7	2,2	ООО "Бизнес-центр на Семеновской"	4,0	3,9	0,0	1,7	2,2
605	657	000	Котельная ОАО "Перовский КСМ"	ВАО	Перово	ОАО "Перовский КСМ"	4,8	4,7	0,0	2,2	2,5	ОАО "Перовский КСМ"	4,8	4,7	0,0	2,2	2,5
606	659	000	Котельная Московская областная детская ортопедохирургическая больница	ВАО	Сокольники	Московская областная детская ортопедохирургическая больница	2,2	2,2	0,0	1,8	0,4	Московская областная детская ортопедохирургическая больница	2,2	2,2	0,0	1,8	0,4
607	660	000	Котельная ООО "Помощница"	ВАО	Преображенское	ООО "Помощница"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ООО "Помощница"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
608	661	000	Котельная ЗАО "Агрофирма "Косино"	ВАО	Косино-Ухтомский	ЗАО "Агрофирма "Косино"	180,0	175,7	0,0	0,0	175,7	ЗАО "Агрофирма "Косино"	180,0	175,7	0,0	0,0	175,7
609	662	000	Котельная ОАО "ОПТРОН"	ВАО	Соколиная Гора	ОАО "ОПТРОН"	18,0	11,7	0,0	4,2	7,6	ОАО "ОПТРОН"	18,0	11,7	0,0	4,2	7,6
610	663	000	Котельная ООО "Альянс Бизнес Центр"	ВАО	Преображенское	ООО "Альянс Бизнес Центр"	1,9	1,9	0,0	0,8	1,1	ООО "Альянс Бизнес Центр"	1,9	1,9	0,0	0,8	1,1
611	666	000	Котельная ФГБУ "Клиническая больница"	ВАО	Метрогородок	ФГБУ "Клиническая больница"	22,2	21,7	0,0	7,6	14,1	ФГБУ "Клиническая больница"	22,2	21,7	0,0	7,6	14,1
612	667	000	Котельная ГБУ "Жилищник" Ивановского района	ВАО	Ивановское	ГБУ "Жилищник Ивановского района"	1,2	1,1	0,0	0,4	0,8	ГБУ "Жилищник Ивановского района"	1,2	1,1	0,0	0,2	0,9
613	668	000	Котельная ООО "АПОГЕЙ"	ВАО	Перово	ООО "АПОГЕЙ"	2,8	2,8	0,0	2,2	0,5	ООО "АПОГЕЙ"	2,8	2,8	0,0	2,2	0,5
614	669	000	Котельная ЗАО "Куйбышевское"	ВАО	Метрогородок	ЗАО "Куйбышевское"	3,2	3,2	0,0	2,3	0,8	ЗАО "Куйбышевское"	3,2	3,2	0,0	2,3	0,8
615	670	000	Котельная Бизнес-центр "Лефорт"	ВАО	Преображенское	ЛЕ Фортако Лимитед ЧАКОО	5,4	5,3	0,0	3,8	1,5	ЛЕ Фортако Лимитед ЧАКОО	5,4	5,3	0,0	3,8	1,5
616	671	000	Котельная ООО "МОВЕН ПЛЮС"	ВАО	Новогиреево	ООО "МОВЕН ПЛЮС"	3,0	2,9	0,0	1,6	1,3	ООО "МОВЕН ПЛЮС"	3,0	2,9	0,0	1,6	1,3
617	672	000	Котельная БЦ "Буревестник-XXI"	ВАО	Сокольники	АО БУРЕВЕСТНИК-XXI	3,2	3,1	0,0	2,0	1,1	АО БУРЕВЕСТНИК-XXI	3,2	3,1	0,0	2,0	1,1
618	673	000	Котельная ГУП "Рязанский"	ЮВАО	Рязанский	ГУП "Рязанский"	0,8	0,8	0,0	0,6	0,2	ГУП "Рязанский"	0,8	0,8	0,0	0,6	0,2
619	674	000	Котельная ЗАО "Карачарово"	ЮВАО	Нижегородский	ЗАО "Карачарово"	17,5	15,1	3,0	5,7	9,4	ЗАО "Карачарово"	17,5	15,1	3,0	5,7	9,4
620	675	000	Котельная ЗАО "Совхоз им. Горького"	ЮВАО	Некрасовка	ЗАО "Совхоз им. Горького"	19,0	18,6	0,0	13,4	5,2	ЗАО "Совхоз им. Горького"	19,0	18,6	0,0	10,3	8,3
621	677	000	Котельная ООО "Полиграфика"	ЮВАО	Рязанский	ООО "Полиграфика"	1,1	1,1	0,0	0,7	0,4	ООО "Полиграфика"	1,1	1,1	0,0	0,7	0,4
622	678	000	Котельная ОАО "Южный речной порт"	ЮВАО	Печатники	ОАО "Южный речной порт"	2,9	2,8	0,0	1,7	1,1	ОАО "Южный речной порт"	2,9	2,8	0,0	1,7	1,1
623	679	000	Котельная ООО "Лесстройкомплекс"	ЮВАО	Печатники	ООО "Лесстройкомплекс"	7,1	6,9	0,0	1,7	5,2	ООО "Лесстройкомплекс"	7,1	6,9	0,0	1,7	5,2
624	680	000	Котельная ЗАО "МЭЗОПЛАСТ"	ЮВАО	Печатники	ЗАО "МЭЗОПЛАСТ"	4,2	1,8	3,6	1,1	0,7	ЗАО "МЭЗОПЛАСТ"	4,2	1,8	3,6	1,1	0,7
625	682	000	Котельная ГУП " Контора АГНС"	ЮВАО	Лефортово	ГУП " Контора АГНС"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ГУП " Контора АГНС"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
626	683	000	Котельная ООО "Альвента стиль"	ЮВАО	Нижегородский	ООО "Альвента стиль"	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	ООО "Альвента стиль"	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
627	684	000	Котельная ОАО "ТАМП"	ЮВАО	Нижегородский	ОАО "ТАМП"	18,0	15,3	3,4	2,5	12,9	ОАО "ТАМП"	18,0	15,3	3,4	2,5	12,9
628	685	000	Котельная ООО "Гидропривод-Пакгауз"	ЮВАО	Лефортово	ООО "Гидропривод-Пакгауз"	2,4	2,4	0,0	1,6	0,7	ООО "Гидропривод-Пакгауз"	2,4	2,4	0,0	1,6	0,7
629	686	000	Котельная ОАО "Типография № 9"	ЮВАО	Лефортово	ОАО "Типография № 9"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	ОАО "Типография № 9"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
630	687	000	Котельная ООО "Интерсолар-30"	ЮВАО	Люблино	ООО "Интерсолар-30"	2,9	2,9	0,0	1,3	1,5	ООО "Интерсолар-30"	2,9	2,9	0,0	1,3	1,5
631	688	000	Котельная ГУП "Институт Мосводоканал НИИпроект"	ЮВАО	Лефортово	ГУП "Институт Мосводоканал НИИпроект"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ГУП "Институт Мосводоканал НИИпроект"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
632	691	000	Котельная ООО "КФ "Меньшевик"	ЮВАО	Люблино	ООО "КФ "Меньшевик"	2,1	2,0	0,0	1,0	1,0	ООО "КФ "Меньшевик"	2,1	2,0	0,0	1,4	0,6
633	693	000	Котельная № 2 (4007) ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"	ЮВАО	Капотня	АО "Газпромнефть - МНПЗ"	136,5	42,1	140,0	0,0	42,1	АО "Газпромнефть - МНПЗ"	136,5	42,1	140,0	0,0	42,1
634	694	000	Котельная ООО "Элита-1"	ЮВАО	Люблино	ООО "Элита-1"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	ООО "Элита-1"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2
635	695	000	Котельная ОАО "Сервис-холод"	ЮВАО	Нижегородский	ОАО "Сервис-холод"	7,2	7,1	0,0	1,7	5,4	ОАО "Сервис-холод"	7,2	7,1	0,0	1,7	5,4
636	696	000	Котельная ОАО "Хлебозавод "Пролетарец"	ЮВАО	Южнопортовый	ОАО "Хлебозавод "Пролетарец"	4,5	3,7	1,0	1,7	2,0	ОАО "Хлебозавод "Пролетарец"	4,5	3,7	1,0	1,7	2,0
637	698	000	Котельная ОАО "НПО СЭМ"	ЮВАО	Текстильщики	ОАО "НПО СЭМ"	3,6	3,5	0,0	0,9	2,6	ОАО "НПО СЭМ"	3,6	3,5	0,0	1,2	2,3
638	699	000	Котельная ОАО "Институт пластмасс им. Г.С. Петрова"	ЮВАО	Лефортово	ОАО "Институт пластмасс им. Г.С. Петрова"	9,1	8,9	0,0	5,3	3,6	ОАО "Институт пластмасс им. Г.С. Петрова"	9,1	8,9	0,0	5,3	3,6
639	700	000	Котельная "Московский энергомеханический завод ОАО "РЖД"	ЮВАО	Печатники	МЭЗ ДКРЭ АО "РЖД"	7,8	4,6	4,6	0,0	4,6	МЭЗ ДКРЭ АО "РЖД"	7,8	4,6	4,6	0,0	4,6
640	701	000	Котельная ОАО "Карачаровский механический завод"	ЮВАО	Нижегородский	ПАО "Карачаровский механический завод"	14,1	6,8	10,8	6,2	0,6	ПАО "Карачаровский механический завод"	14,1	6,8	10,8	6,2	0,6
641	702	000	Котельная ОАО "КЖБК-2"	ЮВАО	Рязанский	ОАО "КЖБК-2"	12,0	8,5	5,0	1,1	7,3	ОАО "КЖБК-2"	12,0	8,5	5,0	1,1	7,3
642	703	000	Котельная ООО "АЛИСА-1"	ЮВАО	Выхино-Жулебино	ООО "АЛИСА-1"	1,4	1,4	0,0	0,1	1,2	ООО "АЛИСА-1"	1,4	1,4	0,0	0,1	1,2
643	704	000	Котельная "Немецкий салон Эльза"	ЮВАО	Выхино-Жулебино	"Немецкий салон Эльза"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	"Немецкий салон Эльза"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2
644	705	000	Котельная ООО "Завод "МОСШТАМП"	ЮВАО	Выхино-Жулебино	ООО "Завод "МОСШТАМП"	0,9	0,8	0,0	0,4	0,4	ООО "Завод "МОСШТАМП"	0,9	0,8	0,0	0,4	0,4
645	706	000	Котельная Филиал ММЗ "Красный путь"	ЮВАО	Нижегородский	Филиал ММЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	1,5	1,5	0,0	0,6	0,9	Филиал ММЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	1,5	1,5	0,0	0,6	0,9
646	707	000	Котельная ЗАО "СВЕНТ"	ЮВАО	Нижегородский	ЗАО "СВЕНТ"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	ЗАО "СВЕНТ"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
647	708	000	Котельная ОАО "ЭЛЬДОРАДО-М"	ЮВАО	Рязанский	ОАО "ЭЛЬДОРАДО-М"	1,7	1,7	0,0	0,4	1,3	ОАО "ЭЛЬДОРАДО-М"	1,7	1,7	0,0	0,4	1,3
648	709	000	Котельная ОАО "Московский завод электромонтажных изделий"	ЮВАО	Рязанский	ОАО "Московский завод электромонтажных изделий"	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	ОАО "Московский завод электромонтажных изделий"	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0
649	710	000	Котельная ЗАО "Лаванда-С"	ЮВАО	Лефортово	ЗАО "Лаванда-С"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ЗАО "Лаванда-С"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3
650	712	000	Котельная электродепо "Нижегородское"	ЮВАО	Лефортово	ГУП "Московский метрополитен"	35,5	34,7	0,0	2,7	32,0	ГУП "Московский метрополитен"	35,5	34,7	0,0	21,7	13,0
651	713	000	Котельная Завод "Стройдеталь № 3" ОАО фирмы "Промстройматериалы"	ЮВАО	Печатники	Завод "Стройдеталь № 3" ОАО фирмы "Промстройматериалы"	3,6	2,8	1,1	1,8	1,0	Завод "Стройдеталь № 3" ОАО фирмы "Промстройматериалы"	3,6	2,8	1,1	1,8	1,0
652	716	000	Котельная ЗАО "Вира-Р"	ЮВАО	Рязанский	ЗАО "Вира-Р"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	ЗАО "Вира-Р"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
653	717	000	Котельная ОАО "Моспищестрой"	ЮВАО	Рязанский	ОАО "Моспищестрой"	4,5	4,4	0,0	1,0	3,4	ОАО "Моспищестрой"	4,5	4,4	0,0	1,0	3,4
654	718	000	Котельная ОАО "Управление механизации" ф-ал ОАО "Мостелефонстрой"	ЮВАО	Печатники	ОАО "Управление механизации" ф-ал ОАО "Мостелефонстрой"	2,2	2,1	0,0	1,5	0,7	ОАО "Управление механизации" ф-ал ОАО "Мостелефонстрой"	2,2	2,1	0,0	1,5	0,7
655	719	000	Котельная ЗАО "Автомобильная база №3 Мосметростроя"	ЮВАО	Лефортово	ЗАО "Автомобильная база №3 Мосметростроя"	6,9	6,7	0,0	0,9	5,8	ЗАО "Автомобильная база №3 Мосметростроя"	6,9	6,7	0,0	0,9	5,8

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
656	720	000	Котельная ООО "Симвитекс"	ЮВАО	Лефортово	ООО "Симвитекс"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,6	ООО "Симвитекс"	1,2	1,2	0,0	0,5	0,6
657	722	000	Котельная ООО "ЦТС-Инвест"	ЮВАО	Люблино	ООО "ЦТС-Инвест"	1,3	1,3	0,0	0,7	0,6	ООО "ЦТС-Инвест"	1,3	1,3	0,0	0,7	0,6
658	723	000	Котельная ЗАО "СКИФ"	ЮВАО	Лефортово	ЗАО "СКИФ"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	ЗАО "СКИФ"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
659	724	000	Котельная ЗАО "ММФ "Мосмебель"	ЮВАО	Лефортово	ЗАО "ММФ "Мосмебель"	3,6	3,5	0,0	0,6	2,9	ЗАО "ММФ "Мосмебель"	3,6	3,5	0,0	0,8	2,7
660	727	000	Котельная ОАО "Завод ЖБИ-6"	ЮВАО	Нижегородский	ОАО "Завод ЖБИ-6"	26,0	20,8	7,0	4,0	16,8	ОАО "Завод ЖБИ-6"	26,0	20,8	7,0	4,0	16,8
661	728	000	Котельная ОАО "Спецтехмонтаж"	ЮВАО	Нижегородский	ОАО "Спецтехмонтаж"	0,9	0,8	0,0	0,6	0,2	ОАО "Спецтехмонтаж"	0,9	0,8	0,0	0,6	0,2
662	729	000	Котельная ООО "Нижегородский хлеб"	ЮВАО	Нижегородский	ООО "Нижегородский хлеб"	5,5	1,6	5,9	0,6	0,9	ООО "Нижегородский хлеб"	5,5	1,6	5,9	0,6	0,9
663	731	000	Котельная № 2 Завод по ремонту электроподвижного состава	ЮВАО	Выхино-Жулебино	Завод по ремонту электроподвижного состава	7,2	5,4	2,5	1,3	4,1	Завод по ремонту электроподвижного состава	7,2	5,4	2,5	1,3	4,1
664	732	000	Котельная ОАО "Московский завод "Кристалл"	ЮВАО	Лефортово	ОАО "Московский завод "Кристалл"	18,0	13,7	6,0	1,4	12,3	ОАО "Московский завод "Кристалл"	18,0	13,7	6,0	1,4	12,3
665	734	000	Котельная ООО Фирма "Золотой снег"	ЮВАО	Лефортово	ООО Фирма "Золотой снег"	0,9	0,8	0,0	0,4	0,5	ООО Фирма "Золотой снег"	0,9	0,8	0,0	0,4	0,5
666	735	000	Котельная ОАО "Технопарк Синтез"	ЮВАО	Печатники	ОАО "Технопарк Синтез"	36,5	35,7	0,0	6,9	28,8	ОАО "Технопарк Синтез"	36,5	35,7	0,0	3,6	32,1
667	736	000	Котельная ООО "Продовольственная база "ПОКОТОРГ"	ЮВАО	Печатники	ООО "Продовольственная база "ПОКОТОРГ"	3,0	2,0	1,5	1,7	0,2	ООО "Продовольственная база "ПОКОТОРГ"	3,0	2,0	1,5	1,7	0,2
668	737	000	Котельная ООО "Палмира электроникс"	ЮВАО	Печатники	ООО "Палмира электроникс"	2,8	2,7	0,0	0,6	2,1	ООО "Палмира электроникс"	2,8	2,7	0,0	0,6	2,1
669	738	049	Котельная Военный комиссариат г. Москвы	ЮВАО	Печатники	КП "МЭД"	2,0	2,0	0,0	0,7	1,2	КП "МЭД"	1,3	1,3	0,0	0,6	0,7
670	739	000	Котельная ООО "ЖБИ - Траст"	ЮВАО	Печатники	ООО "ЖБИ -Траст"	4,8	2,7	3,0	0,3	2,5	ООО "ЖБИ -Траст"	4,8	2,7	3,0	0,3	2,5
671	740	000	Котельная № 1 ОАО "Москвич"	ЮВАО	Печатники	ОАО "Москвич"	4,5	4,4	0,0	1,4	3,0	ОАО "Москвич"	4,5	4,4	0,0	1,4	3,0
672	741	000	Котельная № 2 ОАО "Москвич"	ЮВАО	Печатники	ОАО "Москвич"	5,2	5,0	0,0	2,1	2,9	ОАО "Москвич"	5,2	5,0	0,0	2,1	2,9
673	743	097	Котельная ООО "ПК "Желатин"	ЮВАО	Текстильщики	ООО "ПК "Желатин"	3,4	3,4	0,0	1,5	1,9	ООО "ПК "Желатин"	3,4	3,4	0,0	1,5	1,9
674	744	000	Котельная ООО «УниверсалПрофит»	ЮВАО	Текстильщики	ООО "ПК "Желатин"	3,4	3,4	0,0	1,3	2,1	ООО "ПК "Желатин"	3,4	3,4	0,0	1,3	2,1
675	745	000	Котельная АО "НИЦ Строительство"	ЮВАО	Рязанский	АО "НИЦ Строительство"	17,8	17,4	0,0	3,4	14,0	АО "НИЦ Строительство"	17,8	17,4	0,0	3,4	14,0
676	746	000	Энергоцентр ТРЦ "Город" Лефортово	ЮВАО	Лефортово	ТЭН-Девелопмент УК Д.У. ЗПИФ недвижимости"Актив-ПремьерТраст"	13,8	13,5	0,0	6,9	6,6	ТЭН-Девелопмент УК Д.У. ЗПИФ недвижимости"Актив-ПремьерТраст"	13,8	13,5	0,0	6,9	6,6
677	747	000	Энергоцентр ТК "Город" на Рязанке	ЮВАО	Нижегородский	ТЭН-Девелопмент УК Д.У. ЗПИФ недвижимости"Актив-ПремьерТраст"	8,5	8,3	0,0	4,2	4,0	ТЭН-Девелопмент УК Д.У. ЗПИФ недвижимости"Актив-ПремьерТраст"	8,5	8,3	0,0	4,2	4,0
678	748	000	Котельная ООО "Завод деревоизделий"	ЮВАО	Печатники	ООО Завод деревоизделий	3,4	3,4	0,0	2,1	1,3	ООО Завод деревоизделий	3,4	3,4	0,0	2,1	1,3
679	749	000	Котельная ОАО "КБК "ПРОСТОР"	ЮВАО	Выхино-Жулебино	ОАО "КБК "ПРОСТОР"	4,5	4,4	0,0	4,0	0,5	ОАО "КБК "ПРОСТОР"	4,5	4,4	0,0	2,2	2,2
680	751	000	Котельная ООО МК "Ассамблея"	ЮВАО	Печатники	ООО "МК Ассамблея"	3,3	3,2	0,0	1,8	1,4	ООО "МК Ассамблея"	3,3	3,2	0,0	1,8	1,4
681	752	000	Котельная депо "Люблино"	ЮВАО	Люблино	Московская дирекция по тепловодоснабжению -	2,0	1,9	0,0	1,6	0,3	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное	2,0	1,9	0,0	1,6	0,3

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
						структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"						подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"					
682	753	000	Котельная ФГУП "Московский эндокринный завод"	ЮВАО	Нижегородский	ФГУП Московский эндокринный завод	4,8	2,1	3,9	0,0	2,1	ФГУП Московский эндокринный завод	4,8	2,1	3,9	0,0	2,1
683	754	000	Котельная ТЦ "Драйв"	ЮВАО	Выхино-Жулебино	ЗАО КФК "ТАМП"	2,1	2,1	0,0	1,9	0,2	ЗАО КФК "ТАМП"	2,1	2,1	0,0	1,9	0,2
684	755	000	Котельная ОАО "Царицынский молочный комбинат"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ОАО "Царицынский молочный комбинат"	18,2	5,4	19,0	0,0	5,4	ОАО "Царицынский молочный комбинат"	18,2	5,4	19,0	0,0	5,4
685	756	000	Котельная ОАО "Мосрыбкомбинат" Элистратов А.Б.	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ОАО "Мосрыбкомбинат" Элистратов А.Б.	7,8	7,6	0,0	2,4	5,2	ОАО "Мосрыбкомбинат" Элистратов А.Б.	7,8	7,6	0,0	2,4	5,2
686	757	000	Котельная ЗАО "Горизонт"	ЮАО	Даниловский	ЗАО "Горизонт"	4,3	4,2	0,0	0,8	3,4	ЗАО "Горизонт"	4,3	4,2	0,0	0,8	3,4
687	759	000	Котельная ОАО "Москворечье"	ЮАО	Даниловский	ОАО "Москворечье"	2,7	2,6	0,0	0,0	2,6	ОАО "Москворечье"	2,7	2,6	0,0	0,0	2,6
688	760	000	Котельная ОАО "ДОК № 1"	ЮАО	Бирюлёво Восточное	ОАО "ДОК № 1"	5,2	5,0	0,0	4,6	0,5	ОАО "ДОК № 1"	5,2	5,0	0,0	2,9	2,1
689	761	000	Котельная ГКБ № 12	ЮАО	Царицыно	ГУЗ города Москвы "ГКБ № 12"	18,0	16,3	2,0	4,9	11,3	ГУЗ города Москвы "ГКБ № 12"	18,0	16,3	2,0	4,9	11,3
690	763	000	Котельная ООО "Прачечная 7"	ЮАО	Нагорный	ООО "Прачечная 7"	7,7	7,5	0,0	0,9	6,6	ООО "Прачечная 7"	7,7	7,5	0,0	0,9	6,6
691	764	000	Котельная ОАО "Фабрика производства платков"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ОАО "Фабрика производства платков"	2,6	2,5	0,0	1,2	1,3	ОАО "Фабрика производства платков"	2,6	2,5	0,0	1,2	1,3
692	765	000	Котельная ООО "Хант-Холдинг" (Территория 2)	ЮАО	Нагорный	ООО "Хант-Холдинг"	3,6	3,5	0,0	1,2	2,3	ООО "Хант-Холдинг"	3,6	3,5	0,0	1,2	2,3
693	766	000	Котельная ФГУП "ВНИИТС"	ЮАО	Нагорный	ФГУП "ВНИИТС"	6,5	6,0	0,5	1,7	4,4	ФГУП "ВНИИТС"	6,5	6,0	0,5	1,3	4,8
694	767	000	Котельная ОАО ПО "Даниловский строительный завод"	ЮАО	Даниловский	ОАО ПО "Даниловский строительный завод"	3,8	3,7	0,0	2,3	1,4	ОАО ПО "Даниловский строительный завод"	3,8	3,7	0,0	2,3	1,4
695	771	000	Котельная ЗАО "Молния"	ЮАО	Чертаново Центральное	ЗАО "Молния"	1,9	1,8	0,0	0,2	1,6	ЗАО "Молния"	0,7	0,7	0,0	0,2	0,4
696	772	000	Котельная ООО "Фаворит"	ЮАО	Даниловский	ООО "Фаворит"	7,8	7,7	0,0	2,6	5,1	ООО "Фаворит"	7,8	7,7	0,0	2,6	5,1
697	773	000	Котельная ОАО "Царицыно"	ЮАО	Царицыно	ОАО "Царицыно"	13,4	8,5	7,0	5,8	2,7	ОАО "Царицыно"	13,4	8,5	7,0	5,8	2,7
698	774	000	Котельная ОАО "САДКО"	ЮАО	Царицыно	ОАО "САДКО"	5,5	5,4	0,0	2,6	2,8	ОАО "САДКО"	5,5	5,4	0,0	2,6	2,8
699	775	000	Котельная ОАО "Московский радиозавод "ТЕМП"	ЮАО	Царицыно	ОАО "Московский радиозавод "ТЕМП"	6,0	5,9	0,0	2,2	3,7	ОАО "Московский радиозавод "ТЕМП"	6,0	5,9	0,0	2,2	3,7
700	777	000	Котельная ЗАО "Московский завод вакуумных электропечей "МЭВЗ"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ЗАО "МЭВЗ"	7,2	7,0	0,0	1,9	5,2	ЗАО "МЭВЗ"	7,2	7,0	0,0	1,9	5,2
701	779	000	Котельная ООО "Ваше авто"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ООО "Ваше авто"	3,0	2,9	0,0	0,3	2,7	ООО "Ваше авто"	3,0	2,9	0,0	0,3	2,7
702	780	000	Котельная ОАО "Московский завод полиметаллов"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ОАО "Московский завод полиметаллов"	13,8	13,5	0,0	3,1	10,3	ОАО "Московский завод полиметаллов"	13,8	13,5	0,0	3,1	10,3
703	781	000	Котельная ОАО "Экспостроймаш"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ОАО "Экспостроймаш"	7,9	7,7	0,0	3,1	4,6	ОАО "Экспостроймаш"	7,9	7,7	0,0	3,1	4,6
704	782	000	Котельная ОАО "Бренд"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ОАО "Бренд"	1,7	1,7	0,0	1,6	0,1	ОАО "Бренд"	1,7	1,7	0,0	0,9	0,8
705	786	000	Котельная ООО "Авеста Ф"	ЮАО	Нагорный	ООО "Авеста Ф"	4,3	4,2	0,0	1,8	2,4	ООО "Авеста Ф"	4,3	4,2	0,0	1,8	2,4
706	787	000	Котельная ЗАО "Экспо-Трейд"	ЮАО	Даниловский	ЗАО "Экспо-Трейд"	7,2	7,1	0,0	2,5	4,6	ЗАО "Экспо-Трейд"	7,2	7,1	0,0	2,5	4,6

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
707	788	000	Котельная ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "СОЮЗ"	ЮАО	Царицыно	ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "СОЮЗ"	9,9	7,1	4,0	3,8	3,3	ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "СОЮЗ"	9,9	7,1	4,0	3,8	3,3
708	789	000	Котельная ЗАО "Новые Черемушки"	ЮАО	Бирюлёво Западное	ЗАО "Новые Черемушки"	2,4	2,4	0,0	1,5	0,8	ЗАО "Новые Черемушки"	2,4	2,4	0,0	1,5	0,8
709	790	000	Котельная ЗАО БКК "Коломенское"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ЗАО БКК "Коломенский"	5,2	4,1	1,4	4,0	0,1	ЗАО БКК "Коломенский"	5,2	4,1	1,4	4,0	0,1
710	792	000	Котельная Автокомбинат № 24	ЮАО	Нагорный	Автокомбинат № 24	0,6	0,6	0,0	0,1	0,5	Автокомбинат № 24	0,6	0,6	0,0	0,1	0,5
711	793	000	Котельная ОАО "Московский пищевой комбинат "Крекер"	ЮАО	Бирюлёво Западное	ОАО "Московский пищевой комбинат "Крекер"	14,4	12,4	2,5	4,6	7,8	ОАО "Московский пищевой комбинат "Крекер"	14,4	12,4	2,5	4,6	7,8
712	794	000	Котельная ОАО "Новость"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ОАО "Новость"	11,7	8,3	4,8	1,1	7,2	ОАО "Новость"	11,7	8,3	4,8	1,1	7,2
713	797	000	Котельная ЗАО "Связьинжиниринг"	ЮАО	Бирюлёво Восточное	ЗАО "Связьинжиниринг"	10,4	10,2	0,0	1,6	8,6	ЗАО "Связьинжиниринг"	10,5	10,3	0,0	0,8	9,4
714	798	000	Котельная ОАО "БИКОМ"	ЮАО	Бирюлёво Восточное	ОАО "БИКОМ"	20,8	15,1	8,0	4,3	10,8	ОАО "БИКОМ"	19,2	13,5	8,0	4,3	9,2
715	800	000	Котельная ЗАО "Русинком"	ЮАО	Чертаново Южное	ЗАО "Русинком"	8,6	8,4	0,0	3,2	5,3	ЗАО "Русинком"	8,6	8,4	0,0	3,2	5,3
716	801	000	Котельная ФКУ УОДОП ФСИН России (МинЮст)	ЮАО	Донской	ФКУ УОДОП ФСИН России	0,6	0,6	0,0	0,1	0,5	ФКУ УОДОП ФСИН России	0,6	0,6	0,0	0,1	0,5
717	802	000	Котельная ООО "Дизайн центр"	ЮАО	Даниловский	ООО "Дизайн центр"	3,0	2,9	0,0	1,4	1,5	ООО "Дизайн центр"	3,0	2,9	0,0	1,4	1,5
718	803	000	Котельная Фабрика - Химчистка ООО "Золушка"	ЮАО	Чертаново Южное	ООО "Золушка"	1,3	1,0	0,4	0,4	0,6	ООО "Золушка"	1,3	1,0	0,4	0,4	0,6
719	804	000	Котельная ООО "Компания Спецстройинвест"	ЮАО	Даниловский	ООО "Компания Спецстройинвест"	1,7	1,7	0,0	1,1	0,5	ООО "Компания Спецстройинвест"	1,7	1,7	0,0	1,1	0,5
720	805	000	Котельная ГУП "НПО "Мосгормаш"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ГУП "НПО "Мосгормаш"	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	ГУП "НПО "Мосгормаш"	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0
721	806	000	Котельная ОАО "Мосгоропторг"	ЮАО	Нагатино-Садовники	ОАО "Мосгоропторг"	5,1	5,0	0,0	2,5	2,5	ОАО "Мосгоропторг"	4,8	4,7	0,0	2,5	2,2
722	807	000	Котельная ОАО "Верхнекотельский завод" (Каширский двор - 2)	ЮАО	Нагатино-Садовники	ОАО "Верхнекотельский завод"	1,3	1,3	0,0	0,9	0,4	ОАО "Верхнекотельский завод"	1,3	1,3	0,0	0,9	0,4
723	809	000	Котельная Мостоотряд № 4 ОАО "Мостотрест"	ЮАО	Бирюлёво Западное	ОАО "Мостотрест"	5,1	3,3	2,5	0,9	2,4	ОАО "Мостотрест"	5,1	3,3	2,5	0,9	2,4
724	810	000	Котельная ООО "ЦТСК нефтяников"	ЮАО	Нагорный	ООО "ЦТСК нефтяников"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,2	ООО "ЦТСК нефтяников"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,2
725	811	000	Котельная ООО "Центр Эксплуатации"	ЮАО	Даниловский	ООО "Центр Эксплуатации"	3,8	3,7	0,0	2,9	0,9	ООО "Центр Эксплуатации"	3,8	3,7	0,0	2,9	0,9
726	812	000	Котельная ООО "ИМПУЛЬС"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ООО "ИМПУЛЬС"	12,0	11,7	0,0	3,9	7,9	ООО "ИМПУЛЬС"	14,3	2,2	0,0	2,0	0,2
727	813	000	Котельная АО "Загородное Плаза"	ЮАО	Донской	АО "Загородное Плаза"	1,2	1,2	0,0	0,7	0,5	АО "Загородное Плаза"	1,2	1,2	0,0	0,7	0,5
728	815	000	Котельная ООО "РЭДЭКС"	ЮАО	Донской	ООО "РЭДЭКС"	1,8	1,7	0,0	1,3	0,4	ООО "РЭДЭКС"	1,8	1,7	0,0	1,3	0,4
729	816	000	Котельная ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России	16,6	16,2	0,0	9,9	6,3	ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России	16,6	16,2	0,0	9,9	6,3
730	817	000	Котельная АО "НИИВТ им.С.А.Векшинского"	ЮАО	Нагорный	АО "НИИВТ им.С.А.Векшинского"	19,5	19,1	0,0	7,0	12,1	АО "НИИВТ им.С.А.Векшинского"	19,5	19,1	0,0	7,0	12,1
731	819	000	Котельная ООО "Кэпитал Хаус"	ЮАО	Донской	ООО "КЭПИТАЛ ХАУС"	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	ООО "КЭПИТАЛ ХАУС"	-	-	-	-	-
732	820	000	Котельная УСЦ "Труд"	ЮАО	Нагатино-Садовники	Труд УСЦ	6,9	6,7	0,0	3,6	3,1	Труд УСЦ	6,9	6,7	0,0	3,6	3,1
733	821	000	Котельная ООО "Фирма Блеск"	ЮЗАО	Коньково	ООО "Фирма Блеск"	1,6	1,6	0,0	0,8	0,8	ООО "Фирма Блеск"	1,6	1,6	0,0	0,8	0,8
734	822	000	Котельная ООО "Фабрика срочной химчистки и стирки белья №25"	ЮЗАО	Академический	ООО "Фабрика срочной химчистки и стирки белья №25"	1,8	1,8	0,0	0,0	1,8	ООО "Фабрика срочной химчистки и стирки белья №25"	-	-	-	-	-

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
735	823	000	Котельная ЗАО "МАВИКС-М"	ЮЗАО	Тёплый Стан	ЗАО "МАВИКС-М"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ЗАО "МАВИКС-М"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
736	825	000	Котельная Бизнес-центр "Карьер ул. 2А"	ЮЗАО	Академический	Бизнес-центр "Карьер ул. 2А"	4,8	4,7	0,0	0,9	3,8	Бизнес-центр "Карьер ул. 2А"	4,8	4,7	0,0	0,9	3,8
737	826	000	Котельная № 1 ОАО "Бутовский комбинат строит. материалов"	ЮЗАО	Южное Бутово	АО "Бутовский комбинат"	8,3	8,2	0,0	2,6	5,6	АО "Бутовский комбинат"	3,9	3,8	0,0	2,6	1,2
738	828	000	Котельная ОАО КБК "Черёмушки"	ЮЗАО	Черёмушки	ОАО КБК "Черёмушки"	5,4	5,2	0,0	4,8	0,4	ОАО КБК "Черёмушки"	5,4	5,2	0,0	4,8	0,4
739	830	000	Котельная ООО "АСАТ-99" (офисно-складской комплекс)	ЮЗАО	Южное Бутово	ООО "АСАТ-99"	1,7	1,7	0,0	1,1	0,6	ООО "АСАТ-99"	1,7	1,7	0,0	0,4	1,3
740	831	000	Котельная № 1 НИТУ "МИСиС"	ЮЗАО	Коньково	НИТУ "МИСИС"	1,3	1,2	0,0	1,1	0,1	НИТУ "МИСИС"	1,3	1,2	0,0	1,1	0,1
741	832	000	Котельная № 2 НИТУ "МИСиС"	ЮЗАО	Коньково	НИТУ "МИСИС"	1,3	1,2	0,0	1,1	0,1	НИТУ "МИСИС"	1,3	1,2	0,0	1,1	0,1
742	833	000	Котельная № 3 НИТУ "МИСиС"	ЮЗАО	Коньково	НИТУ "МИСИС"	1,3	1,2	0,0	1,1	0,1	НИТУ "МИСИС"	1,3	1,2	0,0	1,1	0,1
743	834	000	Котельная В/ч 28178	ЮЗАО	Ясенево	В/ч 28178	7,9	7,7	0,0	7,4	0,3	В/ч 28178	7,9	7,7	0,0	7,4	0,3
744	835	000	Котельная ООО "Фирма Белоснежка-Чайка"	ЮЗАО	Коньково	ООО "Фирма Белоснежка-Чайка"	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	ООО "Фирма Белоснежка-Чайка"	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
745	836	000	Котельная ЗАО "Европейские технологии и сервис"	ЮЗАО	Ясенево	ЗАО "Европейские технологии и сервис"	20,1	19,7	0,0	7,0	12,6	ЗАО "Европейские технологии и сервис"	20,1	19,7	0,0	9,7	10,0
746	837	000	Котельная ЗАО "Фармацентр Вилар"	ЮЗАО	Северное Бутово	ЗАО "Фармацентр Вилар"	4,8	3,4	2,0	1,1	2,2	ЗАО "Фармацентр Вилар"	4,8	3,4	2,0	1,1	2,2
747	838	000	Котельная ООО "Линда-3"	ЮЗАО	Гагаринский	ООО "Линда-3"	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	ООО "Линда-3"	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
748	841	000	Котельная ФГУП "НПП "ТОРИЙ"	ЮЗАО	Коньково	ФГУП "НПП "ТОРИЙ"	13,0	11,4	2,0	5,7	5,7	ФГУП "НПП "ТОРИЙ"	13,0	11,4	2,0	5,7	5,7
749	842	000	Котельная ПАО "Газпром" филиал УСЗ	ЮЗАО	Черёмушки	ПАО Газпром филиал УСЗ	5,7	5,6	0,0	4,3	1,3	ПАО Газпром филиал УСЗ	5,7	5,6	0,0	4,3	1,3
750	843	000	Котельная ООО "РОЛЬФ Ясенево"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Рольф"	4,5	4,4	0,0	3,0	1,4	ООО "Рольф"	4,5	4,4	0,0	3,0	1,4
751	844	000	Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	ЗАО	Филёвский Парк	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4
752	845	000	Котельная ФГБУ "РКНПК" Минздрава РФ	ЗАО	Кунцево	ФГБУ "РКНПК" Минздрава РФ	19,0	16,9	2,5	10,7	6,2	ФГБУ "РКНПК" Минздрава РФ	19,0	16,9	2,5	10,7	6,2
753	846	000	Котельная № 1 Московская Патриархия	ЗАО	Ново-Переделкино	Московская Патриархия Храм Спаса Преображения Господня (Патриаршье Подворье)	0,9	0,8	0,0	0,3	0,5	Московская Патриархия Храм Спаса Преображения Господня (Патриаршье Подворье)	0,9	0,8	0,0	0,3	0,5
754	847	000	Котельная № 2 Московская Патриархия	ЗАО	Ново-Переделкино	Московская Патриархия Храм Спаса Преображения Господня (Патриаршье Подворье)	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	Московская Патриархия Храм Спаса Преображения Господня (Патриаршье Подворье)	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1
755	850	000	Котельная ЗАО "Хлебозавод № 22"	ЗАО	Кунцево	ЗАО "Хлебозавод № 22"	6,5	4,4	3,0	0,7	3,7	ЗАО "Хлебозавод № 22"	6,5	4,4	3,0	0,7	3,7
756	851	000	Котельная ОАО "МТЗ "Рубин"	ЗАО	Филёвский Парк	ОАО "МТЗ "Рубин"	27,5	26,8	0,0	8,2	18,7	ОАО "МТЗ "Рубин"	27,5	26,8	0,0	8,2	18,7
757	855	000	Котельная № 1 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	ЗАО	Филёвский Парк	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6
758	856	000	Котельная № 2 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	ЗАО	Филёвский Парк	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
759	857	000	Котельная № 3 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	ЗАО	Филёвский Парк	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6	ГБУ "Жилищник района Филевский парк"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,6
760	858	000	Котельная ООО "Лазер Сервис"	ЗАО	Можайский	ООО "Лазер Сервис"	1,9	1,9	0,0	0,7	1,2	ООО "Лазер Сервис"	1,9	1,9	0,0	0,7	1,2
761	859	000	Котельная ОАО "Бригантина"	ЗАО	Можайский	ОАО "Бригантина"	12,0	11,1	0,9	0,0	11,1	ОАО "Бригантина"	12,0	11,1	0,9	0,0	11,1
762	860	000	Котельная № 1 ТСЖ "ЛУЧ"	ЗАО	Филёвский Парк	ТСЖ "ЛУЧ"	3,1	3,0	0,0	2,0	1,0	ТСЖ "ЛУЧ"	3,1	3,0	0,0	1,5	1,5
763	861	000	Котельная ОАО Завод "Мосэлектрощит"	ЗАО	Можайский	ОАО Завод "Мосэлектрощит"	19,5	19,0	0,0	7,8	11,3	ОАО Завод "Мосэлектрощит"	19,5	19,0	0,0	7,8	11,3
764	862	000	Котельная ОАО "ВИЛС"	ЗАО	Можайский	ОАО "ВИЛС"	73,0	69,2	3,0	22,5	46,7	ОАО "ВИЛС"	73,0	69,2	3,0	22,5	46,7
765	863	000	Котельная № 1 ОАО "ВАРЗ-400"	ЗАО	Внуково	ОАО "ВАРЗ-400"	41,3	36,4	6,0	15,2	21,2	ОАО "ВАРЗ-400"	41,3	36,4	6,0	15,2	21,2
766	864	000	Котельная № 2 ОАО "ВАРЗ-400"	ЗАО	Внуково	ОАО "ВАРЗ-400"	8,3	8,1	0,0	6,1	2,0	ОАО "ВАРЗ-400"	8,3	8,1	0,0	6,1	2,0
767	865	000	Котельная д/о "Рублево" ХОЗУ МПС РФ	СЗАО	Строгино	д/о "Рублево" ХОЗУ МПС РФ	17,2	16,8	0,0	3,5	13,3	д/о "Рублево" ХОЗУ МПС РФ	17,2	16,8	0,0	3,5	13,3
768	866	000	Котельная ООО "Сетунь-92"	ЗАО	Можайский	ООО "Сетунь-92"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ООО "Сетунь-92"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
769	868	000	Котельная ООО "Торнадо"	ЗАО	Солнцево	ООО "Торнадо"	2,6	2,5	0,0	1,4	1,1	ООО "Торнадо"	2,6	2,6	0,0	1,4	1,1
770	869	000	Котельная ОАО "Строительная Механизация № 6"	ЗАО	Солнцево	ОАО "Строительная Механизация № 6"	8,1	7,6	0,0	0,0	7,6	ОАО "Строительная Механизация № 6"	8,1	7,9	0,0	0,0	7,9
771	871	000	Котельная ФГБНУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева"	ЗАО	Кунцево	ФГБНУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева"	11,6	10,0	2,0	5,5	4,5	ФГБНУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева"	11,6	10,0	2,0	5,5	4,5
772	872	000	Котельная "ДУЕБАГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	ЗАО	Можайский	Компания с ограниченной ответственностью "ДУЕБАГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	8,0	7,8	0,0	2,6	5,2	Компания с ограниченной ответственностью "ДУЕБАГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	8,0	7,8	0,0	2,6	5,2
773	873	000	Котельная ООО "МПЗ КАМПОМОС"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ООО "МПЗ КАМПОМОС"	4,8	3,5	1,8	0,6	2,9	ООО "МПЗ КАМПОМОС"	4,8	3,5	1,8	0,6	2,9
774	874	000	Котельная ОАО "ММВЗ"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ОАО "ММВЗ"	11,2	10,6	0,5	2,7	7,9	ОАО "ММВЗ"	11,2	10,6	0,5	2,7	7,9
775	876	000	Котельная ОАО "Мосгорбумторг"	ЗАО	Солнцево	ОАО "Мосгорбумторг"	10,5	10,2	0,0	1,9	8,3	ОАО "Мосгорбумторг"	10,5	10,2	0,0	2,8	7,4
776	877	000	Котельная ООО "Сервис-Блеск"	ЗАО	Кунцево	ООО "Сервис-Блеск"	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	ООО "Сервис-Блеск"	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
777	878	000	Котельная ООО "Конвент-Плюс"	ЗАО	Филёвский Парк	ООО "Конвент-Плюс"	0,6	0,5	0,0	0,4	0,2	ООО "Конвент-Плюс"	0,6	0,5	0,0	0,4	0,2
778	879	000	Котельная ООО "Серебряная миля"	ЗАО	Филёвский Парк	ООО "Серебряная миля"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ООО "Серебряная миля"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
779	880	000	Котельная "Объединение жильцов на Кастанаевской"	ЗАО	Филёвский Парк	Специализированный потребительский кооператив по управлению жилым комплексом "Объединение жильцов на Кастанаевской"	2,1	2,1	0,0	1,7	0,3	Специализированный потребительский кооператив по управлению жилым комплексом "Объединение жильцов на Кастанаевской"	2,1	2,1	0,0	1,7	0,3
780	881	000	Котельная № 2 ТСЖ "ЛУЧ"	ЗАО	Филёвский Парк	ТСЖ "ЛУЧ"	2,9	2,8	0,0	1,6	1,2	ТСЖ "ЛУЧ"	2,9	2,8	0,0	0,9	1,9
781	882	000	Котельная № 1 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
782	883	000	Котельная № 2 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
783	884	000	Котельная № 3 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
784	885	000	Котельная № 4 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
785	886	000	Котельная № 5 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
786	887	000	Котельная № 6 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
787	888	000	Котельная № 7 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
788	889	000	Котельная № 8 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
789	890	000	Котельная № 9 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
790	891	000	Котельная № 10 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
791	892	000	Котельная № 11 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
792	893	000	Котельная № 12 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
793	894	000	Котельная № 13 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
794	895	000	Котельная № 14 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
795	896	000	Котельная № 15 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
796	897	000	Котельная № 16 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
797	898	000	Котельная № 17 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
798	899	000	Котельная № 18 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
799	900	000	Котельная № 19 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
800	901	000	Котельная № 20 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
801	902	000	Котельная № 21 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
802	903	000	Котельная № 22 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
803	904	000	Котельная № 23 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
804	905	000	Котельная № 24 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
805	906	000	Котельная № 25 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
806	907	000	Котельная № 26 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
807	908	000	Котельная № 27 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
808	909	000	Котельная № 28 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
809	910	000	Котельная № 29 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
810	911	000	Котельная № 30 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
811	912	000	Котельная № 31 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
812	913	000	Котельная № 32 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
813	914	000	Котельная № 33 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
814	915	000	Котельная № 34 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
815	916	000	Котельная № 35 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	1,0	1,0	0,0	0,3	0,6	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
816	917	000	Котельная № 36 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	1,2	1,2	0,0	0,3	0,8	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
817	918	000	Котельная № 37 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
818	919	000	Котельная № 38 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
819	920	000	Котельная № 39 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
820	921	000	Котельная № 40 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
821	922	000	Котельная № 41 ТСЖ "Остров"	ЗАО	Крылатское	ТСЖ "Остров"	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	ТСЖ "Остров"	-	-	-	-	-
822	923	000	Котельная ОАО "ВСК"	ЗАО	Крылатское	ОАО "ВСК"	1,5	1,5	0,0	0,5	0,9	ОАО "ВСК"	1,5	1,5	0,0	0,4	1,1
823	924	000	Котельная № 1 ООО "ФСК "Теско"	ЗАО	Крылатское	ООО "ФСК "Теско"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,6	ООО "ФСК "Теско"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,6
824	925	000	Котельная № 2 ООО "ФСК "Теско"	ЗАО	Крылатское	ООО "ФСК "Теско"	0,5	0,5	0,0	0,1	0,4	ООО "ФСК "Теско"	0,5	0,5	0,0	0,1	0,4
825	926	000	Котельная № 3 ООО "ФСК "Теско"	ЗАО	Крылатское	ООО "ФСК "Теско"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ООО "ФСК "Теско"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
826	927	000	Котельная ООО "Империал 2000"	ЗАО	Филёвский Парк	ООО "Империал 2000"	1,2	1,1	0,0	0,4	0,7	ООО "Империал 2000"	1,2	1,1	0,0	0,4	0,7
827	928	000	Котельная ООО "Матвеевское М"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ООО "Матвеевское М"	1,3	1,0	0,4	0,2	0,8	ООО "Матвеевское М"	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
828	929	000	Котельная ГУП ДЭЗ района "Фили –Давыдково"	ЗАО	Фили-Давыдково	ГБУ "Жилищник района Фили-Давыдково"	1,2	1,2	0,0	1,1	0,1	ГБУ "Жилищник района Фили-Давыдково"	1,2	1,2	0,0	1,1	0,1
829	930	000	Котельная ООО "Металлист-Центр"	ЗАО	Фили-Давыдково	ООО "Металлист-Центр"	2,1	2,0	0,0	1,7	0,3	ООО "Металлист-Центр"	2,1	2,0	0,0	1,7	0,3
830	931	000	Котельная ООО СП "Консорциум"	ЗАО	Крылатское	ООО СП "Консорциум"	3,4	3,4	0,0	1,9	1,5	ООО СП "Консорциум"	3,4	3,4	0,0	1,9	1,5
831	934	000	Котельная ТРЦ "Европарк"	ЗАО	Крылатское	ТРЦ "Европарк"	11,2	11,0	0,0	3,7	7,3	ТРЦ "Европарк"	11,2	11,0	0,0	3,7	7,3
832	935	000	Котельная Отделение ГУВД	ЗАО	Фили-Давыдково	Отделение ГУВД	1,7	1,7	0,0	0,3	1,4	Отделение ГУВД	1,7	1,7	0,0	0,3	1,4
833	936	000	Котельная ТСЖ ВСК "Рублевское шоссе, 11"	ЗАО	Фили-Давыдково	ТСЖ ВСК "Рублевское шоссе, 11"	1,3	1,3	0,0	1,2	0,1	ТСЖ ВСК "Рублевское шоссе, 11"	1,3	1,3	0,0	1,2	0,1
834	937	000	Котельная ЗАО "Гагаринское"	ЗАО	Внуково	ЗАО "Гагаринское"	1,8	1,7	0,0	1,6	0,1	ЗАО "Гагаринское"	1,8	1,8	0,0	1,6	0,1
835	938	000	Котельная КП ОУСЦ "Крылатское"	ЗАО	Крылатское	КП "ОУСЦ "Крылатское"	7,9	7,8	0,0	2,7	5,1	КП "ОУСЦ "Крылатское"	7,9	7,8	0,0	2,7	5,1
836	940	000	Котельная № 1 Центральная базовая таможня	ЗАО	Филёвский Парк	Центральная базовая таможня	8,6	8,5	0,0	3,5	5,0	Центральная базовая таможня	8,6	8,5	0,0	3,5	5,0
837	941	000	Котельная № 2 Центральная базовая таможня	ЗАО	Филёвский Парк	Центральная базовая таможня	8,6	8,5	0,0	1,6	6,8	Центральная базовая таможня	8,6	8,5	0,0	1,6	6,8
838	942	000	Котельная ГУП "Ритуал"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ГУП "Ритуал"	1,4	1,4	0,0	0,4	0,9	ГУП "Ритуал"	1,4	1,4	0,0	0,4	0,9
839	943	000	Котельная ЗАО "Фирма "ЛАМА"	ЗАО	Проспект Вернадского	ЗАО "Фирма "ЛАМА"	1,9	1,9	0,0	0,3	1,5	ЗАО "Фирма "ЛАМА"	1,9	1,9	0,0	0,3	1,5
840	944	000	Котельная ООО "УК "Бородино"	ЗАО	Филёвский Парк	ООО "Управляющая компания "Бородино"	5,9	5,8	0,0	2,8	3,0	ООО "Управляющая компания "Бородино"	5,9	5,8	0,0	2,8	3,0
841	945	000	Котельная ЗАО "Кунцевское"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ЗАО "Кунцевское"	3,1	3,0	0,0	1,3	1,7	ЗАО "Кунцевское"	3,1	3,0	0,0	1,3	1,7
842	946	000	Котельная ЦКС Сколково	ЗАО	Можайский	ООО «КОМСТЭК»	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3	ООО «КОМСТЭК»	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3
843	947	000	Котельная "КОКА-КОЛА"	ЗАО	Солнцево	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО	8,1	7,9	0,0	7,3	0,6	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО	8,1	7,9	0,0	7,3	0,6

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
844	948	000	Котельная АО "Логистический центр Кунцево"	ЗАО	Можайский	АО Логистический центр Кунцево	15,6	15,2	0,0	4,3	10,9	АО Логистический центр Кунцево	15,6	15,2	0,0	4,3	10,9
845	949	000	Котельная ООО "Мкапитал"	ЗАО	Кунцево	ООО "МКАПИТАЛ"	8,3	8,1	0,0	4,3	3,8	ООО "МКАПИТАЛ"	8,3	8,1	0,0	4,3	3,8
846	951	000	Котельная ООО "СП Бизнес кар"	ЗАО	Крылатское	СП БИЗНЕС КАР ООО	2,5	2,4	0,0	1,8	0,7	СП БИЗНЕС КАР ООО	2,5	2,4	0,0	1,8	0,7
847	952	000	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная № 19"	СЗАО	Щукино	ОАО "Фабрика-прачечная № 19"	11,7	9,1	3,5	0,5	8,7	ОАО "Фабрика-прачечная № 19"	11,7	9,1	3,5	0,5	8,7
848	953	000	Котельная ЗАО "Ингеокомпром"	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	ЗАО "Ингеокомпром"	15,6	12,0	5,0	2,1	9,9	ЗАО "Ингеокомпром"	15,6	12,0	5,0	2,1	9,9
849	954	000	Котельная ОАО "Спецстройбетон ЖБИ № 17"	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	ОАО "Спецстройбетон ЖБИ № 17"	33,0	32,2	0,0	0,0	32,2	ОАО "Спецстройбетон ЖБИ № 17"	-	-	-	-	-
850	955	000	Котельная ОАО "Технолог"	СЗАО	Щукино	ОАО "Технолог"	3,0	2,9	0,0	1,5	1,4	ОАО "Технолог"	3,0	2,9	0,0	1,5	1,4
851	956	000	Котельная ОАО ММП им. В.В. Чернышова	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ОАО ММП им. В.В. Чернышова	188,4	175,9	12,0	32,3	143,6	ОАО ММП им. В.В. Чернышова	188,4	175,9	12,0	47,9	128,0
852	957	000	Котельная Инфекционная клиническая больница № 1 ООО "Энергомед-М"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ООО "Энергомед-М"	5,0	4,1	1,2	2,4	1,7	ООО "Энергомед-М"	5,0	4,1	1,2	2,4	1,7
853	958	000	Котельная НУЗ "Центральная клиническая больница № 1"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	НУЗ "Центральная клиническая больница № 1" ОАО "РЖД"	6,2	6,1	0,0	4,0	2,1	НУЗ "Центральная клиническая больница № 1" ОАО "РЖД"	6,2	6,1	0,0	4,0	2,1
854	959	000	Котельная ДОСААФ России	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ДОСААФ России	2,9	2,8	0,0	0,8	2,0	ДОСААФ России	2,9	2,8	0,0	0,8	2,0
855	960	000	Котельная ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова	33,0	32,4	0,0	9,0	23,5	ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова	33,0	32,4	0,0	9,0	23,5
856	961	000	Котельная ФГУП ГосНИИ биологического приборостроения	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ФГУП ГосНИИ биологического приборостроения	2,5	2,5	0,0	0,3	2,1	ФГУП ГосНИИ биологического приборостроения	2,5	2,5	0,0	0,3	2,1
857	962	000	Котельная ФГУ Центральная клиническая больница гражданской авиации	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ФГУ Центральная клиническая больница гражданской авиации	20,0	19,7	0,0	6,4	13,3	ФГУ Центральная клиническая больница гражданской авиации	20,0	19,7	0,0	6,4	13,3
858	964	000	Котельная РХТУ им. Менделеева	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	РХТУ им. Менделеева	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	РХТУ им. Менделеева	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7
859	965	000	Котельная ФГУП НИИ НМ им. А.А. Бочвара	СЗАО	Щукино	АО "ВНИИНМ"	34,0	33,4	0,0	6,6	26,8	АО "ВНИИНМ"	34,0	33,4	0,0	6,6	26,8
860	967	000	Котельная ООО "Диана"	СЗАО	Южное Тушино	ООО "Диана"	1,2	0,8	0,6	0,1	0,7	ООО "Диана"	1,2	0,8	0,6	0,1	0,7
861	968	000	Котельная ФГУП "34 Промышленный Комбинат 7ПСУ МО РФ"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	ФГУП "34 Промышленный Комбинат 7ПСУ МО РФ"	1,4	1,4	0,0	0,6	0,7	ФГУП "34 Промышленный Комбинат 7ПСУ МО РФ"	1,4	1,4	0,0	0,6	0,7
862	969	000	Котельная ОАО "Тонко-суконная ф-ка "Победа Труда"	СЗАО	Митино	ОАО "Тонко-суконная ф-ка "Победа Труда"	4,3	4,2	0,0	1,2	3,0	ОАО "Тонко-суконная ф-ка "Победа Труда"	4,3	4,2	0,0	1,2	3,0
863	970	000	Котельная ТСЖ "Инициатива"	СЗАО	Южное Тушино	ТСЖ "Инициатива"	1,8	1,8	0,0	0,9	0,8	ТСЖ "Инициатива"	1,8	1,8	0,0	0,9	0,8
864	972	0	Котельная ЦКВГ ФСБ России Центральный клинический военный госпиталь	СЗАО	Щукино	ЦКВГ ФСБ России Центральный клинический военный госпиталь	1,1	1,1	0,7	0,0	1,1	ЦКВГ ФСБ России Центральный клинический военный госпиталь	1,1	0,7	0,7	0,0	0,7
865	974	000	Котельная ООО "Меркурий+"	СЗАО	Южное Тушино	ООО "Меркурий+"	5,1	5,0	0,0	1,2	3,8	ООО "Меркурий+"	5,1	5,0	0,0	0,7	4,3
866	975	000	Котельная ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздравсоцразвития России	СЗАО	Щукино	ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, Филиал "Медгамал"	15,9	12,9	4,0	1,3	11,7	ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, Филиал "Медгамал"	15,9	12,9	4,0	1,3	11,7

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
867	978	000	Котельная АИТ № 79	СЗАО	Куркино	Управа района "Куркино"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,5	Управа района "Куркино"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,5
868	979	000	Котельная АИТ № 80	СЗАО	Куркино	Управа района "Куркино"	1,4	1,4	0,0	1,1	0,3	Управа района "Куркино"	1,4	1,4	0,0	0,6	0,8
869	980	000	Котельная ООО "НАСА"	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	ООО "НАСА"	0,8	0,8	0,0	0,6	0,2	ООО "НАСА"	0,8	0,8	0,0	0,6	0,2
870	981	000	Котельная ЗАО "Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО"	СЗАО	Куркино	ЗАО Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО	3,7	3,6	0,0	2,2	1,5	ЗАО Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО	3,7	3,6	0,0	2,2	1,5
871	982	000	Котельная ООО "ДЭЗИС"	СЗАО	Куркино	ООО ДЭЗИС	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	ООО ДЭЗИС	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2
872	983	000	Котельная Посольство США в РФ	СЗАО	Покровское-Стрешнево	Посольство США в РФ	2,4	2,4	0,0	1,6	0,7	Посольство США в РФ	2,4	2,4	0,0	1,6	0,7
873	984	000	Котельная ГКУ Соцэнерго	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	ГКУ Соцэнерго	1,8	1,7	0,0	0,4	1,3	ГКУ Соцэнерго	1,8	1,7	0,0	0,4	1,3
874	985	000	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная МГ"	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	ОАО "Фабрика-прачечная МГ"	3,9	3,8	0,0	3,2	0,6	ОАО "Фабрика-прачечная МГ"	-	-	-	-	-
875	986	000	Котельная ЗАО "Зинвест"	ЗелАО	Силино	ЗАО "Зинвест"	3,7	3,6	0,0	0,4	3,2	ЗАО "Зинвест"	3,7	3,6	0,0	0,4	3,2
876	987	000	Котельная ОАО "Хлебозавод № 28"	ЗелАО	Силино	ОАО "Хлебозавод № 28"	5,6	3,7	2,7	2,0	1,7	ОАО "Хлебозавод № 28"	5,6	3,7	2,7	2,0	1,7
877	988	000	Котельная ООО ПО "Санвентика"	ЗелАО	Крюково	ООО ПО "Санвентика"	3,0	2,9	0,0	0,9	2,1	ООО ПО "Санвентика"	3,0	2,9	0,0	0,9	2,1
878	989	000	Котельная ОАО "Сервис-Быт"	ЗелАО	Савёлки	ОАО "Сервис-Быт"	8,4	8,3	0,0	2,8	5,4	ОАО "Сервис-Быт"	8,4	8,3	0,0	2,8	5,4
879	990	000	Котельная ОАО "ЩЛЗ"	НАО	г.о. Щербинка	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	6,2	6,1	0,0	4,6	1,5	ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"	6,2	6,1	0,0	4,6	1,5
880	991	000	Котельная ООО "Ол-Бизнес"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Ол-Бизнес"	1,2	1,1	0,0	0,3	0,8	ООО "Ол-Бизнес"	1,2	1,1	0,0	0,3	0,8
881	992	000	Котельная ООО "Производственная компания Старт 99"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Производственная компания Старт 99"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	ООО "Производственная компания Старт 99"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0
882	993	000	Котельная ООО "Терминал"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Терминал"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1	ООО "Терминал"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1
883	994	000	Котельная ООО "Инфорком-Монолит"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Инфорком-Монолит"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1	ООО "Инфорком-Монолит"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1
884	995	000	Котельная ООО "НОРД ПЛЮС"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "НОРД ПЛЮС"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1	ООО "НОРД ПЛЮС"	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1
885	996	000	Котельная ООО "Юнитек"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Юнитек"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	ООО "Юнитек"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3
886	997	000	Котельная АО "Щербинский завод ЭПО" (2 котельные)	НАО	г.о. Щербинка	АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"	3,4	3,3	0,0	2,1	1,2	АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"	3,4	3,3	0,0	2,1	1,2
887	998	000	Котельная ЗАО "Гема-Инвест"	НАО	г.о. Щербинка	ЗАО "Гема-Инвест"	2,4	2,4	0,0	0,4	1,9	ЗАО "Гема-Инвест"	2,4	2,4	0,0	0,6	1,8
888	999	000	Котельная ЗАО НТЦ "Бакор"	НАО	г.о. Щербинка	ЗАО НТЦ "Бакор"	3,1	3,0	0,0	1,8	1,2	ЗАО НТЦ "Бакор"	3,1	3,0	0,0	1,8	1,2
889	1000	000	Котельная ООО "Андреана +"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Андреана +"	0,9	0,9	0,0	0,6	0,3	ООО "Андреана +"	0,9	0,9	0,0	0,6	0,3
890	1001	000	Котельная ООО "ИАН "Старт-Эстэйт"	НАО	г.о. Щербинка	ООО "ИАН "Старт-Эстэйт"	0,9	0,8	0,0	0,3	0,6	ООО "ИАН "Старт-Эстэйт"	0,9	0,8	0,0	0,3	0,6
891	1002	000	Котельная ЗАО "РХИ Подольские огнеупоры"	НАО	г.о. Щербинка	ЗАО "РХИ Подольские огнеупоры"	3,0	2,9	0,0	1,8	1,1	ЗАО "РХИ Подольские огнеупоры"	3,0	2,9	0,0	1,8	1,1
892	1003	000	Котельная ГУП "Мосзеленхоз" (Ульяновский СДС)	НАО	поселение Московский	Филиал ГУП "Мосзеленхоз"	48,0	35,1	0,0	17,2	17,9	Филиал ГУП "Мосзеленхоз"	48,0	35,1	0,0	17,2	17,9
893	1004	000	Котельная № 1 (д. Картмазово)	НАО	поселение Московский	ООО "Лантан"	1,6	1,6	0,0	0,7	0,8	ООО "Лантан"	1,6	1,6	0,0	0,7	0,8
894	1005	000	Котельная № 2 (д. Картмазово)	НАО	поселение Московский	ООО "Лантан"	1,6	1,6	0,0	0,7	0,8	ООО "Лантан"	1,6	1,6	0,0	0,7	0,8
895	1006	000	Котельная БП "Румянцево"	НАО	поселение Московский	ООО "Комплекс"	18,7	18,6	0,0	10,9	7,7	ООО "Комплекс"	19,0	18,9	0,0	10,9	8,0
896	1007	000	Котельная ТСК "Планета" (д. Саларьево)	НАО	поселение Московский	ООО "Планета"	3,0	2,9	0,0	1,6	1,3	ООО "Планета"	3,0	3,0	0,0	1,6	1,3

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
897	1008	000	Котельная ООО "Сетунь Олимп" (д. Картмазово)	НАО	поселение Московский	ООО "Сетунь Олимп"	1,1	1,1	0,0	0,8	0,4	ООО "Сетунь Олимп"	1,1	1,1	0,0	0,8	0,4
898	1009	000	Котельная ЗАО "Дорстройсервис"	НАО	поселение Московский	ЗАО "Дорстройсервис"	0,5	0,5	0,0	0,4	0,1	ЗАО "Дорстройсервис"	-	-	-	-	-
899	1010	000	Котельная КОО "АНТЕМОНА ЛИМИТЕД"	НАО	поселение Московский	Компания с ограниченной ответственностью "АНТЕМОНА ЛИМИТЕД"	12,7	12,4	0,0	6,0	6,4	Компания с ограниченной ответственностью "АНТЕМОНА ЛИМИТЕД"	12,7	12,4	0,0	6,0	6,4
900	1011	000	Котельная Детский санаторий № 39	НАО	поселение Внуковское	ГКУЗ г. Москвы "Детский пульмонологический санаторий 39 ДЗМ"	2,1	2,0	0,0	0,6	1,4	ГКУЗ г. Москвы "Детский пульмонологический санаторий 39 ДЗМ"	2,1	2,0	0,0	0,6	1,4
901	1012	000	Котельная ЗАО "МНПКЦМДЛ"	НАО	поселение Внуковское	ЗАО "МНПК ЦМДЛ"	16,3	15,9	0,0	0,0	15,9	ЗАО "МНПК ЦМДЛ"	16,3	15,9	0,0	0,0	15,9
902	1013	000	Котельная п. Санаторий № 14	НАО	поселение Внуковское	ГУП МЦ Санаторий "Переделкино"	2,9	2,9	0,0	2,1	0,7	ГУП МЦ Санаторий "Переделкино"	2,9	2,9	0,0	1,6	1,2
903	1014	000	Котельная Дом писателей Переделкино	НАО	поселение Внуковское	Дирекция по эксплуатации городка писателей "Переделкино" МООП "МЛФ"	2,6	2,5	0,0	1,5	1,0	Дирекция по эксплуатации городка писателей "Переделкино" МООП "МЛФ"	2,6	2,5	0,0	1,5	1,0
904	1015	000	Котельная "Школа № 1788"	НАО	поселение Внуковское	ГБОУ "Школа № 1788"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ГБОУ "Школа № 1788"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
905	1016	000	Котельная ООО "ТПК Профит"	НАО	поселение Внуковское	ООО "ТПК Профит"	1,3	1,3	0,0	0,4	0,9	ООО "ТПК Профит"	1,3	1,3	0,0	0,4	0,9
906	1017	000	Котельная ООО "Микотранс"	НАО	поселение Внуковское	ООО "Микотранс"	1,2	1,2	0,0	0,8	0,4	ООО "Микотранс"	1,2	1,2	0,0	0,8	0,4
907	1018	000	Крышная котельная д.№20-А п.Коммунарка	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Термоинжсервис"	2,9	2,9	0,0	1,7	1,1	ООО "УК Термоинжсервис"	2,9	2,9	0,0	1,7	1,1
908	1019	000	Крышная котельная д.№20 п.Коммунарка	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Термоинжсервис"	2,9	2,9	0,0	1,7	1,1	ООО "УК Термоинжсервис"	2,9	2,9	0,0	1,7	1,1
909	1020	000	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.3	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Термоинжсервис"	3,3	3,2	0,0	1,8	1,5	ООО "УК Термоинжсервис"	3,3	3,2	0,0	1,8	1,5
910	1021	000	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.1	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Термоинжсервис"	2,3	2,2	0,0	1,5	0,8	ООО "УК Термоинжсервис"	2,3	2,2	0,0	1,5	0,8
911	1022	000	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.2	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Термоинжсервис"	1,5	1,5	0,0	1,0	0,4	ООО "УК Термоинжсервис"	1,5	1,5	0,0	1,0	0,4
912	1023	000	Котельная № 1 ООО "Пламя"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Пламя"	33,9	33,2	0,0	17,0	16,1	ООО "Пламя"	33,5	32,7	0,0	17,0	15,7
913	1024	000	Котельная Индустриальный парк "Индиго"	НАО	поселение Сосенское	ЗАО "Вюрт-Русь"	1,9	1,9	0,0	0,3	1,5	ЗАО "Вюрт-Русь"	1,9	1,9	0,0	0,5	1,4
914	1025	000	Котельная № 1 АО "УСК МОСТ"	НАО	поселение Сосенское	АО "УСК МОСТ"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	АО "УСК МОСТ"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
915	1026	000	Котельная № 2 АО "УСК МОСТ"	НАО	поселение Сосенское	АО "УСК МОСТ"	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	АО "УСК МОСТ"	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3
916	1027	000	Котельная ООО "Газпром трансгаз Москва" Зимёнки	НАО	поселение Сосенское	ООО "Газпром трансгаз Москва"	5,2	5,1	0,0	2,1	2,9	ООО "Газпром трансгаз Москва"	5,2	5,1	0,0	1,4	3,6
917	1028	000	Котельная ООО "Каравелла"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Каравелла"	0,5	0,5	0,0	0,1	0,4	ООО "Каравелла"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
918	1029	000	Котельная ООО "Инфопроект"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Инфопроект"	1,7	1,7	0,0	0,9	0,8	ООО "Инфопроект"	1,7	1,7	0,0	0,9	0,8
919	1032	000	Котельная ООО "Елисеев и КО"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Елисеев и КО"	1,7	1,7	0,0	0,1	1,6	ООО "Елисеев и КО"	1,7	1,7	0,0	0,2	1,5
920	1033	000	Котельная ООО "Теннис-Спорт"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Теннис-Спорт"	1,8	1,8	0,0	0,8	1,0	ООО "Теннис-Спорт"	1,8	1,8	0,0	0,8	1,0

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
921	1034	000	Котельная ООО "УК ТЕХНОСЕРВИС"	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК ТЕХНОСЕРВИС"	1,0	1,0	0,0	0,5	0,4	ООО "УК ТЕХНОСЕРВИС"	1,0	1,0	0,0	0,3	0,6
922	1035	000	Котельная ФГУ "ДЭП-22"	НАО	поселение Сосенское	ФГУ "ДЭП-22"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	ФГУ "ДЭП-22"	0,6	0,6	0,0	0,4	0,2
923	1036	000	Котельная ООО "Ветер перемен"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Ветер перемен"	3,4	3,4	0,0	1,6	1,8	ООО "Ветер перемен"	3,4	3,4	0,0	1,6	1,8
924	1037	000	Котельная № 2 ООО "Пламя"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Пламя"	30,0	29,3	0,0	12,1	17,2	ООО "Пламя"	33,5	32,8	0,0	12,1	20,7
925	1038	000	Котельная ООО "Мосрентген"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "Мосрентген"	3,4	3,4	0,0	3,3	0,1	ООО "Мосрентген"	3,4	3,4	0,0	3,3	0,1
926	1039	000	Котельная ООО "Динго"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "Динго"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ООО "Динго"	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
927	1040	000	Котельная ООО "Ресурсинвест"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "Ресурсинвест"	3,0	2,9	0,0	1,2	1,8	ООО "Ресурсинвест"	3,0	2,9	0,0	1,2	1,8
928	1041	000	Котельная ООО "СтройТранс"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "СтройТранс"	1,0	0,9	0,0	0,3	0,7	ООО "СтройТранс"	1,0	0,9	0,0	0,3	0,7
929	1042	000	Котельная ООО "Компания ССА"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "Компания ССА"	0,7	0,7	0,0	0,3	0,4	ООО "Компания ССА"	0,7	0,7	0,0	0,3	0,4
930	1043	000	Котельная ООО "ПП Автострой"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "ПП Автострой"	1,3	1,3	0,0	0,7	0,6	ООО "ПП Автострой"	1,3	1,3	0,0	0,7	0,6
931	1044	000	Котельная АДиУЦ "Дудкино"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "Промышленные технологии"	5,2	5,0	0,0	1,6	3,5	ООО "Промышленные технологии"	5,1	5,0	0,0	1,6	3,5
932	1045	000	Котельная ООО "СТЕК"	НАО	поселение Мосрентген	ООО "СТЕК"	2,6	2,5	0,0	0,9	1,7	ООО "СТЕК"	2,6	2,5	0,0	0,9	1,7
933	1046	000	Котельная ФКУ "Дом-интернат"	НАО	поселение Филимонковское	ФКУ "Дом-интернат"	2,5	2,4	0,0	0,3	2,2	ФКУ "Дом-интернат"	2,5	2,4	0,0	0,3	2,2
934	1047	000	Котельная ООО "Оникс-S"	НАО	поселение Филимонковское	ООО "Оникс-S"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,2	ООО "Оникс-S"	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
935	1048	000	Котельная ООО "ТехПроект-Инвест"	НАО	поселение Воскресенское	ООО "ТехПроект-Инвест"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	ООО "ТехПроект-Инвест"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1
936	1049	000	Котельная ОАО "ФПГ Росавиаконсорциум"	НАО	поселение Воскресенское	ОАО "ФПГ Росавиаконсорциум"	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5	ОАО "ФПГ Росавиаконсорциум"	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5
937	1050	000	Котельная ФБГУ "ОК"Десна"	НАО	поселение Воскресенское	ФГБУ ОК Десна УДП РФ	7,0	6,8	0,0	2,7	4,1	ФГБУ ОК Десна УДП РФ	7,0	6,8	0,0	2,7	4,1
938	1051	000	Котельная ПКУН "Ватутинки"	НАО	поселение Десёновское	ПКУН "Ватутинки"	0,8	0,7	0,0	0,3	0,5	ПКУН "Ватутинки"	0,8	0,7	0,0	0,3	0,5
939	1052	000	Котельная ООО "ПМК-15"	НАО	поселение Рязановское	ООО "ПМК-15"	13,4	13,2	0,0	3,0	10,2	ООО "ПМК-15"	13,4	13,2	0,0	3,0	10,2
940	1053	000	Котельная Аптечные склады	НАО	поселение Рязановское	МУП "Подольская теплосеть"	5,2	5,1	0,0	4,3	0,8	МУП "Подольская теплосеть"	5,2	5,1	0,0	4,3	0,8
941	1054	000	Котельная п. Ерино	НАО	поселение Рязановское	МУП "Подольская теплосеть"	1,7	1,7	0,0	0,8	0,9	МУП "Подольская теплосеть"	1,7	1,7	0,0	0,8	0,9
942	1055	000	Котельная ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству"	1,1	1,1	0,0	0,4	0,6	ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству"	1,1	1,1	0,0	0,6	0,5
943	1056	000	Котельная ООО "Синтекс-С"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Синтекс-С"	0,4	0,3	0,0	0,1	0,2	ООО "Синтекс-С"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2
944	1057	000	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (профилакторий)	НАО	поселение Рязановское	ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	1,6	1,5	0,0	0,3	1,3	ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	1,6	1,5	0,0	0,3	1,3
945	1058	000	Котельная ООО "Рамзес Строй"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Рамзес Строй"	0,5	0,5	0,0	0,1	0,4	ООО "Рамзес Строй"	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
946	1059	000	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (аэропорт)	НАО	поселение Рязановское	ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	10,3	10,1	0,0	1,9	8,2	ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	10,3	10,1	0,0	1,9	8,2
947	1060	000	Котельная ООО "Феникс"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Феникс"	11,4	11,2	0,0	3,7	7,5	ООО "Феникс"	11,4	11,2	0,0	3,7	7,5
948	1061	000	Котельная ООО "Ред-Крекшино"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Ред-Крекшино"	5,7	5,6	0,0	1,5	4,1	ООО "Ред-Крекшино"	5,7	5,6	0,0	2,2	3,4
949	1062	000	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 1	НАО	поселение Марушкинское	ООО "РОСТ-Е"	0,8	0,7	0,0	0,3	0,4	ООО "РОСТ-Е"	0,8	0,7	0,0	0,3	0,4

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
950	1063	000	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 2	НАО	поселение Марушкинское	ООО "РОСТ-Е"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3	ООО "РОСТ-Е"	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
951	1064	000	Котельная ООО "Стройкомплект"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Стройкомплект"	0,6	0,6	0,0	0,4	0,2	ООО "Стройкомплект"	0,6	0,6	0,0	0,5	0,1
952	1065	000	Котельная ЗАО "ТОЭК"	НАО	поселение Марушкинское	ЗАО "ТОЭК"	0,9	0,8	0,0	0,3	0,6	ЗАО "ТОЭК"	0,9	0,8	0,0	0,3	0,6
953	1066	000	Котельная ООО "Бушель" (производственное здание)	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Бушель"	0,9	0,9	0,0	0,3	0,5	ООО "Бушель"	0,9	0,9	0,0	0,3	0,5
954	1067	000	Котельная ООО "Бушель" (складские помещения)	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Бушель"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,7	ООО "Бушель"	0,8	0,8	0,0	0,2	0,7
955	1068	000	Котельная № 1 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	0,8	0,8	0,0	0,7	0,1	ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	0,8	0,8	0,0	0,7	0,1
956	1069	000	Котельная № 2 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	4,3	4,2	0,0	3,6	0,6	ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	5,1	5,0	0,0	3,6	1,4
957	1070	000	Котельная ООО "Феникс-К"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Феникс-К"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,5	ООО "Феникс-К"	0,9	0,9	0,0	0,4	0,5
958	1071	000	Котельная ГРПБ	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Феникс-К"	5,3	5,2	0,0	4,5	0,7	ООО "Феникс-К"	5,3	5,2	0,0	4,5	0,7
959	1072	000	Котельная ООО "Хонда Мотор РУС"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Хонда Мотор РУС"	2,4	2,4	0,0	1,2	1,2	ООО "Хонда Мотор РУС"	2,4	2,4	0,0	2,2	0,2
960	1073	000	Котельная ООО "ДДТ "Логистик"	НАО	поселение Московский	ООО ДДТ Логистик	5,0	4,9	0,0	1,6	3,3	ООО ДДТ Логистик	5,0	4,9	0,0	3,1	1,8
961	1075	000	Котельная ООО "ВИД-инвест"	ТАО	г.о. Троицк	ООО "ВИД-инвест"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,4	ООО "ВИД-инвест"	0,8	0,8	0,0	0,5	0,4
962	1076	000	Котельная ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	ТАО	г.о. Троицк	ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	2,3	2,3	0,0	0,9	1,4	ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	2,3	2,3	0,0	1,2	1,0
963	1077	000	Котельная РосАрхив УЦ ВШЭ	ТАО	поселение Вороновское	РосАрхив УЦ ВШЭ	4,3	4,2	0,0	0,8	3,4	РосАрхив УЦ ВШЭ	4,3	4,2	0,0	0,8	3,4
964	1078	000	Котельная ФГУП "НПЦАП" База отдыха "Салют"	ТАО	поселение Вороновское	ФГУП "НПЦАП" База отдыха "Салют"	4,3	4,2	0,0	0,9	3,3	ФГУП "НПЦАП" База отдыха "Салют"	4,3	4,2	0,0	0,9	3,3
965	1080	000	Котельная № 1 ГУП "РЭМ"	ТАО	поселение Вороновское	ГУП "РЭМ"	4,4	4,3	0,0	2,2	2,1	ГУП "РЭМ"	4,4	4,3	0,0	2,2	2,1
966	1081	000	Котельная № 2 ГУП "РЭМ"	ТАО	поселение Вороновское	ГУП "РЭМ"	19,1	18,7	0,0	7,7	11,0	ГУП "РЭМ"	19,1	18,7	0,0	7,7	11,0
967	1083	000	Котельная ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"	ТАО	поселение Вороновское	ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"	0,7	0,7	0,0	0,1	0,6	ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"	0,7	0,7	0,0	0,1	0,6
968	1085	000	Котельная ДОЛ "Солнечный"	ТАО	поселение Краснопахорское	ФБУ "УАЗ Минэкономразвития России"	5,2	5,1	0,0	1,3	3,8	ФБУ "УАЗ Минэкономразвития России"	5,2	5,0	0,0	1,3	3,8
969	1086	000	Котельная ООО "Юлия"	ТАО	поселение Краснопахорское	ООО "Юлия"	2,7	2,7	0,0	1,0	1,7	ООО "Юлия"	2,7	2,7	0,0	0,6	2,1
970	1087	000	Котельная ООО "Сатурн"	ТАО	поселение Краснопахорское	ООО "Сатурн"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ООО "Сатурн"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
971	1089	000	Котельная ООО "Комплекс Красная Пахра"	ТАО	поселение Краснопахорское	ООО "Комплекс Красная Пахра"	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	ООО "Комплекс Красная Пахра"	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
972	1090	000	Котельная ЗАО "Эффект Эко"	ТАО	поселение Краснопахорское	ЗАО "Эффект Эко"	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2	ЗАО "Эффект Эко"	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2
973	1091	000	Котельная ООО "Домотека"	ТАО	поселение Краснопахорское	ООО "Домотека"	0,6	0,5	0,0	0,4	0,2	ООО "Домотека"	0,6	0,5	0,0	0,4	0,2
974	1092	000	Котельная ООО "Славяне-21"	ТАО	поселение Краснопахорское	ООО "Славяне-21"	0,6	0,6	0,0	0,2	0,4	ООО "Славяне-21"	0,6	0,6	0,0	0,2	0,4

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
975	1093	000	Котельная ОАО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ"	ТАО	поселение Краснопахорское	ОАО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ"	3,4	3,4	0,0	1,8	1,6	ОАО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ"	3,4	3,4	0,0	1,8	1,6
976	1094	000	Котельная ООО "Сердикс"	ТАО	поселение Краснопахорское	ООО "Сердикс"	6,0	5,9	0,0	2,6	3,3	ООО "Сердикс"	6,0	5,9	0,0	2,6	3,3
977	1095	000	Котельная ПАО Машиностроительный завод"ЗиО-Подольск"	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	ПАО Машиностроительный завод"ЗиО-Подольск"	2,3	2,2	0,0	0,0	2,2	ПАО Машиностроительный завод"ЗиО-Подольск"	2,3	2,2	0,0	0,0	2,2
978	1096	000	Котельная ООО"Мостоотряд-47, Подмосковье"	ТАО	поселение Михайлово-Ярцевское	ООО"Мостоотряд-47, Подмосковье"	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	ООО"Мостоотряд-47, Подмосковье"	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
979	1097	000	Котельная ООО "Симрайз Рогово"	ТАО	поселение Роговское	ООО "Симрайз Рогово"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4	ООО "Симрайз Рогово"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4
980	1098	000	Котельная "Кленово-Чагодаево"	ТАО	поселение Роговское	ФГУП ЭХ "Кленово-Чегодаево" Россельхозакадемии	20,0	19,6	0,0	0,0	19,6	ФГУП ЭХ "Кленово-Чегодаево" Россельхозакадемии	20,0	19,6	0,0	0,0	19,6
981	1099	000	Котельная ПАО Моспромстрой филиал фирма " Уют"	ТАО	поселение Роговское	ПАО Моспромстрой филиал фирма "Уют"	5,2	5,0	0,0	1,0	4,0	ПАО Моспромстрой филиал фирма "Уют"	2,3	2,2	0,0	1,0	1,2
982	1100	000	Котельная ООО "Деловой Дом"	ТАО	поселение Роговское	ООО "Деловой Дом"	3,2	3,1	0,0	0,0	3,1	ООО "Деловой Дом"	3,2	3,1	0,0	0,0	3,1
983	1101	000	Котельная АО "ПК Подольский"	ТАО	поселение Щаповское	АО "ПК Подольский"	4,0	3,9	0,0	3,1	0,7	АО "ПК Подольский"	4,0	3,9	0,0	1,7	2,2
984	1102	000	Котельная ООО "Пахра-Сити"	ТАО	поселение Щаповское	ООО "Пахра-Сити"	0,9	0,9	0,0	0,1	0,8	ООО "Пахра-Сити"	0,9	0,9	0,0	0,1	0,9
985	1104	000	Котельная ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17"	ТАО	поселение Щаповское	ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17"	1,2	1,2	0,0	0,7	0,5	ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17"	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2
986	1105	000	Котельная НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК	ТАО	поселение Щаповское	НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3	НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
987	1106	000	Котельная ООО "ЭкоМассивХауз"	ТАО	поселение Щаповское	ООО "ЭкоМассивХауз"	1,7	1,7	0,0	0,3	1,4	ООО "ЭкоМассивХауз"	1,7	1,7	0,0	0,3	1,4
988	1107	000	Котельная № 3 Киевский 26	ТАО	поселение Киевский	УК "ЖКХ"	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	УК "ЖКХ"	-	-	-	-	-
989	1109	000	Котельная № 1 ст. Бекасово-Сортировочная	ТАО	поселение Киевский	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	1,7	1,7	0,0	0,8	0,9	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	1,7	1,7	0,0	0,8	0,9
990	1110	000	Котельная № 2 ст. Бекасово-Сортировочная	ТАО	поселение Киевский	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	7,7	7,6	0,0	4,0	3,6	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	7,7	7,6	0,0	4,0	3,6
991	1111	000	Котельная № 3 ст. Бекасово-Сортировочная	ТАО	поселение Киевский	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	0,9	0,8	0,0	0,4	0,5	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	0,9	0,8	0,0	0,4	0,5
992	1112	000	Котельная ЗАО "Хладокомбинат Губцево"	ТАО	поселение Первомайское	ЗАО "Хладокомбинат Губцево"	4,5	4,4	0,0	0,0	4,4	ЗАО "Хладокомбинат Губцево"	3,4	2,3	1,5	1,8	0,6

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
993	1113	000	Котельная ООО "ВЕКА Рус"	ТАО	поселение Первомайское	ООО "ВЕКА Рус"	7,9	7,7	0,0	2,0	5,7	ООО "ВЕКА Рус"	7,9	7,7	0,0	2,0	5,7
994	1114	000	Котельная ООО "Гросстек"	ТАО	поселение Первомайское	ООО "Гросстек"	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	ООО "Гросстек"	1,3	1,2	0,0	0,8	0,5
995	1115	000	Котельная Гостиница "Империал"	ТАО	поселение Первомайское	АО "Дружба"	12,5	11,6	0,0	3,5	8,1	АО "Дружба"	12,6	12,3	0,0	3,5	8,8
996	1116	000	Котельная ЗАО "АльтерВЕСТ РИЭЛТИ"	ТАО	поселение Первомайское	ЗАО "АльтерВЕСТ РИЭЛТИ"	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	ЗАО "АльтерВЕСТ РИЭЛТИ"	-	-	-	-	-
997	1118	000	Котельная ООО "Сфериус"	ТАО	поселение Первомайское	ООО "Сфериус"	2,8	2,7	0,0	0,8	2,0	ООО "Сфериус"	2,8	2,7	0,0	0,8	2,0
998	1119	000	Котельная ООО "Кузнецовский комбинат"	ТАО	поселение Новофёдоровское	ООО "Кузнецовский комбинат"	9,0	8,5	0,0	1,2	7,3	ООО "Кузнецовский комбинат"	9,0	8,5	0,0	1,2	7,3
999	1120	000	Котельная ООО "Руднево"	ТАО	поселение Новофёдоровское	ООО "Руднево"	3,9	3,8	0,0	0,0	3,8	ООО "Руднево"	3,9	3,8	0,0	0,0	3,8
1000	1121	000	Котельная ЗАО "Тропарево"	ТАО	поселение Новофёдоровское	ЗАО "Тропарево"	1,2	0,6	0,9	0,2	0,3	ЗАО "Тропарево"	1,2	0,6	0,9	0,2	0,3
1001	1122	000	Котельная ООО "Меридиан"	ТАО	поселение Новофёдоровское	ООО "Меридиан"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	ООО "Меридиан"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
1002	1123	000	Котельная ООО "Витро Вилладж"	ТАО	поселение Клёновское	ООО "Витро Вилладж"	7,1	7,0	0,0	1,6	5,4	ООО "Витро Вилладж"	7,1	7,0	0,0	1,6	5,4
1003	1125	000	Котельная АО "Альбатрос"	НАО	поселение Сосенское	АО "Альбатрос"	3,8	3,8	0,0	1,2	2,5	АО "Альбатрос"	3,8	3,8	0,0	1,2	2,5
1004	1126	000	Котельная ОАО "Автокомбинат № 47"	ВАО	Сокольники	ОАО "Автокомбинат № 47"	6,8	6,6	0,0	2,0	4,6	ОАО "Автокомбинат № 47"	6,8	6,6	0,0	2,0	4,6
1005	1127	088	Котельная ЖК "Рассказово"	НАО	поселение Внуковское	ООО "Красный Октябрь - Рассказовка"	38,7	37,8	0,0	14,9	22,9	ООО "Красный Октябрь - Рассказовка"	38,7	37,8	0,0	23,7	14,2
1006	1128	000	Котельная ОАО ПКП "МЕРИДИАН"	САО	Западное Дегунино	ОАО ПКП "Меридиан"	6,8	3,1	5,5	0,0	3,1	ОАО ПКП "Меридиан"	6,8	3,1	5,5	0,0	3,1
1007	1129	000	Котельная АО "МЛРЗ"	ВАО	Перово	АО "Московский Локомотиворемонтный завод"	30,0	21,5	12,0	3,4	18,1	АО "Московский Локомотиворемонтный завод"	30,0	21,5	12,0	3,4	18,1
1008	1130	000	Котельная ООО Компания "Содружество"	НАО	поселение Московский	ООО Компания "Содружество"	3,6	3,5	0,0	2,3	1,3	ООО Компания "Содружество"	3,6	3,5	0,0	2,3	1,3
1009	4	001	ГТЭС "Внуково"	ЗАО	Внуково	КП "МЭД"	260,0	254,8	0,0	0,0	254,8	КП "МЭД"	260,0	254,8	0,0	0,0	254,8
1010		002	РТС Нагорное шоссе 6	МО	г.о. Химки	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Химкинский	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Химкинский	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0
1011		002	КТС Кольцевая 16	МО	г.о. Химки	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Химкинский	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Химкинский	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
1012	294	000	Котельная № 1 Бизнес-парк "К-2"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Аргус"	2,6	2,5	0,0	2,0	0,5	ООО "Аргус"	2,6	2,5	0,0	0,9	1,6
1013	295	000	Котельная № 2 Бизнес-парк "К-2"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Аргус"	2,6	2,5	0,0	2,0	0,5	ООО "Аргус"	2,6	2,5	0,0	0,9	1,6
1014	296	000	Котельная ОТК ООО "Дельта-Рессурс"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Дельта-Рессурс"	1,7	1,7	0,0	0,4	1,3	ООО "Дельта-Рессурс"	1,7	1,7	0,0	0,4	1,3
1015	297	000	Котельная БЦ "Высота"	НАО	поселение Сосенское	АО "Проминдустрия АГ" ООО "ЭКСПО-РИЭЛТ"	0,8	0,8	0,0	0,7	0,1	АО "Проминдустрия АГ" ООО "ЭКСПО-РИЭЛТ"	0,8	0,8	0,0	0,7	0,1
1016	298	000	Котельная ТРЦ "Мега" Теплый Стан	НАО	поселение Сосенское	Группа компаний Ингка (ТРЦ "Мега")	11,1	10,8	0,0	6,2	4,6	Группа компаний Ингка (ТРЦ "Мега")	11,1	10,8	0,0	6,2	4,6
1017	299	000	Котельная ИКЕА Теплый Стан	НАО	поселение Сосенское	Группа компаний Ингка (ТРЦ "Мега")	2,6	2,5	0,0	2,2	0,3	Группа компаний Ингка (ТРЦ "Мега")	2,6	2,5	0,0	2,2	0,3
1018	300	000	Котельная Гипермаркет ОБИ	НАО	поселение Сосенское	Группа компаний Ингка (ТРЦ "Мега")	1,5	1,5	0,0	1,4	0,1	Группа компаний Ингка (ТРЦ "Мега")	1,5	1,5	0,0	1,4	0,1
1019	301	000	Котельная Гипермаркет АШАН Коммунарка	НАО	поселение Сосенское	АШАН Ритейл Россия	3,7	3,6	0,0	2,6	1,0	АШАН Ритейл Россия	3,7	3,6	0,0	2,6	1,0
1020	302	000	Котельная АО "ФПК" № 2	ЦАО	Красносельский	АО "Федеральная пассажирская компания" Северо-Западный филиал	5,8	4,4	0,0	1,4	3,0	АО "Федеральная пассажирская компания" Северо-Западный филиал	5,8	4,4	0,0	0,7	3,6

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1021	269	000	Котельная ФГБУН ГБС РАН (фондовая оранжерея)	СВАО	Останкинский	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	7,7	7,6	0,0	2,4	5,2	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	7,7	7,6	0,0	3,6	4,0
1022	270	000	Котельная Подбельского 3-й пр. вл. 26	ВАО	Богородское	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	1,3	1,3	0,0	0,6	0,7	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	1,3	1,3	0,0	0,6	0,7
1023	271	000	Котельная ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки	ЮВАО	Люблино	ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки	1,5	1,4	0,0	0,8	0,6	ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки	1,5	1,4	0,0	0,8	0,6
1024	272	000	Котельная Бизнес Центр РТС	ЮАО	Нагатино-Садовники	ОАО МБКК "Коломенское"	2,9	2,4	0,8	1,0	1,4	ОАО МБКК "Коломенское"	2,9	2,4	0,8	1,0	1,4
1025	273	000	Котельная БЦ PortPlaza	ЮАО	Даниловский	ООО "Райнстоун"	5,6	5,5	0,0	5,5	0,0	ООО "Райнстоун"	5,6	5,5	0,0	5,5	0,0
1026	274	000	Котельная ТЦ "Каширская Плаза"	ЮАО	Орехово-Борисово Северное	ООО ТЦ "ЭНКА"	24,1	23,6	0,0	4,0	19,6	ООО ТЦ "ЭНКА"	24,1	23,6	0,0	7,3	16,3
1027	276	000	Энергоцентр САО "РЕСО-Гарантия"	ЮАО	Нагорный	САО "РЕСО-Гарантия"	3,5	3,4	0,0	1,3	2,1	САО "РЕСО-Гарантия"	3,5	3,4	0,0	1,3	2,1
1028	1176	000	Котельная ОАО "Рти-Каучук"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ОАО "Рти-Каучук"	7,9	7,7	0,0	4,2	3,5	ОАО "Рти-Каучук"	7,9	7,7	0,0	4,2	3,5
1029	1200	000	Котельная ЗАО "Спортивный комплекс "Внуково"	ЗАО	Внуково	ЗАО "Спортивный комплекс "Внуково"	1,7	1,7	0,0	1,4	0,3	ЗАО "Спортивный комплекс "Внуково"	1,7	1,7	0,0	1,4	0,3
1030	1201	000	Котельная Ледовый дворец "Крылатское"	ЗАО	Крылатское	ГБУ "Спортивный Комплекс "Мегаспорт" Москомспорта	5,2	5,0	0,0	4,7	0,4	ГБУ "Спортивный Комплекс "Мегаспорт" Москомспорта	5,2	5,0	0,0	3,2	1,9
1031	1202	000	Котельная ЗАО "Торговый Дом "Кунцево"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ЗАО "Торговый Дом "Кунцево"	5,2	5,0	0,0	2,4	2,7	ЗАО "Торговый Дом "Кунцево"	5,2	5,0	0,0	2,4	2,7
1032	1203	000	Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	ЗАО	Можайский	ООО "Гранд Сервис Билдинг"	16,3	16,0	0,0	10,1	5,9	ООО "Гранд Сервис Билдинг"	16,3	16,0	0,0	12,2	3,8
1033	1204	000	Энергоцентр ПАО "МКБ"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ПАО "Московский Кредитный Банк"	2,5	2,5	0,0	0,8	1,6	ПАО "Московский Кредитный Банк"	2,5	2,5	0,0	1,3	1,1
1034	1205	000	Котельная ООО "Дымовское колбасное производство"	СЗАО	Строгино	ООО "Дымовское колбасное производство"	4,2	4,1	0,0	2,3	1,9	ООО "Дымовское колбасное производство"	4,2	4,1	0,0	2,3	1,9
1035	1206	000	Энергоцентр БЦ "ИРБИС"	СЗАО	Митино	ОАО "ИРБИС"	5,9	5,8	0,0	2,2	3,6	ОАО "ИРБИС"	5,9	5,8	0,0	2,2	3,6
1036	1207	000	Котельная "Внуково аутлет"	НАО	поселение Московский	ООО "ДИОНА"	5,7	5,6	0,0	1,3	4,3	ООО "ДИОНА"	5,7	5,6	0,0	1,3	4,3
1037	1208	000	Котельная ООО "Единая Европа-Инвест"	НАО	поселение Московский	ООО "Единая Европа-Инвест"	3,7	3,6	0,0	1,5	2,1	ООО "Единая Европа-Инвест"	3,7	3,6	0,0	1,5	2,1
1038	1209	000	Котельная ООО "Мосрентген" № 2	НАО	поселение Мосрентген	ООО "Мосрентген"	1,7	1,6	0,0	1,4	0,3	ООО "Мосрентген"	1,7	1,6	0,0	1,4	0,3
1039	1210	000	Котельная ООО "Лента"	ТАО	г.о. Троицк	ООО "Лента"	1,6	1,5	0,0	1,1	0,5	ООО "Лента"	1,8	1,8	0,0	1,1	0,7
1040	1211	000	Котельная ООО "Леруа Мерлен Восток"	ТАО	г.о. Троицк	ООО "Леруа Мерлен Восток"	0,9	0,8	0,0	0,7	0,1	ООО "Леруа Мерлен Восток"	0,9	0,8	0,0	0,7	0,1
1041	1212	000	Котельная ГКУ "УКРиС"	ТАО	г.о. Троицк	ГКУ "УКРиС"	5,4	5,3	0,0	0,0	5,3	ГКУ "УКРиС"	5,4	5,3	0,0	0,0	5,3
1042	268	000	Котельная "ЛУКОЙЛ"	ЦАО	Мещанский	ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт"	6,0	5,9	0,0	2,1	3,8	ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт"	6,0	5,9	0,0	1,6	4,3
1043	1233	000	Котельная ООО "СЗ "Терминал"	ЮВАО	Нижегородский	ООО "СЗ "Терминал"	1,3	1,3	0,0	1,2	0,1	ООО "СЗ "Терминал"	1,3	1,3	0,0	1,2	0,1
1044	1234	000	Котельная ФК ЦСКА Ватутинки	НАО	поселение Десёновское	ФАУ МО РФ ЦСКА	6,8	6,6	0,0	2,7	3,9	ФАУ МО РФ ЦСКА	6,8	6,6	0,0	2,7	3,9
1045	1235	000	Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	КП "МЭД"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	КП "МЭД"	-	-	-	-	-
1046	1236	000	Котельная ТЦ "Подсолнух"	НАО	поселение Воскресенское	ИП Озеров А.В.	0,5	0,5	0,0	0,2	0,4	ИП Озеров А.В.	0,5	0,5	0,0	0,1	0,4
1047		000	Котельная ПАО "Банк ВТБ"	ЦАО	Басманный	ПАО "Банк ВТБ"	3,7	3,6	0,0	1,6	2,1	ПАО "Банк ВТБ"	3,7	3,6	0,0	1,6	2,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1048		000	Котельная БЦ на Спартаковской	ЦАО	Басманный	ООО " Ритеил Стандарт-Новороссийск"	3,2	3,1	0,0	1,2	1,9	ООО " Ритеил Стандарт- Новороссийск"	3,2	3,1	0,0	1,2	1,9
1049		000	Котельная АО "Технополис "Москва" № 1	ЮВАО	Печатники	АО "ОЭЗ" "Зеленоград"	3,4	1,0	3,5	0,0	1,0	АО "ОЭЗ" "Зеленоград"	3,4	1,0	3,5	0,0	1,0
1050		000	Котельная АО "Технополис "Москва" № 2	ЮВАО	Печатники	АО "ОЭЗ" "Зеленоград"	27,5	26,9	0,0	3,9	23,0	АО "ОЭЗ" "Зеленоград"	27,5	26,9	0,0	3,9	23,0
1051		000	Котельная АО "Москабельмет"	ЮВАО	Лефортово	АО "Москабельмет"	5,2	5,0	0,0	4,5	0,5	АО "Москабельмет"	5,2	5,0	0,0	4,5	0,5
1052		000	Котельная АО "Завод Металлоизделий"	ЮВАО	Текстильщики	АО "Завод Металлоизделий"	2,0	2,0	0,0	1,5	0,5	АО "Завод Металлоизделий"	2,0	2,0	0,0	1,0	0,9
1053		000	Котельная ООО "Знак-Холдинг"	ЮВАО	Текстильщики	ООО "Знак-Холдинг"	4,7	4,6	0,0	1,3	3,2	ООО "Знак-Холдинг"	4,7	4,6	0,0	1,3	3,2
1054		000	Котельная АО "НПО "Микроген"	ЮВАО	Южнопортовый	АО "НПО "Микроген"	0,8	0,5	0,5	0,4	0,1	АО "НПО "Микроген"	0,8	0,5	0,5	0,4	0,1
1055		000	Котельная ООО "ЦРМЗ"	ЮВАО	Рязанский	ООО "ЦРМЗ"	3,4	3,4	0,0	2,5	0,9	ООО "ЦРМЗ"	3,4	3,4	0,0	2,5	0,9
1056		000	Котельная ООО "Альфаком"	ЮВАО	Печатники	ООО "Альфаком"	5,2	5,1	0,0	1,2	3,9	ООО "Альфаком"	5,2	5,1	0,0	1,2	3,9
1057		000	Котельная ОАО МТТЭС "Мострансэкспедиция"	ЮАО	Чертаново Южное	ОАО МТТЭС "Мострансэкспедиция"	4,1	4,0	0,0	1,9	2,1	ОАО МТТЭС "Мострансэкспедиция"	4,1	4,0	0,0	1,9	2,1
1058		000	Котельная ЖК "M-HOUSE"	ЮАО	Чертаново Южное	АО "ВК КОМФОРТ"	6,4	6,3	0,0	2,8	3,5	АО "ВК КОМФОРТ"	6,4	6,3	0,0	2,8	3,5
1059		000	Котельная ООО "МИК"	ЮАО	Москворечье-Сабурово	ООО "МИК"	1,9	1,9	0,0	1,3	0,6	ООО "МИК"	1,9	1,9	0,0	1,3	0,6
1060		000	Котельная АО "Совтрансавтоэкспедиция"	ЮЗАО	Южное Бутово	АО "Совтрансавтоэкспедиция"	4,3	4,2	0,0	1,8	2,4	АО "Совтрансавтоэкспедиция"	4,3	4,2	0,0	2,5	1,8
1061		000	Котельная ЖК "Огни" № 1	ЗАО	Раменки	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,3	2,3	0,0	1,3	1,0	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,3	2,3	0,0	1,3	1,0
1062		000	Котельная ЖК "Огни" № 2	ЗАО	Раменки	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,3	2,3	0,0	1,3	1,0	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,3	2,3	0,0	1,3	1,0
1063		000	Котельная ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России"	НАО	поселение Воскресенское	ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России"	2,6	2,5	0,0	1,7	0,8	ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России"	2,6	2,5	0,0	1,7	0,8
1064		000	Котельная ООО"Логистика 21 Век"	НАО	поселение Сосенское	ООО"Логистика 21 Век"	2,1	2,1	0,0	1,4	0,7	ООО"Логистика 21 Век"	2,1	2,1	0,0	1,4	0,7
1065	2000	098	АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "ГРК"	2,1	2,0	0,0	1,1	0,9	ООО "ГРК"	2,1	2,0	0,0	1,7	0,3
1066	2001	098	АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	НАО	поселение Марушкинское	ООО "ГРК"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,5	ООО "ГРК"	1,0	1,0	0,0	0,8	0,2
1067	2002	000	АИТ ЖК "Медовая Долина", 3 к.2	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Логитек"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4	ООО "Логитек"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4
1068	2003	000	АИТ ЖК "Медовая Долина", 3 к.1	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Логитек"	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7	ООО "Логитек"	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7
1069	2005	000	АИТ ЖК "Медовая Долина", 4	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Логитек"	1,3	1,3	0,0	0,8	0,5	ООО "Логитек"	1,3	1,3	0,0	0,8	0,5
1070	2030	049	АИТ ГБОУ Школа № 1298	СЗАО	Куркино	КП "МЭД"	1,9	1,9	0,0	0,9	0,9	КП "МЭД"	1,9	1,9	0,0	0,7	1,2
1071	2038	000	Котельная БЦ Strotskis	НАО	г.о. Щербинка	ООО "Бетта"	4,8	4,7	0,0	2,2	2,5	ООО "Бетта"	4,8	4,7	0,0	2,2	2,5
1072	2059	000	АИТ ЖК Дубровка, 9	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Дубровка"	1,0	1,0	0,0	0,7	0,3	ООО "УК Дубровка"	4,9	4,8	0,0	2,1	2,7
1073	2067	000	АИТ ЖК Дубровка, 3, к.1	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Дубровка"	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4	ООО "УК Дубровка"	4,9	4,8	0,0	2,1	2,7
1074	2071	000	Котельная БЦ "Цитадель"	НАО	поселение Сосенское	ООО "АС "Шахтер"	1,1	1,1	0,0	0,6	0,5	ООО "АС "Шахтер"	1,1	1,1	0,0	0,6	0,5
1075	2084	000	АИТ "ОСК ИП Дегай"	НАО	поселение Сосенское	ИП Дегай Григорий Владимирович	2,2	2,2	0,0	0,4	1,8	ИП Дегай Григорий Владимирович	2,2	2,2	0,0	0,6	1,6
1076	2101	000	Котельная "Дом-интернат"	ТАО	поселение Вороновское	ООО "ПРОМЭКСПО"	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	ООО "ПРОМЭКСПО"	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
1077	2112	000	Котельная вблизи д. Варварино	ТАО	поселение Краснопахорское	ГУП "М.Прогресс"	4,3	4,2	0,0	2,0	2,2	ГУП "М.Прогресс"	4,3	4,2	0,0	2,0	2,2
1078	282	096	Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея"	ЮАО	Даниловский	ООО "Энергоцентр"	13,8	13,5	0,0	14,8	-1,3	ООО "Энергоцентр"	29,2	28,6	0,0	17,7	10,9

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1079	284	000	Котельная ЖК "Марьино Град"	НАО	поселение Филимонковское	ООО "Гортепло"	13,4	13,1	0,0	7,4	5,7	ООО "Гортепло"	13,4	13,1	0,0	7,7	5,5
1080	277	053	РТС "Саларьево"	НАО	поселение Сосенское	ООО "ГрадИнвест"	154,8	151,4	0,0	53,5	97,9	ООО "ГрадИнвест"	154,8	151,4	0,0	61,6	89,8
1081	278	066	Котельная ЖК "Испанские кварталы"	НАО	поселение Сосенское	ООО "ЭТК № 2"	44,7	43,8	0,0	25,2	18,6	ООО "ЭТК № 2"	44,7	43,8	0,0	25,2	18,6
1082	279	066	КТС "Прокшино"	НАО	поселение Сосенское	ООО "ЭТК № 2"	46,5	45,5	0,0	31,6	13,9	ООО "ЭТК № 2"	46,5	45,5	0,0	35,5	10,0
1083	285	000	Котельная ОАНО «Школа «Летово»	НАО	поселение Сосенское	ОАНО "Школа "Летово"	6,0	5,9	0,0	2,0	3,9	ОАНО "Школа "Летово"	6,0	5,9	0,0	2,0	3,9
1084	280	095	Котельная ЖК "Москвичка"	НАО	поселение Сосенское	ООО "Гранель Инжиниринг"	43,0	42,1	0,0	18,7	23,4	ООО "Гранель Инжиниринг"	43,0	42,1	0,0	18,7	23,4
1085		000	Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	НАО	поселение Десёновское	ООО "УК Глобус"	19,9	19,4	0,0	16,2	3,2	ООО "УК Глобус"	19,9	19,4	0,0	16,2	3,2
1086	288	000	Котельная ЖК "Южное Бунино"	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК Глобус"	40,5	39,6	0,0	17,0	22,6	ООО "УК Глобус"	40,5	39,6	0,0	17,0	22,6
1087	289	101	Котельная ЖК "Остафьево"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Самолет Энерго"	19,6	19,2	0,0	13,6	5,6	ООО "Самолет Энерго"	19,6	19,2	0,0	16,4	2,8
1088	1139	000	Котельная ЖК "Алхимово"	НАО	поселение Рязановское	ООО "Самолет Энерго"	13,9	13,6	0,0	9,9	3,7	ООО "Самолет Энерго"	22,5	22,0	0,0	10,8	11,2
1089	1214	000	Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	НАО	поселение Десёновское	ООО "СЗ "Стройком 1"	14,0	13,7	0,0	6,4	7,3	ООО "СЗ "Стройком 1"	14,0	13,7	0,0	8,8	4,9
1090	291	000	Котельная ЖК "Ново-Никольское"	ТАО	поселение Первомайское	ООО "Агрострой"	26,8	26,2	0,0	6,7	19,6	ООО "Агрострой"	27,5	26,9	0,0	6,7	20,2
1091	1152	000	Котельная "Внуково премиум аутлет"	НАО	поселение Московский	ООО "Компания Румянцево"	1,8	1,7	0,0	0,9	0,8	ООО "Компания Румянцево"	1,8	1,7	0,0	0,9	0,8
1092	275	066	КТС "Бачурино"	НАО	поселение Сосенское	ООО "ЭТК № 2"	117,2	114,6	0,0	67,8	46,8	ООО "ЭТК № 2"	117,2	114,6	0,0	72,0	42,6
1093	293	102	Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	НАО	поселение Московский	ООО УК "Четыре Солнца"	28,9	28,3	0,0	14,0	14,3	ООО УК "Четыре Солнца"	28,9	28,3	0,0	15,6	12,7
1094	1213	000	Котельная МКЦИБ "Вороновское"	ТАО	поселение Вороновское	АО "Мосгаз"	14,6	14,3	0,0	9,8	4,5	АО "Мосгаз"	14,6	14,3	0,0	6,3	8,0
1095			Котельная ЖК "Мякинино парк"	МО	Одинцовский	ООО "ГрадИнвест"	56,8	55,5	0,0	8,6	46,9	ООО "ГрадИнвест"	56,8	55,5	0,0	8,9	46,6
1096		000	Энергоцентр АО "НИЦЭВТ"	ЮАО	Чертаново Центральное	АО "НИЦЭВТ"	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	АО "НИЦЭВТ"	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1097		002	Котельная "Колхозная"	МО	г.о. Химки	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Химкинский	25,6	25,6	0,0	25,6	0,0	ООО "ТСК Мосэнерго" филиал Химкинский	25,6	25,6	0,0	25,6	0,0
1098	2056	001	МК "99 квартал"	НАО	поселение Рязановское	ПАО "МОЭК"	3,9	3,8	0,0	1,6	2,1	ПАО "МОЭК"	3,9	3,8	0,0	1,6	2,1
1099	1131	053	Котельная ЖК "Середневский лес"	НАО	поселение Филимонковское	ООО "ГрадИнвест"	41,0	40,1	0,0	6,3	33,8	ООО "ГрадИнвест"	41,0	40,1	0,0	15,9	24,2
1100	2006	098	АИТ ЖК "Медовая Долина",.2	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Логитек"	1,6	1,5	0,0	0,8	0,7	ООО "Логитек"	1,4	1,4	0,0	0,8	0,5
1101	2007	098	АИТ ЖК "Медовая Долина" 1 к.1	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Логитек"	1,7	1,7	0,0	0,5	1,2	ООО "Логитек"	-	-	-	-	-
1102	2008	098	АИТ ЖК "Медовая Долина" 1 к.2	НАО	поселение Марушкинское	ООО "Логитек"	2,1	2,0	0,0	0,8	1,3	ООО "Логитек"	2,2	2,2	0,0	1,0	1,2
1103	1198	000	Котельная ЖК "Цветочные поляны"	НАО	поселение Филимонковское	ООО "УК Глобус"	25,8	25,2	0,0	9,3	15,9	ООО "УК Глобус"	25,8	25,2	0,0	9,3	15,9
1104	2070	000	АИТ Автобусного парка Юго-западный "Мосгортранс"	ТАО	поселение Краснопахорское	АНО "РСИО"	4,3	4,2	0,0	1,3	2,9	АНО "РСИО"	4,3	4,2	0,0	1,3	2,9
1105	1255	000	Котельная вагоно-ремонтного депо "Люблино"	ЮВАО	Люблино	АО "ВРК-1"	1,3	0,5	1,2	0,0	0,5	АО "ВРК-1"	1,3	0,5	1,2	0,0	0,5
1106	1261	000	Котельная "ГЕЛИЙМАШ"	ЮАО	Даниловский	АО "НПО "ГЕЛИЙМАШ"	2,8	2,7	0,0	1,2	1,5	АО "НПО "ГЕЛИЙМАШ"	2,8	2,7	0,0	1,2	1,5
1107	2153	000	АИТ ИП Руднево ИК № 1 (9 шт.)	ВАО	Косино-Ухтомский	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	13,9	13,6	0,0	3,4	10,2	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	14,0	13,6	0,0	3,4	10,3
1108	2154	000	АИТ ИП Руднево ИК № 3 (2 шт.)	ВАО	Косино-Ухтомский	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	2,2	2,1	0,0	1,0	1,1	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	2,2	2,1	0,0	1,0	1,1
1109	2155	000	АИТ ИП Руднево ИК № 2 (5 шт.)	ВАО	Косино-Ухтомский	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	8,8	8,6	0,0	1,4	7,1	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	8,7	8,6	0,0	1,4	7,1

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1110	1260	000	Котельная "Спецтехавтоцентр"	ЮАО	Орехово-Борисово Южное	АО "Спецтехавтоцентр"	2,8	2,7	0,0	1,0	1,7	АО "Спецтехавтоцентр"	2,8	2,7	0,0	1,0	1,7
1111	1258	000	Котельная АО "Телекомпания НТВ"	СВАО	Останкинский	АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ"	14,3	14,0	0,0	5,0	9,0	АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ"	14,3	14,0	0,0	5,0	9,0
1112	1144	000	Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	НАО	поселение Десёновское	АО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"	28,4	27,8	0,0	5,3	22,4	АО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"	28,4	27,8	0,0	12,8	14,9
1113	2066	000	АИТ ТД Холод	НАО	поселение Сосенское	ИП Миненков Андрей Олегович	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	ИП Миненков Андрей Олегович	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1114	1268	000	Котельная "Гиперглобус"	НАО	поселение Сосенское	ООО "ГИПЕРГЛОБУС"	5,2	5,1	0,0	1,8	3,2	ООО "ГИПЕРГЛОБУС"	5,2	5,0	0,0	1,8	3,2
1115	1256	000	Котельная ООО "Гончар"	ЮАО	Даниловский	ООО "Гончар"	5,8	5,7	0,0	2,9	2,8	ООО "Гончар"	5,8	5,7	0,0	2,9	2,8
1116	2172	000	АИТ ЖК "Событие-1" к.2	ЗАО	Раменки	ООО "ДС СТРОЙ"	4,3	4,2	0,0	2,6	1,7	ООО "ДС СТРОЙ"	4,3	4,2	0,0	2,6	1,7
1117	2173	000	АИТ ЖК "Событие-1" к.3	ЗАО	Раменки	ООО "ДС СТРОЙ"	4,0	3,9	0,0	2,6	1,3	ООО "ДС СТРОЙ"	4,0	3,9	0,0	2,6	1,3
1118	2174	000	АИТ ЖК "Событие-1" к.4	ЗАО	Раменки	ООО "ДС СТРОЙ"	3,5	3,4	0,0	2,6	0,9	ООО "ДС СТРОЙ"	3,5	3,4	0,0	2,6	0,9
1119	2043	000	АИТ ИЭК- ИНВЕСТ Склад.комплекс (уч.7)	НАО	поселение Воскресенское	ООО "ИЭК- ИНВЕСТ"	6,4	6,2	0,0	0,6	5,6	ООО "ИЭК- ИНВЕСТ"	6,4	6,2	0,0	1,5	4,8
1120	1259	000	Котельная "Комбинат "Западный"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ООО "КОМБИНАТ ЗАПАДНЫЙ"	3,4	3,4	0,0	1,1	2,3	ООО "КОМБИНАТ ЗАПАДНЫЙ"	3,4	3,4	0,0	1,1	2,3
1121	1257	000	Котельная ООО "Магистраль"	САО	Хорошёвский	ООО "Магистраль"	4,4	4,3	0,0	1,4	2,9	ООО "Магистраль"	4,4	4,3	0,0	1,4	2,9
1122	2191	000	Котельная Моллинвест	НАО	поселение Московский	ООО "МОЛЛИНВЕСТ"	6,1	6,0	0,0	5,5	0,5	ООО "МОЛЛИНВЕСТ"	6,1	6,0	0,0	5,5	0,5
1123	1264	000	Котельная МПБК "ОЧАКОВО"	ЗАО	Очаково-Матвеевское	ООО "Очаково"	54,8	53,6	17,0	0,0	53,6	ООО "Очаково"	54,8	42,4	17,0	0,0	42,4
1124	2167	000	АИТ Комплекса по производству продуктов питания из мяса	ЗАО	Ново-Переделкино	ООО "ПК ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ"	2,3	1,9	0,5	1,0	0,9	ООО "ПК ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ"	5,0	4,6	0,5	1,8	2,8
1125	2085	000	АИТ Ветпром	НАО	поселение Сосенское	ООО "Представительство "ДЖАНГСУ ЮЮ Медикал"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	ООО "Представительство "ДЖАНГСУ ЮЮ Медикал"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1
1126	2175	000	Котельная ЖК "Огни-2" к.1	ЗАО	Раменки	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	3,5	3,4	0,0	2,6	0,9	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	3,5	3,4	0,0	2,6	0,9
1127	2176	000	Котельная ЖК "Огни-2" к.2	ЗАО	Раменки	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	3,5	3,4	0,0	2,0	1,4	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	3,5	3,4	0,0	2,0	1,4
1128	2177	000	АИТ ЖК "Река"-1	ЗАО	Раменки	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	4,4	4,3	0,0	1,9	2,4	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,2	2,1	0,0	1,9	0,2
1129	1262	000	Котельная ЖК "Стеллар Сити"	ЗАО	Можайский	ООО "Специализированный застройщик "Бастион"	6,5	6,3	0,0	3,0	3,3	ООО "Специализированный застройщик "Бастион"	6,5	6,3	0,0	3,0	3,3
1130	3306	000	Котельная ЖК «Рашен Дизайн Дистрикт»	НАО	поселение Десёновское	ООО "Специализированный застройщик "ЦПХГ"	8,9	8,8	0,0	3,1	5,6	ООО "Специализированный застройщик "ЦПХГ"	8,9	8,7	0,0	3,1	5,6
1131	3305	000	Котельная ЖК "Хоумсити"	НАО	поселение Московский	ООО "Теплосетьэнерго"	12,0	11,8	0,0	4,5	7,3	ООО "Теплосетьэнерго"	12,0	11,8	0,0	5,2	6,6
1132	2157	000	АИТ Ансамбля Измайловского Кремля	ВАО	Измайлово	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"	1,8	1,8	0,0	1,1	0,6	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"	1,8	1,8	0,0	1,1	0,6
1133	1265	000	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.2	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК ТИС1"	2,0	1,9	0,0	1,0	0,9	ООО "УК ТИС1"	2,0	1,9	0,0	0,7	1,2
1134	1266	000	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.3	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК ТИС1"	1,7	1,7	0,0	0,9	0,7	ООО "УК ТИС1"	1,7	1,7	0,0	0,1	1,5
1135	1267	000	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.4	НАО	поселение Сосенское	ООО "УК ТИС1"	1,7	1,7	0,0	0,9	0,7	ООО "УК ТИС1"	1,7	1,7	0,0	0,6	1,0
1136	2160	000	Котельная офисный парк "Комсити" (3 котельных)	НАО	поселение Московский	ООО "Чарли Ком"	11,9	11,6	0,0	2,5	9,1	ООО "Чарли Ком"	11,9	11,6	0,0	2,5	9,1
1137	2193	000	Котельная ЖК "Аквилон Парк"	НАО	поселение Сосенское	ООО СЗ "СтройНафта"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9	ООО СЗ "СтройНафта"	4,3	4,2	0,0	2,3	1,9
1138	1263	000	Котельная ТРК "Косино парк"	ВАО	Косино-Ухтомский	-	-	-	-	-	-	ТЭН-Девелопмент УК Д.У. ЗПИФ недвижимости"Актив-ПремьерТраст"	7,7	7,6	0,0	6,1	1,5

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1139	1235	49	Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	СЗАО	Хорошёво-Мнёвники	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,7	0,7	0,0	0,1	0,5
1140	1278	72	Котельные ЖК "Изумрудный" (6 шт.)	ТАО	Троицк	-	-	-	-	-	-	МУП "Троицктеплоэнерго"	3,0	3,0	0,0	2,7	0,2
1141	1149	101	Котельная ЖК "Новое Внуково"	НАО	Внуково	-	-	-	-	-	-	ООО "Самолет Энерго"	20,6	20,2	0,0	7,5	12,6
1142		108	Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2	МО	Люберецкий	-	-	-	-	-	-	ООО «ТермоТрон»	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
1143	2031	0	АИТ ХК Сталкер АНО	СЗАО	Куркино	-	-	-	-	-	-	АНО "Хоккейный Клуб "Сталкер"	3,1	3,0	0,0	1,3	1,7
1144	1288	0	Котельная РосНОУ	ЮВАО	Лефортово	-	-	-	-	-	-	АНО ВО "Российский новый университет"	1,9	1,9	0,0	0,7	1,2
1145	1295	000	Котельная АО "ГГР"	НАО	Коммунарка	-	-	-	-	-	-	АО "Газпром газораспределение"	2,5	2,5	0,0	0,7	1,8
1146	1289	0	Котельная БЦ "Озерковская набережная 30"	ЦАО	Замоскворечье	-	-	-	-	-	-	АО "Зетта Страхование"	2,6	2,6	0,0	0,8	1,8
1147	1273	0	Котельная АО "ВКО Алмаз-Антей"	ЗАО	Можайский	-	-	-	-	-	-	АО "Концерн ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ"	14,6	14,3	0,0	2,1	12,2
1148	1281	0	Котельная СК "Авангард"	ВАО	Перово	-	-	-	-	-	-	АО "Мосгаз"	9,9	9,7	0,0	2,8	6,8
1149	3309	0	Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	ВАО	Косино-Ухтомский	-	-	-	-	-	-	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	6,9	6,7	0,0	5,7	1,1
1150	3310	0	Котельная «Руднево-5» ИК-7	ВАО	Косино-Ухтомский	-	-	-	-	-	-	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	41,5	32,8	0,0	26,9	5,9
1151	1296	0	Котельная Локомотивное депо Москва-3	СВАО	Алексеевский	-	-	-	-	-	-	АО "ФПК"	2,4	2,4	0,0	0,6	1,8
1152	1269	0	Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	НАО	Филимонковский	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,7	0,7	0,0	0,3	0,4
1153	1270	0	Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	ТАО	Краснопахорский	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2
1154	1271	0	Котельная ПСО № 312 (Роговское)	ТАО	Вороново	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,9	0,8	0,0	0,2	0,6
1155	1279	0	Котельная ПСО № 315 (Щапово)	ТАО	Краснопахорский	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3
1156	1280	0	Котельная ПСО № 319 (Марьино)	НАО	Филимонковский	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,9	0,8	0,0	0,1	0,8
1157	1279	0	Котельная ПСО № 320 (Кленово)	ТАО	Вороново	-	-	-	-	-	-	КП "МЭД"	0,7	0,7	0,0	0,3	0,4
1158	2124	0	АИТ детский сад ЖК "Борисоглебское"	ТАО	Бекасово	-	-	-	-	-	-	ООО "Апрелевка С2"	0,7	0,7	0,0	0,4	0,2
1159	1283	0	Котельная БЦ "Гончарная 21"	ЦАО	Таганский	-	-	-	-	-	-	ООО "АТНК Иинвест"	1,9	1,9	0,0	0,8	1,1
1160	2192	0	АИТ ООО "Ахун"	ТАО	Троицк	-	-	-	-	-	-	ООО "Ахун"	0,8	0,8	0,0	0,7	0,1
1161	1284	0	Котельная "БФТ-Диана"	ЗАО	Дорогомилово	-	-	-	-	-	-	ООО "БФТ-Диана"	1,6	1,6	0,0	0,8	0,8
1162	1272	0	Котельная "ОПХ Толстопальцево"	НАО	Внуково	-	-	-	-	-	-	ООО "Комбинат инновационных технологий - МОНАРХ"	36,4	35,6	0,0	3,6	32,0
1163	3217	0	Котельная ЭЖМ "Яковлево"	ТАО	Троицк	-	-	-	-	-	-	ООО "Комбинат инновационных технологий - МОНАРХ"	5,2	5,1	0,0	0,2	4,9
1164	2190	0	Котельная ЖК "Лесная сказка"	ТАО	Троицк	-	-	-	-	-	-	ООО "Лесная сказка"	2,9	2,9	0,0	0,9	1,9
1165	1285	0	Котельная БЦ "Диагональ ХАУС"	САО	Савёловский	-	-	-	-	-	-	ООО "Мобил менеджмент инвест"	2,5	2,4	0,0	0,8	1,6
1166	1294	0	Котельная БП "Соколиный дворик"	ВАО	Соколиная Гора	-	-	-	-	-	-	ООО "Проект"	7,8	7,6	0,0	0,9	6,7
1167	1274	0	АИТ Алабушево	ЗелАО	Силино	-	-	-	-	-	-	ООО "Р-ОПРА"	5,2	5,1	0,0	3,2	1,9
1168	1293	0	Энергоцентр "Русский рыбный мир"	ТАО	Краснопахорский	-	-	-	-	-	-	ООО "Русский рыбный мир"	0,6	0,2	0,7	0,0	0,2
1169	1287	0	Котельная БЦ "Бригантниа-Холл"	ЦАО	Тверской	-	-	-	-	-	-	ООО "Русь-Импорт-Комплект"	2,5	2,5	0,0	0,8	1,7
1170	1291	0	Котельная ТЦ "Гульден"	СВАО	Бутырский	-	-	-	-	-	-	ООО "СЗ "Гранель-М"	6,5	6,4	0,0	0,9	5,5
1171	2127	0	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.4	НАО	Филимонковский	-	-	-	-	-	-	ООО "СЗ Эдельвейс"	3,4	3,4	0,0	2,5	0,8

№ п/п	Номер системы т/с	Номер зоны ЕТО	Наименование источника	Округ	Район, поселение	По состоянию на 01.01.2023						По состоянию на 01.01.2024					
						Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал	Эксплуатирующая ТСО	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Расчетная подключенная тепловая нагрузка		Резерв в горячей воде, Гкал
									в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч					в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	
1172	2128	0	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.5	НАО	Филимонковский	-	-	-	-	-	-	ООО "СЗ Эдельвейс"	2,6	2,5	0,0	2,2	0,3
1173	2129	0	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.6	НАО	Филимонковский	-	-	-	-	-	-	ООО "СЗ Эдельвейс"	1,6	1,5	0,0	0,9	0,6
1174	2130	0	АИТ ЖК "Эдельвейс" к.3	НАО	Филимонковский	-	-	-	-	-	-	ООО "СЗ Эдельвейс"	1,7	1,7	0,0	1,4	0,3
1175	1286	0	Котельная ТЦ "Мармелад"	ЗАО	Солнцево	-	-	-	-	-	-	ООО "Славянка"	2,1	2,1	0,0	0,7	1,3
1176	1292	0	Котельная "Социум-Спас"	СЗАО	Покровское-Стрешнево	-	-	-	-	-	-	ООО "Социум-Спас"	1,9	1,8	0,0	0,3	1,6
1177	2178	0	АИТ ЖК "Река-2"	ЗАО	Раменки	-	-	-	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Река"	3,4	3,4	0,0	2,3	1,1
1178	1275	0	Котельная ООО "Технофарм"	ТАО	Вороново	-	-	-	-	-	-	ООО "Технофарм"	3,6	3,5	0,0	1,7	1,8
1179	1282	0	Котельная "Эксподизайн"	СВАО	Ростокино	-	-	-	-	-	-	ООО "Эксподизайн"	11,6	11,4	0,0	0,6	10,7
1180	2053	0	Котельная МФК "Тропарево Парк"	НАО	Коммунарка	-	-	-	-	-	-	ООО СЗ "Самолет-Дудкино"	8,3	8,1	0,0	1,2	6,9
1181	1276	0	Котельная Складского комплекса "ГАРАНТ"	НАО	Коммунарка	-	-	-	-	-	-	ООО Складской комплекс "ГАРАНТ"	3,0	2,9	0,0	1,7	1,2
1182	2180	0	АИТ ЖК "Событие-2"	ЗАО	Раменки	-	-	-	-	-	-	ООО Специализированный застройщик "РАЗВИТИЕ"	5,2	5,1	0,0	3,6	1,4
1183	2182	0	АИТ ЖК "Событие-3"	ЗАО	Раменки	-	-	-	-	-	-	ООО Специализированный застройщик "РАЗВИТИЕ"	6,3	6,1	0,0	5,4	0,7
1184	1277	0	Котельная Отель-бутик "Богородское"	НАО	Коммунарка	-	-	-	-	-	-	ПАО "Газпром"	5,7	5,6	0,0	1,5	4,1
1185	1290	0	Котельная БЦ "Измайловский вал 20"	ВАО	Соколиная Гора	-	-	-	-	-	-	ПАО "Сбербанк"	2,6	2,5	0,0	0,8	1,7
1186	2149		Котельная ООО "Внуково логистик"	НАО	Внуково	-	-	-	-	-	-	ООО "Внуково логистик"	6,4	6,2	0,0	0,9	5,3
1187	2148		Котельная ООО "Проект-Девелопмент"	НАО	Внуково	-	-	-	-	-	-	ООО "Проект-Девелопмент"	14,1	13,8	0,0	5,5	8,3
1188			Котельная д. Дрожжино-2	МО	Ленинский	-	-	-	-	-	-	ООО "ТеплоГрад"	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0
1189	3301		Котельная Молжаниновка	САО	Молжаниновский	-	-	-	-	-	-	ООО "Теплосервис-М"	19,4	18,9	0,0	7,7	11,3
1190			ИИТ			-	223,8	219,3	0,0	172,2	47,2	-	235,9	231,2	0,0	177,1	54,1

* Совместная работа источников тепловой энергии.

2.4 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Утвержденные гидравлические режимы работы тепловых сетей теплосетевых организаций на отопительный период 2023/2024 гг., обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удалённого потребителя, представлены в книге 1.3.

Недопустимых (+/-5%) отклонений фактических давлений от заданных диспетчером в отопительном периоде 2023/2024 гг. не зафиксировано.

Результаты выполненных поверочных гидравлических расчетов показали, что по состоянию на 01.01.2024 гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников соответствуют нормативным требованиям.

Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей (пьезометрические графики) от источников тепловой энергии представлены в приложении Д и приложении Е к книге 1.3 (Книга 1.3 Приложение Д Часть 1 и Часть 2, Книга 1.3 Приложение Е).

Резервы и дефициты по пропускной способности головных участков тепловых выводов от источников тепловой энергии ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и других организаций, приняты в соответствии со «Справочником проектировщика. Проектирование тепловых сетей, А.А. Николаев» по каждому диаметру трубопроводов при условии удельных гидравлических потерь – 5 мм/м и представлены в таблице 2.71.

Наличие резерва пропускной способности головных выводов от источников не является основанием для технологического присоединения. Возможность технологического присоединения определяется гидравлическими режимами в точке присоединения.

Таблица 2.71 – Резервы и дефициты по пропускной способности головных участков тепловых выводов источников тепловой энергии ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и других организаций

№ п/п	Наименование источника	Наименование магистрального вывода	Диаметр вывода, мм	Расход сетевой воды, т/ч		Резерв, дефицит (-) пропускной способности головных выводов, т/ч
				норматив	факт	
1	ГЭС-1	М-3 и М-12	1х700; Р2х800	3 800	3186	614
		М-1	1х500	1 200	1700	-500
		М-24	1х500	1 200	1108	92
		М-10	1х400	660	291	370
		М-2	1х500	1 200	1430	-230
		М-4	1х100	16	4	12
		Всего:		8 076	7719	357
2	ТЭЦ-8	М-21	1х300	310	448	-138
		М-33	1х1200	10 700	8117	2 583
		М-31 и М-38	1х800; 1х900	8 950	5900	3 050
		Всего:		19 960	14465	5 495

№ п/п	Наименование источника	Наименование магистрального вывода	Диаметр вывода, мм	Расход сетевой воды, т/ч		Резерв, дефицит (-) пропускной способности головных выводов, т/ч
				норматив	факт	
3	ТЭЦ-9	М-11 и М-17	1х1000	6 750	5142	1 608
		М-1	1х500	1 200	1676	-476
		Всего:		7 950	6818	1 132
4	ТЭЦ-11	М-18	1х500	1 200	761	439
		М-1 КР,	1х500	1 200	1263	-63
		М-1 СР,	1х500	1 200	1398	-198
		М-20	1х1200	10 700	5709	4 991
		М-8	1х700	2 700	2420	281
		Всего:		17 000	11551	5 449
5	ТЭЦ-12	М-1	1х800	3 800	3253	547
		М-14	1х700	2 700	0	2 700
		М-16	1х1200	10 700	6656	4 044
		М-32	1х600	1 880	1487	393
		М-34	1х1000	6 750	3749	3 001
		М-27	1х500	1 200	467	733
		М-18	1х500	1 200	1463	-263
		Всего:		28 230	17075	11 155
6	ТЭЦ-16	М-1	1х1000	6 750	4245	2 505
		М-2	1х1000	6 750	4624	2 126
		М-10	1х700	2 700	1631	1 069
		М-13	1х800	3 800	2977	823
		М-17	1х900	5 150	2973	2 177
		Всего:		25 150	16450	8 700
7	ТЭЦ-20	М-14	1х1200	10 700	7113	3 587
		М-12	1х1400	16 000	6447	9 553
		М-1	1х700	2 700	1055	1 645
		М-6	1х600	1 880	2048	-168
		М-4	1х600	1 880	996	884
		М-8	1х1000	6 750	5274	1 476
		Всего:		39 910	22933	16 977
8	ТЭЦ-21	М-31	1х1200	10 700	9313	1 387
		М-25	1х1000	6 750	7762	-1 012
		М-24	1х1400	16 000	11530	4 470
		М-12	1х1200	10 700	8549	2 151
		М-5	1х1200	10 700	10121	579
		М-1	1х1200	10 700	8497	2 203
		Всего:		65 550	55773	9 777
9	ТЭЦ-22	М-1	1х1200	10 700	7943	2 757
		М-7	1х1400	16 000	12232	3 768
		М-5	1х1000	6 750	3912	2 838
		М-12	1х1400	16 000	6147	9 853
		М-14	1х1200	10 700	6529	4 171
		Всего:		60 150	36763	23 387
10	ТЭЦ-23	М-1	1х1200	10 700	8659	2 041
		М-12	Р1 1200; Р2 1400	10 700	8612	2 088
		М-6	1х1200	10 700	6995	3 705
		М-14	1х1400	16 000	11567	4 433
		М-15	1х1200	10 700	6423	4 277
		Всего:		58 800	42256	16 544
11	ТЭЦ-25	М-1	1х1200	10 700	8808	1 892
		М-4	1х1200	10 700	9582	1 118
		М-3	1х1200	10 700	9336	1 364
		М-5	1х1200	16 000	6042	9 958
		М-9	1х1400	16 000	7929	8 071
		Всего:		64 100	41697	22 403
12	ТЭЦ-26	М-1	1х1400	16 000	8894	7 106
		М-4	1х1400	16 000	9880	6 120
		М-5	1х1400	16 000	4755	11 245
		М-2	1х1400	16 000	11497	4 503
		М-3	1х1400	16 000	10577	5 423

№ п/п	Наименование источника	Наименование магистрального вывода	Диаметр вывода, мм	Расход сетевой воды, т/ч		Резерв, дефицит (-) пропускной способности головных выводов, т/ч
				норматив	факт	
		Всего:		80 000	45603	34 397
13	ТЭЦ-27	М-1	1х1400	16 000	8206	7 794
		М-4	1х1400	16 000	7514	8 486
		Всего:		32 000	15720	16 280
14	ТЭС "Международная"	М-5	1х600	1 880	2174	-294
		М-24	1х600	1 880	2482	-602
		Всего:	2х600	3 760	4655	-895
15	РТС "Фрезер"	-	2х600	3 760	1060	2 700
16	РТС "Нагатино"	-	2х700	5 400	2836	2 564
17	РТС "Коломенская" с ГТЭС "Коломенское"	-	1х800, 3х600	9 440	4496	4 944
18	РТС "Курьяново"	-	2х800	7 600	2728	4 872
19	РТС "Люблино"	-	2х800	7 600	1853	5 747
20	РТС "Красная Пресня"	-	2х600, 1х800	7 560	3183	4 377
21	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	-	1х600, 1х700	4 580	2658	1 922
22	РТС "Отрадное"	-	2х600	3 760	1806	1 954
23	РТС "Новомосковская"	-	1х600, 2х700	7 280	2003	5 277
24	РТС "Переяславская"	-	2х600	3 760	1831	1 929
25	РТС "Жулебино"	-	2х800	7 600	3714	3 886
26	РТС "Перово"	-	2х600	3 760	4261	-501
27	РТС "Некрасовка"	-	1х600	1 880	1806	74
28	РТС "Ростокино"	-	1х500, 1х600	3 080	986	2 094
29	РТС "Бабушкино-1"	-	1х700	2 700	779	1 921
30	РТС "Рублево"	-	2х700	5 400	1780	3 620
31	РТС "Кунцево"	-	3х800	11 400	2303	9 097
32	РТС "Крылатское"	-	3х800	11 400	3762	7 638
33	РТС "Южное Бутово"	-	1х600, 2х800	9 480	3961	5 519
34	ГТЭС "Щербинка"	-	1х400	660	920	-260
35	РТС "Теплый Стан"	-	2х800	7 600	3526	4 074
36	РТС "Ленино-Дачное"	-	1х600, 1х800	5 680	1357	4 323
37	РТС "Чертаново"	-	3х800	11 400	4331	7 069
38	РТС "Пенягино"	-	2х700	5 400	2910	2 490
39	РТС "Строгино"	-	3х600	5 640	4602	1 038
40	РТС "Внуково"	-	1х600	1 880	1681	199
41	ПГУ ТЭС "Терешково" и РТС "Переделкино"	-	2х800, 1х900, 1х1000	19 500	8068	11 432
42	РТС "Тушино-1"	-	2х700	5 400	2587	2 813
43	РТС "Тушино-2"	-	2х600	3 760	1814	1 946
44	РТС "Тушино-3"	-	1х700, 1х800	6 500	3602	2 898
45	РТС "Тушино-4"	-	1х700	2 700	1452	1 248
46	РТС "Тушино-5"	-	1х500, 1х600	3 080	1619	1 461
47	РТС "Митино"	-	1х700, 1х800	6 500	3477	3 023
48	РТС-1 г. Зеленоград	-	1х600, 1х800	5 680	2042	3 638
49	РТС-2 г. Зеленоград	-	3х600	5 640	4728	912
50	РТС-3 г. Зеленоград	-	1х900	5 150	2541	2 609
51	РТС-4 г. Зеленоград	-	2х800	7 600	3956	3 644
52	КТС-28	-	2х250	360	447	-87
53	КТС-42	-	1х200, 1х250	287	384	-97
54	КТС-40	-	1х150	46	97	-51
55	КТС "Нижние Котлы"	-	1х200	107	25	82
56	КТС-58	-	1х250	180	105	75
57	КТС "Покровское-Стрешнево"	-	1х400	660	584	76
58	КТС "Захарьино"	-	1х200	107	89	18
59	КТС "Мосрентген"	-	1х300	310	298	12
60	КТС-1 "Московский"	-	2х400	1 320	731	589

№ п/п	Наименование источника	Наименование магистрального вывода	Диаметр вывода, мм	Расход сетевой воды, т/ч		Резерв, дефицит (-) пропускной способности головных выводов, т/ч
				норматив	факт	
61	КТС-2 "Московский"	-	1х400	660	541	119
62	КТС "Коммунарка"	-	1х300	310	402	-92
63	КТС № 18 пос. Киевский	-	1х100, 1х300	326	416	-90
64	КТС № 36 п. Птичное	-	1х300	310	180	130
65	КТС "Знамя Октября"	-	1х250	180	397	-217
66	КТС-1 "Щербинка"	-	1х80, 1х250,1х300,1х500	1 699	1410	289
67	КТС "Кокошкино" с КТС № 8 п. Кокошкино	-	1х400, 1х300	970	690	280
68	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	-	1х500	1 200	670	530
69	КТС № 153 п. Ватутинки	-	1х150, 1х250	226	507	-281
70	КТС-11а с КТС-11	-	1х400, 2х600	4 960	1235	3 725
71	КТС-18	-	1х500	1 200	985	215
72	КТС-54	-	1х500	1 200	917	283
73	КТС-405 "Стандартная"	-	1х300	310	174	136
74	КТС "Мелитопольская"	-	1х400	660	171	489
75	Котельная ЖК "Прима парк"	-	1х400	660	448	212
76	Котельная филиала ОК "Ватутинки"	-	1х250, 1х300	490	194	296
77	Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	-	1х200	107	42	65
78	Котельная ФГУП "РАДОН"	-	1х500	1 200	80	1 120
79	Котельная АО "НПП "Волна"	-	1х150	46	121	-75
80	Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	-	2х200	214	522	-308
81	Котельная № 2 ООО "Декор"	-	2х700	5 400	894	4 506
82	Котельная ООО "Геруда"	-	1х500,1х800	5 000	758	4 242
83	Котельная № 1 ООО "Декор"	-	1х300, 1х600, 1х700	4 890	1145	3 745
84	Котельная АО "Инвесттраст"	-	2х600	3 760	1230	2 530
85	Котельная "Новомосковский Технопарк"	-	1х250, 2х300	800	638	162
86	Котельная АО "ТЭИК"	-	1х250	180	324	-144
87	Центральная котельная ВДНХ	-	1х200, 1х500	1 307	684	623
88	Котельная АО "НПО МРТЗ"	-	1х300, 1х500	1 510	604	906
89	Котельная АО "ФПК"	-	2х125	56	81	-25
90	Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	-	1х250	180	284	-104
91	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	-	1х200	107	97	10

№ п/п	Наименование источника	Наименование магистрального вывода	Диаметр вывода, мм	Расход сетевой воды, т/ч		Резерв, дефицит (-) пропускной способности головных выводов, т/ч
				норматив	факт	
92	Котельная АО "НИЦЭВТ"	-	1х100, 1х400	676	690	-14
93	Котельная мкр. "Солнцево-парк"	-	1х500	1 200	606	594
94	Котельная "Град Московский"	-	1х500	1 200	933	267
95	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	-	1х200, 1х300	417	346	71
96	Котельная № 2	-	1х200, 1х400	767	607	160
97	Котельная Центральная	-	1х500, 1х800	5 000	2072	2 928
98	Котельная № 13	-	1х250, 1х350	635	179	456
99	Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	-	1х200	107	266	-159
100	Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	-	1х250	180	126	54
101	Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	-	1х200, 1х250, 1х400	947	578	369
102	Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	-	1х250, 1х300	490	469	21
103	Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	-	1х500, 1х600	3 080	1719	1 361
104	Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	-	1х250, 1х400	840	438	402
105	Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	-	1х200	107	180	-73
106	Котельная п. Воскресенское	-	1х400	660	469	191
107	Котельная ЖК "Рассказово"	-	1х500	1 200	676	524
108	Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея"	-	1х400	660	436	224
109	Котельная ЖК "Марьино Град"	-	1х400	660	697	-37
110	РТС "Саларьево"	-	1х800	3 800	1140	2 660
111	Котельная ЖК "Испанские кварталы"	-	1х400	660	475	185
112	КТС "Прокшино"	-	1х500, 1х800	5 000	1107	3 893
113	Котельная ЖК "Москвичка"	-	1х400	660	340	320
114	Котельная ЖК "Остафьево"	-	1х400	660	295	365
115	Котельная ЖК "Ново-Никольское"	-	1х300	310	325	-15
116	КТС "Бачурино"	-	2х1000	13 500	1864	11 636
117	Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	-	1х500	1 200	590	610

В соответствии с выполненным анализом определено, что резерв пропускной способности имеется на всех тепловых выводах от источников тепловой энергии за исключением следующих источников:

- ГЭС-1 - магистральный вывод №1 (2Ду500), №2 (2Ду500);

- ТЭЦ-8 - магистральный вывод №21 (2Ду300);

- ТЭЦ-9 - магистральный вывод №1 (2Ду500);

- ТЭЦ-11 - магистральный вывод №1ср (2Ду500) и №1кр (2Ду500);

- ТЭЦ-12 - магистральный вывод №18 (2Ду500);

- ТЭЦ-20 - магистральный вывод №6 (2Ду600);

- ТЭЦ-21 - магистральный вывод №25 (2Ду1000);

- ТЭС «Международная» - магистральный вывод №5 (2Ду600) и №24 (2Ду600);

- РТС «Перово» - магистральный вывод левого (2Ду600) и правого (2Ду600) направлений;

- ГТЭС «Щербинка» - магистральный вывод (2Ду400).

Наибольшая величина существующего суммарного резерва пропускной способности выявлена на магистральных выводах от ТЭЦ-27 (50,9 %), ТЭЦ-26 (43,0 %), ТЭЦ-20 (42,5 %), ТЭЦ-12 (39,5 %), ТЭЦ-22 (38,9 %), наименьшая - от ГЭС-1 (4,4 %), ТЭЦ-9 (14,2 %).

2.5 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Всего на 01.01.2024 в системе теплоснабжения г. Москвы действует 312 источников тепловой энергии, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. Суммарная установленная тепловая мощность этих источников составляет 52 707,4 Гкал/ч, тепловая мощность нетто в горячей воде – 48 412,2 Гкал/ч, резерв тепловой мощности – 13 612,6 Гкал/ч.

Таблица 2.72 – Сводные данные по установленной тепловой мощности, тепловой мощности, мощности нетто, нагрузкам и резервам источников тепловой, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения

№ п/п	Источники тепловой энергии	УТМ на 01.01.2024	Тепловая мощность нетто в горячей воде	Расчетная тепловая нагрузка на ОЗП 2023/2024 гг.			Резерв тепловой мощности в горячей воде на 01.01.2024	
				в паре		в горячей воде		
		Гкал/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	% от УТМ
1	ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	33 075,8	29 221,0	224,9	157,4	25 383,2	3 837,8	11,6
2	Котельные ПАО «Мосэнерго»	10 083,2	10 021,3	0,0	0,0	4 930,1	5 091,2	50,5
3	Источники комбинированной выработки других организаций	1 118,0	1 082,4	9,1	5,9	401,3	681,1	60,9
4	Котельные ПАО «МОЭК»	4 988,2	4 848,5	1,0	0,6	2 670,3	2 178,2	43,7
5	Котельные других организаций	3 442,2	3 239,0	124,0	80,6	1 414,7	1 824,3	53,0
	Всего	*52 707,4*	*48 412,2*	*359,0*	*244,6*	*34 799,6*	*13 612,6*	*25,8*

Дефицитов тепловой мощности в зонах действия этих источников на 01.01.2024 нет. В том числе:

1 По состоянию на 01.01.2024 суммарный резерв тепловой мощности в зонах действия 13 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго, составил 3 837,8 Гкал/ч, дефицитов тепловой мощности в зонах действия ТЭЦ нет (таблица 2.73).

Таблица 2.73 - Тепловая мощность источников тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки потребителей с учетом потерь в тепловых сетях и резервы тепловой мощности в зонах действия ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2024

№ п/п	ТЭЦ	УТМ на 01.01.2024	Тепловая мощность нетто в горячей воде	Расчетная тепловая нагрузка на ОЗП 2022/2023 гг.			Резерв тепловой мощности в горячей воде на 01.01.2024	
				в паре		в горячей воде		
		Гкал/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	% от УТМ
1	ГЭС-1	691,0	597,6	0,0	0,0	576,1	21,5	3,1
2	ТЭЦ-8	1 892,0	1 687,2	24,0	16,8	1 104,8	582,4	30,8
3	ТЭЦ-9	575,3	557,8	0,0	0,0	506,5	51,3	8,9
4	ТЭЦ-11	1 011,0	886,2	36,5	25,6	881,2	5,0	0,5
5	ТЭЦ-12	1 914,0	1 558,2	0,0	0,0	1 305,5	252,8	13,2
6	ТЭЦ-16	1 408,0	1 339,8	0,0	0,0	1 288,4	51,5	3,7
7	ТЭЦ-20	2 310,0	2 008,3	0,0	0,0	1 756,2	252,1	10,9
8	ТЭЦ-21	4 918,0	4 656,9	0,0	0,0	4 164,4	492,6	10,0
9	ТЭЦ-23	4 530,0	3 633,0	0,0	0,0	3 321,0	312,0	6,9
10	ТЭЦ-25	4 088,0	3 603,0	0,0	0,0	3 219,7	383,3	9,4
11	ТЭЦ-26	4 214,0	3 995,9	1,1	0,8	3 326,2	669,7	15,9
12	ТЭЦ-22	3 648,5	3 124,0	163,3	114,3	2 796,1	327,9	9,0
13	ТЭЦ-27	1 876,0	1 573,0	0,0	0,0	1 137,2	435,8	23,2
	Всего	*33 075,8*	*29 221,0*	*224,9*	*157,4*	*25 383,2*	*3 837,8*	*11,6*

В среднем резерв теплой мощности 13 ТЭЦ составил около 12 %, причем наименьший резерв относительно установленной мощности 0,5 % отмечается на ТЭЦ-9 (по причине вывода в реконструкцию ТЭЦ МЭИ, работающую в совместной зоне). Суммарный резерв тепловой мощности в зонах действия 37 котельных ПАО «Мосэнерго составил 5 091,2 Гкал/ч, дефицитов тепловой мощности в зонах действия ТЭЦ нет (таблица 2.74). Относительно установленной мощности резерв этих котельных составил около 50 %

Таблица 2.74 - Показатели тепловой мощности источников тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки потребителей с учетом потерь в тепловых сетях и резервы тепловой мощности в зонах действия котельных ПАО «Мосэнерго» на 01.01.2024

№ п/п	Наименования котельных	УТМ на 01.01.2024	Тепловая мощность нетто в горячей воде	Расчетная тепловая нагрузка на ОЗП 2022/2023 гг.			Резерв тепловой мощности в горячей воде на 01.01.2024	
				в паре		в горячей воде		
		Гкал/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	% от УТМ
1	РТС "Фрезер" ТЭЦ-11	300,0	298,1	0,0	0,0	68,9	229,2	76,4
2	РТС "Нагатино" ТЭЦ-8	240,0	238,8	0,0	0,0	202,6	36,2	15,1
3	РТС "Коломенская" ТЭЦ-8	390,0	388,0	0,0	0,0	301,8	86,2	22,1
4	РТС "Курьяново" ТЭЦ-9	480,0	476,7	0,0	0,0	178,4	298,3	62,2
5	РТС "Люблино" ТЭЦ-26	360,0	358,0	0,0	0,0	136,3	221,7	61,6
6	РТС "Красная Пресня" ТЭЦ-16	640,0	636,7	0,0	0,0	248,7	388,0	60,6
7	РТС "Волхонка-ЗИЛ" ТЭЦ-20	240,0	238,9	0,0	0,0	184,7	54,2	22,6
8	РТС "Отрадное" ТЭЦ-21	400,0	397,9	0,0	0,0	129,0	268,9	67,2
9	РТС "Новомосковская" ТЭЦ-21	240,0	238,8	0,0	0,0	139,2	99,6	41,5
10	РТС "Переяславская" ТЭЦ-23	240,0	238,8	0,0	0,0	129,9	108,9	45,4
11	РТС "Жулебино" ТЭЦ-22	420,0	417,3	0,0	0,0	249,5	167,8	39,9
12	РТС "Перово" ТЭЦ-22	400,0	398,0	0,0	0,0	318,1	79,9	20,0
13	РТС "Некрасовка" ТЭЦ-22	180,0	178,6	0,0	0,0	125,5	53,1	29,5
14	РТС "Ростокино" ТЭЦ-23	150,0	149,2	0,0	0,0	66,2	83,0	55,3
15	РТС "Бабушкино-1" ТЭЦ-23	150,0	149,2	0,0	0,0	52,7	96,5	64,4
16	РТС "Рублево" ТЭЦ-25	240,0	238,8	0,0	0,0	126,3	112,5	46,9
17	РТС "Кунцево" ТЭЦ-25	600,0	596,5	0,0	0,0	155,6	440,9	73,5
18	РТС "Крылатское" ТЭЦ-25	600,0	596,7	0,0	0,0	238,2	358,5	59,7
19	РТС "Южное Бутово" ТЭЦ-26	440,0	437,1	0,0	0,0	260,7	176,5	40,1
20	РТС "Теплый Стан" ТЭЦ-26	400,0	397,6	0,0	0,0	235,2	162,4	40,6
21	РТС "Ленино-Дачное" ТЭЦ-26	300,0	298,4	0,0	0,0	95,0	203,4	67,8
22	РТС "Чертаново" ТЭЦ-26	600,0	596,2	0,0	0,0	292,8	303,4	50,6
23	РТС "Терешково" ТЭЦ-25 (в совместной зоне РТС "Переделкино", РТС "Терешково", РТС "Солнцево", ПГУ ТЭС "Терешково" по состоянию на 01.01.2024 - 579,1 Гкал/ч)	240,0	237,4	0,0	0,0	-	237,4	98,9
24	РТС "Тушино-1" ТЭЦ-16	240,0	238,8	0,0	0,0	145,4	93,4	38,9
25	РТС "Тушино-2" ТЭЦ-16	180,0	179,0	0,0	0,0	113,4	65,6	36,5
26	РТС "Тушино-3" ТЭЦ-16	480,0	477,0	0,0	0,0	228,0	249,0	51,9
27	РТС "Тушино-4" ТЭЦ-16	180,0	178,8	0,0	0,0	96,2	82,7	45,9
28	РТС "Тушино-5" ТЭЦ-16	240,0	238,0	0,0	0,0	108,0	130,1	54,2
29	КТС-11 ТЭЦ-16 (в совместной зоне с КТС-11а)	60,0	59,6	0,0	0,0	-	59,6	99,3
30	КТС-11А ТЭЦ-16	120,0	119,0	0,0	0,0	85,3	33,8	28,1
31	КТС-18 ТЭЦ-20	90,0	89,5	0,0	0,0	66,1	23,4	26,0
32	КТС-54 ТЭЦ-20	120,0	118,5	0,0	0,0	69,4	49,1	40,9
33	КТС-405 "Стандартная" ТЭЦ-21	7,7	7,5	0,0	0,0	6,7	0,7	9,6
34	КТС "Мелитопольская" ТЭЦ-26	19,0	18,8	0,0	0,0	11,9	6,9	36,1
35	ГТЭС "Щербинка" ТЭЦ-26	88,0	86,7	0,0	0,0	57,2	29,5	33,5
36	Мини-ТЭС "Измайлово" ТЭЦ-23	4,5	4,4	0,0	0,0	4,3	0,1	2,5
37	МК "Западный порт" ТЭЦ-25	4,0	4,0	0,0	0,0	3,0	1,0	24,6
	Всего	*10 083,2*	*10 021,3*	*0,0*	*0,0*	*4 930,1*	*5 091,2*	*50,5*

2 В теплоснабжении города участвует 8 источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. Из них один источник ТЭЦ МЭИ на 01.01.2024 находится в реконструкции. Суммарный резерв тепловой мощности составляет 681,1 Гкал/ч или 60,9 % от установленной тепловой мощности. Дефицита тепловой мощности в зонах действия источников комбинированной выработки нет.

3 В зонах действия 140 котельных ПАО МОЭК имеются резервы тепловой мощности суммарно 2 178,2 Гкал/ч или 43,7 % от установленной тепловой мощности, дефицита тепловой мощности в зонах действия источников нет.

4 Суммарный резерв тепловой мощности в зонах действия котельных других организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, участвующих в теплоснабжении города, составил 1 824,3 Гкал/ч или 53,0 % от установленной тепловой мощности, дефицита тепловой мощности в зонах действия источников нет.

2.6 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия

Показатели резервов тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии, осуществляющих регулируемую деятельность, представлены в предыдущем разделе 2.5 и таблице 2.73. Помимо этих источников в системе теплоснабжения города действуют источники, не осуществляющие регулируемую деятельность, в том числе: 20 источник комбинированной выработки (блок-станции) и 798 котельные других организаций (таблица 2.75). Суммарный резерв тепловой мощности нерегулируемых источников на 01.01.2024 составил 3 379,9 Гкал/ч или 5,6 % от их установленной тепловой мощности. Дефицита тепловой мощности в зонах нерегулируемых источников нет.

Таблица 2.75 – Показатели резерва тепловой мощности источников тепловой энергии г. Москвы, не осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на 01.01.2024

№ п/п	Источники тепловой энергии	УТМ на 01.01.2024	Тепловая мощность нетто в горячей воде	Расчетная тепловая нагрузка на ОЗП 2023/2024			Резерв тепловой мощности в горячей воде на 01.01.2024	
				в паре		в горячей воде		
		Гкал/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	% от УТМ
1	Источники комбинированной выработки других организаций	276,7	233,0	9,2	6,5	112,0	121,0	43,7
2	Котельные других организаций»	5 495,8	4 920,1	607,0	424,9	1 662,1	3 258,0	59,3
	Всего	*5 772,5*	*5 153,0*	*616,3*	*431,4*	*1 774,0*	*3 379,0*	*58,5*

Всего с учетом нерегулируемых источников показатели всех источников тепловой энергии города на 01.01.2024 (без учета ИИТ) составили:

- установленная тепловая мощность – 58 479,8 Гкал/ч;

- тепловая мощность нетто в горячей воде – 53 565,3 Гкал/ч;

- расчетная тепловая нагрузка в горячей воде – 36 573,7 Гкал/ч;
- резерв тепловой мощности в горячей воде – 16 991,6 Гкал/ч.

Существующий значительный резерв тепловой мощности позволяет реализовать программу вывода из эксплуатации избыточных котельных и ежегодные переключения в неотопительный период потребителей ряда котельных на ТЭЦ.

По существующему состоянию величина резервов регулируемых котельных представляется избыточной, если они не находятся в зонах перспективной застройки, и указывает на избыточную установленную мощность котельных, содержание и эксплуатация которой требует значительных финансовых затрат. Наибольший резерв относительно установленной мощности 59,3 % отмечается для нерегулируемых котельных других организаций, что указывает на крайне низкое использование установленной тепловой мощности и неизбежно снижает экономичность их эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По состоянию на 01.01.2024 теплоснабжение потребителей города Москвы осуществляется от 1 130 источников тепловой энергии, в том числе:

1 Источники тепловой энергии организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, включая источники, тепловая энергия которых поставляется регулируемым теплоснабжающим организациям по договорной цене – 312 источников, включая 21 источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и 291 котельные, в том числе:

Источники ПАО «Мосэнерго»:

- 50 источников ПАО «Мосэнерго», включая: 13 ТЭЦ и 37 котельных;

Источники ПАО «МОЭК»:

- 140 котельных ПАО «МОЭК» в том числе 60 на территории ТиНАО;

Источники тепловой энергии других организаций:

- 8 когенерационных источников;
- 114 котельных, в том числе 60 на территории ТиНАО.

2 Источники тепловой энергии других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности – 818 источника, в том числе:

- 20 когенерационных источников;
- 798 котельных.

Расчёт РЭТ выполнен в соответствии с «Методикой расчета радиуса эффективного теплоснабжения» - приложением № 40 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для расчёта РЭТ применяется оценка стоимости производства и передачи единицы тепловой энергии в системе теплоснабжения с учетом присоединения потребителей тепловой энергии района новой застройки. РЭТ определяется протяженностью теплопровода от теплопотребляющей установки новой застройки до точки присоединения к тепловой сети в рассматриваемой системе теплоснабжения, при которой стоимость единицы тепловой энергии после присоединения потребителей равна стоимости единицы тепловой энергии до присоединения.

Величина РЭТ определяется как сумма протяженностей двух теплопроводов:

- теплопровода от теплоисточника до камеры тепловой сети, в которой предусматривается подключение перспективной тепловой нагрузки;
- соединительного теплопровода от камеры присоединения до района новой застройки.

Следует отметить, что величина РЭТ требует постоянного обновления, так как присоединение любого дополнительного потребителя изменяет гидравлический режим и соответственно условия присоединения для других новых абонентов.

По состоянию на 01.01.2024 суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, участвующих в обеспечении тепловых нагрузок г. Москвы (с учетом областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго», 3 котельных Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», котельной Ленинского района д. Дрожжино-2, котельной Люберецкого района ул. 8 Марта, д. 10 к. 2, а также индивидуальных источников теплоснабжения (ИИТ)) составляет 58 754,2 Гкал/ч, в том числе отборов паровых турбин (ПТ) и котлов-утилизаторов (КУ) – 16 635,8 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто составляет 53 828,0 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде – 34 987,9 Гкал/ч, потери тепловой мощности в тепловых сетях – 1 801,3 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) источников тепловой энергии в горячей воде – 36 789,3 Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки с распределением по теплоснабжающим организациям представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2024

Наименование	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей в гор. воде с учетом потерь в т/с, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
ПАО "Мосэнерго",	43 159,0	39 242,4	30 313,3	8 929,1
в том числе:				
ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	33 075,8	29 221,0	25 383,2	3 837,8
Котельные ПАО "Мосэнерго"	10 083,2	10 021,3	4 930,1	5 091,2
ПАО "МОЭК",	4 988,2	4 848,5	2 670,3	2 178,2
в том числе:				
РТС, КТС ПАО "МОЭК" (без ТиНАО)	3 921,9	3 823,9	2 103,3	1 720,6
МК, АИТ ПАО "МОЭК" (без ТиНАО)	220,5	215,0	99,9	115,1
РТС, КТС ПАО "МОЭК" (ТиНАО)	771,7	739,1	431,8	307,3
МК (ТиНАО)	74,1	70,5	35,3	35,2
ООО "ТСК Мосэнерго"*	36,1	36,1	34,8	1,3
Источники других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	4 558,2	4 319,5	1 815,3	2 504,2
Источники других организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения	5 776,9	5 157,5	1 778,5	3 379,0
ИИТ	235,9	231,2	177,1	54,1
ИТОГО:	58 754,2	53 835,0	36 789,3	17 045,7
* Тепловая мощность нетто указана с учетом источников Московской области, участвующих в теплоснабжении потребителей г. Москвы.				

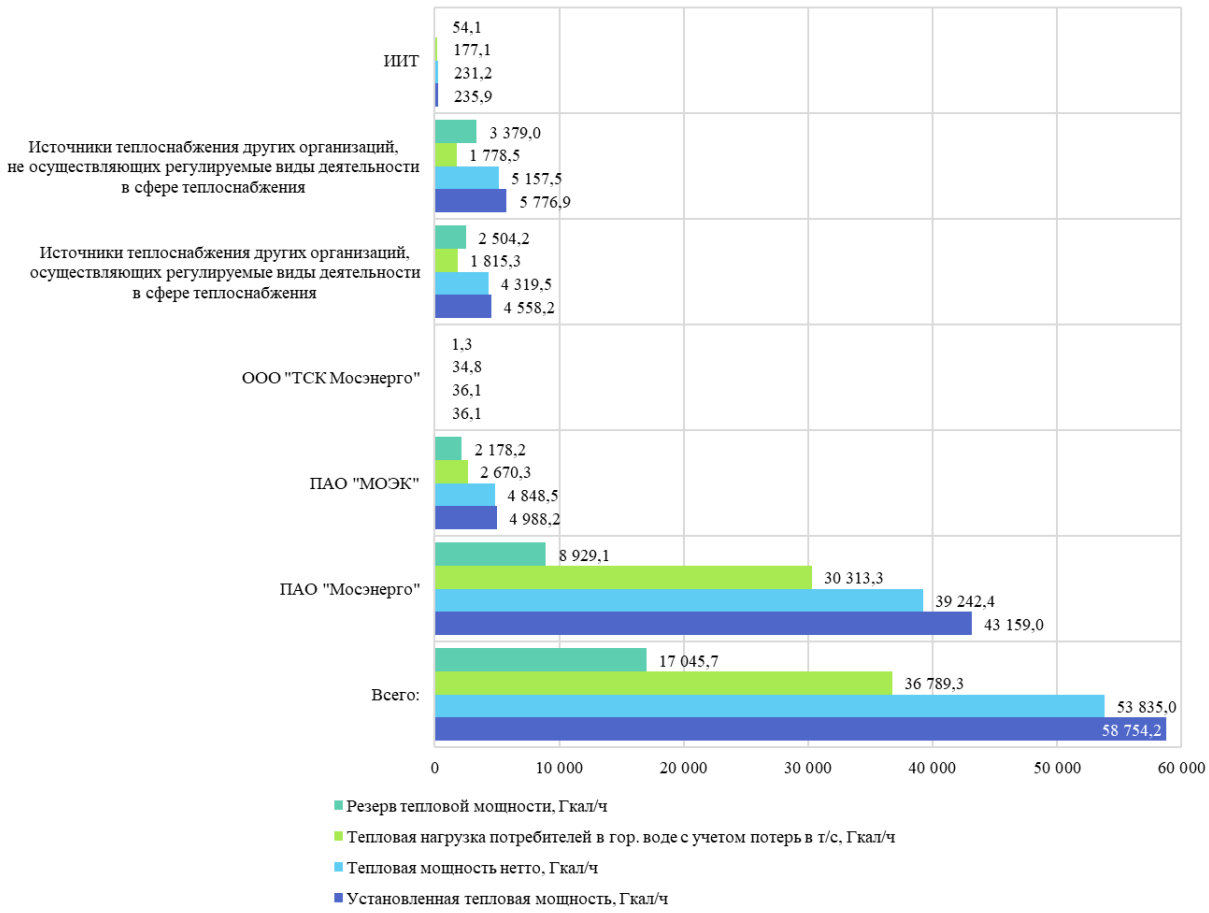


Рисунок 1 – Балансы и резервы тепловой мощности по состоянию на 01.01.2023

На основании данных по тепловой мощности нетто и присоединённой тепловой нагрузки определены показатели резерва тепловой мощности по источникам тепловой энергии города. Суммарная величина резерва по состоянию на 01.01.2024 составляет 17 045,7 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности не приводят к дефициту мощности в целом по Москве, из-за значительных резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии города по состоянию на 01.01.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Зоны действия источников тепловой энергии г. Москвы

Рисунок А.1 представлен в отчете формата «pdf».

Рисунок А.1 - Зоны действия источников тепловой энергии г. Москвы по состоянию на 01.01.2024

Таблица А.1 – Перечень источников тепловой энергии других организаций г. Москвы по состоянию на 01.01.2024, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
344	Энергоцентр Группа компаний "Бородино"	Русаковская ул. 13	ООО "Бизнес комплекс на Русаковской"	10,32	3,69
348	Энергоцентр АО "Бизнес Центр на Спасской"	Б. Сухаревская площадь, д. 9	АО "Бизнес Центр на Спасской"	0,99	0,70
351	ЭК "Центральное Таможенное управление"	Комсомольская пл., д. 1	Центральное Таможенное управление	6,15	1,00
345	Энергоцентр ООО "Морская свежесть-НК"	Алтуфьевское шоссе 37	ООО "Морская свежесть-НК"	11,27	6,00
780	Энергоцентр ТРЦ "Город" Лефортово	Энтузиастов ш., д. 12, корп. 2	ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Актив – ПремьерТраст»	13,76	4,00
781	Энергоцентр ТК "Город" на Рязанке	Рязанский пр-т, д. 2, корп. 2	ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Актив – ПремьерТраст»	8,47	1,20
352	ЭК ООО "Риотекс"	Скотопрогонная ул, д. 27/26, стр. 1	ООО "РИОТЭКС"	5,75	3,48
4003	Энергоцентр АО "НИЦЭВТ"	Дорожная ул., 8	АО "НИЦЭВТ"	28,51	17,20
346	Энергоцентр ООО "Хант-Холдинг" (Территория 1)	Нагатинская ул. 1, стр.15	ООО "Хант-Холдинг"	8,56	2,00
1217	Энергоцентр САО "РЕСО-Гарантия"	Нагорный пр. 6, стр. 8	САО "РЕСО-Гарантия"	3,47	2,02
1223	Энергоцентр ПАО "МКБ"	Очаковское ш. 10, к.2, стр. 1	ПАО "Московский Кредитный Банк"	2,52	0,78
350	ЭК "Тушинский комплекс "Лента"	Тушинская ул., вл. 13-15	АО ТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКС	5,75	3,48
1225	Энергоцентр БЦ "ИРБИС"	Волоколамское ш. 142, стр. 6	ОАО "ИРБИС"	5,87	1,80
337	Энергоцентр АО "Ангстрем-Т"	г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 7 к.2	ООО "НМ-Тех"	37,90	32,00
338	Энергоцентр АПК "Московский"	дер. Верхнее Валуево, 1, с.1	АО "Агрокомбинат "Московский"	62,80	18,26
339	Энергоблок п. Газопровод (деловой центр)	п. Газопровод (деловой центр)	ООО "Газпром трансгаз Москва" Энергоблок	29,10	5,60
347	Энергоцентр РЦ "Бутово"	пос. Сосенское, ул. Поляны, вл. 50 стр.4	ООО "Лента"	11,14	1,37
340	Энергоцентр ООО "СИНИКОН"	г. Троицк, д.11	ООО "СИНИКОН"	8,60	6,50
341	Энергоцентр ООО "Вороновский завод по производству солода"	пос. Вороновское, с.Вороново, д.1	ООО "АВАНГАРД-АГРО-Тула"	9,88	2,01

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
342	Энергоцентр ООО "Нетканые Материалы"	пос. Роговское, п.Рогово	ООО «Нетканика»	3,90	9,00
343	Энергоцентр ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"	пос. Кленовское, с.Кленово, д.45/1	ООО "Комбинат питания"	10,89	3,75
353	Котельная ФГУП МОКБ "МАРС"	Щемиловский 1-й пер. 16	МОКБ МАРС филиал ФГУП "ВНИИА"	3,82	-
355	Котельная АО "Пресненский машиностроительный завод"	Звенигородская 2-я ул. 13	АО "Пресненский машиностроительный завод"	8,70	-
356	Котельная БЦ "Тверской"	Тверская-Ямская 2-я ул. 8	ООО "МСМ РУС"	0,60	-
357	Котельная ОАО "ГосНИИсинтезбелок"	Александра Солженицына ул. 27	АО "Национальный Фармакопейный Центр" (АО "НФЦ")	1,67	-
358	Котельная № 1 ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко"	Каменщики Б. ул. 9	ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко"	1,51	-
359	Котельная № 2 ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко"	Гжельский пер. 14	ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко"	2,75	-
361	Котельная ГУПФ РФ №10 по г.Москве и МО	Почтовая Б. ул. 40 с.1	ГУ -Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 10 по г. Москве и Московской области (ГУ ПФ РФ №10 по г.Москве и МО)	0,40	-
362	Котельная ОАО "ММУ Центроэлектромонтаж"	Почтовая Б. ул. 40	ООО "СИНДИКАТ"	0,43	-
364	Котельная ООО "Промышленная финансовая компания АСКОР"	Радищевская верх. ул. 3	ООО "Промышленная финансовая компания АСКОР"	0,50	-
365	Котельная ООО "Воронцовский клуб"	Воронцовский пер. 5/7	ООО "ЯХОНТ"	4,80	-
368	Котельная ЗАО "ИНФОКОМ"	Дубининская ул. 68 с. 6	ЗАО "ИНФОКОМ"	4,00	-
369	Котельная ГУ УВО при УВД по ЦАО города Москвы	Каланчёвская ул. 12 с.3	ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве"	0,13	-
371	Котельная ОАО МТЗ "ТРАНСМАШ"	Лесная ул. 28	АО МТЗ "ТРАНСМАШ"	4,99	-
259	Котельная ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	Красносельская М. ул., 7	ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	36,00	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
			Холдинг ООО "Объединенные Кондитеры"		
372	Котельная ЗАО "МИШЕЛИН-95 Б"	Каретный М. пер. 13	ЗАО "МИШЕЛИН-95 Б"	3,00	-
373	Котельная ГОУ ВПО "РГГУ"	Миусская пл. 6	ГОУ ВПО "Российский Государственный Гуманитарный Университет" (РГГУ)	6,88	-
252	Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Мясницкая ул. 40а, с. 6	ФГУП "ФТ ЦЕНТР"	1,05	-
375	Котельная ООО "Арма АЗ"	Н. Сусальный пер., д. 5, стр. 3А	ООО "Арма АЗ"	13,51	-
377	Котельная ОАО "Плутон"	Сыромятническая Нижн. ул. 11	АО "Плутон"	34,40	-
378	Котельная ООО "Сандуновские бани"	Неглинная ул. 14 с.3/7	ООО "Сандуны"	3,52	-
379	Котельная Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына	Радищевская Нижн. ул. 2 с.1	Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Библиотека - Фонд "Русское Зарубежье")	2,62	-
380	Котельная ООО "ТАРИНА"	Николоямская ул. 40/22	ООО "ДАНСТРОЙ"	1,20	-
335	Котельная АО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"	Пресненский Вал ул., 27, с. 10	АО "Специализированный застройщик "Пресненский Вал 27""	3,10	-
382	Котельная Московский МЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	Рабочая ул. 84	АО "Московский МЗ "Красный путь" ОАО "РЖД"	4,80	-
383	Котельная ЗАО "Диапазон"	Рабочая ул. 91	АО "Диапазон"	2,75	-
384	Котельная ГУ "Автобаза КС РФ"	Расторгуевский пер. 16	Войсковая часть 66631	2,20	-
385	Котельная ООО "Коммерческая недвижимость"	Садовническая ул. 54 с.1	ООО Коммерческая недвижимость (Филиал ОАО АКБ "ЮГРА")	0,18	-
386	Котельная "НИУ МГСУ"	Спартаковская пл. 2/1	ФГБО УВО "НИУ МГСУ"	0,74	-
387	Котельная ООО "МЭДОКС"	Сретенка ул. 15	ООО "Отель "Сретенская"	0,54	-
388	Котельная ООО "АЛВИСЕ"	Фридриха Энгельса ул. 25	ООО "АЛВИСЕ"	1,33	-
390	Котельная ОАО "ВНИИавтогенмаш"	Шелапутинский пер. 1 с.16	ФГБУК "Государственный музей истории российской литературы им. В.И.Даля"	0,26	-
391	Котельная ГП Экспериментальный оптико-механический завод	Шелапутинский пер. 6	АО "Экспериментальный оптико-механический завод"	1,12	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
392	Котельная ООО "ФСК Евро-Старт"	Щипок ул. 2	ИП Тагирбеков Альберт Казибекович	0,21	-
393	Котельная ОАО "Фабрика технических бумаг "ОКТЯБРЬ"	Переведеновский пер. 18	ОАО "Фабрика технических бумаг "ОКТЯБРЬ"	4,80	-
394	Котельная ОАО фирма "ПСМ"	Ермакова роща ул. 16А	ООО "МК Ассамблея"	1,80	-
395	Котельная ООО "Интур-Ренессанс"	Олимпийский просп. 18/1	ООО "Твинс Групп"	2,26	-
397	Котельная ООО Фирма "Алеко"	Сыромятнический 3-й пер. 3/9	ООО Фирма "Алеко"	0,78	-
398	Котельная ООО "МВК Эстейт"	Сыромятнический 4-й пер. 1/6	ООО "МВК Эстейт" ("Винзавод")	4,80	-
399	Котельная ФГУ НИИ РИНКЦЭ	Антонова-Овсиенко ул. 13	ФГБНУ "Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы" (ФГБНУ "НИИ РИНКЦЭ")	1,20	-
400	Котельная ОАО "ВНИИРТ"	Почтовая Б. ул. 22	АО "ВНИИРТ"	13,20	-
401	Котельная ОАО "Станкорос"	Почтовая Б. ул. 36 стр.10	ООО "ВЕНЧУР ТРЭЙД ЛИМИТЕД"	1,75	-
402	Котельная ООО "Юнилевер Русь"	Балакиревский пер. 1	ООО "Маргзавод"	13,86	-
406	Котельная ОАО "Большевичка"	Каланчёвская ул. 17	АО "Большевичка"	2,55	-
407	Котельная ОАО "Универмаг МСК"	Красносельский 3-й пер. 21 стр.2	ООО "Универмаг МСК"	1,50	-
408	Котельная ОАО "МАРС"	Костомаровский пер. 3	НАО "Марс"	4,80	-
268	Котельная Дирекция по ТВС АО "РЖД"	Краснопрудная ул., 3а	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок)	26,00	-
410	Котельная АО "НИКИЭТ"	Красносельская М. ул. 2/8 с.9	АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н. А. Доллежаля" (АО "НИКИЭТ")	7,57	-
411	Котельная ООО "Эрикон-М"	Ивановский М. пер. 9 с. 1	ООО "Эрикон М"	0,50	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
412	Котельная ИПМ РАН	Миусская пл. 4 (Чаянова ул. 13)	Ин-т прикладной математики им. М.В.Келдыша (ИПМ РАН)	1,20	-
413	Котельная ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева	Миусская пл. 9	ФГБОУ ВО "РХТУ им. Д.И. Менделеева"	5,00	-
414	Котельная НТЦ "Система"	Мясницкая ул. 48 с.1	ФГУП "Научно-технический центр правовой информации "Система" ФСО РФ	0,40	-
415	Котельная ЗАО "Яуза Риелти"	Сыромятническая Нижн. ул. 5/7	ЗАО "Яуза Риелти"	5,16	-
416	Котельная Пекарня (кофейня) "Три пирога"	Николощеповский 1-й пер. 6 с.1	Камболов Александр Маратович	0,39	-
417	Котельная ФГУП ГСПИ - РТВ	Николоямский пер. 3а стр.1	ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (ФГУП "РСВО")	1,50	-
418	Котельная БЦ "Stendhal"	Новорязанская ул. 18	АО "Московский Молочный Комбинат № 1"	16,77	-
420	Котельная ТД "Дружба"	Новослободская ул. 4	АО "ГРИНВУД"	3,10	-
421	Котельная ФБУ ИЗ 77/2 УФСИН России	Новослободская ул. 45	ФКУ Сизо-2 УФСИН России по Г. Москве	9,90	-
422	Котельная № 1 ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	Ольховская ул. 4 к.1	ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	1,77	-
423	Котельная № 2 ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	Ольховская ул. 4 к.2	ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"	2,54	-
424	Котельная ЗАО "Синус"	Оружейный пер. 15А	ООО "Финдизайнер	1,38	-
274	Котельная Московское представительство Компании "ВЭЙНЕТТ ТРЭДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЭД"	Мира просп., 33	Представительство Компании ОО "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд"	2,31	-
425	Котельная ООО КК "Торговый дом"	Мира просп. 92 с.1	ООО КК "Торговый дом"	0,59	-
427	Котельная ООО "Константа - XXI"	Селезневская ул. 15, с. 2	ООО "Константа - XXI"	2,31	-
428	Котельная ФГУП "ВНИИА"	Сущевская ул. 22	Всероссийский НИИ автоматики им. Духова Н.Л. Госкорпорация Росатом (ФГУП "ВНИИА")	17,20	-
429	Котельная ООО "Честертон"	Фридриха Энгельса ул. 75 с.10	ООО "Честертон"	0,30	-
430	Котельная ОАО "Аэробус"	Шлюзовая наб. 8а с.1	Арустамян Артур Михайлович	0,90	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
431	Котельная АО "Московский цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре"	Цветной бул. 13	АО "Московский цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре"	3,01	-
432	Котельная ЗАО "Корона"	Новослободская ул. 7 с.7	АО "Корона"	0,16	-
433	Котельная № 2 ОАО "РОТ ФРОНТ"	Новокузнецкий 2-й пер. 11/15 стр.5	ОАО "РОТ ФРОНТ" Холдинг ООО "Объединенные Кондитеры"	18,00	-
434	Котельная ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница"	Шаболовка ул. 13	АО "Кондитерская фабрика "Ударница"	24,00	-
436	Котельная АООТ ОКА	Кожевническая ул. 15	ООО "Сити Стайл"	1,18	-
437	Котельная Эстейт Инвест УК ЗАОД.У. ЗПИФ недвижимости "Берсеньевский"	Берсеневская наб., д. 6, стр. 5	Эстейт Инвест УК ЗАОД.У. ЗПИФ комбинированный "Берсеньевский"	13,36	-
438	Котельная ООО "Анадоли"	Николоямская ул, д. 38/23 стр. 3	ООО "Анадоли"	1,03	-
439	Котельная Посольства Великобритании и Северной Ирландии	Смоленская наб., д. 10	Посольство Великобритании и Северной Ирландии	1,66	-
440	Котельная ООО "Новый Эрмитаж"	Спиридоновка ул., д. 4, стр. 1	ООО "Новый Эрмитаж"	0,12	-
441	Котельная ЗАО Управляющая компания "Корона"	Каланчевская ул., д. 16	ООО "УК "Абсолют Эссет Менеджмент"	2,31	-
442	Котельная ТСЖ "Зачатьевский -19"	1-й Зачатьевский пер., д. 19	ТСЖ "Зачатьевский -19"	0,82	-
444	Котельная ООО "Проперти Менеджмент"	Бакунинская ул., д. 74-76, корп. 8	ООО "Ист-Энд Проперти Менеджмент Кампани"	6,83	-
445	Котельная ГУП "КОФ"	Тессинский пер., д. 5	ГУП "КОФ"	4,40	-
447	Котельная № 2 ГУП "МОСГОРТРАНС"	Б. Калитниковская ул., д. 44	ГУП "Московский Метрополитен"	13,00	-
448	Котельная АО "Московский шелк"	Б. Саввинский пер., д. 12	АО "Московский шелк"	5,25	-
449	Котельная БЦ "Красносельский"	В. Красносельская ул. , д. 3	ООО "Пожарский"	2,32	-
1210	Котельная АО "ФПК" № 2	Комсомольской площади пр. 27 (Водопроводный пр. 4)	АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") Северо-Западный филиал	5,85	-
267	Котельная депо им. Ильича	ст. Москва-Смоленская, Нижняя ул., 17	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД»	6,62	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
			(Московско-Смоленский территориальный участок)		
1232	Котельная "ЛУКОЙЛ"	Олимпийский пр-т, д. 5, стр. 1	ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт"	6,02	-
1237	Котельная ПАО "Банк ВТБ"	Жуковского ул., 14	ПАО "Банк ВТБ"	3,71	-
1238	Котельная БЦ на Спартаковской	Спартаковская пл., 16/15, с. 15	ООО " Ритеил Стандарт-Новороссийск"	3,17	-
450	Котельная ОАО "МАЗД"	Магистральная 1-я ул. 8	АО "МАЗД"	4,39	-
451	Котельная ОАО "РСК "МиГ"	Боткинский 1-й пр. 7	ПАО "ОАК"	51,30	-
452	Котельная ОАО "АВЭКС"	Ямского Поля 1-я ул. 17	АО "Вперёд ДВЛ"	3,48	-
454	Котельная ОАО "Машиностроение и гидравлика"	Хуторская 2-я ул. 38а	АО "Машиностроение и гидравлика" (АО "МАГ")	21,41	-
455	Котельная ОАО "ДСК-1"	Хорошевский 3-й пр. 3а	ООО "ДСК-Производство" ОП Хорошевский завод ЖБИ	21,93	-
456	Котельная № 1 ОАО НПО "Наука"	Ямского Поля 3-я ул. вл.2	ПАО НПО "Наука"	5,42	-
457	Котельная ОАО "АУРАТ"	Лихачевский 4-й пер. 6	ОАО "АУРАТ" (Химзавод Войкова)	42,70	-
458	Котельная ООО "Северная заря"	Автомоторная ул. 5	ООО "Северная заря"	13,50	-
459	Котельная ООО "Вито-Сокол"	Алабяна ул. 25	ООО "Катарсис"	0,61	-
460	Котельная ОАО "Косметическое Объединение "Свобода"	Вятская ул. 47	АО "Косметическое Объединение "Свобода" (АО "Свобода")	42,30	-
264	Котельная АО "НПО "Лианозовский электромеханический завод"	Дмитровское ш., 110	ПАО "НПО "АЛМАЗ"	104,40	-
461	Котельная ОАО "Владыкинский механический завод"	Дмитровское шоссе 58	АО "Владыкинский механический завод" (АО "ФАЗОТРОН- ВМЗ")	6,02	-
462	Котельная ОАО "Лианозовский молочный комбинат"	Дмитровское шоссе 108	АО "Вимм-Билль-Данн" (АО "ВБД")	55,80	-
463	Котельная АО "ММЗ "АВАНГАРД"	Клары Цеткин ул. 33	АО "ММЗ "АВАНГАРД"	47,87	-
464	Котельная ООО "БФТ ДИАНА-2"	Коптевская ул. 69	ООО "БФТ ДИАНА-2"	1,36	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
465	Котельная ОАО "Мясопром-Коровино"	Краснополянская ул. 10	АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (АО "ОМПК")	11,70	-
467	Котельная ОАО "Экспохлеб"	Лавочкина ул. 21	ООО "Девелопмент-М"	1,30	-
468	Котельная ООО "Акваспорт"	Ленинградское шоссе вл. 43а	ООО "Акваспорт"	0,78	-
469	Котельная Филиал 1-й троллейбусный парк ГУП "Мосгортранс"	Ленинградское шоссе 4	Филиал Центральный ГУП "Мосгортранс"	3,39	-
470	Котельная ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Ленинградское шоссе 6	ПАО "ОАК"	10,73	-
471	Котельная АО "Московский винно-коньячный завод "КиН"	Ленинградское шоссе 67	АО "Московский винно-коньячный завод "КиН"	3,04	-
472	Котельная АО "ВНИИХТ" ОХТЗ	Лихоборская наб., 11	АО «ВНИИХТ» ОХТЗ	20,50	-
474	Котельная ОАО "МАРМА"	Нарвская ул. 2	ОАО "МАРМА"	7,90	-
475	Котельная ОАО "МПО им.И.Румянцева"	Расковой ул. 34	АО "МПО им. И. Румянцева"	13,00	-
476	Котельная ООО "УСПЕХ-7"	Рогачеевский пер. 5	ООО «УСПЕХ-7»	1,27	-
477	Котельная ООО "Сервис-Сфера"	Смольная ул. 32	ООО "Сервис-Сфера"	1,20	-
478	Котельная ООО "Чайка"	Степана Супруна ул. 9	ООО "Чайка"	0,92	-
479	Котельная ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"	Фармацевтический пр. 1	ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"	1,80	-
480	Котельная ЗАО "Хлебозавод №18"	Часовая ул. 6 к.3	ЗАО "Хлебозавод №18"	1,54	-
481	Котельная АО НПП "Радий"	Часовая ул. 28, к.8	АО НПП "Радий"	37,80	-
484	Котельная ОДП и ПП ОАО "Моспищестрой"	Лихачёвский 2-й пер. 3	ОАО "Моспищестрой"	8,45	-
485	Котельная ОАО "Северное сияние +"	Лихачёвский 4-й пер. 9	АО "Северное сияние +"	9,90	-
486	Котельная ЗАО "Норт Карго"	Магистральная 5-я ул. 15	АО "Норт Карго"	2,20	-
487	Котельная ЗАО ПТФ "Кулон"	Восьмого Марта ул. вл. 14	ЗАО ПТФ "Кулон"	3,60	-
488	Котельная ЗАО "Лираль-Ложистик"	Адмирала Макарова ул. 2	АО "Лираль-Ложистик"	0,75	-
489	Котельная № 1 ОАО "Русский продукт"	Выборгская ул. 22	АО "ЭЛМА"	2,58	-
490	Котельная Управление ГУП "МосГаз"	Головинское шоссе 10	АО "МОСГАЗ"	2,50	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
491	Котельная ООО "Грэнит"	Головинское шоссе 13 стр.2	ООО "Грэнит"	0,19	-
493	Котельная ООО Фирма "РЕЛМАР"	Долгопрудная ул. 11а с. 1	ЗАО "МПО Электромонтаж"	0,53	-
253	Котельная ФГУП "ФТ-Центр"	Дубнинская ул. д. 79	АО "Дом.РФ"	2,06	-
494	Котельная АО "НПП "Дельта"	Клары Цеткин ул. 18	АО "НПП "Дельта"	7,80	-
495	Котельная ОАО "Авиационная компания им. Ильюшина"	Ленинградский просп. 45г	ОАО "Авиационная компания им. Ильюшина" ОАО "ИЛ"	8,70	-
497	Котельная ООО ПФ "Лихоборы"	Лихоборская наб. 6	ООО "Стандарт"	1,20	-
498	Котельная Локомотивное депо "Лихоборы"	Михалковская ул. 59	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок)	8,70	-
500	Котельная АО "ПО" Пресса - 1"	Правды ул. 24	АО "ПО" Пресса - 1"	22,20	-
501	Котельная Т.Д. Капитолий (Ашан)	Правобережная ул. 1б	ООО "ЭНКА ТЦ"	5,16	-
502	Котельная ОАО "Прогресс-Электро"	Прянишникова ул. 19а	ОАО "Прогресс-Электро"	3,00	-
503	Котельная ЗАО "Хлебозавод № 24"	Светлый пр. 2	ЗАО "Хлебозавод № 24"	2,05	-
505	Котельная Локомотивное депо "Подмосковная"	ст. Подмосковная	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (Московско-Смоленский территориальный участок)	2,58	-
506	Котельная ОАО "Стройбетон - БТК"	Адмирала Макарова ул. 8, с. 2	ООО "ПроектДомСтрой"	4,00	-
508	Котельная Электродепо "Сокол"	Ленинградское ш., 2Б, с.4	ГУП "Московский метрополитен"	15,14	-
509	Котельная ООО Смайнэкс Лэндмарк Менеджмент	1-й Магистральный тупик, д. 11.	ООО"Смайнэкс Лэндмарк Менеджмент"	0,71	-
510	Котельная ОАО "ОМЕГА-3 ЦИС"	Ленинградское ш., д. 69, корп. 1	ОАО "ОМЕГА-3 ЦИС"	2,55	-
511	Котельная ОАО "ММСЗ"	1-й Магистральный тупик, д. 5	ОАО "ММСЗ"	2,60	-
512	Котельная ООО "ТРИУМФ"	Фестивальная ул. , д. 50	ООО ТРИУМФ	0,52	-
513	Котельная ОАО "АГРОРЕМСЕРВИС"	Ленинградское ш., д. 300	ОАО "АГРОРЕМСЕРВИС"	4,80	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
515	Котельная ЗАО "Технопарк" Подрезково	Ленинградское ш., д. 311, стр. 14	ООО "МОСАСФАЛЬТ-Н"	1,95	-
516	Котельная АО "Проспект"	2-я Магистральная ул., д. 16 стр.10	АО "Проспект"	4,23	-
1162	Котельная ОАО ПКП "МЕРИДИАН"	Ижорская ул., д. 7 с.7	ОАО ПКП "МЕРИДИАН"	6,80	-
517	Котельная ОАО "Алтуфьево"	Алтуфьевское шоссе 37 с.1	ЗАО "Вертикаль"	6,02	-
518	Котельная АО "НИКИМТ-Атомстрой"	Алтуфьевское шоссе 43	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	7,50	-
519	Котельная АО "МКПК "Универсал"	Алтуфьевское шоссе 79Астр.11	АО "МКПК "Универсал" им. А.И. Привалова"	12,50	-
270	Котельная АО "СМАК"	Алтуфьевское ш., 33Г, с. 3	АО "Северная Московская акционерная компания" (АО "СМАК")	4,38	-
520	Котельная АО "Оливеста"	Анненский пр. 1	АО "Оливеста"	1,95	-
521	Котельная МЗПК	Анненский пр. 2а	ООО УК "Прогресс-Финанс""Д.У."ЗПИФ недвижимости "Финансы и недвижимость"	2,60	-
522	Котельная Фабрика-прачечная № 55	Бажова ул. 28	ОАО "Фабрика-прачечная № 55"	2,40	-
523	Котельная АО "Корпорация "Московский институт теплотехники"	Березовая аллея 10	АО "Корпорация "Московский институт теплотехники"	15,47	-
524	Котельная Московский инструментальный завод "Калибр"	Годовикова ул. 9	ПАО "Калибр"	20,47	-
525	Котельная УГИБДД ГУВД по г. Москве	Дмитровское шоссе 122б	УВД по СВАО ГУ России по г. Москве	1,72	-
526	Котельная ООО "АДМ"	Добролюбова ул. 6а	ООО "АДМ"	19,50	-
527	Котельная АО "Русский мех"	Докукина ул. 10	АО "Русский мех"	9,46	-
528	Котельная Автокомбинат УФПС "Моспочтамт"	Докукина ул. 16 к. 1	УФПС г. Москвы - филиал АО "ПОЧТА РОССИИ"	7,80	-
529	Котельная ООО "Комбинат музыкальных инструментов "Лира"	Енисейская ул. 1	ООО "КМИ "Лира"	4,88	-
530	Котельная ОАО ЭКБК "Звездный"	Звездный бульв. 23	ООО "ФАЦЕР"	8,28	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
531	Котельная АО "Мосстройпрогресс"	Калибровская ул. 31а	АО "Мосстройпрогресс"	7,20	-
532	Котельная Филиал "НТЦ им. А. Люльки" ОАО "НПО Сатурн"	Касаткина ул. 13	ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"	8,39	-
534	Котельная ОАО "Северянин"	Красная Сосна ул. 3	ООО "Специализированный Застройщик ФСК Красная Сосна" (ООО "Теплосервис-М" ИНН 5001086627 - договор технического обслуживания)	8,43	-
535	Котельная АО "Авторемонтный завод № 5"	Марьиной Рощи 8-й пр. 30	АО "Авторемонтный завод № 5"	3,87	-
536	Котельная АО "Сфера"	Милашенкова ул. 4	АО "Сфера"	19,80	-
537	Котельная АО "МЭМРЗ"	Мытищинская 1-я ул. 27	АО "МЭМРЗ"	2,75	-
538	Котельная Пассажирское вагонное депо "Москва-3"	Мытищинская 1-я ул. 16 стр.2	АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК")	4,40	-
540	Котельная ООО УК "Свиблов ГРАД"	Нансена пр. 3	ГБУ "Жилищник р-на Свиблово"	2,17	-
541	Котельная ЗАО Фабрика-прачечная "Владыкино"	Нововладыкинский пр. 10	ЗАО Фабрика-прачечная "Владыкино"	7,80	-
542	Котельная ООО "Хлебозавод № 9"	Новодмитровская ул. 1	ООО "Хлебозавод № 9"	3,65	-
543	Котельная АО "Аэроэлектромаш"	Новодмитровская Б. ул. 12 с.15	АО "Аэроэлектромаш"	7,25	-
544	Котельная Московский троллейбусный завод "МТрЗ"	Новодмитровская Б. ул. 28	ГБУ Автомобильные дороги	8,45	-
545	Котельная ОАО "НИИхиммаш"	Новодмитровская Б. ул. 14	ООО "ЦЕНТРТЕХХИММАШ"	7,20	-
546	Котельная АО "Молодая гвардия"	Новодмитровская ул. 5а	АО "Молодая гвардия"	4,30	-
548	Котельная ОАО "ОКТО"	Огородный пр. 10	АО "ОКТО"	1,51	-
549	Котельная ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий"	Огородный пр. 11	ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий"	1,80	-
550	Котельная ЗАО "Баскин-Роббинс Продакшн Интернэшнл"	Огородный пр. 16	АО "Брпи"	24,50	-
551	Котельная ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"	Огородный пр. 18	АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (АО "ОМПК")	24,00	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
552	Котельная АО "Останкинский пивоваренный завод"	Огородный пр. 20	АО "Останкинский пивоваренный завод"	4,40	-
554	Котельная ООО "Лавандерия-М"	Октябрьская ул. 70	ООО "Лавандерия-М"	1,20	-
556	Котельная АО "Опытно-экспериментальный завод "ИРЕА"	Осташковская ул. 14	АО "Опытно-экспериментальный завод "ИРЕА"	9,29	-
558	Котельная ООО "Хлебокомбинат "Пеко"	Полярная ул. 29	ООО "Хлебокомбинат "Пеко"	3,71	-
559	Котельная ПАО НПП "Импульс"	Мира просп. 102	ПАО НПП "Импульс"	17,97	-
560	Котельная ООО "Экспериментальное производство МНПО "Темп"	Мира просп. 186а	ООО "Норд-Вест"	0,36	-
561	Котельная ОАО "Яуза-Хлеб"	Мира просп. 220а	ОАО "Яуза-Хлеб"	2,42	-
562	Котельная АО Московский завод плавленных сыров "Карат"	Руставели ул. 14 с.11	АО Московский завод плавленых сыров "Карат"	4,83	-
563	Котельная ГУП "Ритуал" Миусское кладбище	Савеловский пр. 10	ГБУ "Ритуал" Миусское кладбище	1,20	-
564	Котельная АО "СКТБЭ"	Сельскохозяйственная ул. 12 с. 3	АО "СКТБЭ"	7,80	-
565	Котельная АО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика"	Сельскохозяйственная ул. 12б	АО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика"	30,00	-
566	Котельная ООО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя"	Серебрякова пр. 14	ООО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя"	8,00	-
567	Котельная ООО "Веротекс"	Серебрякова ул. 4	ООО "Веротекс" "Нетканные материалы"	0,80	-
568	Котельная ООО «КарСтан»	Складочная ул., 1, с. 8	ООО «КарСтан»	1,29	-
569	Котельная ООО "УКМД"	Складочная ул. 1 с.1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТАНКОЛИТ" (АО "ГКС")	7,00	-
570	Котельная ООО "СП "Станковендт"	Складочная ул. 1 с. 22	ООО "Шлифовальные Станки"	0,77	-
571	Котельная ООО "Спецмеханизм"	Складочная ул. 3 с.2	ООО "Спецмеханизм"	16,00	-
574	Котельная ГУП "Столичные аптеки"	Стрелецкая ул. 3	ГКУ "Соцэнерго"	1,20	-
576	Котельная ЗАО "Каскад-мебель"	Сущевский Вал ул. 9	ЗАО "Каскад-мебель"	3,87	-
577	Котельная ГБУ "Жилищник" района Лианозово	Угличская ул. 13	ГБУ "Жилищник" района Лианозово	0,80	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
578	Котельная ОАО "Лосиноостровский электродный завод"	Хибинский пр. 3	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок)	2,66	-
579	Котельная ООО "МАРИЭЛЬ"	Юрловский пр. вл. 18	ООО "Селектел"	1,14	-
580	Котельная ОАО "Ростокинский ремонтный завод"	Мира просп. 209	ОАО "Ростокинский ремонтный завод"	1,20	-
581	Котельная ГУП города Москвы "МОСГОРТРАНС"	Сельскохозяйственная ул. 9/2	ГУП "Московский Метрополитен"	5,59	-
582	Котельная Московская военная база МВД РФ	Поморская ул. 50	ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России» (ФКУ "ЦОУМТС МВД России")	1,67	-
583	Котельная ОАО "ДСК-1" "Ростокинский з-д ЖБК"	Амундсена ул. 2	ОАО «ДСК-1» «Ростокинский з-д ЖБК»	26,40	-
585	Котельная ФГБУН ГБС РАН (лабораторный корпус)	Ботаническая ул. 4	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	0,53	-
1211	Котельная ФГБУН ГБС РАН (фондовая оранжерея)	Ботаническая ул. 4 стр. 2	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	7,74	-
586	Котельная ФГУП НИИ "Автоматики"	Ботаническая ул. 25	АО "Концерн "Автоматика"	13,80	-
587	Котельная ФГБУН ГБС РАН (главный корпус)	Ботаническая ул. 31	ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН	2,58	-
588	Котельная НИИ "Физиологии растений"	Ботаническая ул. 35	ФГБУН ИФР ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА РАН	2,72	-
590	Котельная № 4 в/ч 42697	Вешних вод ул. 8 (котельная № 4)	ООО "ОБОРОНЛОГИСТИКА"	2,10	-
593	Котельная ООО "АЯКС"	Искры ул. 17	ООО "АЯКС" (Химчистка)	0,87	-
594	Котельная Пассажирское ВР депо "Николаевка"	Калибровская ул. 1, МЖД Казанское 5 й км стр.10, Мурманский пр-д, 9, стр.1	АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") Пассажирское вагоно-ремонтное депо "Николаевка"	17,30	-
598	Котельная ООО "Чайка-75"	Лескова ул. 34	ООО Фирма "Чайка-75"	0,17	-
599	Котельная ООО "Ра Менеджмент"	Образцова ул. 14/2	ООО "Ра Менеджмент" (ранее - ЗАО "Красный металлист")	1,35	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
600	Котельная Московская Марьинорощинская Еврейская Община	Образцова ул. 19а	Московская Марьинорощинская Еврейская Община	5,09	-
601	Котельная ООО ПО "ИСКРА"	Огородный пр. 8	ООО "Огородный Эстейт"	2,18	-
602	Котельная ООО "Блеск"	Палехская ул. 131	ИП Хмельницкий Леонид Александрович	0,65	-
603	Котельная ООО "Мастер Клининг"	платформа "Северянин" вл. 6 с.3	Обособленное предприятие московского производственного комплекса ООО "Мастер Клининг" (прачечная)	18,00	-
605	Котельная АО НТЦ ПСВТ	Рижский 1-й пер. 2	АО НТЦ ПС (ГП "Издательство "Мир")	0,65	-
607	Котельная Торговый дом "Лемонти"	Складочная ул. 1 к.7	ООО "А-РИЭЛТИ"	1,24	-
612	Котельная МГО "Промжелдортранс"	Юрловский пр. 35	МГО "Промжелдортранс"	0,40	-
613	Котельная Колбасный завод	Юрловский пр. 33 (Римского Корсакого ул. 15)	Отрадное. Колбасный завод	0,50	-
614	Котельная ООО "Теплоэнергосервис" филиал ОАО "494 УНР"	Складочная ул. 20а с. 5	ООО "Теплоэнергосервис" филиал ОАО "494 УНР"	2,58	-
615	Котельная ООО "Хрустальный"	Большая Новодмитровская ул. д. 36/4	ООО "Хрустальный"	1,60	-
616	Котельная АО "ВНИИСИ"	Рижский 1-й пер. 6	АО "ВНИСИ"	1,82	-
617	Котельная Аллеанза Криэйшенс Лимитед	Полковая ул., д. 3, стр. 7	ЧАКОО "Аллеанза Криэйшенс Лимитед"	6,71	-
618	Котельная ООО "МЦЖ" управляющая компания	Сельскохозяйственная ул. 16 к.1	ООО "УК "Жилэкофонд"	3,07	-
619	Котельная ЗАО "АЛМОС"	Октябрьская ул., д. 80, стр.6	ЗАО АЛМОС	1,20	-
620	Котельная АО МНПК "АВИОНИКА"	Образцова ул., д. 7	АО МНПК "АВИОНИКА"	6,45	-
266	Котельная "Депо Москва-2 Ярославская"	Мытищинский пр-д, 11	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок)	21,00	-
621	Котельная ФГУП "Почта России"	Малахитовая ул., д. 16А	УФПС г. Москвы - филиал АО "Почта России"	7,80	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1258	Котельная АО "Телекомпания НТВ"	ул. Новомосковская, вл. 18-22	АО "Телекомпания НТВ"	14,28	-
622	Котельная ООО "СФК"	Электрозаводский 1-й пер. 2/4	ООО "СФК"	0,54	-
623	Котельная ЗАО "ЭЗОИС"	Иртышский 2-й пр. 6	АО "2-Й ИРТЫШСКИЙ"	3,20	-
624	Котельная ОАО РЖД "Кусковский завод консистентных смазок"	Владимирская 2-я ул. 64	ОАО РЖД «Кусковский завод консистентных смазок»	1,30	-
625	Котельная ОАО "ЭКСТРА- М"	Рыбинская 3-я ул. 22	ОАО «ЭКСТРА- М»	8,45	-
626	Котельная ДГУП "Останкинский совхоз декоративного садоводства" Филиал ГУП "Мосзеленхоз"	Лучевой 6-й просек 17	ГБУ "Озеленение"	7,74	-
627	Котельная ОАО "Промэлектромонтаж"	Бойцовая ул. 27	ЗАО "ПЭМ-ИНВЕСТ"	0,80	-
628	Котельная ООО "Косинская мануфактура"	Косинская Б. ул. 27	ООО «Косинская мануфактура»	3,60	-
629	Котельная ОАО "Черкизово"	Черкизовская Б. ул. вл. 32 Б	ЗАО "ХЛЕБОЗАВОД №22"	8,84	-
630	Котельная ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	Буденного просп. 16	АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК")	27,20	-
631	Котельная ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" (цех № 3)	Ткацкая ул. 18	АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК")	5,36	-
632	Котельная АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"	Вельяминовская ул. 34	АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"	18,00	-
633	Котельная ГКБ №15 им. О.М. Филатова	Вешняковская ул. 23	ГКБ №15 им. О.М. Филатова	3,90	-
635	Котельная ООО "Техгрупп"	Вольная ул. 35	ООО "Техгрупп"	4,00	-
636	Котельная ООО "ДОК краснодеревных изделий №9"	Вольная ул. 39 с.7	ООО "ДОК краснодеревных изделий №9"	7,22	-
637	Котельная 1-й БСП ДПС УГИБДД г. Москвы	Заозерная ул. вл. 15Б	ФКУ "ГЦХТИСО ГУ МВД России по Г. Москве"	2,58	-
638	Котельная ООО "Лавитекс"	Зверинецкая ул. 13 с.1	ООО «Лавитекс»	1,35	-
639	Котельная ЗАО "МСМ-5"	Зеленый просп. 3/10	ЗАО "Мосстроймеханизация-5" (ЗАО "МСМ-5")	20,00	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
640	Котельная АО "НИИ парашютостроения"	Иркутская ул. 2	АО "НИИ парашютостроения"	3,00	-
641	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная №4"	Кетчерская ул. 16	ОАО «Фабрика-прачечная №4»	11,40	-
642	Котельная ООО "Красный дом"	Колодезный пер. 3	ООО «Красный дом»	3,44	-
643	Котельная ООО "Новейшие технологии и связи"	Колодезный пер. 2а с.5	ООО "Новейшие технологии и связи"	2,58	-
645	Котельная ГБУ Психоневрологический интернат №22	Лосиноостровская ул. 27	ГБУ Психоневрологический интернат №22	3,44	-
646	Котельная Филиал завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс"	Матросская тишина ул. 15/17	Филиал завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс"	9,10	-
647	Котельная ОАО "Люберецкая теплосеть"	Михельсона ул. 8	АО "Люберецкая теплосеть"	3,46	-
648	Котельная ОАО "Моспромжелезобетон"	Николая Химушина ул. 2/7	ООО СЗ "МПЖБ-18"	30,17	-
649	Котельная ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"	Оранжерейная ул. 23	ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"	0,24	-
650	Котельная № 2 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Открытое шоссе, 16 стр.21а	ФГКУ "Логистический центр" им. А.А. Григорьева	1,41	-
651	Котельная ОАО "Торговый дом "Преображенский"	Открытое шоссе 1/3	ОАО "Торговый дом "Преображенский"	3,00	-
652	Котельная ООО "Московский завод специализированных автомобилей"	Открытое шоссе 48А	ООО "Московский завод специализированных автомобилей"	8,60	-
653	Котельная № 2 АО "Русский продукт"	Пермская ул.1 с.13	АО "Русский продукт"	26,00	-
654	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ"	Пермская ул. вл. 3	ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	15,49	-
655	Котельная АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	Пермская ул. вл. 5	АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»	41,60	-
657	Котельная ВГУП ТИГХС	Розы Люксембург ул. 26	ВГУП ТИГХС	0,60	-
658	Котельная ОАО "Мосхимфарм-препараты им. Н.А. Семашко"	Русаковская ул. 19	ОАО "Мосхимфарм-препараты им. Н.А. Семашко"	1,31	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
659	Котельная ФГУП "НИИ "Стандартизации и Унификации"	Сокольнический Вал ул. 37/10	АО "Дом.РФ"	4,06	-
1160	Котельная ОАО "Автокомбинат № 47"	Сокольнический Вал ул. 1Л	ОАО "Автокомбинат № 47"	6,77	-
660	Котельная ООО "Аист"	Сталеваров ул. 12Б	ООО "Аист" (Химчистка)	0,90	-
661	Котельная ГУП "Московский Олимпийский центр водного спорта"	Мироновская ул. 27, с.5	ГБУ "Московский Олимпийский центр водного спорта"	10,29	-
662	Котельная ОАО "Московский абразивный завод"	Черницынский пр. 3	ООО «Московский абразивный завод» (ООО "МАЗ")	2,26	-
663	Котельная ОАО "Фабрика-химчистка № 2"	Черницынский пр. 7	ООО "Югагроинвест"	2,36	-
664	Котельная АО "Янтарь"	Электродная ул. 13	АО "Янтарь"	2,06	-
665	Котельная ООО "ФИРМА ЭКСА"	Электродный пр. 6	ООО "ФИРМА ЭКСА"	0,69	-
666	Котельная ООО "Электрокомбинат"	Электрозаводская ул. 21	ООО "Электрокомбинат"	22,30	-
667	Котельная ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Электрозаводская ул. 21	ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	46,80	-
668	Котельная ГНУ ГОСНИИХП "Россельхозакадемия"	Черкизовская Б. ул. 26А	ФГАНУ "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности"	4,80	-
669	Котельная Конно-спортивный комплекс ЗАО "Сокорос"	Поперечный просек 11	СПОРТОБЩЕСТВО "РОССИЯ"	1,32	-
670	Котельная ОАО ММЗ "ВПЕРЕД"	Энтузиастов пр. 15	АО ММЗ «ВПЕРЕД»	16,34	-
671	Котельная ООО "БЭТА-ВАРА"	Иртышский 1-й пр. 4	ООО "Девелопмент Про"	1,24	-
672	Котельная ООО "Национальная Управляющая Компания Метростроя"	Иртышский 1-й пр. 3 с.4	ООО "МЕТРОТРАНСКОМПЛЕКТ"	11,70	-
675	Котельная Специализированный дом ребенка № 7	Лучевой 1-й просек 1	Специализированный дом ребенка № 7 УЗ ВАО	0,19	-
676	Котельная ООО "Ювелирный завод "САВ"	Лучевой 2-й просек 5б	ООО "Ювелирный завод "САВ"	0,14	-
677	Котельная Гимназия Московского государственного университета путей собщения РФ	Лучевой 2-й просек 5а	ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" (Миит)	0,18	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
678	Котельная ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"	Перова поля 2-й пр. 9	ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"	5,20	-
680	Котельная ФГУП "ИРЕА"	Богородский Вал ул. 3	НИЦ "Курчатовский институт"-Ирea	10,40	-
682	Котельная ООО "Мелькомбинат в Сокольниках"	Жебрунова ул. 6	ООО "Мелькомбинат в Сокольниках" (транспортный цех) Компания "Настюша"	20,80	-
683	Котельная Комбинат школьного питания ВИТО-1	Ибрагимова ул. 20 с.1	ООО "ВИТО-1"	0,52	-
685	Котельная ОАО "МЭЗ-1"	Иркутская ул. 3	ОАО "МЭЗ-1" (Московский экспериментальный завод)	1,40	-
686	Котельная АО "Инвестиционная компания "Северная звезда"	Краснобогатырская ул. 2	АО "Инвестиционная компания "Северная звезда"	12,00	-
687	Котельная ООО "Бизнес-центр на Семеновской"	Семеновская М. ул. 9	ООО "Комильфо"	3,97	-
691	Котельная ПАО "Перовский КСМ"	Плеханова ул. 9	ПАО "Перовский КСМ"	4,80	-
693	Котельная Московская областная детская ортопедохирургическая больница	Поперечный просек 3	Московская областная детская ортопедохирургическая больница	2,25	-
694	Котельная ООО "Помощница"	Преображенский Вал ул. 1	ООО "Помощница"	0,21	-
695	Котельная ЗАО "Агрофирма "Косино"	Салтыковская ул. 8	ЗАО "Агрофирма "Косино"	180,00	-
696	Котельная АО "ОПТРОН"	Щербаковская ул. 53	АО "ОПТРОН"	18,00	-
697	Котельная ООО "Альянс Бизнес Центр"	Электрозаводская ул. 33 с. 4	ООО "ОПТИМА"	1,94	-
700	Котельная ФГБУ "Клиническая больница"	Лосиноостровская ул., д.45, стр.6	ФГБУ "Клиническая больница"	22,19	-
701	Котельная ГБУ "Жилищник" Ивановского района	Свободный пр-т, д. 19	ГБУ Жилищник Ивановского района	1,16	-
702	Котельная ООО "АПОГЕЙ"	Перовская ул., вл. 37	ООО "МОНАХ ИНВЕСТИНГ"	2,83	-
703	Котельная ЗАО "Куйбышевское"	Открытое шоссе, д. 15	АО "Куйбышевское"	3,24	-
704	Котельная Бизнес-центр "Лефорт"	Электрозаводская ул., д. 27, стр. 10	ЛЕ Фортако Лимитед ЧАКОО	5,43	-
705	Котельная ООО "МОВЕН ПЛЮС"	Плеханова ул., д. 17	ООО "МОВЕН ПЛЮС"	2,97	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
706	Котельная БЦ "Буревестник-XXI"	3-я рыбинская ул., д. 18, стр. 20	АО "БУРЕВЕСТНИК-XXI"	3,18	-
1163	Котельная АО "МЛРЗ"	Перовское ш., д. 43 (Фрезер пр. дв. 2 с.18)	АО "Московский Локомотиворемонтный завод"	30,00	-
1212	Котельная ОАО «РЖД»	Подбельского 3-й пр., вл. 26	Московская Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок))	1,29	-
228	Котельная АО "МЖК"	Грайвороновский 1-й пр., 3	АО "СЗ Волжский Парк"	20,10	-
707	Котельная ГУП "Рязанский"	Новокузьминская 1-я ул. 7, к.1	ГБУ "Жилищник Рязанского района"	0,83	-
708	Котельная ЗАО "Карачарово"	Карачаровская 1-я ул. 8	ЗАО "Карачарово" (АО "ДОК № 3")	17,50	-
709	Котельная ЗАО "Совхоз им. Горького"	Вольская 2-я ул. 17А с.3	ЗАО "Совхоз им. Горького"	19,01	-
711	Котельная ООО "Полиграфика"	Грайвороновский 2-й пр. 40а с.5	ООО "Полиграфика"	1,12	-
712	Котельная ПАО "Южный речной порт"	Южнопортовый 2-й пр. 10	ПАО "Южный речной порт"	2,85	-
713	Котельная ООО "Лесстройкомплекс"	Южнопортовый 2-й пр. 33	ООО "РЕСУРС"	7,08	-
714	Котельная АО "МЭЗОПЛАСТ"	Южнопортовый 2-й пр. 35	АО "МЭЗОПЛАСТ"	4,20	-
716	Котельная ГУП " Контора АГНС"	Кабельная 5-я ул. 12	ГУП "ЦУГИ"	0,13	-
717	Котельная ООО "Альвента стиль"	Автомобильный пр. 4	ООО "Специализированный застройщик РЕНЕССАНС"	3,02	-
718	Котельная ОАО "ТАМП"	Автомобильный пр. 8	ООО "Холдекс Групп"	18,00	-
719	Котельная ООО "Гидропривод-Пакгауз"	Боровая ул. 7 с. 3	ООО "Гидропривод-Пакгауз"	2,41	-
720	Котельная ОАО "Типография № 9"	Волочаевская ул. 40 к. 4	ООО "Девятая Типография"	0,60	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
721	Котельная ООО "Интерсолар-30"	Егорьевский пр. 1	ООО "ОФИСНЫЙ СКЛАДСКОЙ ЦЕНТР"	2,92	-
722	Котельная ГУП "Институт Мосводоканал НИИпроект"	Золоторожская наб. 1 с.1	АО "Мосводоканал"	0,10	-
725	Котельная ООО "КФ "Меньшевик"	Иловайская ул. 20 к.2	ООО "ДХА"	2,06	-
727	Котельная № 2 (4007) ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"	Капотня 2-ой кв. 1 к.2	ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"	136,50	-
728	Котельная ООО "Элита-1"	Люблинская ул. 64	ООО "Элита-1"	0,40	-
729	Котельная ОАО "Сервис-холод"	Михайловский пр. 1	ООО "Рент Эстейт Групп"	7,22	-
730	Котельная АО "Хлебозавод "Пролетарец"	Новоостаповская ул. 12	АО "Хлебозавод "Пролетарец"	4,50	-
732	Котельная АО "НПО СЭМ"	Остаповский пр. 22	АО "НПО СЭМ"	3,61	-
733	Котельная АО "Институт пластмасс им. Г.С. Петрова"	Перовский пр. 35	АО "Институт пластмасс им. Г.С. Петрова"	9,10	-
734	Котельная "Московский энергомеханический завод ОАО "РЖД"	платформа "Депо", д. 6, с.1	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок)	7,80	-
735	Котельная ПАО "Карачаровский механический завод"	Рязанский просп. 2	ПАО "Карачаровский механический завод"	14,13	-
736	Котельная ОАО "КЖБК-2"	Рязанский просп. 26	АО "СЗ "БАЛАНС"	12,00	-
737	Котельная ООО "АЛИСА-1"	Рязанский просп. 64	ООО "АЛИСА-1"	1,40	-
738	Котельная "Немецкий салон Эльза"	Самаркандский бульв. 26 к.2	ИП Смирнов Роман Сергеевич	0,26	-
739	Котельная ООО "Завод "МОСШТАМП"	Слободской пер. 6	ООО "СЗ "СЛОБОДСКОЙ"	0,86	-
740	Котельная Филиал ММЗ "Красный путь"	Смирновская ул. 2	АО "Московский МЗ "Красный Путь" 2-я территория	1,50	-
741	Котельная ООО "СВЕНТ"	Старообрядческая ул. 46а	ООО "СВЕНТ"	0,15	-
742	Котельная АО "ЭЛЬДОРАДО-М"	Стахановская ул. 6	АО "ЭЛЬДОРАДО-М"	1,70	-
743	Котельная ОАО "Московский завод электромонтажных изделий"	Стахановская ул. 8	АО "Московский завод электромонтажных изделий"	0,25	-
744	Котельная ООО "Лаванда-С"	Сторожевая ул. 26	ООО "Лаванда-С"	0,52	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
746	Котельная Электродепо "Нижегородское"	Энтузиастов ш., 4	АО "Мосинжпроект"	35,52	-
747	Котельная Завод "Стройдеталь № 3" ОАО фирмы "Промстройматериалы"	Южнопортовая ул. 7	АО "Связьстройдеталь"	3,57	-
750	Котельная ООО "Вира-Р"	Вязовский 2-й пр. 22	ООО "Вира-Р"	0,26	-
751	Котельная ОАО "Моспищестрой"	Грайвороновский 2-й пер. 32а	ОАО "Моспищестрой"	4,50	-
752	Котельная ОАО "Управление механизации" ф-ал ОАО "Мостелефонстрой"	Угрешский 3-й пр. 8а	ОАО "МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ"	2,15	-
753	Котельная ЗАО "Автомобильная база №3 Мосметростроя"	Старообрядческая ул. 28а	ООО "ЭКСПЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ"	6,88	-
754	Котельная ООО "Симвитекс"	Волочаевская ул. 44	ООО"Карат"	1,20	-
756	Котельная ООО "ЦТС-Инвест"	Егорьевский пр. 2	ООО "ЦТС-Инвест"	1,31	-
757	Котельная ООО "СКИФ"	Проезд завода "Серп и Молот", 5	ООО "СКИФ" ЛТД	0,21	-
758	Котельная ЗАО "ММФ "Мосмебель"	Золоторожский Вал ул. 32	ЗАО "ММФ "Мосмебель"	3,61	-
761	Котельная ОАО "Завод ЖБИ-6"	Новохохловская ул. 89	Новохохловский завод железобетонных конструкций ООО "ДСК- Производство"	26,00	-
762	Котельная АО "Спецтехмонтаж"	Новохохловская ул. 91	АО "Спецтехмонтаж"	0,86	-
763	Котельная ООО "Нижегородский хлеб"	Подъемная ул. 14	ООО "Нижегородский хлеб"	5,51	-
765	Котельная № 2 Завод по ремонту электроподвижного состава	Рязанский просп. 105стр.8 (1 площадка)	Завод по ремонту электроподвижного состава	7,20	-
766	Котельная ОАО "Московский завод "Кристалл"	Самокатная ул. 4	ООО Специализированный Застройщик "Крайс Кристалл"	18,00	-
768	Котельная ООО Фирма "Золотой снег"	Таможенный пр. 6	ООО" СОФЬЯ-ЦЕНТР"	0,86	-
769	Котельная ОАО "Технопарк Синтез"	Угрешская ул. 2	АО "Синтез"	36,50	-
770	Котельная ООО "Продовольственная база "ПОКОТОРГ"	Угрешская ул. 26	ООО "ТРИАДА-ПОКОТОРГ"	3,00	-
771	Котельная ООО "Палмира электроникс"	Угрешская ул. 27 с. 2	ООО "Палмира электроникс"	2,75	-
773	Котельная ООО "ЖБИ -Траст"	Южнопортовая ул. вл. 21	ООО "ЖБИ -Траст"	4,79	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
774	Котельная № 1 ОАО "Москвич"	Волгоградский просп. 42	ЗАО "РЕНО РОССИЯ"	4,51	-
775	Котельная № 2 ОАО "Москвич"	Волгоградский просп. 42	ЗАО "РЕНО РОССИЯ"	5,16	-
778	Котельная ООО «УниверсалПрофит»	Грайвороновский 1-й пр., 20 стр.20	ООО «УниверсалПрофит»	3,44	-
779	Котельная АО "НИЦ Строительство"	2-я Институтская ул., д. 6	АО "НИЦ Строительство"	17,79	-
782	Котельная ООО "Завод деревоизделий"	2-й Южнопортовый пр-д, д. 26а	ООО "Завод деревоизделий"	3,44	-
783	Котельная ОАО "КБК "ПРОСТОР"	Скрябина академика ул., д.9, корп. 2, стр. 3	ОАО "КБК "ПРОСТОР"	4,52	-
785	Котельная ООО МК "Ассамблея"	Южнопортовая ул., д. 9	ООО МК "Ассамблея"	3,25	-
786	Котельная депо "Люблино"	Деповский тупик, д. 1	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (московско-курский территориальный участок)	1,95	-
787	Котельная ФГУП "Московский эндокринный завод"	Новохохловская ул., д. 25	ФГУП "Московский эндокринный завод"	4,80	-
788	Котельная ТЦ "Драйв"	8-й км МКАД, д.3 к.2	ЗАО КФК "ТАМП"	2,13	-
1213	Котельная ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки	Иловайская ул. 2 (Иловайская ул. 22 - на карте)	ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки	1,46	-
1233	Котельная ООО "СЗ "Терминал"	Рязанский просп., вл.2, стр.26.	ООО "ПРОПЕРТИ БИЗНЕС"	1,34	-
1239	Котельная АО "Технополис "Москва" № 1	Волгоградский пр-т, д.42, соор. 1	АО "ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА"	3,35	-
1240	Котельная АО "Технополис "Москва" № 2	Волгоградский пр-т, д.42, корп.5	АО "ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА"	27,52	-
1241	Котельная АО "Москабельмет"	Кабельная 2-я ул., 2, с. 8	АО "Москабельмет"	5,16	-
1242	Котельная АО "Завод Металлоизделий"	Остаповский пр., 10, с.1	АО "Завод Металлоизделий"	2,00	-
1243	Котельная ООО "Знак-Холдинг"	Остаповский пр., 12, с.12	ООО "Знак-Холдинг"	4,66	-
1244	Котельная АО "НПО "Микроген"	Дубровская 1-я ул., 15	АО "НПО "Микроген"	0,83	-
1245	Котельная ООО "ЦРМЗ"	Рязанский просп. 10, с.8	ООО "ЦРМЗ"	3,44	-
1246	Котельная ООО "Альфаком"	Южнопортовая ул., 9-а, 13	ООО "Альфаком"	5,20	-
789	Котельная ОАО "Царицынский молочный комбинат"	Варшавский 1-й пр. 6/10	АО "Вимм-Билль-Данн" (АО "ВБД")	18,20	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
790	Котельная АО "Мосрыбкомбинат" Элистратов А.Б.	Варшавский 1-й пр. 2	АО "Мосрыбкомбинат" Элистратов А.Б.	7,80	-
791	Котельная ЗАО "Горизонт"	Кожевнический 2-й пер. 12	ЗАО "Горизонт"	4,28	-
793	Котельная ОАО "Москворечье"	Павелецкий 2-й пр. 7	ОАО "Москворечье"	2,70	-
794	Котельная ОАО "ДОК № 1"	Радиальная 6-я ул. 17	ООО "АКТИВИТИ"	5,16	-
795	Котельная ГКБ № 12	Бакинская ул. 26	ГКУ "Соцэнерго"	18,00	-
797	Котельная ООО "Прачечная 7"	Варшавское шоссе 32	АО "Констант Капитал"	7,70	-
798	Котельная ОАО "Фабрика производства платков"	Варшавское шоссе 35	АО "Инвест Недвижимость"	2,58	-
799	Котельная ООО "Хант-Холдинг" (Территория 2)	Варшавское шоссе 36	ООО "Хант-холдинг"	3,60	-
800	Котельная ФГУП "ВНИИТС"	Варшавское шоссе 56	ФГУП "ВНИИТС"	6,50	-
801	Котельная АО ПО "Даниловский строительный завод"	Даниловская наб. 4	АО ПО "Даниловский строительный завод"	3,78	-
805	Котельная ЗАО "Молния"	Дорожная ул. 3 к.20	ООО "Н.Промтехсвязи"	1,88	-
806	Котельная ООО "Фаворит"	Дубининская ул. 57	ООО "ОЛИМП ТЕХНОЛОДЖИ"	7,80	-
807	Котельная ОАО "Царицыно"	Кавказский бульв. 58	ОАО "Царицыно"	13,42	-
808	Котельная ОАО "САДКО"	Кавказский бульв. 57	ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СКЛАДСКАЯ КОМПАНИЯ ЮВИСИ"	5,50	-
809	Котельная АО "Московский радиозавод "ТЕМП"	Кавказский бульв. 59	АО "Московский радиозавод "ТЕМП"	6,00	-
811	Котельная ЗАО "Московский завод вакуумных электропечей "МЭВЗ"	Каширский пр. 23	ЗАО "Московский завод вакуумных электропечей "МЭВЗ"	7,20	-
813	Котельная ООО "Ваше авто"	Каширское шоссе 39 с.1	ООО «Ваше авто»	3,00	-
814	Котельная АО "Московский завод полиметаллов"	Каширское шоссе 49	АО "Московский завод полиметаллов"	13,76	-
815	Котельная АО "Экспостроймаш"	Котляковская ул. 3	АО "Экспостроймаш"	7,87	-
816	Котельная ОАО "Бренд"	Котляковская ул. 3 с.6	ООО "Бастион м.с."	1,72	-
308	Котельная ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ"	г. Москва, Нагатинская ул. 16а	ФГУП "ЦНИИХМ"	27,52	-
820	Котельная ООО "Авеста Ф"	Нагорный пр. 12в	ООО «Авеста Ф»	4,30	-
821	Котельная ЗАО "Экспо-Трейд"	Павелецкая наб. 2	ЗАО "Экспо-Трейд"	7,22	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
822	Котельная ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "СОЮЗ"	Промышленная ул. 9	АО "Смерфит Каппа Рус"	9,95	-
823	Котельная АО "Новые Черемушки"	Ступинский пр. 1	АО "Новые Черемушки"	2,40	-
824	Котельная ЗАО БКК "Коломенское"	Хлебозаводский пр. 7	ЗАО БКК "Коломенский"	5,20	-
826	Котельная Автокомбинат № 24	Ремизова ул. 18а	АО "ЦТК"	0,60	-
827	Котельная ОАО "Московский пищевой комбинат "Крекер"	Мелитопольская ул. 8	ОАО "РОТ ФРОНТ" Холдинг ООО "Объединенные Кондитеры"	14,40	-
828	Котельная ООО "Новость"	Котляковский 1-й пер. 13	ООО "КБО "Новость"	11,70	-
831	Котельная АО "Связьинжиниринг"	Радиальная 6-я ул. 9	АО "Связьинжиниринг"	10,40	-
832	Котельная АО "БИКОМ"	Бирюлевская ул. 38	АО "БИКОМ"	20,80	-
834	Котельная АО "Русинком"	Варшавское шоссе 170г	АО "Русинком"	8,60	-
835	Котельная ФКУ УОДОП ФСИН России (МинЮст)	Варшавское шоссе 15	ФКУ УОДОП ФСИН России (МинЮст)	0,65	-
836	Котельная ООО "Дизайн центр"	Дербеневская наб. 24	ООО "Дизайнцентр"	3,00	-
837	Котельная Фабрика -Химчистка ООО "Золушка"	Дорожная ул. 9 к.1	Фабрика -Химчистка ООО "Золушка"	1,30	-
838	Котельная ООО "Компания Спецстройинвест"	Дубининская ул. 71 с.11	ООО "Компания Спецстройинвест"	1,72	-
839	Котельная ГУП "НПО "Мосгормаш"	Каширский пр. 13 с.2	ГУП "НПО "Мосгормаш"	1,29	-
840	Котельная ОАО "Мосгоропторг"	Каширский пр. 17 с.1	ОАО "Мосгоропторг"	5,11	-
841	Котельная АО "Верхнекотельский завод" (Каширский двор - 2)	Каширское шоссе 1 с.12	АО "Верхнекотельский завод"	1,31	-
843	Котельная Мостоотряд № 4 ОАО "Мостотрест"	Подольских курсантов ул. 22б	Мостоотряд № 4 филиал АО "ДИМ"	5,08	-
844	Котельная ООО "ЦТСК нефтяников"	Электролитный пр. 3 с. 2	ООО "ЦТСК нефтяников"	0,38	-
845	Котельная ООО "Центр Эксплуатации"	Дубининская ул., д. 53, стр. 5	ООО "Центр Эксплуатации"	3,80	-
846	Котельная ООО "ИМПУЛЬС"	1-й Варшавский пр., д. 1а	ООО "ИМПУЛЬС"	12,00	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
847	Котельная АО "Загородное Плаза"	Загородное ш., д. 1, корп. 2 стр.10	АО "Загородное Плаза"	1,20	-
849	Котельная ООО "РЭДЭКС"	Духовской пер., д. 17, стр. 3	ТСН "Духовской-17"	1,77	-
850	Котельная ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина	Каширское ш., д. 24 стр.12	ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава России	16,57	-
851	Котельная АО "НИИВТ им.С.А.Векшинского"	Нагорный пр-д, д. 7	АО "НИИВТ им.С.А.Векшинского"	19,50	-
293	Котельная ООО "Атлантика"	Хлебозаводский пр. 7, стр. 9	ООО "АРСИД"	1,93	-
853	Котельная ООО "Кэпитал Хаус"	Летниковская ул., д. 11/10	ООО "Кэпитал Хаус"	3,45	-
854	Котельная УСЦ "Труд"	Варшавское ш., д. 14	ЧУ "УСЦ "Труд" МФП	6,88	-
1214	Котельная Бизнес Центр РТС	Хлебозаводский пр. 7, стр. 10	ОАО МБКК "Коломенское"	2,92	-
1215	Котельная БЦ PortPlaza	Проектируемый пр-д 4062-й, 6, стр. 26	ООО "Ситиэндмолз"	5,60	-
1216	Котельная ТЦ "Каширская Плаза"	Каширское ш., 61Г	ООО ТЦ "ЭНКА"	24,12	-
1247	Котельная ОАО МТТЭС "Мострансэкспедиция"	Дорожная ул. вл. 29	ОАО МТТЭС "Мострансэкспедиция"	4,06	-
1248	Котельная ЖК "M-HOUSE"	Академика Янгеля ул., 2	АО "ВК КОМФОРТ"	6,43	-
1249	Котельная ООО "МИК"	Котляковский 2-й пер., 18	ООО "МИК"	1,93	-
1260	Котельная "Спецтехавтоцентр"	ул. Ясеневая вл.14	АО "Спецтехавтоцентр"	2,75	-
855	Котельная ООО "Фирма Блеск"	Бутлерова ул. 9	ООО "Фирма Блеск"	1,63	-
856	Котельная ООО "Фабрика срочной химчистки и стирки белья №25"	Вавилова ул. 11	ООО "Фабрика срочной химчистки и стирки белья № 25"	1,80	-
857	Котельная ООО "МАВИКС-М"	Генерала Тюленева ул. 4а с.1	ООО "МАВИКС-М"	0,24	-
859	Котельная Бизнес-центр "Карьер ул. 2А"	Карьер ул. 2а	ООО "Строймагистраль"	4,80	-
862	Котельная ОАО КБК "Черёмушки"	Намёткина ул. 10а	ОАО КБК "Черёмушки"	5,40	-
864	Котельная ООО "АСАТ-99" (офисно-складской комплекс)	Поляны ул. 54	ООО "АСАТ-99"	1,72	-
865	Котельная № 1 НИТУ "МИСиС"	Профсоюзная ул. 83 к.1	НИТУ "МИСиС"	1,25	-
866	Котельная № 2 НИТУ "МИСиС"	Профсоюзная ул. 83 к.2	НИТУ "МИСиС"	1,25	-
867	Котельная № 3 НИТУ "МИСиС"	Профсоюзная ул. 83 к.3	НИТУ "МИСиС"	1,26	-
868	Котельная В/ч 28178	Голубинская ул. 17/9	В/ч 28178	7,87	-
869	Котельная ООО "Фирма Белоснежка-Чайка"	Арцимовича ул. 6	ООО Фирма "Белоснежка-Чайка"	0,35	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
870	Котельная ЗАО "Европейские технологии и сервис"	Голубинская ул. 16	АО "Европейские Технологии и Сервис"	20,12	-
871	Котельная ЗАО "Фармацентр Вилар"	Грина ул. 7	ФГБНУ Вилар	4,80	-
872	Котельная ООО "Линда-3"	Ленинский просп. 50а	ООО "Линда-3"	0,19	-
875	Котельная ФГУП "НПП "ТОРИЙ"	Обручева ул. 52	АО " НПП Торий"	13,00	-
876	Котельная ПАО "Газпром" филиал УСЗ	Наметкина ул. , д. 16	ПАО Газпром филиал УСЗ	5,71	-
1250	Котельная АО "Совтрансавтоэкспедиция"	Варшавское шоссе, вл. 248, стр. 2 (Варшавское ш., 26 км, вл. 1)	АО "Совтрансавтоэкспедиция"	4,30	-
878	Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Филевская 2-я ул. 7/19 к.1	ГБУ "Жилищник" района Филевский парк	1,03	-
879	Котельная ФГБУ "РКНПК" Минздрава РФ	Черепковская 3-я ул. 15а	ФГБУ "НМИЦК им. Ак. Е.И. Чазова" Минздрава России	19,00	-
880	Котельная № 1 Московская Патриархия	Лазенки 7-я ул. 42а (резиденция Святейшего1)	Подворье Патриарха Московского и всея Руси храм Спаса Преображения в Переделкине г.Москвы	0,86	-
881	Котельная № 2 Московская Патриархия	Лазенки 7-я ул. 42а (резиденция Святейшего2)	Подворье Патриарха Московского и всея Руси храм Спаса Преображения в Переделкине г.Москвы	0,43	-
884	Котельная ЗАО "Хлебозавод № 22"	Павлова Академика ул. 4	ЗАО "Хлебозавод № 22"	6,50	-
885	Котельная АО "МТЗ "Рубин"	Багратионовский пр. 7	АО "МТЗ "Рубин"	27,50	-
889	Котельная № 1 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Василисы Кожиной ул. вл. 14 к.7 (под. 4-5)	ГБУ "Жилищник" района Филевский парк	1,38	-
890	Котельная № 2 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Василисы Кожиной ул. вл. 14 к.6	ГБУ "Жилищник" района Филевский парк	1,81	-
891	Котельная № 3 ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Василисы Кожиной ул. вл. 14 к.7 (под 1-3)	ГБУ "Жилищник" района Филевский парк	1,38	-
892	Котельная АО "Лазер Сервис"	Верейская ул. 39	АО «Лазер Сервис»	1,93	-
893	Котельная ОАО "Бригантина"	Витебская ул. 9	АО "Завод Искож"	12,00	-
894	Котельная № 1 ТСЖ "ЛУЧ"	Герасима Курина ул. 44	ТСЖ "ЛУЧ"	3,10	-
895	Котельная ОАО Завод "Мосэлектрощит"	Горбунова ул. 12к.2стр.7	ООО "Электрощит"	19,50	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
896	Котельная ОАО "ВИЛС"	Горбунова ул. 2	ОАО "ВИЛС"	73,00	-
897	Котельная № 1 ОАО "ВАРЗ-400"	Заводское шоссе вл.19 с.28 (паровая)	АО "ВАРЗ-400"	41,34	-
898	Котельная № 2 ОАО "ВАРЗ-400"	Заводское шоссе вл.19 с.64 (водогрейная)	АО "ВАРЗ-400"	8,26	-
900	Котельная ООО "Сетунь-92"	Маршала Неделина ул. 15	ООО "Сетунь-92"	0,10	-
902	Котельная ООО "Торнадо"	Производственная ул. 11	ООО "Торнадо"	2,58	-
903	Котельная ОАО "Строительная Механизация № 6"	Производственная ул. 23	ООО "Мелиот"	8,10	-
905	Котельная ФГБНУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева"	Рублевское шоссе 135	ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России	11,62	-
906	Котельная "ДУЕБАГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	Сколковское шоссе 31 стр.4	ФКОО "ДУЕБАГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	7,96	-
907	Котельная ООО "МПЗ КАМПОМОС"	Рябиновая ул. 32	ООО "МПЗ КАМПОМОС"	4,80	-
908	Котельная ОАО "ММВЗ"	Рябиновая ул. 53стр.9	АО" ММВЗ"	11,18	-
910	Котельная АО "Мосгорбумторг"	Проектируемый пр. 5167, вл. 9	АО "Мосгорбумторг"	10,45	-
911	Котельная ООО "Сервис-Блеск"	Ярцевская ул. 22	ООО "Сервис-Блеск"	1,12	-
912	Котельная ООО "Конвент-Плюс"	Багратионовский пр. 7 к.20в	ООО "Конвент-Плюс"	0,55	-
913	Котельная ООО "Серебряная миля"	Василисы Кожиной ул. 29	ООО "Серебряная миля"	0,16	-
914	Котельная "Объединение жильцов на Кастанаевской"	Кастанаевская ул. 17	СПКУЖК "Объединение Жильцов на Кастанаевской"	2,10	-
915	Котельная № 2 ТСЖ "ЛУЧ"	Кастанаевская ул. 51 к.1	ТСЖ "ЛУЧ"	2,85	-
916	Котельная № 1 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 1	ТСЖ "Остров"	0,52	-
917	Котельная № 2 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 3	ТСЖ "Остров"	0,52	-
918	Котельная № 3 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 5 к.1	ТСЖ "Остров"	0,52	-
919	Котельная № 4 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.1	ТСЖ "Остров"	0,52	-
920	Котельная № 5 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 9 к.1	ТСЖ "Остров"	0,52	-
921	Котельная № 6 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 2	ТСЖ "Остров"	0,32	-
922	Котельная № 7 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 4	ТСЖ "Остров"	0,32	-
923	Котельная № 8 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 6	ТСЖ "Остров"	0,32	-
924	Котельная № 9 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 10 к.2	ТСЖ "Остров"	0,32	-
925	Котельная № 10 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 10 к.3	ТСЖ "Остров"	0,32	-
926	Котельная № 11 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 3 к.3 (кв.1)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
927	Котельная № 12 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 3 к.3 (кв.2)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
928	Котельная № 13 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 12 к.3 (кв.1)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
929	Котельная № 14 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 12 к.3 (кв.2)	ТСЖ "Остров"	0,05	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
930	Котельная № 15 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.3 (кв.1)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
931	Котельная № 16 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.3 (кв.2)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
932	Котельная № 17 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 9 к.4 (кв.1)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
933	Котельная № 18 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 9 к.4 (кв.2)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
934	Котельная № 19 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 11 к.5 (кв.1)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
935	Котельная № 20 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 11 к.5 (кв.2)	ТСЖ "Остров"	0,05	-
936	Котельная № 21 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 1 к.2	ТСЖ "Остров"	0,05	-
937	Котельная № 22 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 3 к.2	ТСЖ "Остров"	0,05	-
938	Котельная № 23 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 5 к.2	ТСЖ "Остров"	0,05	-
939	Котельная № 24 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 12 к.2	ТСЖ "Остров"	0,05	-
940	Котельная № 25 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 10 к.4	ТСЖ "Остров"	0,05	-
941	Котельная № 26 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.2	ТСЖ "Остров"	0,05	-
942	Котельная № 27 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.4	ТСЖ "Остров"	0,05	-
943	Котельная № 28 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.5	ТСЖ "Остров"	0,05	-
944	Котельная № 29 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 7 к.6	ТСЖ "Остров"	0,05	-
945	Котельная № 30 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 9 к.3	ТСЖ "Остров"	0,05	-
946	Котельная № 31 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 11 к.4	ТСЖ "Остров"	0,05	-
947	Котельная № 32 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 11 к.3	ТСЖ "Остров"	0,05	-
948	Котельная № 33 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 11 к.2	ТСЖ "Остров"	0,05	-
949	Котельная № 34 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 11 к.1	ТСЖ "Остров"	0,05	-
950	Котельная № 35 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 8	ТСЖ "Остров"	1,00	-
951	Котельная № 36 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 12 к.1	ТСЖ "Остров"	1,19	-
952	Котельная № 37 ТСЖ "Остров"	Островная ул. 10	ТСЖ "Остров"	0,24	-
953	Котельная № 38 ТСЖ "Остров"	Островная ул. 12	ТСЖ "Остров"	0,24	-
954	Котельная № 39 ТСЖ "Остров"	Островная ул. 14	ТСЖ "Остров"	0,24	-
955	Котельная № 40 ТСЖ "Остров"	Островная ул. 16	ТСЖ "Остров"	0,24	-
956	Котельная № 41 ТСЖ "Остров"	Островной пр. 9 к.2	ТСЖ "Остров"	0,26	-
957	Котельная САО "ВСК"	Островная ул. 4	САО "ВСК"	1,50	-
958	Котельная № 1 ООО "ФСК "Теско"	Островная ул. 6	ООО "Трователло Групп"	0,80	-
959	Котельная № 2 ООО "ФСК "Теско"	Островная ул. 6	ООО "Трователло Групп"	0,53	-
960	Котельная № 3 ООО "ФСК "Теско"	Островная ул. 18	Умалатов Сардал Муслимович	0,19	-
961	Котельная ООО "Империал 2000"	Минская ул. 14а	ООО "Империал 2000"	1,16	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
962	Котельная ООО "Матвеевское М"	Нежинская ул. 17, к. 2	ООО "Матвеевское М"	1,28	-
963	Котельная ГУП ДЭЗ района "Фили –Давыдково"	Олеко Дундича ул. вл. 32	ГБУ "Жилищник района Фили-Давыдково"	1,20	-
964	Котельная ООО "Металлист-Центр"	Олеко Дундича ул. вл. 34	ООО "ЭТЮД"	2,06	-
965	Котельная ООО СП "Консорциум"	Островная ул. 2	АО "Алпер"	3,44	-
968	Котельная ТРЦ "Европарк"	Рублевское шоссе 62	АО "Центурион Альянс"	11,20	-
969	Котельная Отделение ГУВД	Рублевское шоссе 8 км (ранее - Рублевское шоссе 137)	Отделение ГУВД	1,70	-
970	Котельная ТСЖ ВСК "Рублевское шоссе, 11"	Рублевское шоссе 11, к. 2	ТСЖ ВСК "Рублевское шоссе, 11"	1,32	-
971	Котельная ЗАО "Гагаринское"	п. Тольстопальцево, Советская ул. 1, с.6	ЗАО "Гагаринское"	1,79	-
972	Котельная КП ОУСЦ "Крылатское"	Крылатская ул. 2	ГБУ "Спортивный Комплекс "Мегаспорт" Москомспорта	7,95	-
974	Котельная № 1 Центральная базовая таможня	Новозаводская ул. 11/5 к. 3б	Центральная базовая таможня	8,60	-
975	Котельная № 2 Центральная базовая таможня	Новодмитровская ул., дв. 4	Центральная базовая таможня	8,60	-
976	Котельная ГУП "Ритуал"	Рябиновая ул. 24	ГБУ "Ритуал"	1,38	-
977	Котельная ООО "Фирма "ЛАМА"	Ленинский просп. 108	ООО "Фирма "ЛАМА"	1,93	-
978	Котельная ООО "УК "Бородино"	Б. Филевская ул. 16 к.1	ООО "Управляющая компания "Бородино"	5,89	-
979	Котельная ЗАО "Кунцевское"	Рябиновая ул. 55 с.2	ЗАО "Кунцевское"	3,08	-
980	Котельная ЦКС Сколково	Москва, Сколковское ш д. 1	Фонд "Сколково"	0,80	-
981	Котельная "КОКА-КОЛА"	Новоорловская ул., д. 7 стр.11	ООО "КОКА-КОЛА" ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"	8,11	-
982	Котельная АО "Логистический центр Кунцево"	Молодогвардейская ул., д. 61	АО "ДОК № 5"	15,60	-
983	Котельная ООО "Мкапитал"	Тараса Шевченко наб., д. 23 А	ООО "Манежная Площадь"	8,26	-
985	Котельная ООО "СП Бизнес кар"	Рублевское ш., д. 74	ООО "СП Бизнес Кар"	2,49	-
1218	Котельная АО "Рти-Каучук"	Генерала Дорохова ул. 6, стр.25	АО "Рти-Каучук"	7,85	-
1219	Котельная ЗАО "Спортивный комплекс "Внуково"	Внуковская Б., 8	ЗАО "Спортивный комплекс "Внуково"	1,72	-
1220	Котельная Ледовый дворец "Крылатское"	Крылатская ул. 16, стр. 6	ГБУ "Спортивный Комплекс "Мегаспорт" Москомспорта	5,16	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1221	Котельная ЗАО "Торговый Дом "Кунцево"	Рябиновая ул. 45, стр.3	ООО "Терминальный Комплекс"	5,16	-
1251	Котельная ЖК "Огни-1" к.1	Лобачевского ул., 124, к.1	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,30	-
1252	Котельная ЖК "Огни-1" к.2	Лобачевского ул., 124, к.2	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	2,30	-
2172	АИТ ЖК "Событие-1" к.2	Москва, ул. Лобачевского, 120, к.2 (ЖК "Событие")	ООО "ДС СТРОЙ"	4,30	-
2173	АИТ ЖК "Событие-1" к.3	Москва, ул. Лобачевского, 120, к.3 (ЖК "Событие")	ООО "ДС СТРОЙ"	3,98	-
2174	АИТ ЖК "Событие-1" к.4	Москва, ул. Лобачевского, 120, к.4 (ЖК "Событие")	ООО "ДС СТРОЙ"	3,50	-
2175	Котельная ЖК "Огни-2" к.1	Москва, улица Лобачевского, с1 (ЖК Огни-2)	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	3,50	-
2176	Котельная ЖК "Огни-2" к.2	Москва, улица Лобачевского, с2 (ЖК Огни-2)	ООО "СМАРТ РАМЕНКИ"	3,50	-
2177	АИТ ЖК "Река"-1	Москва, Мичуринский проспект, 60к1 (ЖК "Река")	ООО "Специализированный застройщик "Река" (Общество с ограниченной ответственностью "Смарт Раменки")	4,38	-
1259	Котельная "Комбинат "Западный"	ул. Рябиновая, в. 51с.2 (Леруа)	ООО "Комбинат "Западный"	3,44	-
1262	Котельная ЖК "Стеллар Сити"	Сколковское шоссе, 40	ООО "Специализированный застройщик "Бастион"	6,45	-
1264	Котельная МПБК "ОЧАКОВО"	ул. Рябиновая, в. 44 (с.47)	АО МПБК "ОЧАКОВО"	54,80	-
986	Котельная АО "Фабрика-прачечная № 19"	Красногорский 1-й пр. 4	АО "Фабрика-прачечная № 19"	11,70	-
987	Котельная ЗАО "Ингеокомпром"	Силикатный 1-й пр. 13	ООО "Ингеоком-Инвест Строй"	15,60	-
988	Котельная АО "Спецстройбетон ЖБИ № 17"	Силикатный 3-й пр. 10, с. 11	АО "Спецстройбетон ЖБИ № 17"	33,00	-
989	Котельная АО "Технолог"	Берзарина ул. 34	АО "Технолог"	3,00	-
990	Котельная АО ММП им. В.В. Чернышова	Вишневая ул. 7стр.10	АО ММП им. В.В. Чернышова	188,40	-
991	Котельная Инфекционная клиническая больница № 1 ООО "Энергомед-М"	Волоколамское шоссе 63	ГКУ "Соцэнерго"	5,00	-
992	Котельная НУЗ "Центральная клиническая больница № 1"	Волоколамское шоссе 84, с.13	ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медицина"	6,19	-
993	Котельная ДОСААФ России	Волоколамское шоссе 88 с.5	ДОСААФ России (ООО ЖКУ ЦС «РОСТО»)	2,86	-
994	Котельная АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова	Волоколамское шоссе 90	АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"	33,00	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
995	Котельная ФГУП ГосНИИ биологического приборостроения	Волоколамское шоссе 91	ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ	2,50	-
996	Котельная ФГУ Центральная клиническая больница гражданской авиации	Иваньковское шоссе 7	ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации"	20,00	-
998	Котельная РХТУ им. Менделеева	Причальный пр. 6	ФГБОУ ВО "РХТУ им. Д.И. Менделеева"	0,70	-
999	Котельная ФГУП НИИ НМ им. А.А. Бочвара	Рогова ул. 5а	АО "ВНИИНМ" им.Бочвара АО	34,00	-
1001	Котельная ООО "Диана"	Сходненская ул. 5	ООО "Дима"	1,20	-
1002	Котельная ФГУП "34 Промышленный Комбинат 7ПСУ МО РФ"	Тушинская ул. 24	АО "1470 УМТО"	1,39	-
1003	Котельная ОАО "Тонко-суконная ф-ка "Победа Труда"	Фабричная ул. 6	АО "ПОБЕДА ТРУДА"	4,30	-
1004	Котельная ТСЖ "Инициатива"	Циолковского ул. вл. 6	ТСЖ "Циолковского,6"	1,80	-
1006	Котельная ЦКВГ ФСБ России Центральный клинический военный госпиталь	Пехотный 1-й пер. 9/27	ФГКУ "Центральный клинический военный госпиталь" (ФГКУ "ЦКВГ")	1,12	-
1008	Котельная ООО "Меркурий+"	Василия Петушкова ул. 8 стр.16	ООО "Меркурий+"	5,09	-
1009	Котельная ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздравсоцразвития России	Гамалеи ул., д. 18, стр. 13	ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России	15,90	-
1012	Котельная АИТ № 79	Соколово-Мещерская ул. 31 под. 1	ГБУ "Жилищник района Куркино"	1,38	-
1013	Котельная АИТ № 80	Соколово-Мещерская ул. 31 под. 2	ГБУ "Жилищник района Куркино"	1,38	-
1014	Котельная ООО "НАСА"	Хорошевского Серебрянного Бора 4-я линия , вл. 153	ООО "НАСА"	0,78	-
1015	Котельная ЗАО "Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО"	Соловьиная Роща ул. 16	ЗАО Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО	3,72	-
1016	Котельная ООО "ДЭЗИС"	Юровская ул. 94	ООО "ДЭЗИС"	0,27	-
1017	Котельная Посольство США в РФ	Береговая ул. 1	АНО "Англо-Американская Школа Москвы"	2,41	-
1018	Котельная ГКУ Соцэнерго	Таманская ул. 15 к.2	ГКУ "Соцэнерго"	1,78	-
899	Котельная д/о "Рублево" ХОЗУ МПС РФ	Крылатская ул. 40	АХУ - филиал ОАО РЖД	17,20	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1019	Котельная ОАО "Фабрика-прачечная МГ"	Шелепихинская наб., д. 32	ОАО "Фабрика-прачечная МГ"	3,90	-
1224	Котельная ООО "Дымовское колбасное производство"	Крылатская ул. 37	ООО "Дымовское колбасное производство"	4,22	-
1235	Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Таманская ул., 10 к.1	КП "МЭД"	0,63	-
1020	Котельная ОАО "Зинвест"	Зеленоград, Панфиловский к. 1105	ОАО "Зинвест"	3,67	-
1021	Котельная ОАО "Хлебозавод № 28"	Зеленоград, Матушкино-Савелки, Западный 3-й пр. 12	АО "Хлебозавод № 28"	5,56	-
1022	Котельная ООО ПО "Санвентика"	Зеленоград, Заводская ул. 25 к.1	ООО "Зеленоградский завод вентиляционного оборудования"	3,00	-
1023	Котельная АО "Сервис-Быт"	Зеленоград, Сосновая аллея 10 с.1	АО "Сервис-Быт"	8,40	-
1024	Котельная АО "ЩЛЗ"	г.о. Щербинка, ул. Первомайская, 6	АО "Щербинский лифтостроительный завод"	6,20	-
1025	Котельная ООО "Ол-Бизнес"	г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, Бутовский туп, д.1	ООО "Ол-Бизнес"	1,16	-
1026	Котельная ООО "Производственная компания Старт 99"	г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, ул.Симферопольская, д.14А	ООО "Производственная компания Старт 99"	0,39	-
1027	Котельная ООО "Терминал"	г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, ул.Симферопольская, д.8	ООО "Терминал"	0,43	-
1028	Котельная ООО "Инфорком-Монолит"	г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, ул.Спортивная, д.7	ООО "Инфорком-Монолит"	0,43	-
1029	Котельная ООО "НОРД ПЛЮС"	г. Москва, поселение Щербинка, г. Щербинка, Южная ул., д.8	ООО "НОРД ПЛЮС"	0,40	-
1030	Котельная ООО "Юнитек"	г. Москва, поселение Щербинка, г.Щербинка, Симферопольская ул, д.20с1	ООО "Юнитек"	0,60	-
1031	Котельная АО "Щербинский завод ЭПО" (2 котельные)	г. Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.2	АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"	3,41	-
1032	Котельная ЗАО "Тема-Инвест"	г. Москва, г.Щербинка, Симферопольское шоссе, д.22с1	ООО "Автовизит"	2,40	-
1033	Котельная ООО НТЦ "Бакор"	г. Москва, г. Щербинка, ул.Южная, 17	ООО НТЦ "Бакор"	3,10	-
1034	Котельная ООО "Андреана +"	г. Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.8	ООО "Андреана +"	0,89	-
1035	Котельная ООО "ИАН "Старт-Эстэйт"	г. Москва, г.Щербинка, Симферопольское шоссе, д.12А	ООО "ИАН "Старт-Эстэйт"	0,86	-
1036	Котельная АО "РХИ Подольские огнеупоры"	г. Москва, г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.24	АО "Подольские Огнеупоры"	3,01	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
2038	Котельная БЦ Strotskis	г.Щербинка, Кутузова ул., 11 (д. 12)	ООО "Бетта"	4,82	-
1037	Котельная ГУП "Мосзеленхоз" (Ульяновский СДС)	п. Ульяновского лесопарка, вл. 2	ГБУ Озеленение	48,00	-
1038	Котельная № 1 (д. Картмазово)	д. Картмазово	ООО "Лантан"	1,59	-
1039	Котельная № 2 (д. Картмазово)	д. Картмазово	ООО "Лантан"	1,59	-
1040	Котельная БП "Румянцево"	д. Румянцево, с. 1, с. 3	ООО "Стройинвест"	18,70	-
1041	Котельная ТСК "Планета" (д. Саларьево)	вблизи д. Саларьево вл.2 с.1	ООО "УК УНИВЕРСАЛ"	3,00	-
1042	Котельная ООО "Сетунь Олимп" (д. Картмазово)	д. Картмазово, Киевское ш., вл.1	ООО "Сетунь Олимп"	1,14	-
1043	Котельная АО "Дорстройсервис"	г. Москва, поселение Московский, д.Мешково, д.1	АО "Дорстройсервис"	0,53	-
1044	Котельная КОО "АНТЕМОНА ЛИМИТЕД"	г. Москва, поселение Московский, п. Румянцево, д.2	КОО"АНТЕМОНА ЛИМИТЕД"	12,67	-
1226	Котельная "Внуково аутлет"	п.Московский, д. Лапшинка, вл.8	ООО "ДИОНА"	5,74	-
1227	Котельная ООО "Единая Европа-Инвест"	п. Московский, пос. Ульяновского лесопарка, вл. 1	ООО "Единая Европа-Инвест"	3,70	-
3305	Котельная ЖК "Хоумсити"	д. Румянцево	ООО "Теплосетьэнерго"	12,04	-
1107	Котельная ООО "ДДТ "Логистик"	пос. Московский, д. Саларьево, вл.1,стр.2	ООО "ДДТ "Логистик"	5,03	-
1164	Котельная ООО Компания "Содружество"	пос. Московский, вблизи дер. Румянцево	ООО Компания "Содружество"	3,61	-
3056	Котельная "Внуково премиум аутлет"	пос. Московский, д. Лапшинка, 8Д (пос. Московский, Д. Лапшинка, зем. уч. 30/1в)	ООО "Компания Румянцево"	1,77	-
2160	Котельная офисный парк "Комсити" (3 котельных)	вблизи д. Румянцево	ООО "ЧАРЛИ КОМ"	11,87	-
2191	Котельная Моллинвест	г. Московский, Хабарова ул., 2	ООО "МОЛЛИНВЕСТ"	6,14	-
1045	Котельная Детский санаторий № 39	п. ДСК Мичуринец, ДС № 39	ГКУ "Соцэнерго"	2,06	-
1046	Котельная ЗАО "МНПКЦМДЛ"	д. Изварино	ООО "МНПК ЦМДЛ"	16,30	-
1047	Котельная п. Санаторий № 14	д. Рассказовка, вл. 204, к.6	ГУП МЦ Санаторий "Переделкино" (ГУП "Медицинский центр")	2,90	-
1048	Котельная Дом писателей Переделкино	г. Москва, поселение Внуковское, п.Переделкино, ул. Погодина, д.4	Автономная некоммерческая организация поддержки культурного наследия "Дом творчества писателей в Переделкино"	2,58	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1049	Котельная "Школа № 1788"	п. Минвнешторга, ул. Ленина, 96а	ГБОУ "Школа № 1788"	0,07	-
1050	Котельная ООО "ТПК Профит"	г. Москва, поселение Внуковское, д.Ликова, д.85	ООО "ТПК Профит"	1,34	-
1051	Котельная ООО "Микотранс"	г. Москва, поселение Внуковское, д.Рассказовка, д.200	ООО "Микотранс"	1,25	-
1052	Крышная котельная д.№20-А п.Коммунарка	п.Коммунарка, д.№20-А	ООО "УК Термоинжсервис"	2,90	-
1053	Крышная котельная д.№20 п.Коммунарка	п.Коммунарка, д.№20	ООО "УК Термоинжсервис"	2,90	-
1054	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.3	п.Коммунарка, ул.Бачуринская д.22 к3	ООО "УК Термоинжсервис"	3,27	-
1055	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.1	п.Коммунарка,ул.Бачуринская д.22 к1	ООО "УК Термоинжсервис"	2,28	-
1056	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.2	п.Коммунарка, ул.Бачуринская д.22 к2	ООО "УК Термоинжсервис"	1,51	-
223	Котельная "ПСБ Коммунарка"	г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово	ООО "Газпром энерго"	12,90	-
224	Котельная д. Летово	поселение Сосенское, д. Летово, 164	Физическое лицо (ООО "Газпром энерго")	4,30	-
1057	Котельная № 1 ООО "Пламя"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.167	ООО "Пламя"	33,90	-
1058	Котельная Индустриальный парк "Индиго"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Николо-Хованское, д.9/2	АО "Вюрт-Русь"	1,89	-
1059	Котельная № 1 АО "УСК МОСТ"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.167	АО "БТС-Мост"	0,39	-
1060	Котельная № 2 АО "УСК МОСТ"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Дубровка, ул.Сосновая, д.15	АО "БТС-Мост"	0,39	-
1061	Котельная ООО "Газпром трансгаз Москва" Зимёнки	г. Москва, поселение Сосенское, д.Зимёнки, д.7А	ООО "Газпром трансгаз Москва" Зимёнки	5,16	-
1062	Котельная ООО "Каравелла"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Дубровка, ул.Сосновая, д.1В	ООО "Каравелла"	0,52	-
1063	Котельная ООО "Инфопроект"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.1	ООО "Инфопроект"	1,72	-
1066	Котельная ООО "Елисеев и КО"	г. Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.12	ООО "Елисеев и КО"	1,72	-
1159	Котельная АО "Альбатрос"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Дубровка, ул.Сосновая, д.1	АО "Альбатрос"	3,84	-
1067	Котельная ООО "Теннис-Спорт"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Летово	ООО "Теннис-Спорт"	1,81	-
1068	Котельная ООО "УК ТЕХНОСЕРВИС"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.1	ООО "ТПО ПРОМЕТ"	0,97	-
1069	Котельная ФГУ "ДЭП-22"	г. Москва, поселение Сосенское, д.Сосенки, д.1	ФГУ "ДЭП-22"	0,60	-
1070	Котельная ООО "Ветер перемен"	г. Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.23	ООО "Ветер перемен"	3,44	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1071	Котельная № 2 ООО "Пламя"	г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе 22 км, д.10, стр.12	ООО "Пламя"	29,95	-
1202	Котельная № 1 Бизнес-парк "К-2"	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 23 км, дв. 14, с. 2	ФГАУ "УИСП" Минобороны России	2,58	-
1203	Котельная № 2 Бизнес-парк "К-2"	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 23 км, дв. 14, с. 3	ФГАУ "УИСП" Минобороны России	2,58	-
1204	Котельная ОТК ООО "Дельта-Рессурс"	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 23 км, дв. 15, с. 1	ООО "Дельта-Рессурс"	1,72	-
1205	Котельная БЦ "Высота"	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 24 км, д. 1, с. 1	ООО "ЭКСПО-РИЭЛТ"	0,80	-
1206	Котельная ТРЦ "Мега" Теплый Стан	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 1	ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б"	11,05	-
1207	Котельная ИКЕА Теплый Стан	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 1	ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б"	2,58	-
1208	Котельная Гипермаркет ОБИ	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 2	ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б"	1,51	-
1209	Котельная Гипермаркет АШАН Коммунарка	г. Москва, пос. Сосенское, Калужское ш., 21 км, ТРЦ Мега, с. 1	АШАН Ритейл Россия	3,70	-
3015	Котельная ОАНО «Школа «Летово»	г. Москва, пос. Сосенское, Зименковская ул. 3	ОАНО "Школа "Летово"	6,00	-
3028	Котельная ЖК "Южное Бунино"	квартал № 195, 1Б	ООО "УК Глобус"	40,51	-
2059	АИТ ЖК Дубровка, 9	д. Сосенки, Ясеневая ул., 9	ООО "УК Дубровка"	1,03	-
2067	АИТ ЖК Дубровка, 3, к.1	д. Сосенки, Ясеневая ул., 3, к.1	ООО "УК Дубровка"	1,03	-
2071	Котельная БЦ "Цитадель"	д. Николо-Хованское, д. 1000 Д (Квартал № 3 (ИП "Индиго"), дер. Николо-Хованское, 9/1-1литЗ)	ООО "АС "Шахтер"	1,13	-
2084	АИТ "ОСК ИП Дегай"	д. Николо-Хованское, уч. 9/1-1 (50:21:0000000:140) Квартал № 3 (ИП "Индиго"), вблизи дер. Николо-Хованское, 1017 с.1	ИП Дегай Григорий Владимирович	2,24	-
1254	Котельная ООО"Логистика 21 Век"	д. Николо-Хованское, уч. 9/1-3	ООО"Логистика 21 Век"	2,13	-
2193	Котельная ЖК "Аквилон Парк"	п. Коммунарка, Фитарёвская ул., 6	ООО СЗ "СтройНафта"	4,30	-
1072	Котельная ООО "Мосрентген"	п. Завода Мосрентген	ООО "Мосрентген"	3,44	-
1073	Котельная ООО "Динго"	промзона пос. Мосрентген	ООО "Динго"	0,09	-
1074	Котельная ООО "Ресурсинвест"	Героя России Соломатина ул. 31а	ООО "Ресурсинвест"	3,00	-
1075	Котельная ООО "СтройТранс"	промзона пос. Мосрентген	ООО "СтройТранс"	0,96	-
1076	Котельная ООО "Компания ССА"	г. Москва, поселение Мосрентген, д.Мамыри	ООО "Компания ССА"	0,69	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1077	Котельная ООО "ПП Автострой"	г. Москва, поселение Мосрентген, п.Мосрентген, д.1	ООО "ПП Автострой"	1,35	-
1078	Котельная АДиУЦ "Дудкино"	г. Москва, поселение Мосрентген, д. Дудкино	ООО "НИКОЛИЕРС"	5,15	-
1079	Котельная ООО "СТЕК"	г. Москва, поселение Мосрентген, п.Мосрентген	ООО "СТЕК"	2,59	-
1228	Котельная № 2 ООО "Мосрентген"	п. Завода Мосрентген, Героя России Соломатина ул. 6	ООО "Мосрентген"	1,68	-
1080	Котельная ФКУ "Дом-интернат"	г. Москва, поселение Филимонковское, д.Верхнее Валуево, д.61	ФКУ "Дом-интернат"	2,47	-
1081	Котельная ООО "Оникс-S"	г. Москва, поселение Филимонковское, д.Пушкино, д.50	ООО "Оникс-S"	0,37	-
3005	Котельная ЖК "Марьино Град"	Жемчужная ул., 4	ООО "Гортепло"	13,42	-
4001	Котельная ЖК "Цветочные поляны"	вблизи дер. Староселье	ООО "УК Глобус"	25,80	-
1082	Котельная ООО "ТехПроект-Инвест"	г. Москва, поселение Воскресенвкое, Юрьев сад ул., д. 1А	ООО "ТехПроект-Инвест"	0,38	-
1083	Котельная ОАО "ФПГ Росавиаконсорциум"	г. Москва, поселение Воскресенское, д.Городище, ул.Садовая, д.14	АО "Авиаконсорциум"	0,59	-
1084	Котельная ФГАУ "ОК"Десна"	г. Москва, поселение Воскресенское, ОК "Десна", вл1	ФГАУ "Оздоровительный Комплекс "Десна"	7,00	-
1236	Котельная ТЦ "Подсолнух"	д. Ямонтово, 71	ИП Озеров А.В.	0,52	-
1253	Котельная ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России"	Варшавское ш.28-й км, д.5/29	ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России"	2,58	-
327	Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА	г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, п. Ватутинки-1 в/г 1/7	ФАУ МО РФ ЦСКА	8,60	-
1085	Котельная ПКУН "Ватутинки"	г. Москва, поселение Десеновское, д. Черепово	ПКУН "Ватутинки"	0,75	-
1234	Котельная ФК ЦСКА Ватутинки	г. Москва, пос. Десеновское, Армейская ул., 5, с. 18	ФАУ МО РФ ЦСКА	6,75	-
3027	Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	ш. Калужское, вл. 52Б, 35км	ООО "УК Глобус"	19,87	-
3306	Котельная ЖК «Рашен Дизайн Дистрикт»	п. Ватутинки	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЦПХГ ООО	8,94	-
1086	Котельная АО "ПМК-15"	п. Знамя Октября, Рязановское ш., 5	АО "ПМК-15"	13,43	-
1087	Котельная Аптечные склады	Симферопольское ш., 21	МУП "Подольская Теплосеть"	5,20	-
1088	Котельная п. Ерино	п. Ерино, ул. Высокая, 4 стр.1	МУП "Подольская теплосеть" кот. школа пос.Ерино	1,72	-
1089	Котельная ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству"	г. Москва, поселение Рязановское, с.Ерино, д.10	ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству"	1,09	-
1090	Котельная ООО "Синтекс-С"	г. Москва, поселение Рязановское, п.Знамя октября, д.16	ООО "Синтекс-С"	0,35	-
1091	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (профилакторий)	г. Москва, поселение Рязановское, с.Остафьево	ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	1,56	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1092	Котельная ООО "Рамзес Строй"	г. Москва, поселение Рязановское, п.Знамя Октября, Рязановское шоссе, д.6	ИП Богуславский А.А.	0,51	-
1093	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (аэропорт)	г. Москва, поселение Рязановское, с.Остафьево	ООО Авиапредприятие "Гапром авиа" (аэропорт)	10,32	-
3033	Котельная ЖК "Алхимово"	Рязановское шоссе, 29Бс1	ООО "Самолет Энерго"	13,93	-
1094	Котельная ООО "Феникс"	д. Крекшино, Тупиковый проезд, 1	ООО "Феникс"	11,40	-
1095	Котельная ООО "Ред-Крекшино"	д. Крекшино, Тупиковый проезд, 2	ООО "Ред-Крекшино"	5,70	-
1096	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 1	г. Москва, поселение Марушкинское, д.Крекшино, ул.Лесная, д.1	ООО "РОСТ-Е"	0,76	-
1097	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 2	г. Москва, поселение Марушкинское, д.Крекшино, ул.Лесная, д.1	ООО "РОСТ-Е"	0,80	-
1098	Котельная ООО "Стройкомплект"	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	ООО "Стройкомплект"	0,62	-
1099	Котельная ЗАО "ТОЭК"	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино, д.а/я 5	ООО "Инпром"	0,86	-
1100	Котельная ООО "Бушель" (производственное здание)	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	ООО "Бушель"	0,87	-
1101	Котельная ООО "Бушель" (складские помещения)	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино, д.а/я 1	ООО "Бушель"	0,85	-
1102	Котельная № 1 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	0,80	-
1103	Котельная № 2 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	4,30	-
1104	Котельная ООО "Феникс-К"	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	ООО "Феникс-К"	0,90	-
1105	Котельная ГРПБ	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Крекшино	ООО "Феникс-К"	5,28	-
1106	Котельная ООО "Хонда Мотор РУС"	г. Москва, поселение Марушкинское, п.Шарапово	ООО "КАИФ"	2,41	-
2002	АИТ ЖК "Медовая Долина", 3 к.2	Медовая Долина ул. 3 к.2	ООО "ЛОГИТЕК"	1,03	-
2003	АИТ ЖК "Медовая Долина", 3 к.1	Медовая Долина ул. 3 к.1	ООО "ЛОГИТЕК"	1,63	-
2005	АИТ ЖК "Медовая Долина", 4	Медовая Долина ул. 4	ООО "ЛОГИТЕК"	1,29	-
877	Котельная ООО "РОЛЬФ Ясенево"	Сосенское сельское поселение, 39 км МКАД (внешняя сторона) владение 7	АО "РОЛЬФ "	4,52	-
1109	Котельная ООО "ВИД-инвест"	г. Москва, г.Троицк	ООО "ВИД-инвест"	0,85	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1110	Котельная ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	г. Москва, г.Троицк	ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	2,33	-
1229	Котельная ООО "Лента"	г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 42-й км, 6	ООО "Лента"	1,58	-
1230	Котельная ООО "Леруа Мерлен Восток"	г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 42-й км, 6	ООО "Леруа Мерлен Восток"	0,86	-
1231	Котельная ГКУ "УКРиС"	г. Москва г.Троицк, Лазурная 1-я ул. 4	ГКУ "УКРиС"	5,40	-
1111	Котельная РосАрхив УЦ ВШЭ	с. Вороново, ул. Конторовича	ФГКУ «Российский государственный архив экономики» (УЦ "Вороново" НИУ "ВШЭ")	4,30	-
1112	Котельная ФГУП "НПЦАП" База отдыха "Салют"	г. Москва, поселение Вороновское, п.ЛМС, д.61	"Научно-Производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО НПЦАП)	4,30	-
1114	Котельная № 1 ГУП "РЭМ"	г. Москва, поселение Вороновское, д.Сахарово, 64 км Варшавского ш., дв. 1., стр.65	ГБУ «Миграционный центр»	4,39	-
1115	Котельная № 2 ГУП "РЭМ"	г. Москва, поселение Вороновское, д.Сахарово, 64 км Варшавского ш., дв. 1., стр.69	ГБУ «Миграционный центр»	19,09	-
1117	Котельная ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"	г. Москва, поселение Вороновское, д.Косовка, д.1	ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"	0,72	-
3201	Котельная МКЦИБ "Вороновское"	Квартал № 12, вблизи д. Голохвастово	АО "Мосгаз"	14,62	-
2101	Котельная "Дом-интернат"	Квартал № 834, вблизи с. Покровское	ООО "ПРОМЭКСПО"	0,34	-
319	Котельная № 209 ВДО "Пахра"	с. Красное в/г 675	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,43	-
321	Котельная № 211 ВДО "Пахра"	с. Красное в/г 677	ФГБУ "ЦЖКУ"	0,22	-
322	Котельная № 212 ВДО "Пахра"	с. Красное в/г 678	ФГБУ "ЦЖКУ"	1,29	-
323	Котельная № 213 ВДО "Пахра"	с. Красное в/г 679	ФГБУ "ЦЖКУ"	1,29	-
324	Котельная № 214 ВДО "Пахра"	с. Красное в/г 680	ФГБУ "ЦЖКУ"	0,43	-
325	Котельная № 215 ВДО "Пахра"	с. Красное в/г 681	ФГБУ "ЦЖКУ"	2,39	-
1119	Котельная ДОЛ "Солнечный"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5	ФКУ «Центр поддержки»	5,16	-
1120	Котельная ООО "Юлия"	пос.подсобного хозяйства Минзаг, ул Солнечная домовладение 24, стр 1.	ООО "Юлия"	2,70	-
1121	Котельная ООО "Сатурн"	п. подсобного хозяйства Минзаг, ул. Солнечная, 23	ООО "Сатурн"	0,17	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1123	Котельная ООО "Комплекс Красная Пахра"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5	ООО "Комплекс Красная Пахра"	0,43	-
1124	Котельная АО "Эффект Эко"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5А	АО "Эффект Эко"	0,54	-
1125	Котельная ООО "Домотека"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, ул. Калужское ш. д.7	ООО "Домотека"	0,56	-
1126	Котельная ООО "Славяне-21"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная Пахра	ООО "Славяне-21" -ресторан	0,57	-
1127	Котельная АО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная пахра, д.1	АО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ"	3,44	-
1128	Котельная ООО "Сердикс"	г. Москва, поселение Краснопахорское, п.Красная Пахра, д.25	ООО "Сервье Рус"	5,99	-
2112	Котельная вблизи д. Варварино	Квартал № 107, д. 1/2	ГУП "М.Прогресс"	4,30	-
1129	Котельная ПАО Машиностроительный завод"ЗиО-Подольск"	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д.Дешино, д.62,65	ПАО Машиностроительный завод"ЗиО-Подольск"(п/л "Чайка")	2,29	-
1130	Котельная ООО"Мостоотряд-47, Подмосковье"	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д.Шишкин Лес, д.44	ООО "Мостоотряд-47, Подмосковье"	0,41	-
1131	Котельная ООО "Симрайз Рогово"	г. Москва, поселение Роговское, п.Рогово, д.22а	ООО "Симрайз Рогово"	0,99	-
1132	Котельная "Кленово-Чагодаево"	г. Москва, поселение Роговское, п.Рогово, д.1	ФГУП ЭХ "Кленово-Чегодаево" Россельхозакадемии	20,00	-
1133	Котельная АО Моспромстрой филиал фирма " Уют"	г. Москва, поселение Роговское, дер. Кресты ДОЛ "Соколенок"	ООО ЭТК № 2 (аренда)	5,16	-
1134	Котельная ООО "Деловой Дом"	г. Москва, поселение Роговское, д.Кресты, д.1	ООО "Деловой Дом"	3,20	-
216	Котельная Пансионата "Пахра"	поселение Щаповское, п. Щапово, 67	АО "Дом.РФ" санаторий (ФГУ "ОК"Бор" пансионат Пахра)	7,80	-
1135	Котельная АО "ПК Подольский"	Ознобишинский пр., 1, с. 1	АО "ПК Подольский"	3,96	-
1136	Котельная ООО "Пахра-Сити"	г. Москва, поселение Щаповское, д.Русино	ООО "Пахра-Сити"	0,95	-
1138	Котельная ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17"	г. Москва, поселение Щаповское, п.Курилово, д.1	ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17"	1,20	-
1139	Котельная НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК	г. Москва, поселение Щаповское, д.Шаганино, д.1	НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК	0,43	-
1140	Котельная ООО "ЭкоМассивХауз"	г. Москва, поселение Щаповское, п.Щапово, д.67	ООО "ЭкоМассивХауз"	1,72	-
1141	Котельная № 3 Киевский 26	г.п. Киевский, д.26	УК "ЖКХ Киевский"	0,68	-
1143	Котельная № 1 ст. Бекасово-Сортировочная	г. Москва, пос. Киевский, ст. Бекасово-Сортировочное (ТЧР-37)	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД	1,72	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
			по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (Московско-Смоленский территориальный участок)		
1144	Котельная № 2 ст. Бекасово-Сортировочная	г. Москва, пос. Киевский, ст. Бекасово-Сортировочное (ТЧР-37)	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (Московско-Смоленский территориальный участок)	7,74	-
1145	Котельная № 3 ст. Бекасово-Сортировочная	г. Москва, пос. Киевский, ст. Бекасово-Сортировочное (ТЧР-37)	Московская дирекция по ТВС-структурное подразделение ЦД по ТВС – филиала ОАО «РЖД» (Московско-Смоленский территориальный участок)	0,86	-
1146	Котельная ЗАО "Хладокомбинат Губцево"	п.о. "Птичное" д. Губцево ул. Дорожная, 1	ЗАО "Хладокомбинат Губцево"	4,52	-
1147	Котельная ООО "ВЕКА Рус"	д. Губцево, Дорожная ул., 10	ООО "ВЕКА Рус"	7,87	-
1148	Котельная ООО "Гросстек"	пос. Первомайское, ул. Рабочая 79	ООО «Гросстек»	1,26	-
1149	Котельная Гостиница "Империал"	д. Рогозинино	ПАО "Газпром"	12,54	-
1150	Котельная ЗАО "АльтерВЕСТ РИЭЛТИ"	г. Москва, поселение Первомайское, д. Новоспасское	АО " Альтервест Трейд"	0,63	-
1152	Котельная ООО "Сфериус"	г. Москва, поселение Первомайское, д.Ботаково	ООО "Сфериус"	2,77	-
1153	Котельная ООО "Кузнецовский комбинат"	д. Яковлевское	ООО "Кузнецовский комбинат"	9,03	-
1154	Котельная ООО "Руднево"	д. Руднево	ООО "Руднево"	3,90	-
1155	Котельная ЗАО "Тропарево"	д. Кузнецово, 60 км. Киевского шоссе	ООО "Мегамикс Комбикорм"	1,18	-
1156	Котельная ООО "Меридиан"	д. Кузнецово МТП, АБК на МТП	ООО "Меридиан"	0,06	-
1157	Котельная ООО "Витро Вилладж"	г. Москва, п.Поселение Кленовское, д.Киселево, д.1	ООО "Витро Вилладж"	7,14	-
1257	Котельная ООО "Магистраль"	1-й Магистральный тупик, вл9	ООО "Магистраль"	4,38	-
634	Котельная ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды" №1 им. Котовского"	Вольная ул. 25	ООО «Фабрика химчистки и крашения одежды» №1 им. Котовского»	1,03	-
2157	АИТ Ансамбля Измайловского Кремля	ул. городок им. Баумана	ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС ООО	1,80	-

УНОМ	Наименование энергоисточника	Адрес источника	Эксплуатирующая организация	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1263	Котельная ТРК "Косино парк"	ул. Святоозерская, д. 1А	ООО "УК ТЭН-Девелопмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным "Актив - ПремьерТраст"	7,74	-
2153	АИТ ИП Руднево ИК № 1 (9 шт.)	Пехорская улица, 1/2 4	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	13,92	-
2154	АИТ ИП Руднево ИК № 3 (2 шт.)	Пехорская улица, 1/2 3	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	2,19	-
2155	АИТ ИП Руднево ИК № 2 (5 шт.)	Пехорская улица, 1/2 2	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	8,75	-
1255	Котельная вагоно-ремонтного депо "Люблино"	Егорьевская улица, 2	ВРК-1 АО	1,30	-
1256	Котельная ООО "Гончар"	Холодильный пер., д. 3, стр. 9	ООО "Гончар"	5,85	-
1261	Котельная "ГЕЛИЙМАШ"	ул. Автозаводская, д.25 (с.19)	АО "НПО "ГЕЛИЙМАШ"	2,75	-
860	Котельная № 1 ОАО "Бутовский комбинат строит. материалов"	Мелитопольская 2-я ул. 4Б	АО "Бутовский комбинат"	8,34	-
2167	АИТ Комплекса по производству продуктов питания из мяса	Новоорловская ул., 3, с. 8	ПК ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ ООО	2,25	-
2085	АИТ Ветпром	Квартал № 3 (ИП "Индиго"), вблизи дер. Николо-Хованское, 1003 с.1	ООО "Представительство "ДЖАНГСУ ЮЮ Медикал" (ООО "Гранат")	0,39	-
3010	АИТ ТД Холод	Квартал № 3 (ИП "Индиго"), вблизи Адмирала Корнилова ул., вл.5	Физическое лицо	0,17	-
1265	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.2	пос.Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10 к.2	ООО «УК ТИС1»	1,96	-
1266	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.3	пос.Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10 к.3	ООО «УК ТИС1»	1,71	-
1267	Котельная ул. Липовый парк д.10, к.4	пос.Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10 к.4	ООО «УК ТИС1»	1,71	-
1268	Котельная "Гиперглобус"	пос.Сосенское, Александры Монаховой, 61с3	ООО "ГИПЕРГЛОБУС"	5,16	-
2043	АИТ ИЭК- ИНВЕСТ Склад.комплекс (уч.7)	ш. Варшавское 28-й км 3 стр.4	ИЭК- ИНВЕСТ ООО	6,36	-
2006	АИТ ЖК "Медовая Долина",.2	Медовая Долина ул. корп. 7	ООО "ЛОГИТЕК"	1,55	-
2007	АИТ ЖК "Медовая Долина" 1 к.1	Медовая Долина ул. корп. 8	ООО "ЛОГИТЕК"	1,72	-
2008	АИТ ЖК "Медовая Долина" 1 к.2	Медовая Долина ул. корп. 4	ООО "ЛОГИТЕК"	2,06	-
2070	АИТ Автобусного парка Юго-западный "Мосгортранс"	Квартал № 92, близи д.1 с.2	АНО "РСИО"	4,30	-
3042	Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	вблизи дер. Ватутинки	АО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр" (С 1 апреля 2023 года площадка перешла к КП "МЭД")	28,38	-

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица Б.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения (от точки присоединения к системе теплоснабжения до теплопотребляющей установки) для ТЭЦ и котельных теплоснабжающих организаций г. Москвы, м

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																			
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
1	1	ГЭС-1	ПАО "Мосэнерго"	21,53	3,4	11,3	18,5	25,1	34,6	104,0	167,8	323,9	594,0	877,1	1 545,5	2 086,0									
2	2	ТЭЦ-8	ПАО "Мосэнерго"	582,40	3,5	11,5	18,8	25,5	35,2	105,7	170,6	329,1	604,9	892,7	1 573,0	2 122,5	2 530,3	4 249,7	6 917,1	7 235,6	8 570,7	9 856,9	12 585,6	14 771,0	14 555,9
3	3	ТЭЦ-9	ПАО "Мосэнерго"	51,30	3,4	11,2	18,3	24,8	34,2	102,8	165,9	320,2	586,8	866,3	1 525,9	2 059,5	2 445,9	4 110,1							
4	4	ТЭЦ-11	ПАО "Мосэнерго"	5,00	3,6	12,0	19,6	26,6	36,7	110,2	177,7	342,8	632,2	933,0											
5	5	ТЭЦ-12	ПАО "Мосэнерго"	252,77	3,5	11,7	19,2	26,0	35,8	107,7	173,7	335,2	616,8	910,5	1 605,1	2 165,9	2 588,9	4 347,7	7 075,8	7 401,7	8 782,6	10 100,4			
6	6	ТЭЦ-16	ПАО "Мосэнерго"	51,47	3,9	12,9	21,1	28,6	39,5	118,6	191,2	368,9	684,4	1 009,9	1 783,4	2 405,2	2 910,9	4 882,0							
7	7	ТЭЦ-20	ПАО "Мосэнерго"	252,10	3,6	12,1	19,7	26,7	36,8	110,5	178,3	343,8	634,6	936,1	1 651,3	2 227,5	2 671,6	4 484,6	7 296,7	7 631,0	9 074,3	10 434,0			
8	8	ТЭЦ-21	ПАО "Мосэнерго"	492,56	4,0	13,1	21,4	29,1	40,1	120,4	194,2	374,4	695,9	1 026,2	1 812,9	2 444,4	2 963,3	4 968,5	8 078,4	8 446,3	10 112,6	11 623,3	14 890,7	17 467,6	
9	9	ТЭЦ-22	ПАО "Мосэнерго"	327,94	3,8	12,7	20,7	28,1	38,8	116,3	187,9	362,9	686,7	1 021,0	1 819,1	2 477,4	3 055,6	5 246,6	8 537,1	9 148,4	11 212,2	13 242,4	17 440,6		
10	10	ТЭЦ-23	ПАО "Мосэнерго"	312,00	3,8	12,5	20,5	27,8	38,3	114,9	185,4	357,5	662,1	976,5	1 723,7	2 324,7	2 802,3	4 701,3	7 646,8	7 996,0	9 539,1	10 966,4	14 033,6		
11	11	ТЭЦ-25	ПАО "Мосэнерго"	383,25	3,7	12,2	20,0	27,1	37,3	112,1	180,8	348,7	644,4	950,5	1 677,1	2 262,1	2 718,1	4 561,7	7 421,2	7 760,8	9 239,6	10 623,3	13 586,0		
12	12	ТЭЦ-26	ПАО "Мосэнерго"	669,70	3,9	12,9	21,1	28,6	39,4	118,4	191,0	368,4	683,5	1008,1	1779,7	2399,7	2902,1	4865,9	7912,3	8273,0	9889,9	11367,2	14554,6	17 284,4	17 025,8
13	13	ТЭЦ-27	ПАО "Мосэнерго"	435,80	4,3	14,2	23,2	31,5	43,5	130,5	210,7	407,0	776,6	1 154,7	2 061,5	2 806,7	3 509,5	6 019,7	9 786,7	10 487,4	12 965,6	15 310,5	20 222,6	24 432,6	
14	16	ТЭС "Международная"	ООО "Ситиэнерго"	42,30	3,5	11,5	18,7	25,4	35,0	105,2	169,7	327,4	600,4	885,3	1 558,0	2 099,5	2 494,3								
15	17	ПГУ ТЭС "Терешково"	ООО "Росмикс"	147,00	4,8	15,7	25,7	34,8	48,1	144,1	232,4	447,9	841,0	1 239,0	2 191,2	2 948,8	3 634,0	6 064,7	9 847,6	10 267,5					
16	18	ГТЭС "Щербинка"	ПАО "Мосэнерго"	29,50	3,9	12,9	21,0	28,5	39,3	117,8	190,1	367,0	694,9	1 031,3	1 833,6	2 492,2	3 066,1								
17	19	ГТЭС "Коломенское"	ООО "ВТК-Инвест"	167,58	4,6	15,3	25,0	34,0	46,9	140,7	226,9	437,4	818,4	1 205,3	2 129,8	2 864,2	3 515,8	5 859,5	9 516,2	9 906,7	11 941,2				
18	20	РТС "Фрезер"	ПАО "Мосэнерго"	229,21	3,1	10,3	16,7	22,7	31,3	94,1	151,9	293,1	531,5	784,3	1 377,2	1 857,3	2 169,9	3 641,9	5 934,4	6 195,6	7 238,2	8 313,3			
19	21	РТС "Нагатино"	ПАО "Мосэнерго"	36,23	3,8	12,6	20,6	27,9	38,5	115,6	186,3	359,1	664,8	979,2	1 725,1	2 322,8	2 792,4								
20	22	РТС "Коломенская"	ПАО "Мосэнерго"	253,74	3,3	11,0	18,0	24,4	33,5	100,8	162,6	313,7	573,3	845,1	1 485,5	2 001,9	2 362,6	3 959,4	6 446,6	6 727,2	7 912,8	9 083,0			
21	23	РТС "Курьяново"	ПАО "Мосэнерго"	298,33	3,8	12,7	20,7	28,1	38,7	116,2	187,3	361,0	668,9	984,9	1 735,0	2 335,7	2 809,1	4 696,7	7 637,0	7 964,4	9 483,8	10 877,2			
22	24	РТС "Люблино"	ПАО "Мосэнерго"	221,68	3,8	12,4	20,3	27,5	37,9	113,7	183,2	353,1	653,2	961,7	1 693,3	2 279,7	2 733,8	4 571,7	7 435,1	7 754,0	9 216,4	10 571,3			
23	25	РТС "Красная Пресня"	ПАО "Мосэнерго"	387,96	3,3	11,0	18,0	24,3	33,5	100,8	162,5	313,5	573,2	844,8	1 484,7	2 000,7	2 360,8	3 956,0	6 441,1	6 721,2	7 904,9	9 073,8	11 545,1		
24	26	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ПАО "Мосэнерго"	54,20	3,8	12,6	20,5	27,8	38,4	115,1	185,6	357,7	662,0	975,0	1 717,6	2 312,7	2 778,8	4 647,3							
25	27	РТС "Отрадное"	ПАО "Мосэнерго"	268,89	3,2	10,6	17,3	23,5	32,3	97,1	156,5	301,8	550,0	810,4	1 422,9	1 917,4	2 248,7	3 769,5	6 139,2	6 406,3	7 504,4	8 615,1			
26	28	РТС "Новомосковская"	ПАО "Мосэнерго"	99,60	2,9	9,8	16,0	21,6	29,8	89,5	144,4	278,6	503,1	741,9	1 300,6	1 753,7	2 029,8	3 407,9	5 555,1						
27	29	РТС "Переяславская"	ПАО "Мосэнерго"	108,88	3,0	10,0	16,3	22,1	30,4	91,4	147,3	284,3	514,5	758,7	1 330,6	1 794,0	2 083,9	3 497,5	5 700,1	5 950,2					
28	30	РТС "Жулебино"	ПАО "Мосэнерго"	167,75	3,4	11,4	18,7	25,3	34,9	104,6	168,7	325,2	597,2	879,6	1 546,6	2 083,2	2 470,7	4 136,8	6 732,6	7 023,5	8 288,5				
29	31	РТС "Перово"	ПАО "Мосэнерго"	79,87	3,9	12,8	20,9	28,3	39,0	117,0	188,6	363,6	674,0	992,4	1 748,5	2 353,7	2 833,3	4 736,6							
30	32	РТС "Некрасовка"	ПАО "Мосэнерго"	53,13	4,0	13,3	21,7	29,5	40,6	121,9	196,4	378,5	703,8	1 036,3	1 827,1	2 459,3	2 975,2	4 971,8							
31	33	РТС "Ростокино"	ПАО "Мосэнерго"	83,02	3,2	10,6	17,3	23,4	32,3	97,1	156,5	302,0	549,9	810,7	1 423,8	1 919,1	2 251,5	3 775,2	6 148,9						
32	34	РТС "Бабушкино-1"	ПАО "Мосэнерго"	96,53	3,3	11,1	18,1	24,5	33,8	101,5	163,6	315,6	577,6	851,1	1 495,9	2 015,4	2 380,3	3 987,9	6 492,4						
33	35	РТС "Рублево"	ПАО "Мосэнерго"	112,55	3,3	11,0	17,9	24,2	33,4	100,4	161,8	312,2	570,5	840,8	1 477,6	1 991,1	2 348,0	3 934,8	6 406,8	6 685,5					
34	36	РТС "Кунцево"	ПАО "Мосэнерго"	440,89	3,4	11,4	18,5	25,1	34,6	104,0	167,7	323,4	593,1	874,0	1 537,0	2 070,8	2 454,6	4 111,2	6 691,7	6 981,8	8 236,0	9 452,0	12 037,6	14 102,9	
35	37	РТС "Крылатское"	ПАО "Мосэнерго"	358,47	3,3	11,0	17,9	24,3	33,4	100,4	161,9	312,3	571,0	841,4	1 478,3	1 991,8	2 348,4	3 934,7	6 406,3	6 684,4	7 857,8	9 019,2	11 473,3		
36	39	РТС "Южное Бутово"	ПАО "Мосэнерго"	176,48	3,9	12,9	21,1	28,6	39,5	118,4	190,8	367,7	682,1	1 004,4	1 770,0	2 382,7	2 872,3	4 801,5	7 806,5	8 140,9	9 708,2				
37	40	РТС "Теплый Стан"	ПАО "Мосэнерго"	162,39	3,6	11,9	19,4	26,4	36,3	109,0	175,8	339,0	624,4	919,8	1 618,8	2 180,3	2 601,3	4 353,6	7 083,3	7 388,9	8 753,1				
38	41	РТС "Ленино-Дачное"	ПАО "Мосэнерго"	203,39	3,2	10,7	17,4	23,6	32,5	97,5	157,2	303,2	552,9	814,6	1 430,4	1 927,5	2 262,1	3 791,7	6 175,0	6 443,5	7 551,7	8 669,1			
39	42	РТС "Чертаново"	ПАО "Мосэнерго"	303,40	3,8	12,6	20,5	27,8	38,4	115,1	185,6	357,8	662,2	975,3	1 718,3	2 313,6	2 780,1	4 649,6	7 561,4	7 886,5	9 385,4	10 765,6	13 748,0		
40	43	РТС "Переделкино"	ПАО "МОЭК"	361,03	3,3	10,8	17,7	24,0	33,0	99,2	159,9	308,4	563,4	830,0	1 457,7	1 964,0	2 310,8	3 871,9	6 304,5	6 578,0	7 722,3	8 863,9	11 270,5		
41	44	РТС "Пенягино"	ПАО "МОЭК"	204,59	3,3	11,0	17,9	24,3	33,4	100,4	161,8	312,0	570,7	840,7	1 476,7	1 989,3	2 344,5	3 927,5	6 394,3	6 671,2	7 840,6	8 998,8			
42	45	РТС "Строгино"	ПАО "МОЭК"	253,71	3,2	10,6	17,4	23,5	32,4	97,3	156,9	302,7	551,7	813,2	1 427,9	1 924,3	2 258,1	3 785,6	6 165,4	6 433,9	7 539,7	8 655,8			
43	46	РТС "Внуково"	ПАО "МОЭК"	37,78	2,6	8,7	14,3	19,4	26,7	80,2	129,5	250,4	455,6	677,3	1 194,2	1 626,6	1 881,4								
44	48	РТС "Терешково"	ПАО "Мосэнерго"	237,41	3,5	11,5	18,8	25,4	35,0	105,2	169,5	326,9	600,3	884,3	1 555,1	2 094,6	2 486,1	4 162,4	6 774,0	7 066,7	8 343,4	9 574,1			
45	49	РТС "Тушино-1"	ПАО "Мосэнерго"	93,43	3,5	11,6	19,0	25,7	35,4	106,3	171,4	330,5	607,4	894,9	1 574,3	2 120,6	2 521,2	4 221,1	6 869,2						

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																			
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
46	50	РТС "Тушино-2"	ПАО "Мосэнерго"	65,63	3,6	12,0	19,5	26,5	36,5	109,6	176,6	340,5	627,5	924,5	1 627,2	2 191,5	2 616,3	4 378,4							
47	51	РТС "Тушино-3"	ПАО "Мосэнерго"	249,00	3,0	9,9	16,1	21,8	30,1	90,5	145,9	281,5	508,8	750,3	1 315,7	1 774,0	2 057,1	3 453,2	5 628,4	5 875,6	6 830,5	7 845,4			
48	52	РТС "Тушино-4"	ПАО "Мосэнерго"	82,67	3,0	10,0	16,4	22,2	30,6	91,9	148,3	286,1	518,1	763,9	1 339,9	1 806,5	2 100,4	3 524,7	5 744,0						
49	53	РТС "Тушино-5"	ПАО "Мосэнерго"	130,07	3,4	11,3	18,4	25,0	34,4	103,2	166,4	320,9	588,4	866,8	1 523,7	2 052,6	2 429,7	4 069,1	6 623,3	6 909,9					
50	54	РТС "Митино"	ПАО "МОЭК"	257,21	3,1	10,3	16,9	22,9	31,5	94,6	152,5	294,2	534,9	788,2	1 383,0	1 863,8	2 176,7	3 650,2	5 946,3	6 205,5	7 249,2	8 323,2			
51	55	РТС-1 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	188,70	3,3	10,8	17,7	23,9	33,0	99,0	159,6	307,7	562,3	828,2	1 454,1	1 958,8	2 303,4	3 858,9	6 283,2	6 555,2	7 692,9				
52	56	РТС-2 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	337,63	2,6	8,8	14,4	19,4	26,8	80,5	129,8	250,6	447,1	659,4	1 152,5	1 554,8	1 762,8	2 964,8	4 838,3	5 052,7	5 784,6	6 648,7	8 385,5		
53	57	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	250,80	2,2	7,4	12,1	16,3	22,5	67,7	109,1	210,7	366,9	541,7	941,5	1 271,7	1 383,9	2 336,3	3 821,4	3 994,2	4 439,7	5 110,2			
54	58	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	165,12	3,1	10,3	16,7	22,7	31,2	93,8	151,2	291,5	529,8	780,5	1 368,7	1 844,4	2 150,0	3 605,1	5 873,0	6 128,4	7 150,7				
55	59	Мини-ТЭС "Измайлово"	ПАО "Мосэнерго"	0,11	2,1	6,1	10,0	13,1	19,5																
56	61	КТС "Акулово"	ПАО "МОЭК"	2,09	2,3	6,8	11,0	14,5	21,5	60,4	94,9	183,0													
57	63	КТС-28	ПАО "МОЭК"	6,77	2,7	8,6	14,0	20,2	27,8	81,6	135,1	236,0	400,6	689,5											
58	64	КТС-42	ПАО "МОЭК"	6,28	2,8	8,7	14,2	20,5	28,3	82,9	137,2	239,8	407,7	701,6											
59	65	КТС-40	ПАО "МОЭК"	0,77	2,1	6,1	9,9	13,0	19,3	54,2	85,2														
60	66	КТС "Нижние Котлы"	ПАО "МОЭК"	24,43	0,7	2,6	4,2	5,6	7,7	23,4	37,8	73,4	89,1	134,0	210,8	290,5									
61	67	КТС-58	ПАО "МОЭК"	7,46	2,1	6,7	11,0	14,8	21,9	61,1	97,2	185,5	304,5	525,8											
62	68	КТС "Покровское-Стрешнево"	ПАО "МОЭК"	34,73	2,9	9,5	15,5	21,0	28,9	87,1	140,4	271,0	487,9	719,5	1 260,2	1 699,5	1 956,9								
63	69	КТС "Захарьино"	ПАО "МОЭК"	3,67	2,9	9,0	14,7	19,8	29,3	81,8	130,1	247,9	423,5												
64	70	КТС "Мосрентген"	ПАО "МОЭК"	17,22	2,6	8,1	13,2	19,1	26,3	77,1	127,7	224,2	387,4	667,1	1 175,3	1 601,1									
65	71	КТС-1 "Московский"	ПАО "МОЭК"	28,95	3,4	10,6	17,4	25,1	34,6	101,3	167,4	294,1	524,0	899,4	1 594,6	2 168,6	2 622,3								
66	72	КТС-2 "Московский"	ПАО "МОЭК"	22,60	2,7	9,0	14,6	19,8	27,3	82,2	132,6	256,4	467,9	695,5	1 227,2	1 671,3									
67	73	КТС "Коммунарка"	ПАО "МОЭК"	6,74	2,9	9,0	14,7	21,3	29,3	85,9	142,1	249,7	437,1	751,7											
68	74	КТС "Яковлево"	ПАО "МОЭК"	8,80	1,5	4,4	7,2	9,4	14,0	39,4	62,0	120,3	181,0	279,0											
69	75	КТС "Кленово"	ПАО "МОЭК"	7,04	2,0	5,9	9,7	12,7	18,9	53,0	83,6	161,8	258,8	397,3											
70	76	КТС № 8 п. Кокошкино	ПАО "МОЭК"	9,90	3,1	9,1	14,8	19,5	28,9	81,1	127,7	246,5	417,4	638,2											
71	77	КТС № 18 пос. Киевский	ПАО "МОЭК"	3,99	3,0	8,6	15,1	20,4	27,4	84,2	134,2	256,4	450,1												
72	78	КТС № 51 п. Яковлевское	ПАО "МОЭК"	7,41	2,7	8,3	13,5	18,2	26,9	75,4	120,2	230,0	398,4	601,9											
73	79	КТС № 36 п. Птичное	ПАО "МОЭК"	24,47	1,6	4,9	8,1	10,9	16,1	45,1	71,9	137,8	218,0	331,1	579,4	721,5									
74	80	КТС № 38 п. Птичное	ПАО "МОЭК"	4,85	1,7	5,3	8,6	11,6	17,2	48,1	76,7	146,9	236,1												
75	81	КТС "Знамя Октября"	ПАО "МОЭК"	11,68	3,6	11,1	18,1	24,4	36,0	100,8	160,6	306,6	548,2	826,4	1 483,7										
76	82	КТС "Остафьево"	ПАО "МОЭК"	10,27	1,5	4,3	6,9	9,1	13,6	38,2	60,2	116,8	174,3	268,9	426,9										
77	83	КТС "Фабрика им. 1 Мая"	ПАО "МОЭК"	3,72	2,4	7,0	11,4	15,0	22,3	62,8	98,9	191,4	314,2												
78	84	КТС "Вороново"	ПАО "МОЭК"	8,32	2,2	6,3	10,3	13,6	20,2	56,7	89,4	172,9	279,8	429,2											
79	85	КТС "Былово"	ПАО "МОЭК"	3,88	2,5	7,2	11,7	15,4	22,9	64,3	101,3	195,8	322,7												
80	86	КТС "Красная Пахра"	ПАО "МОЭК"	4,67	2,5	7,3	11,9	15,7	23,3	65,4	103,1	199,4	329,1												
81	87	КТС "Красное"	ПАО "МОЭК"	3,95	2,5	7,3	11,9	15,7	23,3	65,4	103,0	199,0	328,6												
82	88	КТС "Шишкин лес"	ПАО "МОЭК"	4,61	2,5	7,2	11,7	15,4	22,8	64,1	100,9	195,1	321,3												
83	89	КТС "Рогово"	ПАО "МОЭК"	5,95	2,0	5,7	9,3	12,2	18,2	51,2	80,7	156,3	248,4	381,7											
84	90	КТС "Щапово"	ПАО "МОЭК"	7,98	2,6	7,5	12,3	16,2	24,0	67,3	106,0	204,9	339,7	520,2											
85	91	КТС-1 "Щербинка"	ПАО "МОЭК"	13,21	2,9	9,1	15,0	20,2	29,7	83,3	132,8	253,9	445,0	671,9	1 202,2										
86	92	КТС-3 "Щербинка"	ПАО "МОЭК"	3,33	2,1	6,2	10,1	13,3	19,8	55,6	87,5	169,4	273,1												
87	93	КТС "Кокошкино"	ПАО "МОЭК"	9,89	2,9	8,3	14,6	19,7	26,5	81,2	129,5	247,5	432,8	653,4											
88	94	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	ПАО "МОЭК"	38,44	2,2	6,8	11,2	15,0	22,2	62,1	99,0	189,4	319,3	483,1	857,2	1 064,4	1 458,0								
89	95	КТС № 153 п. Ватутинки	ПАО "МОЭК"	2,56	2,9	8,6	15,0	20,2	27,3	83,6	133,3	254,8													
90	96	КТС-11	ПАО "Мосэнерго"	59,60	2,0	6,6	10,7	14,5	19,9	60,0	96,7	186,8	318,9	470,9	814,2	1 100,5	1 154,3	1 954,3							
91	97	КТС-11а	ПАО "Мосэнерго"	93,38	4,1	13,7	22,4	30,3	41,8	125,5	202,3	389,9	726,0	1 069,3	1 886,5	2 539,4	3 083,2	5 151,4	8 372,0						
92	98	КТС-18	ПАО "Мосэнерго"	23,39	3,3	10,9	17,8	24,1	33,1	99,6	160,7	309,9	565,9	834,2	1 465,9	1 975,6									
93	99	КТС-54	ПАО "Мосэнерго"	49,08	3,8	12,7	20,7	28,0	38,6	116,0	187,0	360,5	667,4	983,1	1 732,2	2 332,3	2 805,2								
94	100	КТС-405 "Стандартная"	ПАО "Мосэнерго"	0,74	2,8	8,8	14,4	20,7	28,5	83,6	138,3														
95	104	КТС "Мелитопольская"	ПАО "Мосэнерго"	6,86	3,4	10,7	17,6	23,7	34,9	97,5	155,2	295,6	513,8	768,2											
96	105	КТС "Курилово"	ПАО "МОЭК"	5,01	2,1	6,2	10,2	13,3	19,8	55,8	87,9	170,1	274,3	421,0											
97	106	МК ДО "Полет"	ООО "ТСК Мосэнерго"	1,25	4,4	12,8	20,9	27,5	40,4	112,3	175,4	334,1													

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																				
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
98	107	МК "Западный порт"	ПАО "Мосэнерго"	0,98	2,0	5,9	9,7	12,7	18,9	52,9	83,1														
99	108	МК "Внуковская гимназия"	ПАО "МОЭК"	0,04	1,5	4,4																			
100	109	МК "Внуковская больница"	ПАО "МОЭК"	0,37	1,6	4,8	7,8	10,2	15,2	42,9															
101	110	МК "Изварино"	ПАО "МОЭК"	1,89	2,2	6,4	10,4	13,7	20,3	57,2	90,1	174,4													
102	111	МК "Переделкино"	ПАО "МОЭК"	0,60	1,6	4,7	7,6	10,0	14,8	41,8	65,8														
103	112	МК "Рассказовка"	ПАО "МОЭК"	0,33	2,1	6,2	10,0	13,2	19,6	55,1															
104	113	МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	ПАО "МОЭК"	1,18	1,7	4,9	8,0	10,6	15,7	44,2	69,7	135,1													
105	114	МК "Марьино"	ПАО "МОЭК"	1,23	0,3	0,8	1,3	1,6	2,5	7,1	11,3	22,3													
106	115	МК № 46 д. Акиньшино	ПАО "МОЭК"	0,31	1,5	4,4	7,2	9,5	14,1	39,7															
107	116	МК № 21 х. Ильичевка	ПАО "МОЭК"	4,05	1,6	4,5	7,4	9,6	14,4	40,5	63,8	123,7	187,3												
108	117	МК № 22 д. Крекшино	ПАО "МОЭК"	1,26	2,4	7,0	11,3	14,9	22,1	62,2	98,0	189,4													
109	118	МК № 27 д. Кузнецово	ПАО "МОЭК"	0,05	1,7	4,9																			
110	119	МК № 33 п. Первомайское	ПАО "МОЭК"	3,36	2,6	7,6	12,4	16,3	24,2	68,1	107,2	207,2	343,9												
111	120	МК № 34 д. Шеломово	ПАО "МОЭК"	0,76	1,7	5,1	8,3	10,8	16,1	45,5	71,6														
112	121	МК 32 п. Толстопальцево	ПАО "МОЭК"	0,08	0,7	2,1	3,4	4,4																	
113	123	МК "Гора"	ПАО "МОЭК"	1,47	2,0	5,7	9,3	12,3	18,2	51,3	80,8	156,5													
114	124	МК "Минзаг"	ПАО "МОЭК"	1,28	2,5	7,3	11,9	15,7	23,2	65,4	102,9	199,0													
115	125	МК "Секерино"	ПАО "МОЭК"	2,10	1,2	3,5	5,7	7,4	11,1	31,2	49,3	95,7													
116	126	МК "Ильино"	ПАО "МОЭК"	0,01	2,5																				
117	127	МК "Каменка"	ПАО "МОЭК"	0,08	2,2	6,5	10,5	13,8																	
118	128	МК "Михайловское"	ПАО "МОЭК"	0,11	1,4	4,2	6,8	9,0	13,4																
119	129	МК "Ознобишино"	ПАО "МОЭК"	0,05	2,1	6,3																			
120	130	МК "ДРП-3"	ПАО "МОЭК"	0,03	2,3																				
121	133	МК-4 г. Щербинка	ПАО "МОЭК"	0,70	1,7	5,0	8,2	10,8	16,1	45,3	71,3														
122	134	МК-5 г. Щербинка	ПАО "МОЭК"	1,05	1,0	2,8	4,6	6,0	9,0	25,4	40,1	78,1													
123	135	МК "Бор"	ПАО "МОЭК"	1,35	2,4	7,6	12,4	16,7	24,6	69,0	110,0	210,4													
124	136	МК "Спортбаза Щапово"	ПАО "МОЭК"	6,06	1,9	5,6	9,1	11,9	17,8	50,0	78,7	152,5	241,4	370,9											
125	137	МК № 10 п. Мамыри	ПАО "МОЭК"	0,72	0,9	2,6	4,2	5,5	8,3	23,4	36,8														
126	138	МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	ПАО "МОЭК"	0,46	1,8	5,2	8,4	11,1	16,5	46,3															
127	139	МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	ПАО "МОЭК"	0,23	1,5	4,3	7,0	9,2	13,7																
128	141	МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	ПАО "МОЭК"	5,24	3,0	8,7	14,2	18,6	27,6	77,4	121,6	234,1	383,3	580,9											
129	142	МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	ПАО "МОЭК"	0,78	1,6	4,8	7,8	10,2	15,1	42,6	66,9														
130	143	МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	ПАО "МОЭК"	2,80	1,9	5,5	9,0	11,8	17,6	49,3	77,5	149,7													
131	144	МК-236 Цветной бульв. 21 с.13	ПАО "МОЭК"	1,40	2,2	6,4	10,4	13,6	20,3	56,9	89,5	172,7													
132	145	МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2	ПАО "МОЭК"	0,59	1,5	4,3	7,0	9,2	13,7	38,4	60,4														
133	146	МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	ПАО "МОЭК"	3,74	2,1	6,0	9,8	12,8	19,1	53,6	84,2	162,5	253,4												
134	148	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	ПАО "МОЭК"	4,98	2,2	6,5	10,6	13,8	20,6	57,7	90,5	174,5	275,5												
135	149	МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А	ПАО "МОЭК"	0,19	2,0	5,8	9,5	12,5	18,6																
136	151	МК-137 Сокольнический Вал ул. 1 с.3	ПАО "МОЭК"	0,50	2,1	6,1	9,9	12,9	19,3	54,1															
137	152	МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	ПАО "МОЭК"	2,76	2,7	7,9	12,8	16,8	25,0	70,1	110,0	211,9													
138	155	МК-118 Костянский пер. 10 с.4	ПАО "МОЭК"	3,10	2,2	6,4	10,4	13,6	20,3	56,9	89,3	172,3	271,2												
139	156	МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	ПАО "МОЭК"	0,97	1,4	4,2	6,8	8,9	13,3	37,3	58,7														
140	157	МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	ПАО "МОЭК"	0,61	2,4	7,0	11,5	15,0	22,3	62,7	98,4														
141	158	МК Перовского суда, Кусковская ул. 8 с.6	ПАО "МОЭК"	0,49	1,2	3,4	5,5	7,2	10,7	30,2															
142	159	МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	ПАО "МОЭК"	2,69	3,3	9,6	15,6	20,5	30,3	85,0	133,3	256,5													

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																				
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
143	161	МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	ПАО "МОЭК"	1,22	3,1	9,0	14,7	19,3	28,6	80,1	125,8	242,1													
144	162	МК "Щербинка"	ПАО "МОЭК"	1,18	2,6	7,5	12,3	16,2	24,0	67,4	106,2	205,4													
145	163	МК "Толстопальцево"	ПАО "МОЭК"	1,03	1,7	4,9	7,9	10,4	15,5	43,6	68,7	133,2													
146	164	МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	ПАО "МОЭК"	5,79	2,2	6,8	11,2	15,0	22,2	62,1	98,9	188,6	310,5	465,9											
147	166	МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	ПАО "МОЭК"	0,43	2,0	5,8	9,4	12,3	18,3	51,5															
148	168	МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	ПАО "МОЭК"	0,47	1,9	5,5	8,9	11,7	17,5	49,1															
149	169	МК-314 Гжельский пер. 15	ПАО "МОЭК"	0,44	2,0	6,0	9,7	12,7	19,0	53,3															
150	172	МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	ПАО "МОЭК"	0,19	2,3	6,7	10,9	14,3	21,3																
151	173	АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	ПАО "МОЭК"	2,56	2,7	8,0	14,0	18,8	25,3	77,7	123,6	235,8													
152	174	АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	ПАО "МОЭК"	2,14	3,2	9,3	15,1	19,9	29,4	82,4	129,3	248,6													
153	175	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	ПАО "МОЭК"	1,89	3,2	9,2	16,2	21,8	29,3	90,0	143,1	272,8													
154	176	АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	ПАО "МОЭК"	1,21	3,2	9,3	16,4	22,0	29,6	90,8	144,5	275,4													
155	177	АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	ПАО "МОЭК"	1,85	3,2	9,3	16,3	21,9	29,5	90,4	143,8	274,0													
156	178	АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	ПАО "МОЭК"	0,55	3,2	9,2	16,2	21,8	29,3	89,8	142,9														
157	179	АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	ПАО "МОЭК"	1,46	2,7	7,8	13,7	18,4	24,8	76,2	121,3	231,3													
158	180	АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	ПАО "МОЭК"	1,70	3,6	10,5	18,4	24,8	33,4	102,1	162,4	309,2													
159	181	АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	ПАО "МОЭК"	0,67	3,7	10,7	18,8	25,3	34,1	104,3	165,9														
160	182	АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	ПАО "МОЭК"	1,84	3,6	10,6	18,5	24,9	33,6	102,8	163,5	311,4													
161	183	АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	ПАО "МОЭК"	1,99	3,2	9,4	16,5	22,2	29,8	91,4	145,4	277,0													
162	184	АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	ПАО "МОЭК"	1,37	3,3	9,5	16,6	22,3	30,0	92,0	146,4	278,9													
163	185	АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	ПАО "МОЭК"	3,08	2,0	5,9	10,4	14,0	18,8	57,9	92,1	176,0	286,1												
164	186	АИТ № 8А Родионовская ул. 18	ПАО "МОЭК"	2,06	2,9	8,5	13,9	18,2	27,0	75,8	118,9	228,9													
165	187	АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	ПАО "МОЭК"	0,20	2,3	6,7	10,8	14,2	21,1																
166	188	АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	ПАО "МОЭК"	1,65	3,5	10,2	17,9	24,2	32,5	99,5	158,3	301,5													
167	189	АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	ПАО "МОЭК"	4,59	3,9	11,5	20,1	27,0	36,4	111,1	176,7	336,4	591,7												
168	190	АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	ПАО "МОЭК"	1,76	3,5	10,1	17,8	23,9	32,2	98,5	156,7	298,5													
169	191	АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	ПАО "МОЭК"	2,64	3,2	9,3	16,3	22,0	29,6	90,6	144,1	274,6													
170	192	АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	ПАО "МОЭК"	2,19	3,7	10,7	18,8	25,3	34,1	104,2	165,7	315,4													
171	193	АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	ПАО "МОЭК"	2,44	3,3	9,7	16,9	22,8	30,6	93,9	149,4	284,7													
172	194	АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	ПАО "МОЭК"	1,93	3,1	9,1	15,9	21,4	28,8	88,4	140,6	268,1													
173	195	АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	ПАО "МОЭК"	2,19	3,5	10,3	18,0	24,2	32,5	99,6	158,4	301,6													
174	196	АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	ПАО "МОЭК"	2,10	2,7	7,9	13,9	18,6	25,0	76,9	122,4	233,3													
175	197	АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	ПАО "МОЭК"	1,96	3,4	9,9	17,3	23,3	31,4	96,1	152,8	291,1													
176	198	АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	ПАО "МОЭК"	1,31	2,9	8,6	15,0	20,2	27,2	83,5	132,8	253,2													
177	199	АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	ПАО "МОЭК"	4,62	2,7	7,8	13,7	18,5	24,8	76,3	121,4	231,4	392,0												

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																				
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
178	200	АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	ПАО "МОЭК"	1,29	2,9	8,3	14,6	19,6	26,4	81,0	128,8	245,5													
179	201	АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	ПАО "МОЭК"	1,03	2,9	8,4	13,7	18,0	26,7	74,9	117,6	226,4													
180	202	АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	ПАО "МОЭК"	0,92	2,8	8,1	13,2	17,4	25,8	72,2	113,4														
181	203	АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29	ПАО "МОЭК"	0,63	1,8	5,2	8,5	11,1	16,5	46,4	72,9														
182	204	АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25	ПАО "МОЭК"	0,57	4,5	13,1	21,3	28,0	41,4	115,8	181,5														
183	205	АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25	ПАО "МОЭК"	1,04	2,7	7,7	12,6	16,5	24,5	68,8	108,0	208,0													
184	206	АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25	ПАО "МОЭК"	0,72	2,6	7,7	12,5	16,4	24,3	68,2	107,2														
185	207	АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	ПАО "МОЭК"	3,35	1,6	4,8	8,4	11,3	15,1	46,8	74,5	142,4	222,1												
186	208	АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	ПАО "МОЭК"	2,11	2,5	7,2	12,7	17,1	23,0	70,6	112,4	214,5													
187	212	КТС "Солнечный городок"	Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Банка России	11,31	2,6	7,7	12,6	16,5	24,5	69,0	108,7	210,1	349,6	535,7	873,4										
188	213	Котельная АО "99 ЗАТО"	АО "99 ЗАТО"	2,54	2,0	5,7	9,3	12,4	18,0	49,8	77,8	147,3													
189	214	Котельная ЖК "Прима парк"	АО "ТЭП"	13,17	11,9	35,6	58,1	79,0	113,6	314,5	497,9	933,1	1 709,1	2 541,4	4 540,0										
190	215	Котельная АО "НТЦ "Атлас"	АО "НТЦ "Атлас"	5,72	2,3	6,7	11,0	14,5	21,2	58,9	91,9	174,9	270,3	406,7											
191	217	Котельная Клинический санаторий "Валуево"	АО "КС "Валуево"	4,67	2,5	7,2	11,8	15,6	22,8	63,3	99,1	188,4	299,2												
192	218	Котельная филиала ОК "Ватутинки"	ФГБУ "ОК "Бор"	30,89	2,5	7,5	12,3	17,5	24,2	70,1	115,2	202,9	337,8	574,6	998,2	1 354,2	1 498,6								
193	219	Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"	1,94	2,2	6,6	10,9	15,4	21,4	61,7	101,2	178,4													
194	220	Котельная ФГУП "РАДОН"	ФГУП «РАДОН»	11,84	4,3	13,3	21,7	31,1	42,9	123,9	203,5	355,0	622,2	1 058,6	1 852,4										
195	221	Котельная АО "НПП "Волна"	АО "НПП "Волна"	15,58	1,0	2,8	4,6	6,0	8,9	24,8	38,8	74,3	89,1	135,6	197,2	304,0									
196	222	Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	9,59	1,9	5,6	9,7	13,1	17,7	54,0	85,9	163,9	265,1	400,3											
197	225	Котельная № 2 ООО "Декор"	ООО "Декор"	5,15	2,4	7,5	12,2	16,5	24,1	67,2	106,7	202,4	338,6	509,0											
198	226	Котельная ООО "Геруда"	ООО "Геруда"	141,11	4,6	14,9	24,4	33,2	45,8	136,4	219,8	423,0	803,1	1 190,2	2 114,0	2 867,2	3 574,2	6 081,6	9 858,2	10 518,3					
199	227	Котельная № 1 ООО "Декор"	ООО "Декор"	17,05	2,2	6,8	11,1	15,0	22,0	61,2	97,2	184,5	304,0	457,3	800,6	990,1									
200	230	Котельная АО "Инвесттраст"	ООО "Тепло"	35,78	7,1	21,6	35,3	50,2	69,4	200,6	329,1	579,9	1 062,3	1 797,9	3 195,0	4 319,2	5 549,0								
201	231	Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	ФГБУ "НИЦ "Курчатовский институт"	12,54	2,1	6,0	9,7	12,8	18,9	52,5	82,2	157,0	238,3	359,8	562,0										
202	232	Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	АО "КК ЖБИ № 9"	0,31	1,5	4,4	7,1	9,4	13,7	37,9															
203	233	Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	ОАО "МЗ "Маяк"	5,54	3,5	10,1	16,3	21,6	31,6	87,5	136,5	259,0	419,3	628,6											
204	234	Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	АО "Мосводоканал"	71,65	2,2	7,2	11,8	16,0	22,1	66,1	106,6	205,3	351,8	519,0	897,3	1 209,9	1 297,6	2 181,0							
205	235	Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	АО "Мосводоканал"	43,84	1,8	5,5	9,0	12,9	17,8	52,3	86,4	151,1	235,5	405,7	695,0	939,1	936,5								
206	237	Котельная КДК "Большевик"	Компания с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД"	4,11	3,4	9,8	15,9	21,1	30,6	84,0	130,7	245,8	387,0												
207	238	Котельная АО "НИИР"	АО "НИИР"	9,80	1,9	5,5	9,0	11,9	17,4	48,0	74,8	141,7	208,6	313,2											
208	239	Котельная "Новомосковский Технопарк"	ООО "Самолет Энерго"	29,59	2,5	7,9	12,9	18,6	25,6	75,0	124,2	218,1	375,7	647,2	1 139,7	1 553,4	1 781,9								
209	240	Котельная Пансионат "Чайка"	ООО "Слобода-Сервис"	1,31	7,6	21,9	35,5	47,2	68,6	188,9	294,1	554,7													

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																				
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
210	241	Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	3,28	2,1	6,1	10,0	13,2	19,3	53,6	83,7	158,9	239,1												
211	242	Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"	1,18	2,2	6,3	10,3	13,7	19,9	55,3	86,4	164,2													
212	243	Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	ЗАО "Реформа Р.В.С."	2,02	3,7	10,7	17,4	23,0	33,6	92,5	144,0	272,0													
213	244	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	ЗАО "РИСТОКА"	8,58	0,9	2,7	4,4	5,8	8,5	23,8	37,2	71,1	82,6	125,6											
214	245	Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	52,01	6,7	19,4	31,4	41,8	60,5	166,4	258,7	486,6	816,2	1 215,9	1 934,0	2 922,3	3 715,3	5 245,1							
215	246	Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»		13,29	3,2	9,4	15,3	20,3	29,5	81,4	126,8	239,4	378,8	566,2	889,5										
216	247	Котельная БЦ "Аврора"	ООО "Тепловик"	5,48	1,2	3,5	5,7	7,6	11,1	30,5	47,4	89,5	112,8	169,0											
217	248	Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	ООО "Теплосервис"	3,58	1,2	3,5	5,8	7,6	11,2	31,7	49,9	96,7	134,9												
218	249	Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	ООО "Теплосервис"	2,77	1,4	4,2	6,8	8,9	13,2	37,3	58,7	113,7													
219	250	Котельная АО "ТЭИК"	АО "ТЭИК"	9,54	1,5	4,4	7,7	10,4	14,0	42,6	67,8	129,0	196,2	296,2											
220	251	Центральная котельная ВДНХ	АО "УТЭ ВДНХ"	58,47	6,0	18,5	30,3	43,2	59,7	173,2	284,6	498,2	888,2	1 509,0	2 659,4	3 565,3	4 445,9	7 364,2							
221	254	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	4,70	5,5	15,9	25,8	34,3	49,7	136,5	212,3	398,9	658,1												
222	255	АИТ № 1 Ясная ул., 10А	ООО "ЭТК № 2"	0,86	3,1	9,0	14,6	19,3	28,3	78,9	123,8														
223	256	АИТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	ООО "ЭТК № 2"	1,89	3,3	9,6	15,6	20,7	30,4	84,7	132,8	254,0													
224	257	АИТ № 3 Лазурная ул., 9 стр.1	ООО "ЭТК № 2"	0,79	3,1	8,9	14,5	19,1	28,1	78,3	122,9														
225	258	Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"	3,52	4,1	11,7	19,0	25,3	36,5	100,4	156,4	293,9	486,3												
226	261	Котельная АО "Дукс"	АО "ДУКС"	4,24	4,4	12,6	20,5	27,2	39,6	109,0	169,6	319,7	521,8												
227	262	Котельная АО "Курорт "Михайловское"	АО "Курорт "Михайловское"	0,88	2,2	6,4	10,4	13,7	20,3	57,1	89,9														
228	263	Котельная ОАО "МАНП"	АО "МАНП"	0,48	2,2	6,5	10,5	13,8	20,6	57,9															
229	265	Котельная АО "НПО МРТЗ"	АО "НПО "МРТЗ"	86,12	1,7	5,2	8,5	11,5	16,7	46,2	73,1	137,5	206,2	306,1	517,7	625,3	722,9	998,4	1 365,3						
230	269	Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	АО "СКИМ"	11,82	8,8	26,7	43,6	58,9	85,7	237,4	375,8	707,0	1 277,5	1 889,9	3 360,5										
231	271	Котельная ИП "Нижние котлы"	АО "НИИТФА"	4,87	5,9	17,0	27,6	36,4	53,3	147,3	229,7	435,2	736,7												
232	272	Котельная АО "ФПК"		7,26	1,3	3,9	6,3	9,0	12,4	35,6	58,6	101,4	142,1	244,1											
233	273	Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России	15,78	1,7	5,3	8,6	11,6	17,0	47,4	75,2	142,5	217,3	324,5	555,4	673,9									
234	275	Котельная ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	3,17	3,2	9,3	15,1	20,1	29,0	80,0	124,8	235,2	380,3												
235	278	Мусоросжигательный завод № 3	ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"	50,23	13,4	43,3	70,8	96,4	133,4	397,6	640,8	1 231,4	2 388,3	3 515,4	6 263,2	8 406,7	10 966,2	18 174,6							
236	279	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	КП "МЭД"	13,98	3,9	12,3	20,1	27,4	37,9	111,1	178,5	341,0	629,4	927,5	1 624,9										
237	280	АИТ Куркино	КП "МЭД"	1,99	4,4	12,6	20,5	27,2	39,6	109,1	170,0	320,9													
238	281	Котельная ТСЖ "Покровский берег"	КП "МЭД"	6,72	6,4	18,5	30,0	39,8	57,8	159,3	247,9	467,2	783,0	1 167,8											
239	282	Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	КП "МЭД"	2,66	8,2	23,9	38,8	51,5	74,7	205,6	319,9	602,3													
240	283	Котельная АО "Киностудия им. М. Горького"	АО "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	5,29	2,7	7,9	12,8	16,9	24,7	68,0	106,0	200,2	311,1	465,4											
241	284	Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	ФГКУ "Логистический Центр" им. А.А.Григорьева	1,29	2,7	7,9	12,8	17,1	24,6	67,4	104,6	195,6													
242	285	Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	МТГ - филиал АО "Гознак"	5,97	2,8	8,2	13,3	17,5	25,7	71,2	111,1	211,1	332,9	499,9											
243	286	Котельная ООО КСЦ "Переделкино"	ООО КСЦ "Переделкино"	2,89	3,1	8,9	14,5	19,2	27,9	77,1	120,1	227,1													

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																				
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
244	287	Котельная УНПБ "Теплый Стан"	ФГАОУ ВО "НИТУ "МИСИС"	7,21	2,7	7,9	12,9	17,1	25,0	69,4	108,8	207,2	335,2	508,0											
245	288	Котельная АО "НИЦЭВТ"	АО "НИЦЭВТ"	70,10	1,9	6,1	10,0	13,6	18,8	55,7	89,5	171,5	280,8	412,9	701,6	943,0	933,9	1 561,0							
246	289	Котельная п. д/о Плесково	ООО "Новое строительство"	1,47	3,0	8,7	14,1	18,6	27,6	77,6	122,2	236,2													
247	290	Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	ОАО "Бутовский химический завод"	1,11	3,0	8,6	14,0	18,6	27,0	74,2	115,4	217,1													
248	291	Котельная АО "Квант-Н"	АО "Квант-Н"	10,17	1,9	5,6	9,1	12,0	17,6	48,8	76,3	145,4	215,8	325,2	504,4										
249	294	Котельная мкр. "Солнцево-парк"	ООО "ГрадИнвест"	32,94	4,4	14,2	23,2	31,6	43,7	129,5	208,6	400,4	753,2	1 114,7	1 972,1	2 671,0	3 299,7								
250	295	Котельная ООО "Источник"	ООО "Источник"	5,63	2,3	6,7	10,8	14,3	20,9	57,9	90,6	172,0	269,4	407,7											
251	296	Котельная БЦ "Переведенский"	ООО "Нью Проперти"	4,03	3,7	10,8	17,7	23,2	34,3	95,9	150,2	287,9	479,4												
252	297	Котельная ООО "ППК Медная Фольга"	ООО "ППК Медная Фольга"	20,12	0,4	1,1	1,8	2,4	3,5	9,8	15,4	29,4	8,8	14,4	0,8	3,2									
253	298	Котельная ЖК "Изумрудный"	ИП Пустовой Д.И.	0,07	4,3	12,5	20,4	27,0																	
254	299	Котельная "Град Московский"	ООО "ТВС"	24,42	3,9	11,9	19,4	27,7	38,3	110,6	181,6	319,9	561,0	950,4	1 671,4	2 261,2									
255	300	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	ООО "ТСБ"	11,03	3,6	10,3	16,7	22,2	32,3	89,5	139,9	265,4	440,6	665,7	1 074,0										
256	301	Котельная № 2	ООО "Теплоресурс" Д.У.	8,94	3,1	9,0	15,8	21,3	28,6	87,8	140,0	267,5	471,8	712,2											
257	302	Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"		0,25	4,1	12,0	19,5	25,8	37,7																
258	303	Котельная Центральная	МУП "Троицктеплоэнерго"	50,64	3,4	11,0	17,9	24,4	33,7	99,8	160,7	308,7	568,6	841,8	1 481,4	2 008,6	2 395,3	4 077,4							
259	304	Котельная № 13	МУП "Троицктеплоэнерго"	9,63	3,8	11,7	19,1	25,9	37,8	105,3	167,4	317,6	561,5	842,8											
260	305	Котельная ул.Лагерная, 2б	МУП "Троицктеплоэнерго"	0,18	0,6	1,8	3,0	3,9	5,8																
261	306	Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"	11,36	2,7	8,2	13,4	18,1	26,4	73,6	117,0	221,5	372,9	559,5	984,4										
262	307	Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	ФГАУ "ОК "Архангельское"	7,89	3,2	9,7	15,8	21,4	31,1	86,6	137,4	259,8	445,0	666,3											
263	309	Котельная №2 ФСО России	ФСО России	3,32	4,4	12,6	20,4	27,1	39,3	108,0	167,9	315,8	514,7												
264	310	Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	1,68	1,6	5,0	8,1	11,1	15,3	45,2	72,6	138,9													
265	311	Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	2,49	1,2	3,9	6,3	8,6	11,9	35,0	56,3	107,8													
266	312	Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	197,52	0,3	1,0	1,6	2,3	3,2	9,3	15,4	26,8	1,1	3,1											
267	314	Котельная Поперечный просек 17	КП "МЭД"	9,28	4,8	13,8	22,4	29,7	43,2	119,0	185,2	349,2	575,7	859,4											
268	315	Котельная Институтский переулок 7	КП "МЭД"	8,74	5,0	14,6	23,6	31,4	45,6	125,8	195,9	369,6	610,6	911,6											
269	318	Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	2,80	4,5	12,9	21,0	28,0	40,5	111,8	174,4	329,0													
270	320	Котельная № 210 ВДО "Пахра"	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,14	4,5	12,9	20,9	27,9	40,4																
271	326	Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	КП "МЭД"	1,26	3,8	10,9	17,8	23,6	34,3	95,0	148,4	281,3													
272	328	Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	58,64	2,5	7,5	12,3	17,5	24,2	69,8	114,4	200,2	321,7	545,2	933,8	1 251,2	1 341,5	2 223,2							
273	329	Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	10,14	2,4	7,1	11,5	15,2	22,5	63,4	99,8	193,1	317,4	486,5	790,1										
274	330	Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	ООО "ГРК"	0,73	5,5	16,0	26,0	34,4	50,6	141,3	221,9														
275	331	Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А)	ООО "ГРК"	0,73	5,5	16,0	26,0	34,4	50,6	141,3	221,9														
276	332	Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А)	ООО "ГРК"	0,73	5,5	16,0	26,0	34,4	50,6	141,3	221,9														
277	333	Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б)	ООО "ГРК"	0,60	5,5	16,1	26,1	34,5	50,8	142,0	223,0														
278	334	Котельная ДК «Сириус Парк»	ООО "Сириус Тепло"	5,37	1,6	4,6	7,5	9,9	14,4	40,0	62,5	118,7	167,2	251,7											

№ п/п	УНОМ источника	Наименование источника	Наименование теплоснабжающей организации источника	Резерв тепловой мощности источника, Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч																				
					0	0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	400	500
279	336	Котельная п. Воскресенское	ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" УДП РФ	62,87	2,0	5,9	10,4	14,0	18,8	57,8	92,3	176,7	294,5	446,4	790,7	984,0	1 097,4	1 943,6							
280	772	Котельная Военный комиссариат г. Москвы	КП "МЭД"	0,65	2,8	8,0	13,0	17,2	25,1	69,1	107,6														
281	777	Котельная ООО "ПК "Желатин"	ООО "ПК "Желатин"	1,86	2,8	8,2	13,2	17,6	25,5	70,2	109,2	205,6													
282	1161	Котельная ЖК "Рассказово"	ООО "Красный Октябрь - Рассказовка"	14,17	2,4	6,9	12,0	16,2	21,8	65,9	104,7	198,8	331,9	498,8	876,4										
283	1222	Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	ООО "Гранд Сервис Билдинг"	3,79	1,4	4,2	6,8	8,9	13,1	36,5	57,1	108,8	150,1												
284	2000	АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	ООО "ГРК"	0,34	6,1	17,8	29,0	38,4	56,4	157,6															
285	2001	АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	ООО "ГРК"	0,17	6,2	18,0	29,3	38,8	57,0																
286	2056	МК "99 квартал"	ПАО "МОЭК"	2,13	3,2	9,2	16,1	21,7	29,3	89,8	143,1	273,4													
287	3002	Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея"	ООО "Энергоцентр"	10,86	2,2	6,8	11,1	15,9	21,9	63,4	104,0	182,0	289,7	492,9	843,2										
288	3004	Котельная ЖК "Середневский лес"	ООО "ГрадИнвест"	24,20	4,5	14,5	23,6	32,2	44,5	131,6	211,8	406,5	766,0	1 133,2	2 004,7	2 714,2									
289	3006	РТС "Саларьево"	ООО "ГрадИнвест"	89,75	4,3	13,8	22,6	30,8	42,6	126,1	203,0	389,9	731,7	1 083,1	1 915,4	2 594,3	3 195,0	5 422,2	8 775,2						
290	3011	Котельная ЖК "Испанские кварталы"	ООО "ЭТК № 2"	18,56	3,6	11,7	19,1	26,0	35,9	106,4	171,3	329,1	609,0	901,6	1 588,9	2 153,2									
291	3012	КТС "Прокшино"	ООО "ЭТК № 2"	9,97	3,2	10,3	16,8	22,8	31,5	93,6	150,8	289,7	529,3	783,9											
292	3016	Котельная ЖК "Москвичка"	ООО "Гранель Инжиниринг"	23,36	3,0	9,2	15,1	21,5	29,7	86,0	141,3	248,9	425,7	723,0	1 264,2	1 712,6									
293	3031	Котельная ЖК "Остафьево"	ООО "Самолет Энерго"	2,78	5,3	16,2	26,6	38,0	52,5	152,9	251,8	443,4													
294	3033	Котельная ЖК "Алхимово"	ООО "Самолет Энерго"	11,22	5,0	15,4	25,2	36,1	49,8	145,1	239,1	420,9	765,9	1 305,2	2 321,7										
295	3038	Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	ООО "Тепло"	4,93	6,2	18,8	30,8	44,1	60,9	176,8	290,8	512,1	940,5												
296	3047	Котельная ЖК "Ново-Никольское"	ООО УК "ТЭР"	20,24	7,7	23,6	38,6	54,9	75,9	219,4	360,0	633,4	1 169,4	1 980,8	3 523,0	4 760,0									
297	3088	КТС "Бачурино"	ООО "ЭТК № 2"	42,62	3,1	9,9	16,2	22,1	30,5	90,5	145,7	280,0	509,5	754,7	1 324,8	1 796,4	2 104,1								
298	3095	Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	ООО УК "Четыре Солнца"	12,68	6,1	17,7	30,4	41,2	55,7	166,6	264,1	498,2	884,5	1 311,7	2 328,1										
299	3303	Котельная ЖК "Мякинино парк"	ООО "ГрадИнвест"	46,63	4,2	12,9	21,1	28,5	41,6	116,0	184,4	349,6	622,3	933,2	1 665,9	2 056,3	3 109,6								